

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

voor de ontwikkeling aan de

DE BLEEKVELDEN-DE BARRIER TE GEL- DROP

Colofon

Rapport: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï voor de ontwikkeling aan de Bleekvelden-De Barrier te Geldrop.

Rapportnummer: 6160ao0124 v2
Status: definitief
Datum: 19 augustus 2025

Opdrachtnemer

G&O Consult
Postbus 12
5845 ZG Sint Anthonis
www.go-consult.nl

Burgemeester Wijtvlietlaan 1
5764 PD De Rips

Contactpersoon

De heer T. van Duijnhoven
Adviseur
0493 - 597 505
tvanduijnhoven@go-consult.nl

©JULI 2025

G&O CONSULT, POSTBUS 12, NL-5845 ZG SINT ANTHONIS,
TEL: (0493) 597505
FAX: (0493) 597509
WWW.GO-CONSULT.NL

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN G&O CONSULT.

AAN DE INHOUD VAN DIT RAPPORT KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. G&O CONSULT VERWERPT ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ANDER GEBRUIK VAN DEZE TEKST DAN VOOR DE SITUATIE WAARVOOR HIJ WORDT UITGEBRACHT. DE INFORMATIE IN DEZE TEKST IS ONDER VOORBEHOUD EN KAN VERANDERD WORDEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING.

HOOFDSTUK 1	INLEIDING	5
HOOFDSTUK 2	Randvoorwaarden wet geluidhinder	6
2.1	Inleiding.....	6
2.2	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	6
2.3	Geluidzones.....	7
2.4	Artikel 110g	7
2.5	Maximale geluidbelasting	8
2.6	Hogere waarden beleid gemeente Geldrop-Mierlo	8
HOOFDSTUK 3	Verkeersgegevens	10
3.1	Gegevens wegverkeer	10
HOOFDSTUK 4	Berekeningsmethode	12
4.1	Modellering	12
4.2	Algemeen	12
4.3	Rekenparameters	12
HOOFDSTUK 5	BEREKENING GELUIDBELASTING.....	13
5.1	Resultaten	13
5.2	Beoordeling geluidbelasting tuin/buitenruimte	24
HOOFDSTUK 6	CONCLUSIE	26
6.1	Bespreking resultaten en aanbevelingen Wgh	26
6.2	Bespreking geluidsbelasting irt Bouwbesluit	26
6.3	Bespreking goede ruimtelijke ordening.....	27
6.4	Maatregelen	28
6.5	Hogere waarden beleid gemeente Geldrop-Mierlo ..	29
6.6	Conclusie	29

Bijlage 1: Aangeleverde informatie

Bijlage 2: Invoergegevens rekenmodel

Bijlage 3: Resultaten

SAMENVATTING

In opdracht van de initiatiefnemer is een berekening wegverkeerslawaaï uitgevoerd met betrekking tot een bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van 110 woningen, verdeeld in appartementencomplexen, gelegen aan de Bleekvelden ong. te Geldrop. De locatie bevindt zich binnen de kadastrale gemeente Geldrop, sectie F percelen 1192, 1193, 1194. 2257, 2416 en (deels) 3220 en is gelegen in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Op basis van de beschikbare verkeersgegevens is er een rekenmodel opgezet en is de gevelbelasting berekend als gevolg van de Mierloseweg, de Johan Peijenburgweg, de Bleekvelden en de Ter Borchtstraat. Van deze wegen zijn de Mierloseweg en de Johan Peijenburgweg zoneplichtig, derhalve zijn deze wegen getoetst aan de WGH.

Ter plaatse van de gevels van complex A wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van de geluidbelasting afkomstig van de Mierloseweg inclusief correctie, wel wordt voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. Daarentegen voldoet complex B aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van de geluidbelasting afkomstig van de Mierloseweg.

Ter plaatse van de gevels van complex A én B wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van de geluidbelasting afkomstig van de Johan Peijenburgweg inclusief correctie, wel wordt voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.

Doormiddel van een gevelweringonderzoek dient bij de appartementen complexen A én B aangetoond te worden dat een voldoende karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies (GA,K) gerealiseerd kan worden om aan een binnenniveau van 33 dB te voldoen. Voor de benodigde gevelwering per appartement, zie hoofdstuk 5 tabel 5.4.

Ten aanzien van de buitenruimten van de gebouwen kan verondersteld worden dat er een tamelijk slecht tot slecht en redelijk tot goede geluidskwaliteit heerst ter hoogte van de buitenverblijven van de gebouwen. In hoofdstuk 6.2 t/m hoofdstuk 6.5 worden diverse maatregelen en mogelijkheden besproken. Het wordt geadviseerd om de benoemde maatregelen waar mogelijk toe te passen om het woon- én leefklimaat te bevorderen

Derhalve wordt onderbouwd verzocht hogere grenswaarde te verlenen conform artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder.

1

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

In opdracht van de initiatiefnemer is een berekening wegverkeerslawaaï uitgevoerd met betrekking tot een bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van 110 woningen, verdeeld in appartementencomplexen, gelegen aan de Bleekvelden ong. te Geldrop. De locatie bevindt zich binnen de kadastrale gemeente Geldrop, sectie F percelen 1192, 1193, 1194. 2257, 2416 en (deels) 3220 en is gelegen in de gemeente Geldrop-Mierlo.


In deze situatie is bepaald of de beoogde situatie realiseerbaar is binnen de Wet geluidhinder en of extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn. Ten slotte wordt een uitspraak gedaan over het woon- en leefklimaat binnen en buiten de appartementencomplexen.

Het plangebied is gelegen op korte afstand van de Mierloseweg, de Johan Peijenburgweg, de Bleekvelden en de Ter Borchtstraat.

Figuur 1

Luchtfoto de Bleekvelden ong. te Geldrop (geel omlijnd)

Bron: Kadastralekaart.nl

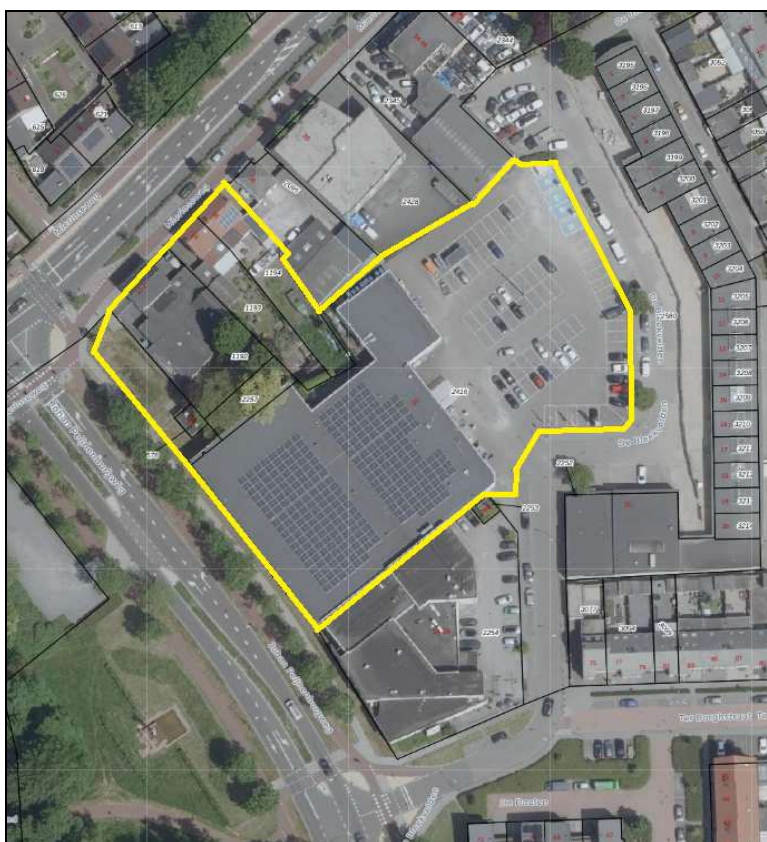

HOOFDSTUK 2 RANDVOORWAARDEN WET GELUIDHINDER

2.1 INLEIDING

Met de geluidbelasting in dB van een weg wordt bedoeld de L_{DEN} -waarde van het geluidniveau in dB. L_{DEN} is de geluidbelasting in dB op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 07.00 - 19.00 uur, van 19.00 - 23.00 uur en van 23.00 - 07.00 uur van een jaar als omschreven in bijlage I, onderdeel 1, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaaï (PbEG L 189).

2.2 STEDELIJK EN BUITENSTEDELIJK GEBIED

Binnen de Wet geluidhinder is de toetsing van de geluidbelasting afhankelijk gesteld van de ligging van de onderhavige weg. Er wordt volgens Artikel 1 van de Wet geluidhinder onderscheiden:

- | | |
|-------------------------|---|
| Stedelijk gebied: | het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII van de Wet geluidhinder, met uitzondering van gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. |
| Buitenstedelijk gebied: | het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. |

De betreffende ontwikkeling is gelegen in stedelijk gebied.

2.3

GELUIDZONES

Volgens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is dat:

- deze is gelegen in binnen een woonerf;
- er een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Tabel 2.1

Breedte geluidszones langs wegen

Soort Gebied	Aantal rijstroken of sporen	Breedte geluidzone (m)
Stedelijk	1 of 2	200
	3 of meer	350
Buitenstedelijk	1 of 2	250
	3 of 4	400
	5 of meer	600

De beoogde ontwikkeling is gelegen op korte afstand van de Mierloseweg, de Johan Peijnenburgweg, de Bleekvelden en de Ter Borghtstraat. Ter plaatse van de Bleekvelden en de Ter Borghtstraat geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. Ter plaatse van de Mierloseweg en de Johan Peijnenburgweg geldt een maximum snelheid van 50 km/uur. Derhalve zijn de Mierloseweg en de Johan Peijnenburgweg zoneplichtig waardoor de Wet geluidhinder van toepassing is voor deze wegen.

Op basis van de beschikbare verkeersgegevens is er een rekenmodel opgezet en is de gevelbelasting berekend als gevolg van de Mierloseweg, de Johan Peijnenburgweg, de Bleekvelden en de Ter Borghtstraat. Van deze wegen zijn de Mierloseweg en de Johan Peijnenburgweg zoneplichtig, derhalve zijn deze wegen getoetst aan de WGH.

2.4

ARTIKEL 110G

Binnen de Wet geluidhinder wordt middels artikel 110g van deze wet de mogelijkheid geboden om rekening te houden met een verdere reductie van de geluidproductie van motorvoertuigen. Dit conform artikel 3.4 van het besluit geluidhinder.

Op de geluidsbelasting vanwege een weg wordt volgens artikel 110g Wgh een aftrek toegepast. Deze aftrek bedraagt:

- Voor wegen waar de representatieve snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer is:
 - 4 dB als de geluidsbelasting zonder aftrek 57 dB is
 - 3 dB als de geluidsbelasting zonder aftrek 56 dB is
 - 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting
- 5 dB voor de overige wegen

Voor de Mierloseweg en de Johan Peijnenburgweg geldt een maximum snelheid van 50 km/h waardoor een aftrek van 5 dB geldt voor deze wegen.

Deze aftrek is niet van toepassing voor het bepalen van de vereiste karakteristieke geluidwering op basis van het Bouwbesluit 2012 indien een hogere waarde vereist is.

Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde “Nieuwe situaties” (er dient een bestemmingsplanprocedure te worden gevolgd).

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Dit betekent dat voor de voorkeursgrenswaarde de geluidsbelasting kleiner of gelijk aan 48 dB moet zijn, indien dit het geval is worden er geen aanvullende eisen gesteld. Wordt deze voorkeursgrenswaarde overschreden dan kan door de gemeente een hogere waarde worden vastgesteld. Indien de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Voor nog niet-geprojecteerde woningen in een stedelijk gebied gelden de volgende normen:

- Voorkeursgrenswaarde : 48 dB
- Maximale ontheffingswaarde : 63 dB
- Maximale ontheffingswaarde (vervangende nieuwbouw): 68 dB.

Voor nog niet-geprojecteerde woningen in een buitenstedelijk gebied gelden de volgende normen:

- Voorkeursgrenswaarde : 48 dB
- Maximale ontheffingswaarde : 53 dB
- Maximale ontheffingswaarde (agrarische bedrijfswoning): 58 dB
- Maximale ontheffingswaarde (vervangende nieuwbouw, buiten de bebouwde kom): 58 dB
- Maximale ontheffingswaarde (vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg): 63 dB.

Omdat het een locatie in stedelijk gebied betreft, geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB waarbij een maximale ontheffingswaarde van 63 dB onder voorwaarden mogelijk is.

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een eigen “Hogere Waarde beleid” (<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/cvdr301406/1>). Een hogere waarde procedure wordt gestart, indien op basis van het akoestisch onderzoek is aangetoond dat het, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder en gelet op het gestelde onder lid 1, niet redelijk is te verlangen dat de geluidbelasting (verder) verlaagd wordt tot de voorkeurswaarde door:

- Het treffen van bronmaatregelen;
- Het treffen van overdrachtsmaatregelen;
- Het vergroten van de afstand tussen de bron en de ontvanger.

Een hogere waarde procedure voor woningen kan op basis van het gemeentelijk beleid alleen worden gestart, indien ten minste aan één van de volgende criteria wordt voldaan:

- In een dorps- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen
- Door situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan vervullen voor andere woningen
- Nodig zijn vanwege grond- of bedrijfsgebondenheid
- Een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen
- Bestaande bebouwing vervangen

Als aanvullende eis, voor het verkrijgen van een hogere waarde voor een woning, kan de gemeente als eis stellen dat de woning minimaal één geluidsluwe zijde heeft. Ook kan de eis worden gesteld dat de buitenruimte(n), die als verblijfsruimte worden gebruikt, aan de geluidsluwe zijde moet zijn gesitueerd.

3

HOOFDSTUK VERKEERSGEGEVENS

3.1 GEGEVENS WEGVERKEER

De gegevens met betrekking tot de intensiteit en de verdeling per voertuigcategorie voor de Mierloseweg, de Johan Peijnenburgweg, de Bleekvelden en de Ter Borghstraat zijn verkregen door de gemeente Geldrop-Mierlo. De gegevens voor de bovenstaande wegen zijn verkregen uit het verkeersmodel BBMA 2022, prognosejaar 2030. Voor het wegdektype is een inschatting gemaakt. De berekening wordt uitgevoerd voor het jaar 2035. Er is uitgegaan van een autonome groei van 0,5% per jaar. Voor een totaal overzicht van alle wegen, zie bijlage 2.

Tabel 3.1

Verkeersgegevens Mierloseweg, wegvak De Meent – Johan Peijnenburgweg

Bron: verkeersmodel BBMA 2022, prognosejaar 2030.

Mierloseweg, wegvak De Meent - Johan Peijnenburgweg			
Maximum snelheid	50 km/uur		
Type wegdek	SMA 0/5		
Etmaalintensiteit 2035	9602 Mvt		
Voertuigcategorie	Daguur: 6,57%	Avonduur: 3,18%	Nachtuur: 1,06%
Licht	94,36%	98,19%	92,82%
Middelzwaar	3,48%	1,32%	3,94%
Zwaar	2,16%	0,49%	3,24%

Tabel 3.2

Verkeersgegevens Johan Peijnenburgweg, richting Mierloseweg

Bron: verkeersmodel BBMA 2022, prognosejaar 2030.

Johan Peijnenburgweg, richting Mierloseweg			
Maximum snelheid	50 km/uur		
Type wegdek	SMA 0/5		
Etmaalintensiteit 2035	9124 Mvt		
Voertuigcategorie	Daguur: 6,69%	Avonduur: 3,30%	Nachtuur: 0,81%
Licht	92,39%	97,65%	94,23%
Middelzwaar	5,19%	1,68%	3,74%
Zwaar	2,43%	0,67%	2,04%

Tabel 3.3

Verkeersgegevens De Bleekvelden, richting Terborghstraat

Bron: verkeersmodel BBMA 2022, prognosejaar 2030.

De Bleekvelden, richting Terborghstraat			
Maximum snelheid	30 km/uur		
Type wegdek	Referentiewegdek		
Etmaalintensiteit 2035	806 Mvt		
Voertuigcategorie	Daguur: 6,87%	Avonduur: 3,69%	Nachtuur: 0,34%
Licht	94,49%	95,69%	100,00%
Middelzwaar	3,06%	2,59%	0,00%
Zwaar	2,45%	1,72%	0,00%

Tabel 3.4

Verkeersgegevens Ter Borghstraat, richting Sluisstraat

Bron: verkeersmodel BBMA 2022, prognosejaar 2030.

Ter Borghstraat, richting Sluisstraat			
Maximum snelheid	30 km/uur		
Type wegdek	Elementenverharding in keperverband		
Etmaalintensiteit 2035	460 Mvt		
Voertuigcategorie	Daguur: 6,38%	Avonduur: 4,12%	Nachtuur: 0,88%
Licht	95,48%	96,97%	92,86%
Middelzwaar	3,23%	3,03%	7,14%
Zwaar	1,29%	0,00%	0,00%

4

HOOFDSTUK 4 BEREKENINGSMETHODE

4.1 MODELLERING

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is er een model opgezet met gebruikmaking van het computerprogramma Geomilieu V2024.2 rev 1 van Dgmr raadgevende ingenieurs BV te Den Haag. De overdrachtsberekeningen in het model gebeuren conform de voorschriften van de Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. In het model zijn met de overdracht berekeningen meegerekend:

- Geometrische uitbreiding (afstand);
- Afname ten gevolge van akoestisch goed isolerende obstakels;
- Afname / toename ten gevolge van reflectie, door verstrooiing tegen en absorptie van de bodem;
- Afname / toename door reflecties tegen / absorptie van obstakels;
- Afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht.

4.2 ALGEMEEN

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II” zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. Er is ter plaatse van de locatie geen hellingcorrectie toegepast. In het model is ten hoogte van het kruispunt van de Johan Peijnenburgweg en de Mierloseweg een optrekcorrectie toegepast met een correctie waarde van “1”. In de berekeningen is als rekenparameter bodemfactor 0,0 (akoestisch hard) aangehouden voor het gebied buiten de ingevoerde bodemgebieden aangezien de locatie binnen de bebouwde kom is gelegen. Artikel 110g Wgh is separaat met de resultaten in beeld gebracht.

4.3 REKENPARAMETERS

Met het onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden:

Standaard maaiveldhoogte:	0									
Standaard bodemfactor:	0,0 (akoestisch hard)									
Meteorologische correctie:	Standaard RMW 2012, SRM II									
Standaardluchtdemping:	Standaard RMW 2012, SRM II									
Luchtabsorptie:										
frequentie (Hz):	31,5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
demping (dB/km):	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	4,00	10,00	23,00	58,00	

5

HOOFDSTUK 5 BEREKENING GELUIDBELASTING

5.1 RESULTATEN

De geluidsbelasting is in onderstaande tabellen weergegeven. Getoetst is op een hoogte van 2,5, 5,5, 8,5, 11,5, 14,5 én 17,5 meter voor appartementencomplex A en op 2,0, 5,0, 8,0, 11,0, 14,0 meter voor de appartementencomplex B. De waarden zijn bepaald door 1,5 meter boven de vloerverdiepingen. De resultaten van de zoneplichtige wegen zijn weergegeven met en zonder correctie van Artikel 110g Wet geluidhinder.

Tabel 5.1

Gevelbelasting 2035, Mierloseweg

Toetspunt	Hoogte	Geluidsbelasting zonder correctie artikel 110 Wgh	Geluidsbelasting met correctie artikel 110 Wgh
	m	dB	dB
Voorkeursgrenswaarde			48
Maximale ontheffingswaarde			63
T001 - A01 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	66	61
	5,5	66	61
	8,5	66	61
	11,5	65	60
T003 - A01 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	66	61
	5,5	66	61
	8,5	66	61
	11,5	65	60
T005 - A02 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	66	61
	5,5	66	61
	8,5	66	61
	11,5	65	60
T006 - A02 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	64	59
	5,5	64	59
	8,5	64	59
	11,5	63	58
T007 - A02 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	61	56
	5,5	62	57
	8,5	62	57
	11,5	61	56
T009 - A03 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	60	55
	5,5	61	56
	8,5	61	56
	11,5	61	56

T010 - A03 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	59	54
	5,5	60	55
	8,5	60	55
	11,5	60	55
T012 - A04 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	58	53
	5,5	59	54
	8,5	59	54
	11,5	59	54
T014 - A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5,5	59	54
	8,5	59	54
	11,5	59	54
T015 - A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5,5	39	34
T016 - A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	8,5	57	52
	11,5	57	52
	14,5	57	52
	17,5	57	52
T017 - A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	5,5	55	50
	8,5	55	50
	11,5	56	51
	14,5	55	50
	17,5	55	50
T018 - A06 begane grond t/m 5de verdieping	5,5	54	49
	8,5	55	50
	11,5	55	50
	14,5	55	50
	17,5	55	50
T036 - A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	11,5	54	49
T038 - A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5,5	55	50
	8,5	55	50
	11,5	55	50
T040 - A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5,5	56	51
	8,5	57	52
	11,5	57	52
T042 - A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5,5	58	53
	8,5	58	53
	11,5	58	53
T043 - A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5,5	61	56
	8,5	60	55
	11,5	60	55
T045 - A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5,5	62	57
	8,5	62	57
	11,5	62	57
T046 - A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5,5	66	61
	8,5	66	61
	11,5	65	60
T047 - A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5,5	66	61
	8,5	66	61
	11,5	65	60
T116 - A5 4de verdieping t/m 5de verdieping	14,5	56	51
	17,5	57	52

Overige toetspunten	--	<53	<48
---------------------	----	-----	-----

Tabel 5.2

Gevelbelasting 2035, Johan Peijnenburgweg

Toetspunt	Hoogte	Geluidsbelasting zonder correctie artikel 110 Wgh	Geluidsbelasting met correctie artikel 110 Wgh
	m	dB	
Voorkeursgrenswaarde			48
Maximale ontheffingswaarde			63
T003 - A01 begane grond t/m 3de verdieping	5,5	54	49
	8,5	54	49
	11,5	54	49
T005 - A02 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	57	52
	5,5	57	52
	8,5	57	52
	11,5	56	51
T006 - A02 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	63	58
	5,5	63	58
	8,5	63	58
	11,5	62	57
T007 - A02 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	63	58
	5,5	64	59
	8,5	63	58
	11,5	63	58
T009 - A03 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	63	58
	5,5	64	59
	8,5	63	58
	11,5	63	58
T010 - A03 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	63	58
	5,5	63	58
	8,5	63	58
	11,5	63	58
T012 - A04 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	63	58
	5,5	63	58
	8,5	63	58
	11,5	63	58
T014 - A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5,5	64	59
	8,5	63	58
	11,5	63	58
T016 - A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	5,5	64	59
	8,5	64	59
	11,5	64	59
	14,5	64	59
	17,5	63	58
T017 - A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	5,5	64	59
	8,5	64	59
	11,5	64	59
	14,5	63	58
	17,5	63	58
T018 - A06 begane grond t/m 5de verdieping	2,5	64	59
	5,5	64	59
	8,5	64	59
	11,5	63	58
	14,5	63	58

	17,5	63	58
T019 - A06 begane grond t/m 5de verdieping	2,5	62	57
	5,5	62	57
	8,5	62	57
	11,5	62	57
	14,5	62	57
	17,5	61	56
T020 - A06 begane grond t/m 5de verdieping	2,5	59	54
	5,5	59	54
	8,5	60	55
	11,5	60	55
	14,5	59	54
	17,5	59	54
T021 - A07 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	57	52
	5,5	59	54
	8,5	59	54
	11,5	59	54
T022 - A07 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	56	51
	5,5	57	52
	8,5	58	53
	11,5	58	53
T024 - A08 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	54	49
	5,5	56	51
	8,5	56	51
	11,5	56	51
T026 - A08 begane grond t/m 3de verdieping	5,5	55	50
	8,5	55	50
	11,5	55	50
T028 - A09 begane grond t/m 3de verdieping	5,5	54	49
	8,5	54	49
	11,5	54	49
T029 - A09 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	51	46
T049 - A13 4de verdieping	14,5	58	53
T050 - A13 4de verdieping	14,5	54	49
T051 - A13 4de verdieping	14,5	55	50
T058 - A07 5de verdieping	17,5	59	54
T059 - A07 5de verdieping	17,5	58	53
T061 - A5 4de verdieping t/m 5de verdieping	14,5	57	52
T061 - A5 4de verdieping t/m 5de verdieping	17,5	59	54
T062 - B1 begane grond	2	65	60
T063 - B1 begane grond	2	65	60
T064 - B1 begane grond	2	61	56

T065 - B2 begane grond	2	59	54
T067 - B2 begane grond	2	57	52
T069 - B2 begane grond	2	55	50
T076 - B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	8	54	49
	11	61	56
T077 - B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	65	60
	8	65	60
	11	65	60
T078 - B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	65	60
	8	65	60
	11	65	60
T079 - B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	61	56
	8	61	56
	11	61	56
T080 - B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	60	55
	8	60	55
	11	60	55
T082 - B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	58	53
	8	58	53
	11	58	53
T084 - B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	57	52
	8	57	52
	11	57	52
T086 - B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	56	51
	8	56	51
	11	56	51
T088 - B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	55	50
	8	55	50
	11	55	50
T090 - B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	8	54	49
	11	54	49
T101 - B9 4de verdieping	14	57	52
T102 - B9 4de verdieping	14	54	49
T116 - A5 4de verdieping t/m 5de verdieping	14,5	57	52
	17,5	59	54
Overige toetspunten		<53	<48

Tabel 5.3

Gevelbelasting 2035, 30 kilometerwegen

Toetspunt	Hoogte	Geluidsbelasting zonder correctie artikel 110 Wgh
	m	dB
T095 - B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	52
	8	52
	11	52
T096 - B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	53
	8	53
	11	53

T097 - B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	53
	8	53
	11	53
T112 - B10 4de verdieping	14	52
T113 - B8 4de verdieping	14	52
T114 - B8 4de verdieping	14	52
Overige toetspunten	--	<48

Tabel 5.4

Gevelbelasting 2035, Cumulatie

Toetspunt	Hoogte	Geluidsbelasting zonder correctie artikel 110 Wgh	Benodigde ge- velwering
	m	dB	dB
Borging binnen niveau			33 dB
T001 - A01 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	66	33
	5,5	66	33
	8,5	66	33
	11,5	66	33
T002 - A01 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	39	6
	5,5	40	7
	8,5	41	8
	11,5	43	10
T003 - A01 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	66	33
	5,5	66	33
	8,5	66	33
	11,5	66	33
T004 - A01 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	39	6
	5,5	40	7
	8,5	41	8
	11,5	43	10
T005 - A02 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	66	33
	5,5	67	34
	8,5	66	33
	11,5	66	33
T006 - A02 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	66	33
	5,5	66	33
	8,5	66	33
	11,5	66	33
T007 - A02 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	65	32
	5,5	66	33
	8,5	66	33
	11,5	65	32
T008 - A02 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	39	6
	5,5	40	7
	8,5	41	8
	11,5	43	10
T009 - A03 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	65	32
	5,5	65	32
	8,5	65	32
	11,5	65	32
T010 - A03 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	65	32
	5,5	65	32
	8,5	65	32
	11,5	65	32
T011 - A03 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	38	5
	5,5	39	6

	8,5	40	7
	11,5	43	10
T012 - A04 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	64	31
	5,5	65	32
	8,5	65	32
	11,5	64	31
T013 - A04 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	39	6
	5,5	40	7
	8,5	42	9
	11,5	44	11
T014 - A04 1ste ver- dieping t/m 3de verdieping	5,5	65	32
	8,5	65	32
	11,5	65	32
T015 - A04 1ste ver- dieping t/m 3de verdieping	5,5	40	7
	8,5	42	9
	11,5	45	12
T016 - A05 1ste ver- dieping t/m 5de verdieping	5,5	65	32
	8,5	65	32
	11,5	65	32
	14,5	64	31
	17,5	64	31
T017 - A05 1ste ver- dieping t/m 5de verdieping	5,5	64	31
	8,5	64	31
	11,5	64	31
	14,5	64	31
	17,5	64	31
T018 - A06 begane grond t/m 5de verdieping	2,5	64	31
	5,5	64	31
	8,5	64	31
	11,5	64	31
	14,5	64	31
	17,5	63	30
T019 - A06 begane grond t/m 5de verdieping	2,5	62	29
	5,5	62	29
	8,5	62	29
	11,5	62	29
	14,5	62	29
	17,5	61	28
T020 - A06 begane grond t/m 5de verdieping	2,5	59	26
T020 - A06 begane grond t/m 5de verdieping	5,5	60	27
	8,5	60	27
	11,5	60	27
	14,5	60	27
	17,5	59	26
T021 - A07 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	58	25
	5,5	59	26
	8,5	59	26
	11,5	59	26
T022 - A07 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	56	23
	5,5	58	25
	8,5	58	25
	11,5	58	25
T023 - A07 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	40	7
	5,5	41	8

	8,5	43	10
	11,5	45	12
T024 - A08 begane grond t/m 3de verdieping	2,5	55	22
	5,5	56	23
	8,5	57	24
	11,5	57	24
	2,5	40	7
T025 - A08 begane grond t/m 3de verdieping	5,5	41	8
	8,5	43	10
	11,5	45	12
	2,5	53	20
T026 - A08 begane grond t/m 3de verdieping	5,5	55	22
	8,5	55	22
	11,5	55	22
	2,5	39	6
T027 - A08 begane grond t/m 3de verdieping	5,5	41	8
	8,5	42	9
	11,5	45	12
	2,5	52	19
T028 - A09 begane grond t/m 3de verdieping	5,5	54	21
	8,5	55	22
	11,5	55	22
	2,5	52	19
T029 - A09 begane grond t/m 3de verdieping	5,5	54	21
	8,5	54	21
	11,5	54	21
	2,5	51	18
T030 - A09 begane grond t/m 3de verdieping	5,5	53	20
	8,5	54	21
	11,5	54	21
	2,5	48	15
T031 - A09 begane grond t/m 3de verdieping	5,5	51	18
	8,5	52	19
	11,5	52	19
	2,5	39	6
T032 - A09 begane grond t/m 3de verdieping	5,5	41	8
	8,5	42	9
	11,5	44	11
	2,5	49	16
T033 - A10 begane grond t/m 3de verdieping	5,5	51	18
	8,5	52	19
	11,5	53	20
	2,5	50	17
T034 - A10 begane grond t/m 3de verdieping	5,5	52	19
	8,5	53	20
	11,5	53	20
	2,5	39	6
T035 - A10 begane grond t/m 3de verdieping	5,5	40	7
	8,5	42	9
	11,5	43	10
	8,5	54	21
T036 - A04 2de verdi- eping t/m 3de verdieping	11,5	54	21
	8,5	42	9
T037 - A04 2de verdi- eping t/m 3de verdieping	11,5	44	11
	5,5	55	22
T038 - A11 1ste verdi-			

eping t/m 3de verdieping	8,5	55	22
	11,5	55	22
T039 - A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5,5	41	8
	8,5	42	9
	11,5	44	11
T040- A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5,5	56	23
	8,5	57	24
	11,5	57	24
T041 - A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5,5	41	8
	8,5	42	9
	11,5	45	12
T042 - A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5,5	58	25
	8,5	58	25
	11,5	58	25
T043 - A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5,5	61	28
	8,5	60	27
	11,5	60	27
T044 - A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5,5	41	8
	8,5	42	9
	11,5	44	11
T045 - A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5,5	62	29
	8,5	62	29
	11,5	62	29
T046 - A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5,5	66	33
	8,5	66	33
	11,5	65	32
T047 - A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5,5	66	33
	8,5	66	33
	11,5	65	32
T048 - A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5,5	39	6
	8,5	41	8
	11,5	42	9
T049 - A13 4de verdieping	14,5	59	26
T050 - A13 4de verdieping	14,5	55	22
T051 - A13 4de verdieping	14,5	55	22
T052 - A13 4de verdieping	14,5	47	14
T053 - A14 4de verdieping	14,5	54	21
T054 - A14 4de verdieping	14,5	47	14
T055 - A14 4de verdieping	14,5	47	14
T056 - A14 4de verdieping	14,5	48	15
T057 - A14 4de verdieping	14,5	47	14
T058 - A07 5de verdieping	17,5	59	26
T059 - A07 5de verdieping	17,5	58	25
T060 - A07 5de verdieping	17,5	50	17

T061 - A5 4de verdieping t/m 5de verdieping	14,5	59	26
	17,5	61	28
T062 - B1 begane grond	2	50	17
T063 - B1 begane grond	2	65	32
T064 - B1 begane grond	2	65	32
T065 - B1 begane grond	2	61	28
T066 - B2 begane grond	2	59	26
T067 - B2 begane grond	2	39	6
T068 - B2 begane grond	2	57	24
T069 - B2 begane grond	2	40	7
T070 - B2 begane grond	2	56	23
T071 - B2 begane grond	2	42	9
T072 - B2 begane grond	2	54	21
T073 - B2 begane grond	2	45	12
T074 - B3 begane grond	2	51	18
T075 - B3 begane grond	2	45	12
T076 - B3 begane grond	2	46	13
T077 - B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	50	17
	8	54	21
	11	61	28
T078 - B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	65	32
	8	65	32
	11	65	32
T079 - B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	65	32
	8	65	32
	11	65	32
T080 - B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	62	29
	8	62	29
	11	62	29
T081 - B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	60	27
	8	60	27
	11	60	27
T082 - B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	42	9
	8	47	14
	11	53	20
T083 - B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	59	26
	8	59	26
	11	59	26
T084 - B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	44	11
	8	47	14
	11	51	18
T085 - B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	57	24
	8	57	24
	11	57	24
T086 - B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	44	11
	8	47	14
	11	51	18
T087 - B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	56	23
	8	56	23
	11	56	23
T088 - B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	47	14
	8	49	16
	11	52	19
T089 - B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	55	22
	8	55	22

	11	55	22
T090 - B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	48	15
	8	49	16
	11	51	18
T091 - B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	53	20
	8	54	21
	11	54	21
T092 - B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	46	13
	8	47	14
	11	48	15
T093 - B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	48	15
	8	49	16
	11	50	17
T094 - B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	48	15
	8	49	16
	11	50	17
T095 - B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	49	16
	8	49	16
	11	50	17
T096 - B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	53	20
	8	52	19
	11	52	19
T097 - B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	53	20
	8	53	20
	11	53	20
T098 - B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	54	21
	8	54	21
	11	54	21
T099 - B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	5	49	16
	8	49	16
	11	51	18
T100 - B9 4de verdieping	14	55	22
T101 - B9 4de verdieping	14	54	21
T102 - B9 4de verdieping	14	57	24
T103 - B9 4de verdieping	14	55	22
T104 - B9 4de verdieping	14	52	19
T105 - B9 4de verdieping	14	50	17
T106 - B9 4de verdieping	14	54	21
T107 - B9 4de verdieping	14	53	20
T108 - B10 4de verdi- eping	14	50	17
T109 - B10 4de verdi- eping	14	50	17
T110 - B10 4de verdi- eping	14	50	17
T111 - B10 4de verdi- eping	14	50	17
T112 - B10 4de verdi- eping	14	50	17
T113 - B10 4de verdi- eping	14	52	19
T114 - B8 4de verdieping	14	52	19
T115 - B8 4de verdieping	14	54	21
T116 - B8 4de verdieping	14	53	20

Naast de fysieke toetsing van de geveldelen is ook een prognose gemaakt van de tuin c.q. buitenverblijf van de appartementencomplexen. De contouren zijn bepaald exclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder. Hierbij is uitgegaan van de gevelbelasting, vanwege het gegeven dat de buitenverblijven veelal (inpan-dige) balkons zijn.

Een methode om geluid te beoordelen op hinderlijkheid is vermeld in de Hand-reiking cumulatie en saldobenadering geluid, uitgegeven door de Regiegroep Geluid Limburg. In deze notitie wordt in hoofdstuk 3 een Classificering op basis van L_{DEN} vermeld. Aangezien in onderhavig onderzoek enkel wegverkeerslawaai is beschouwd, geeft dit een aardig handvat voor de beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Tabel 5.5

Classificering milieukwaliteit
 L_{DEN}

Gecumuleerde L_{DEN} (dB)	Classificering milieukwaliteit
< 50	Goed
50 - 55	Redelijk
55 - 60	Matig
60 - 65	Tamelijk slecht
65 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

Ter hoogte van de buitenruimtes van Complex A heerst aan de noordwestelijke én zuidwestelijke zijde, welke direct gelegen is aan de Mierloseweg én de Johan Peijnenburgweg, van het gebouw een slecht leefklimaat. Ter hoogte van de buitenruimtes van Complex A heerst aan de noordoostelijke én zuidoostelijke zijde een tamelijk slecht tot redelijk leefklimaat. Bij Complex A is een gezamenlijke binnenruimte in het centrale middelpunt, gelokaliseerd tussen de blokken van complex A. Ter hoogte dit centrale punt is er een ruimte waar de toekomstige bewoners kunnen recreëren afgeschermd van de omliggende wegen. Ter hoogte van deze binnenruimte heerst een overwegend goed leefklimaat, uitgaande van diverse toetspunten gelokaliseerd in deze binnenruimte (toetspunt T002, T004, T008, T011, T013, T015, T025, T027, T035, T037 en T039).

Ter hoogte van de buitenruimtes van Complex B heerst aan de zuidwestelijke zijde, welke direct gelegen is aan de Johan Peijnenburgweg, van het gebouw een slecht leefklimaat. Ter hoogte van de buitenruimtes van Complex B heerst aan de noordwestelijke zijde van het gebouw een tamelijk slecht tot redelijk leefklimaat. Ter hoogte van de buitenruimtes van Complex B heerst aan de noordoostelijke zijde van het gebouw voornamelijk een goed leefklimaat. Ter hoogte van de buitenruimtes van Complex B heerst aan de zuidoostelijke zijde een overwegend redelijk tot goed leefklimaat. In overleg met de gemeente (Team Strategie en Beleid Ruimte) is kenbaar gemaakt dat de locatie ter hoogte van de het Sportcentrum Harks gelegen aan De Bleekvelden 26, 5666 RZ Geldrop een initiatief ligt om tevens nieuw complex te realiseren. Deze zal in een V-structuur de Johan Peijnenburgweg én De Bleekvelden volgen. Hierdoor ontstaat tussen Complex B in onderhavig onderzoek én het beoogde complex aan De Bleekvelden 26 tevens een binnenruimte welke is afgeschermd van de omliggende drukke wegen. Ter hoogte dit punt zal er tevens een geluidsluwe ruimte ontstaan waar de toekomstige bewoners kunnen recreëren afgeschermd van de omliggende wegen. Zie in bijlage 1 het document “Hoek Johan Pijnenburgweg-Mierloseweg” voor de visie van de overkoepelende locatie.

Voor zowel Complex A als Complex B geldt dan de balkons gelegen aan de straatzijde, geluidstechnisch op een ongunstige locatie liggen omdat de afstand tussen de weg en het balkon vrij beperkt is. Echter gezien de ligging van de wegen en het optimaal gebruiken van de beschikbare ruimte voor beide

complexen is het beperkt tot niet mogelijk de balkons te verplaatsen. Als het plafond geluid op kan vangen worden klanken vaak versterkt en galmt het rond op het balkon of loggia, en soms ook de woning in. Het geluidsprobleem op de balkons bestaat voornamelijk uit het lawaai van voorbijrijdend verkeer. Om lawaai op het balkon te verminderen kan er absorptiemateriaal tegen het plafond van het balkon worden aangebracht zodat reflecties van omgevingsgeluid kan worden geabsorbeerd. Een voorbeeld van dergelijke panelen zijn polyesterwol balkon panelen van Zilenz óf Akotherm GG polyesterwol van Merford. Het wordt geadviseerd bovenstaande óf een vergelijkbare maatregel toe te passen om het woon- en leefklimaat op de balkons en in de woningen te verbeteren.

6.1 BESPREKING RESULTATEN EN AANBEVELINGEN WGH

In opdracht van de initiatiefnemer is een berekening wegverkeerslawaaai uitgevoerd met betrekking tot een bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van 110 woningen, verdeeld in appartementencomplexen, gelegen aan de Bleekvelden ong. te Geldrop. De locatie bevindt zich binnen de kadastrale gemeente Geldrop, sectie F percelen 1192, 1193, 1194. 2257, 2416 en (deels) 3220 en is gelegen in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Op basis van de beschikbare verkeersgegevens is er een rekenmodel opgezet en is de gevelbelasting berekend als gevolg van de Mierloseweg, de Johan Peijnenburgweg, de Bleekvelden en de Ter Borghstraat. Van deze wegen zijn de Mierloseweg en de Johan Peijnenburgweg zoneplichtig, derhalve zijn deze wegen getoetst aan de WGH.

Ter plaatse van de gevels van complex A bedraagt de geluidbelasting afkomstig van de Mierloseweg inclusief correctie van artikel 110g ten hoogste 61 dB. Derhalve wordt daar niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, wel wordt voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.

Ter plaatse van de gevels van complex B bedraagt de geluidbelasting afkomstig van de Mierloseweg inclusief correctie van artikel 110g ten hoogste 47 dB. Derhalve wordt daar voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Ter plaatse van de gevels van complex A bedraagt de geluidbelasting afkomstig van de Johan Peijnenburgweg inclusief correctie van artikel 110g ten hoogste 59 dB. Derhalve wordt daar niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, wel wordt voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.

Ter plaatse van de gevels van complex B bedraagt de geluidbelasting afkomstig van de Johan Peijnenburgweg inclusief correctie van artikel 110g ten hoogste 60 dB. Derhalve wordt daar niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, wel wordt voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.

6.2 BESPREKING GELUIDSBELASTING IRT BOUWBESLUIT

Binnen het Bouwbesluit wordt gesteld dat de karakteristieke gevelgeluidwering gelijk dient te zijn aan de geluidbelasting minus 33 dB(A) met een minimum van 20 dB(A).

De gecumuleerde geluidbelasting bij het complex A exclusief aftrek van artikel 110g bedraagt ten hoogste 67 dB. Om een binnen niveau van 33 dB(A) te waarborgen, zal de gevelgeluidwering ten minste 34 dB (A) moeten bedragen om te voldoen aan de eisen voor het binnen niveau volgens het Bouwbesluit.

De gecumuleerde geluidbelasting bij het complex B exclusief aftrek van artikel 110g bedraagt ten hoogste 65 dB. Om een binnen niveau van 33 dB(A) te waarborgen, zal de gevelgeluidwering ten minste 32 dB (A) moeten bedragen om te voldoen aan de eisen voor het binnen niveau volgens het Bouwbesluit.

Doormiddel van een gevelweringonderzoek dient bij de appartementen complexen A én B aangetoond te worden dat een voldoende karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies (GA,K) gerealiseerd kan worden om aan een binnenniveau van 33 dB te voldoen. Voor de benodigde gevelwering per appartement, zie hoofdstuk 5 tabel 5.4.

6.3

BESPREKING GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING

Ter hoogte van de buitenruimtes van Complex A heerst aan de noordwestelijke én zuidwestelijke zijde, welke direct gelegen is aan de Mierloseweg én de Johan Peijnenburgweg, van het gebouw een slecht leefklimaat. Ter hoogte van de buitenruimtes van Complex A heerst aan de noordoostelijke én zuidoostelijke zijde een tamelijk slecht tot redelijk leefklimaat. Bij Complex A is een gezamenlijke binnenruimte in het centrale middelpunt, gelokaliseerd tussen de blokken van complex A. Ter hoogte dit centrale punt is er een ruimte waar de toekomstige bewoners kunnen recreëren afgeschermd van de omliggende wegen. Ter hoogte van deze binnenruimte heerst een overwegend goed leefklimaat, uitgaande van diverse toetspunten gelokaliseerd in deze binnenruimte (toetspunt T002, T004, T008, T011, T013, T015, T025, T027, T035, T037 en T039).

Ter hoogte van de buitenruimtes van Complex B heerst aan de zuidwestelijke zijde, welke direct gelegen is aan de Johan Peijnenburgweg, van het gebouw een slecht leefklimaat. Ter hoogte van de buitenruimtes van Complex B heerst aan de noordwestelijke zijde van het gebouw een tamelijk slecht tot redelijk leefklimaat. Ter hoogte van de buitenruimtes van Complex B heerst aan de noordoostelijke zijde van het gebouw voornamelijk een goed leefklimaat. Ter hoogte van de buitenruimtes van Complex B heerst aan de zuidoostelijke zijde een overwegend redelijk tot goed leefklimaat. In overleg met de gemeente (Team Strategie en Beleid Ruimte) is kenbaar gemaakt dat de locatie ter hoogte van de het Sportcentrum Harks gelegen aan De Bleekvelden 26, 5666 RZ Geldrop een initiatief ligt om tevens nieuw complex te realiseren. Deze zal in een V-structuur de Johan Peijnenburgweg én De Bleekvelden volgen. Hierdoor ontstaat tussen Complex B in onderhavig onderzoek én het beoogde complex aan De Bleekvelden 26 tevens een binnenruimte welke is afgeschermd van de omliggende drukke wegen. Ter hoogte dit punt zal er tevens een geluidsluwe ruimte ontstaan waar de toekomstige bewoners kunnen recreëren afgeschermd van de omliggende wegen. Zie in bijlage 1 het document “Hoek Johan Peijnenburgweg-Mierloseweg” voor de visie van de overkoepelende locatie.

Voor zowel Complex A als Complex B geldt dan de balkons gelegen aan de straatzijde, geluidstechnisch op een ongunstige locatie liggen omdat de afstand tussen de weg en het balkon vrij beperkt is. Echter gezien de ligging van de wegen en het optimaal gebruiken van de beschikbare ruimte voor beide complexen is het beperkt tot niet mogelijk de balkons te verplaatsen. Als het plafond geluid op kan vangen worden klanken vaak versterkt en galmt het rond op het balkon of loggia, en soms ook de woning in. Het geluidsprobleem op de balkons bestaat voornamelijk uit het lawaai van voorbijrijdend verkeer. Om lawaai op het balkon te verminderen kan er absorptiemateriaal tegen het plafond van het balkon worden aangebracht zodat reflecties van omgevingsgeluid

kan worden geabsorbeerd. Een voorbeeld van dergelijke panelen zijn polyesterwol balkon panelen van Zilenz óf Akotherm GG polyesterwol van Merford. Het wordt geadviseerd bovenstaande óf een vergelijkbare maatregel toe te passen om het woon- en leefklimaat op de balkons en in de woningen te verbeteren. Zie paragraaf 6.5 voor het hogere waarden beleid van de gemeente Geldrop-Mierlo.

6.4

MAATREGELEN

Omdat niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde ter hoogte van de appartementen complexen dienen maatregelen onderzocht te worden om de geluidbelasting te laten dalen tot de voorkeursgrenswaarde.

Bij maatregelen aan de geluidbron wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid gereduceerd kan worden. Dit kan o.a. door stillere voertuigen, verlaging van de maximum snelheid of een stiller wegdek. Bronmaatregelen kunnen genomen worden door het verlagen van de verkeersintensiteit en de maximale snelheid van de maatgevende wegen. De Mierloseweg én de Johan Peijnenburgweg betreft echter doorgaande wegen, het verlagen van de verkeersintensiteit lijkt daarmee niet realistisch en roept bezwaren op van verkeerskundige aard.

Een vermindering van mechanische geluiden kan alleen door de ontwikkeling van nieuwe technieken en is zodoende niet realistisch. Een vermindering van het geluid dat de banden op het wegdek veroorzaken is te realiseren door het toepassen van een geluid reducerend wegdek. Hierbij dient tevens opgemerkt te worden dat de maatgevende wegen reeds bestaat uit SMA 0/5. Dit type wegdek heeft een fijne textuur waardoor bandentrillingen onderdrukt worden. Het vervangen van het asfalt wordt met inachtneming van bovenstaande dan ook niet realistisch geacht.

Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of tussen geluidbron en ontvanger de geluidoverdracht belemmerd kan worden. Dit kan o.a. door een geluidscherm. Wanneer een scherm gemoduleerd wordt van 8 meter hoog op de kadastrale grens met een totale lengte van 140 meter over de gehele noordwestelijke én zuidwestelijke zijde langs de Mierloseweg én de Johan Peijnenburgweg, vinden er nog steeds overschrijdingen plaats van de voorkeursgrenswaarde. De kosten van een geluidscherm variëren van € 200,- per m² bij zelf montage tot € 1.000,- of hoger per m² bij professionele aanleg door derden. Uitgaande van 1120 m² worden de kosten al snel minimaal € 1.120.000,-. Mede gezien de korte ligging van de gebouwen aan de wegen brengt het aanleggen van een geluidscherm gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting in de onderhavige situatie tevens bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard danwel uit verkeersveiligheid. Hiernaast zouden ook de ontsluiting voor de parkeerkelders niet mogelijk zijn aan de Mierlose weg én zou de beoogde groenverbinding tussen de Bleekvelden en het Dommeldal afgesloten worden.

Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn de afstand tussen de bron (wegen) en ontvanger (woningen) te vergroten. De geplande woningbouw is gesitueerd op een bestaande kavel. Verschuivingen van de gebouwen is maar zeer beperkt mogelijk en zal niet lijden tot het niet overschrijden van de voorkeursgrenswaarde.

Omdat uit het bovenstaande blijkt dat maatregelen bij de bron of in de overdracht op diversen bezwaren stuiten dient gekeken te worden naar maatregelen bij de ontvanger. Hierbij valt te denken aan een dove gevel. Een dove gevel betreft een gevel die geen te openen delen bevat, derhalve mogen de ramen in zulk soort gevel niet te openen zijn. De dove gevel zou in onderhavig

geval bij meerdere gevels van de appartementen complexen gerealiseerd moeten worden.

Derhalve wordt onderbouwd verzocht hogere grenswaarde te verlenen conform artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder.

6.5

HOGERE WAARDEN BELEID GEMEENTE GELDROP-MIERLO

Ten behoeve van het hogere waarden beleid van de gemeente Geldrop-Mierlo, worden maatregelen afgewogen zoals benoemd in hoofdstuk 2.6 van onderhavig rapport. Een hogere waarde procedure kan worden gestart, indien aangetoond dat, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder en gelet op het gestelde onder lid 1, niet redelijk is te verlangen dat de geluidbelasting (verder) verlaagd wordt tot de voorkeurswaarde door:

- Het treffen van bronmaatregelen;
- Het treffen van overdrachtsmaatregelen;
- Het vergroten van de afstand tussen de bron en de ontvanger.

Gezien de onderhavige tekeningen, in bijlage 1, van Sweco Architects “Hoek Johan Pijnenburgweg-Mierloseweg” haalbaarheidsonderzoek, is het niet mogelijk alle appartementen te voorzien van een geluidluwe gevel. De feitelijke indeling per appartement is in dit stadium nog niet bekend. Echter indien men rekening houdt met de situering van tenminste één slaapkamer gericht aan de binnenzijde van het appartement, indien mogelijk, is het feitelijk mogelijk een geluidsluwe ruimte te creëren voor de nachtrust van de bewoners.

Het is stedenbouwkundig ongewenst om de tot de woning behorende buitenruimte te situeren aan de meeste geluidbelaste gevel. Echter weegt de beschikbaarheid tot een buitenruimte zwaarder dan géén buitenruimte. Onderbouwd met hoofdstuk 6.3, waarbij maatregelen aan de balkons worden beschouwd en er sprake is van gezamenlijke geluidluwe buitenruimtes. Aangezien het niet mogelijk is dat elk appartement minimaal één geluidsluwe buitenzijde heeft, dienen de diverse maatregelen en mogelijkheden in hoofdstuk 6.2, 6.3 én 6.5 beschouwd te worden. Het wordt geadviseerd om de akoestische maatregelen ten hoogste van de balkons zoals benoemd in hoofdstuk 6.3 óf vergelijkbare maatregelen toe te passen gezien deze het woon- én leefklimaat ten goede komen. Het wordt tevens geadviseerd om rekening te houden met de feitelijke indeling van de appartementen en waar mogelijk een geluidsluwe ruimte te creëren voor de nachtrust van de bewoners. Hiernaast zal met de borging van binnenniveau zoals benoemd in hoofdstuk 6.2 gerealiseerd kunnen worden dat wanneer de ramen en deuren van het balkon gesloten zijn er een geschikt geluidsniveau heerst. Bij de bouw aanvraag voor de woningen dient hier rekening mee gehouden te worden.

Subcriteria

Er wordt voldaan aan het subcriteria van het Hogere Waarde beleid van de gemeente Geldrop-Mierlo. In onderhavig onderzoek zal de nieuwbouw van de twee appartementen complexen reeds bestaande panden vervangen én meer woonruimte creëren.

6.6

CONCLUSIE

Ter plaatse van de gevels van complex A wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van de geluidbelasting afkomstig van de Mierloseweg inclusief correctie, wel wordt voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. Daarentegen voldoet complex B aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van de geluidbelasting afkomstig van de Mierloseweg.

Ter plaatse van de gevels van complex A én B wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van de geluidbelasting afkomstig van de Johan Peijnenburgweg inclusief correctie, wel wordt voldaan aan de maximale onthefingswaarde van 63 dB.


Doormiddel van een gevelweringonderzoek dient bij de appartementen complexen A én B aangetoond te worden dat een voldoende karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructies (GA,K) gerealiseerd kan worden om aan een binnenniveau van 33 dB te voldoen. Voor de benodigde gevelwering per appartement, zie hoofdstuk 5 tabel 5.4.


Ten aanzien van de buitenruimten van de gebouwen kan verondersteld worden dat er een tamelijk slecht tot slecht en redelijk tot goede geluidskwaliteit heerst ter hoogte van de buitenverblijven van de gebouwen. In hoofdstuk 6.2 t/m hoofdstuk 6.5 worden diverse maatregelen en mogelijkheden besproken. Het wordt geadviseerd om de benoemde maatregelen waar mogelijk toe te passen om het woon- én leefklimaat te bevorderen

Derhalve wordt onderbouwd verzocht hogere grenswaarde te verlenen conform artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder.

Bijlage 1

Aangeleverde informatie

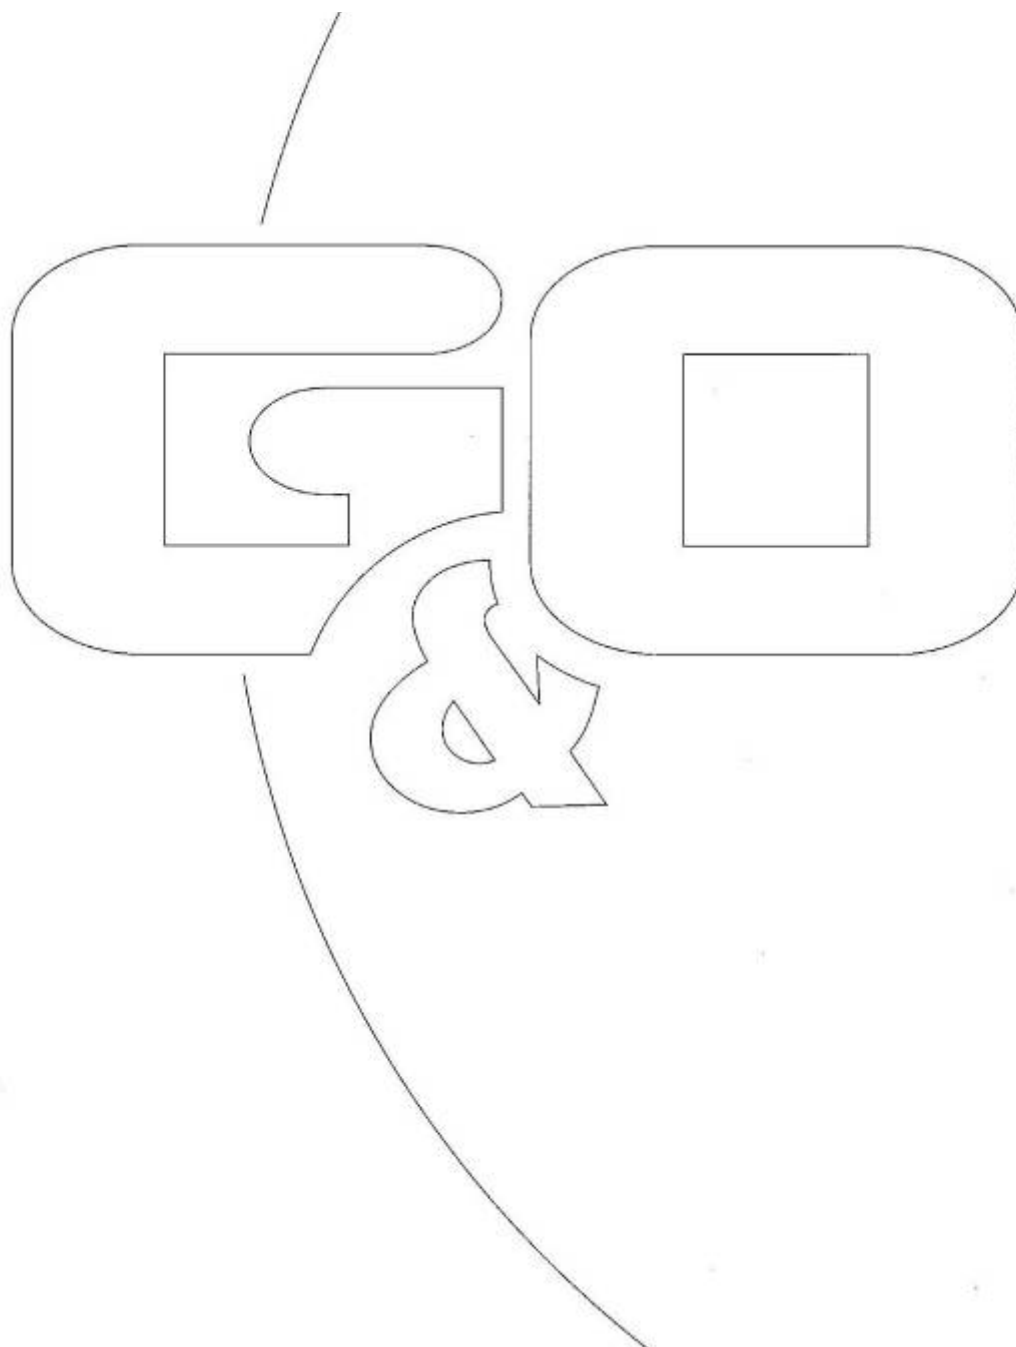

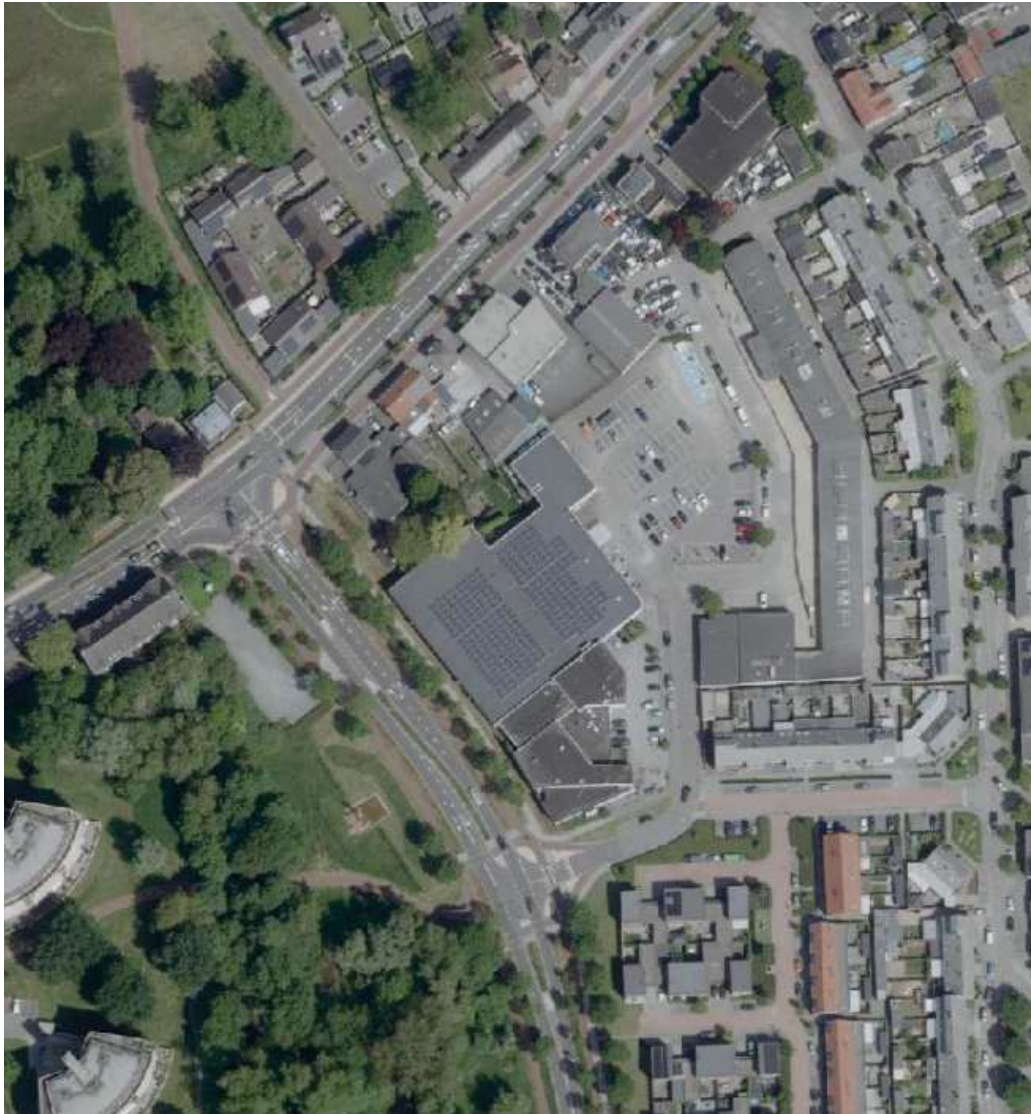

Sweco Architects

Hoek Johan Pijnenburgweg Mierloseweg

Haalbaarheidsonderzoek

14.02.2025
24038
Geldrop

SWECO 



Toelichting gebouwen


- 1 Gebouw 1 bestaat uit 4 bouwlagen en vormt een architectonisch geheel met gebouw 2. Het gebouw zoekt aansluiting met de rooilijn van het gebouw van Mierloseweg 28-38. De hoek Mierloseweg-Johan Peijnenburgweg dient kwalitatief vormgegeven te worden. De parkeergarage kan ontsloten worden via de parkeergarage van Mierloseweg 28-38 of op de Mierloseweg. In gebouw 1 dient inpassing een trafo voor Enexis te worden voorzien.
- 2 Gebouw 2 vormt een architectonisch geheel met gebouw 1. Het gebouw bestaat uit 4 bouwlagen met langs de Johan Peijnenburgweg accent van 6 bouwlagen. Dit accent heeft een maximale footprint van 400 m² en markeert de entree van het gebouw én de groene verbinding. De bestaande trafo voor Ziggo dient gehandhaafd te blijven en op kwalitatieve wijze worden ingepast. De parkeergarage wordt gecombineerd met gebouw 1. De rooilijn langs de groene verbinding is nader te bepalen, bij voorkeur maakt de rooilijn een duidelijke knik zodat er een interessante groene verbinding ontstaat. Deze rooilijn loopt verplicht onevenwijdig aan de rooilijn van gebouw 3 langs de groene verbinding. De doorgang tussen het gebouw Mierloseweg 28-38 is minimaal 10 meter breed.
- 3 Gebouw 3 (locatie Gamma) vormt een architectonisch geheel met de ontwikkeling van Harks. Het gebouw kent een getrapte opbouw met een accent van 5 bouwlagen, met een footprint van maximaal 400 m², richting de centrale groenruimte. Het ensemble van gebouw 3 en Harks is doorwaadbaar door middel van een voetgangersdoorsteek en licht, lucht en ruimte binnen het blok. De parkeergarage wordt verbonden met de parkeergarage van Harks. De rooilijn langs de groene verbinding is nader te bepalen, bij voorkeur maakt de rooilijn een duidelijke knik zodat er een interessante groene verbinding ontstaat. Deze rooilijn loopt verplicht onevenwijdig aan de rooilijn van gebouw 2 langs de groene verbinding.




Legenda

- Het bouwvlak geeft de maximale contour van de bebouwing weer. Deze contour hoeft niet volledig benut te worden. Zowel aan buiten- als binnenzijde kan ruimte vrijgelaten worden. Basis bouwhoogte is 4 bouwlagen met twee hoogte-accenten.
- Bouwrichting in overeenstemming met contouren uit de omgeving.
- Maximale gevellijn.
- Verplichte, maar nader te bepalen rooilijn langs de groene verbinding. Rooilijnen van gebouw 2 en 3 zijn onevenwijdig aan elkaar. Beide rooilijnen maken ergens een duidelijke knik, waardoor er een sterke verbinding met het Dommeldal en centrale groenruimte ontstaat.
- Flexibele grens tussen gebouw 1 en 2.
- Overgangszones ten behoeve van zorgvuldige aansluiting op openbare ruimte en half verdiepte parkeergarage
- Rekening houden met geluidshinder verkeer.
- Verplichte groenverbinding op maaiveld tussen de Bleekvelden en het Dommeldal. Exacte ligging is nader te bepalen. Groenruimte dient een samengestelde vorm te hebben, een evenwijdige groene pijp is dus uitgesloten. Minimale breedte is 17 meter van gevel tot gevel, balkons mogen beperkt uitsteken. Minimale openbare ruimte op het krapste punt is 12,5 m. Verschil tussen rooilijn en overgangszones.
- Doorwaadbaarheid creëren door middel van doorsteken voor voetgangers.
- Lucht, licht en ruimte binnen de bouwvolumes opnemen. Vanuit deze open binnen ruimtes kan de ontsluiting van de woningen worden voorzien.
- Kwalitatieve vormgeving hoek van gebouw. Op een sterke manier de hoek om gaan en het kruispunt accentueren.
- Bebouwingsaccent t.b.v. accentuering groene verbinding. D.m.v. bijv. setback, bijzondere detaillering, opening(en) in gebouw.
- Gevel staat in groene voorruimte.
- Voldoende groenruimte voor aanwezige bomen.
- Doorfussen parkeerkelders.
- Opties voor ontsluiting van de parkeerkelders.
- In gebouw 1 dient een nieuwe trafo (Enexis) inpassing ingepast te worden.
- De bestaande trafo (Ziggo) dient gehandhaafd te blijven.
- Trafo bereikbaar houden voor onderhoud via Johan Peijnenburgweg.
- Zoekgebied hoogteaccent tot maximaal 5 bouwlagen en 17,5 meter, tot een footprint van 400m².
- Zoekgebied hoogteaccent tot maximaal 6 bouwlagen en 21 meter, tot een footprint van 400m².




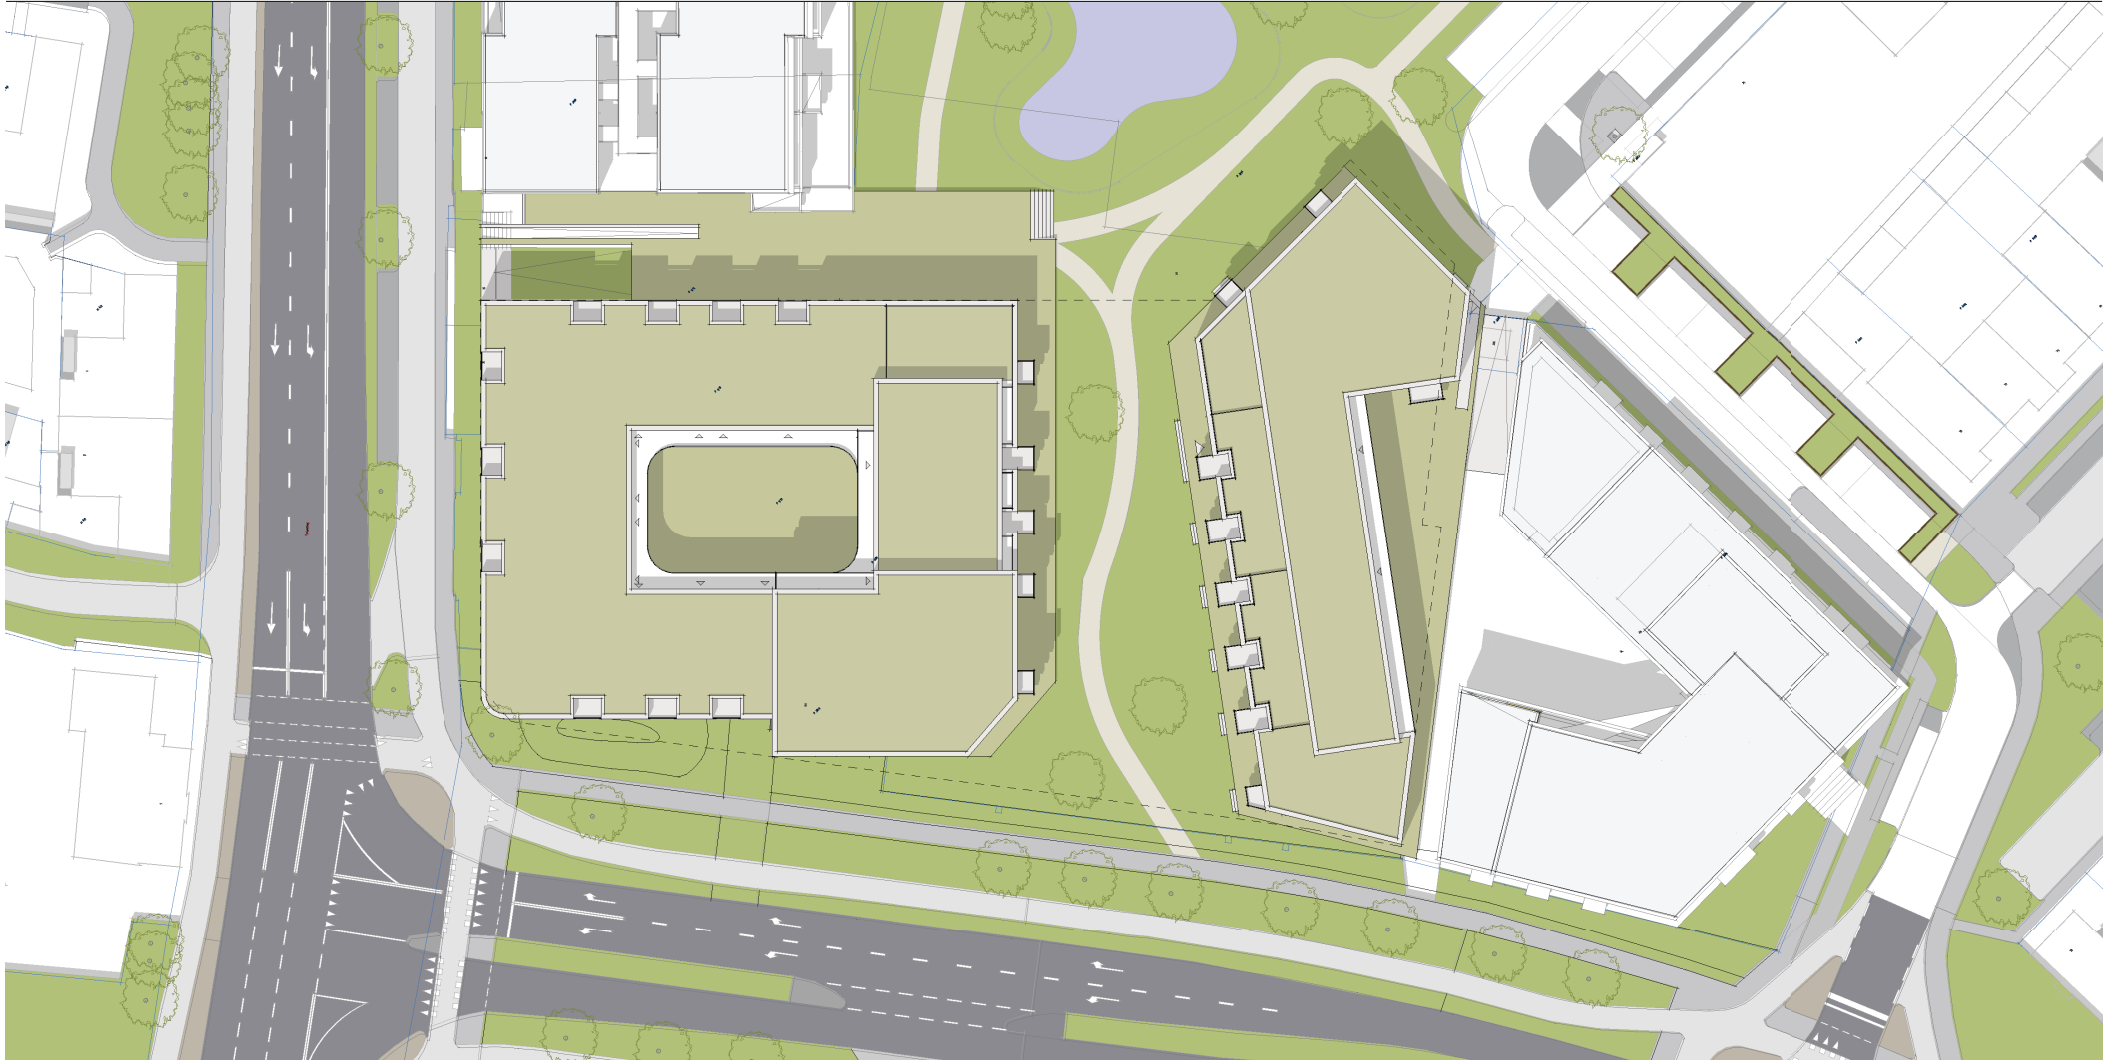

Situatie met maatvoering

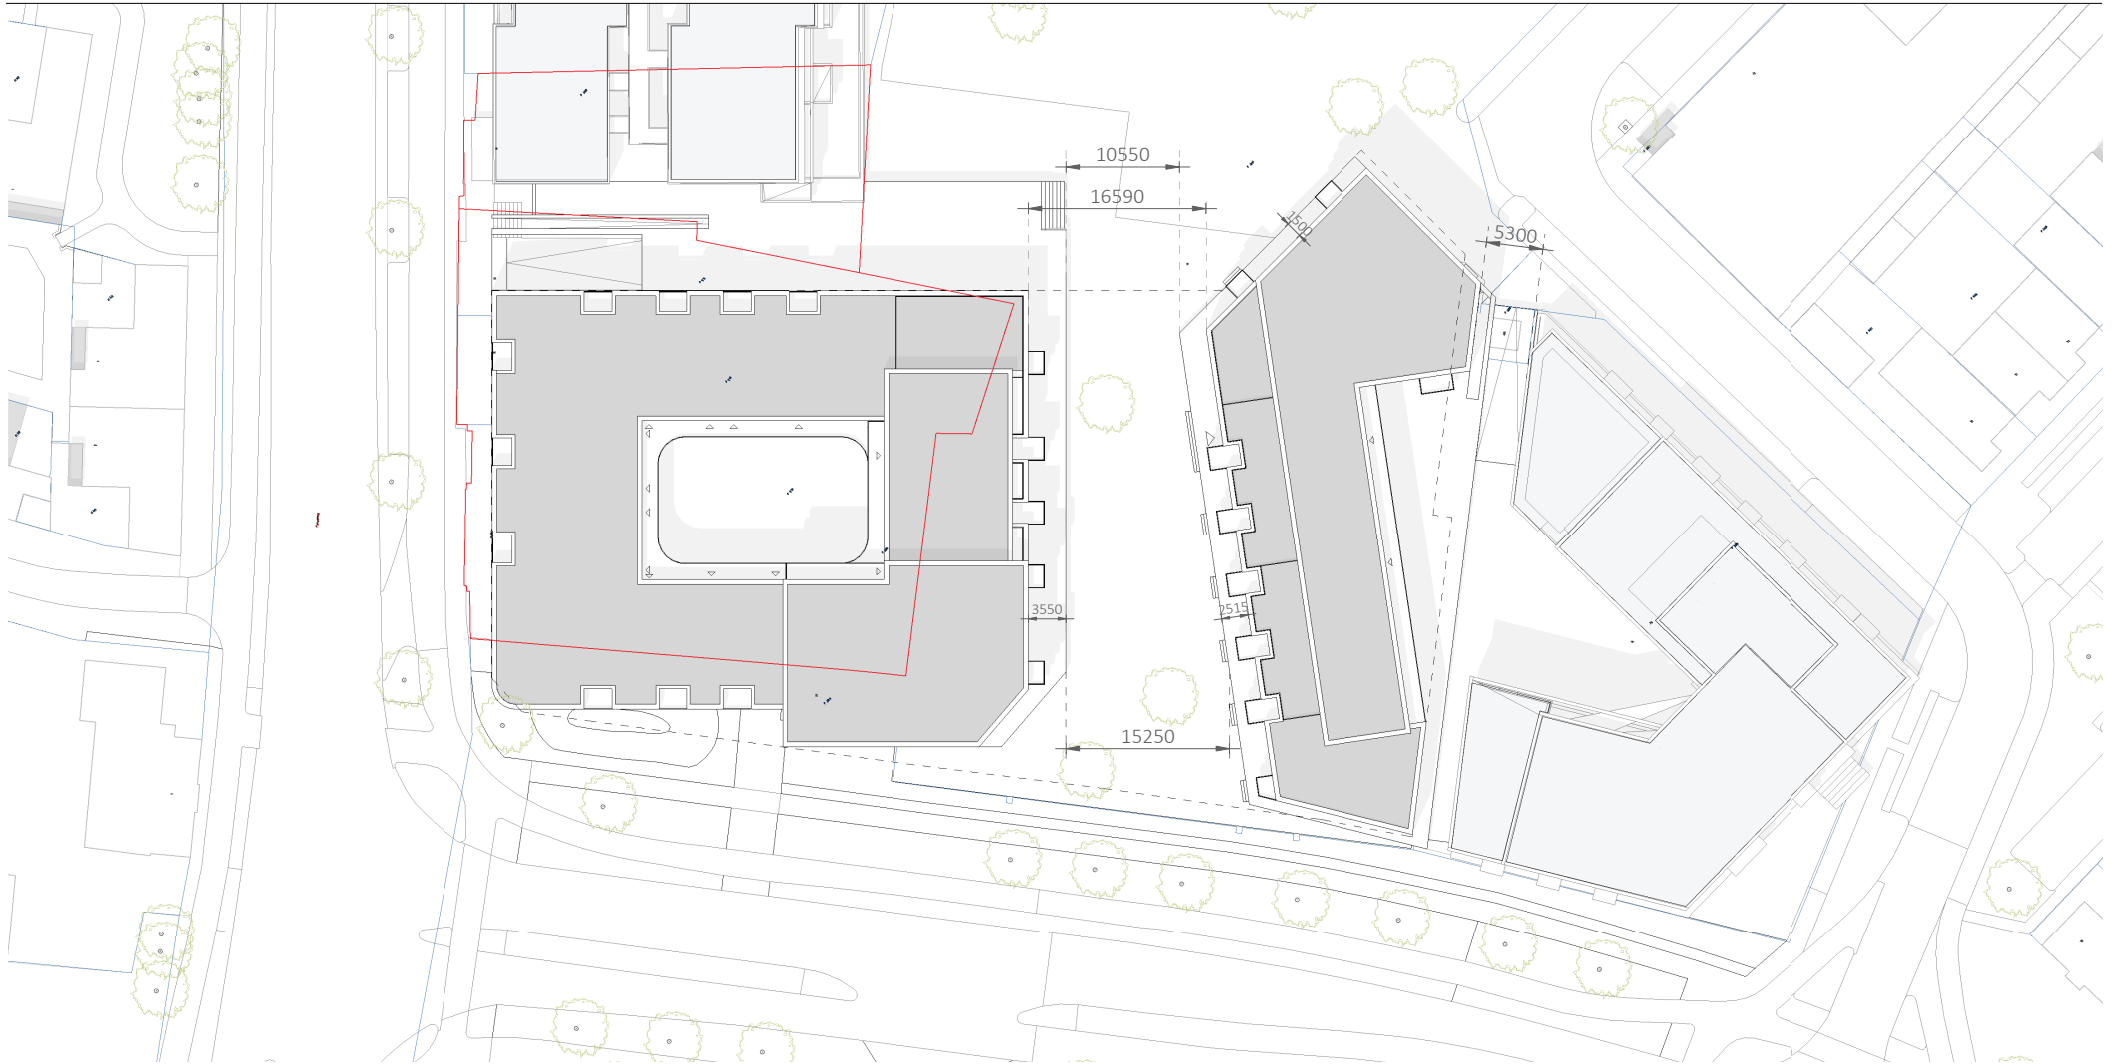


Situatie met kabels en leidingen

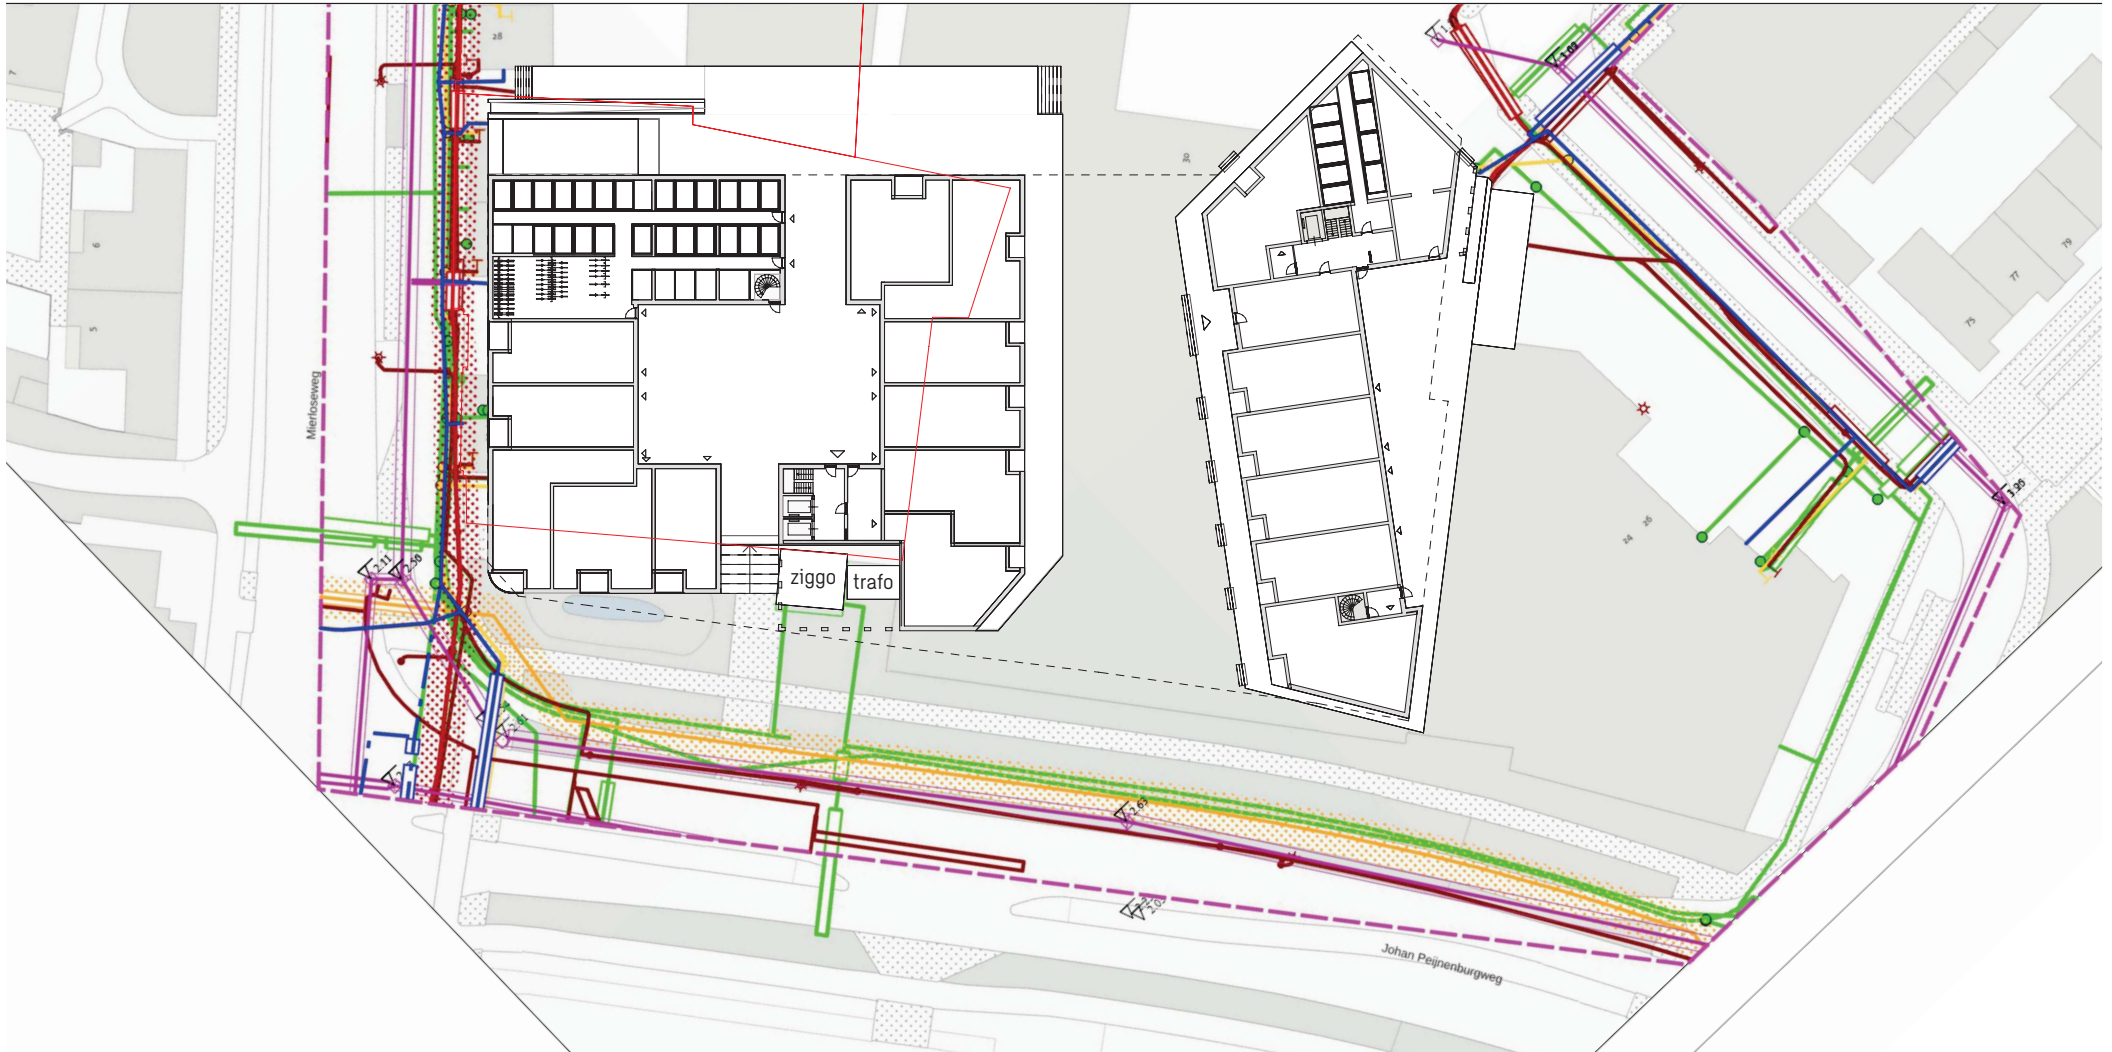

Blok 1 Blok 2



Kelder

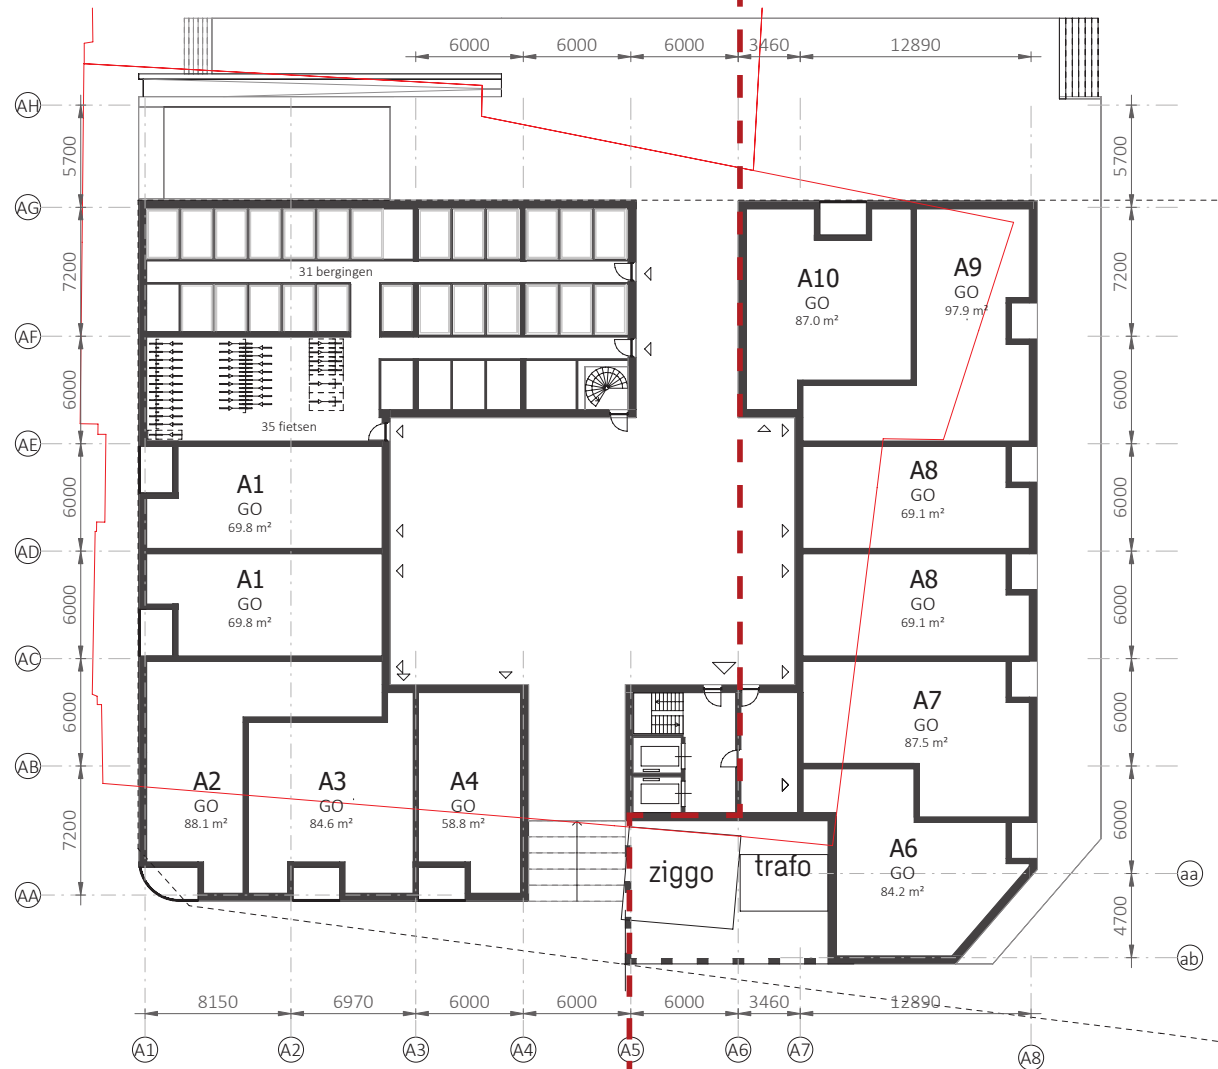


Begane grond

Blok 1 Blok 2


Blok 1 + 2



Blok 1 Blok 2

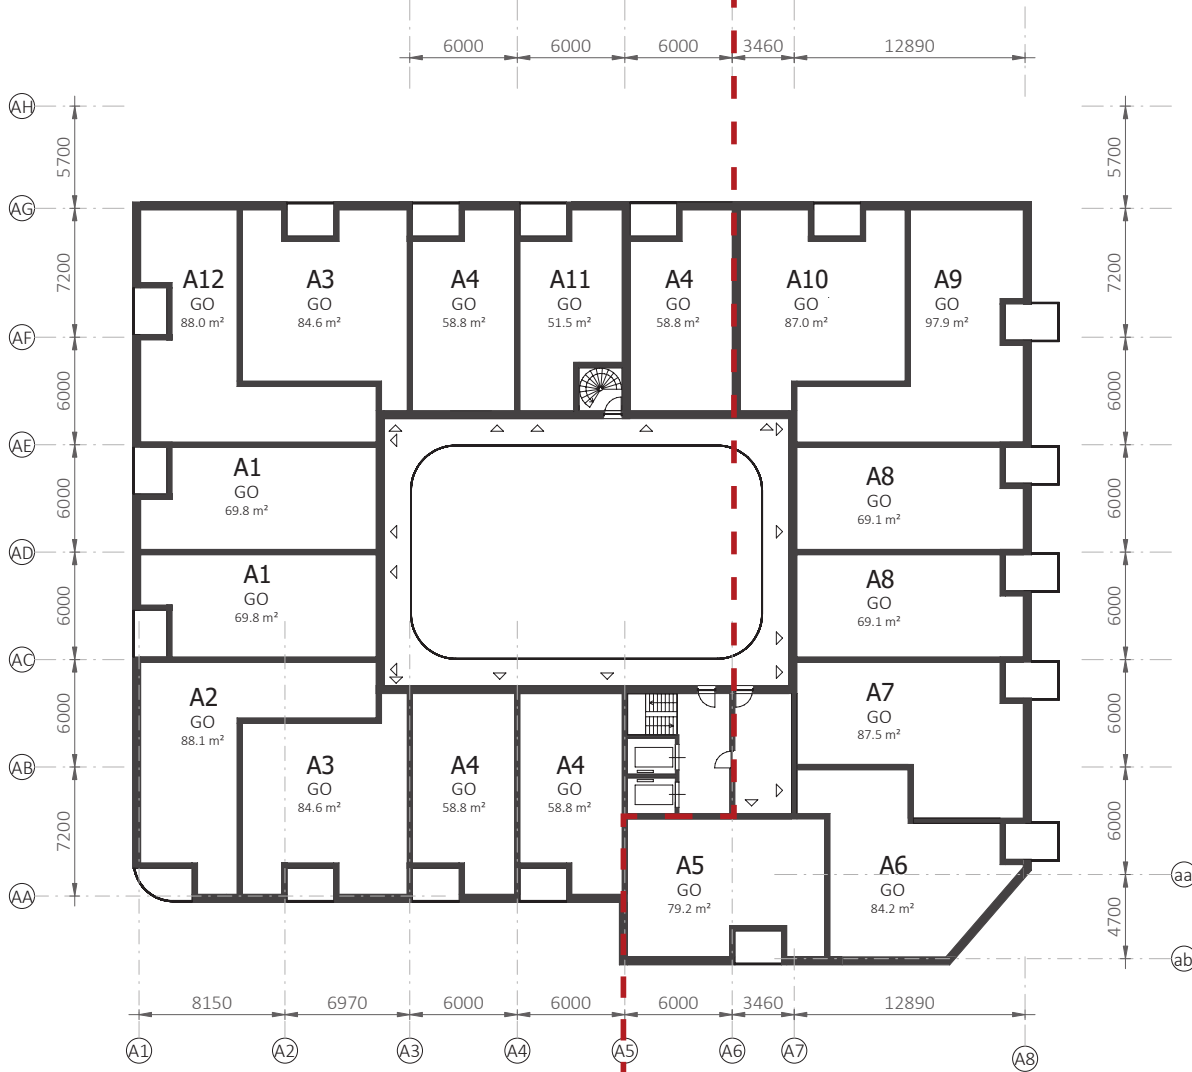


Tweede verdieping

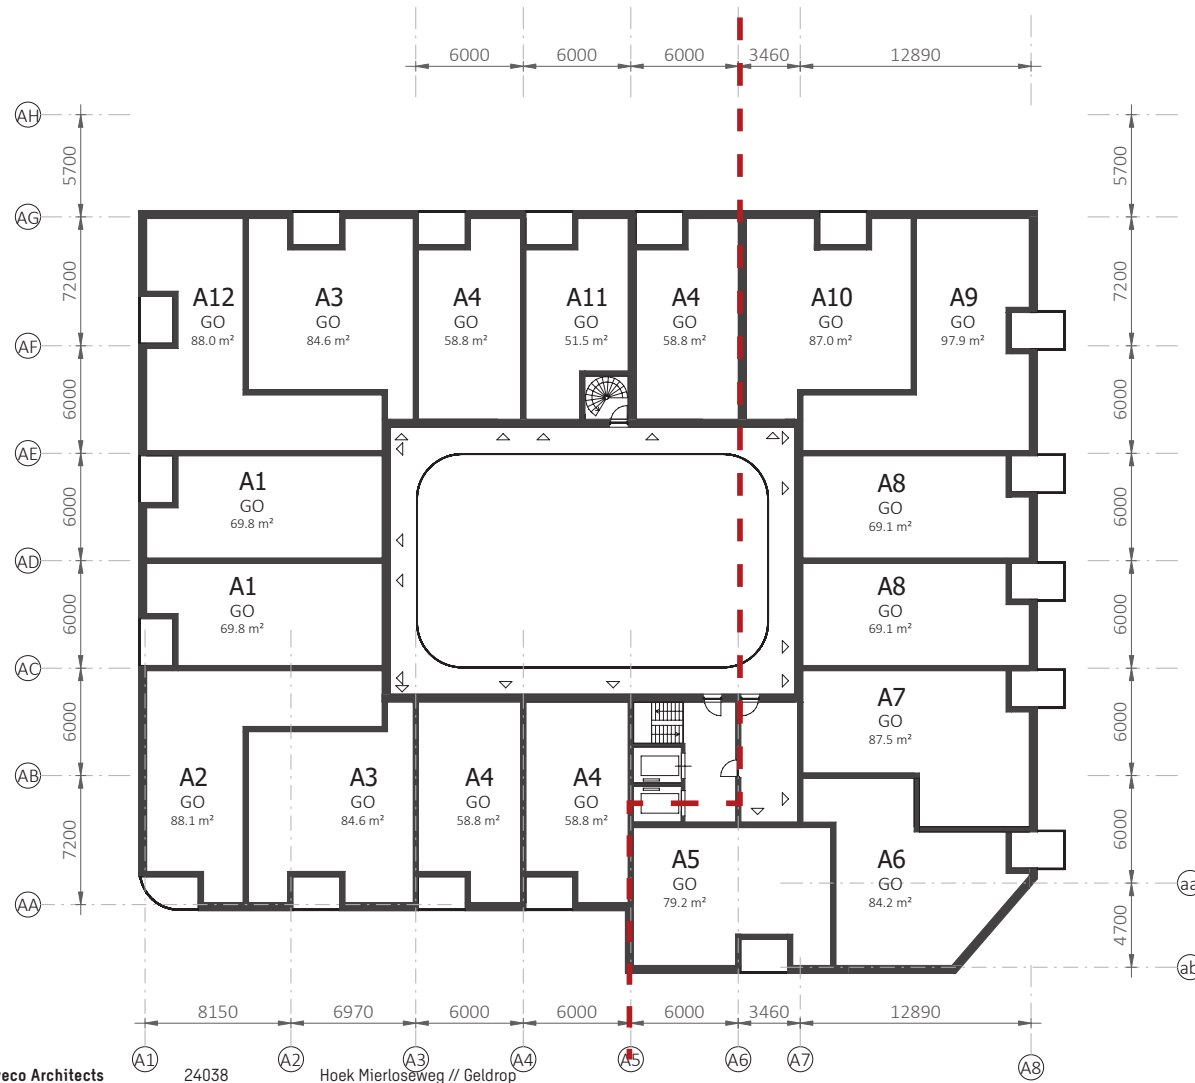

Blok 1 Blok 2


Blok 1 + 2

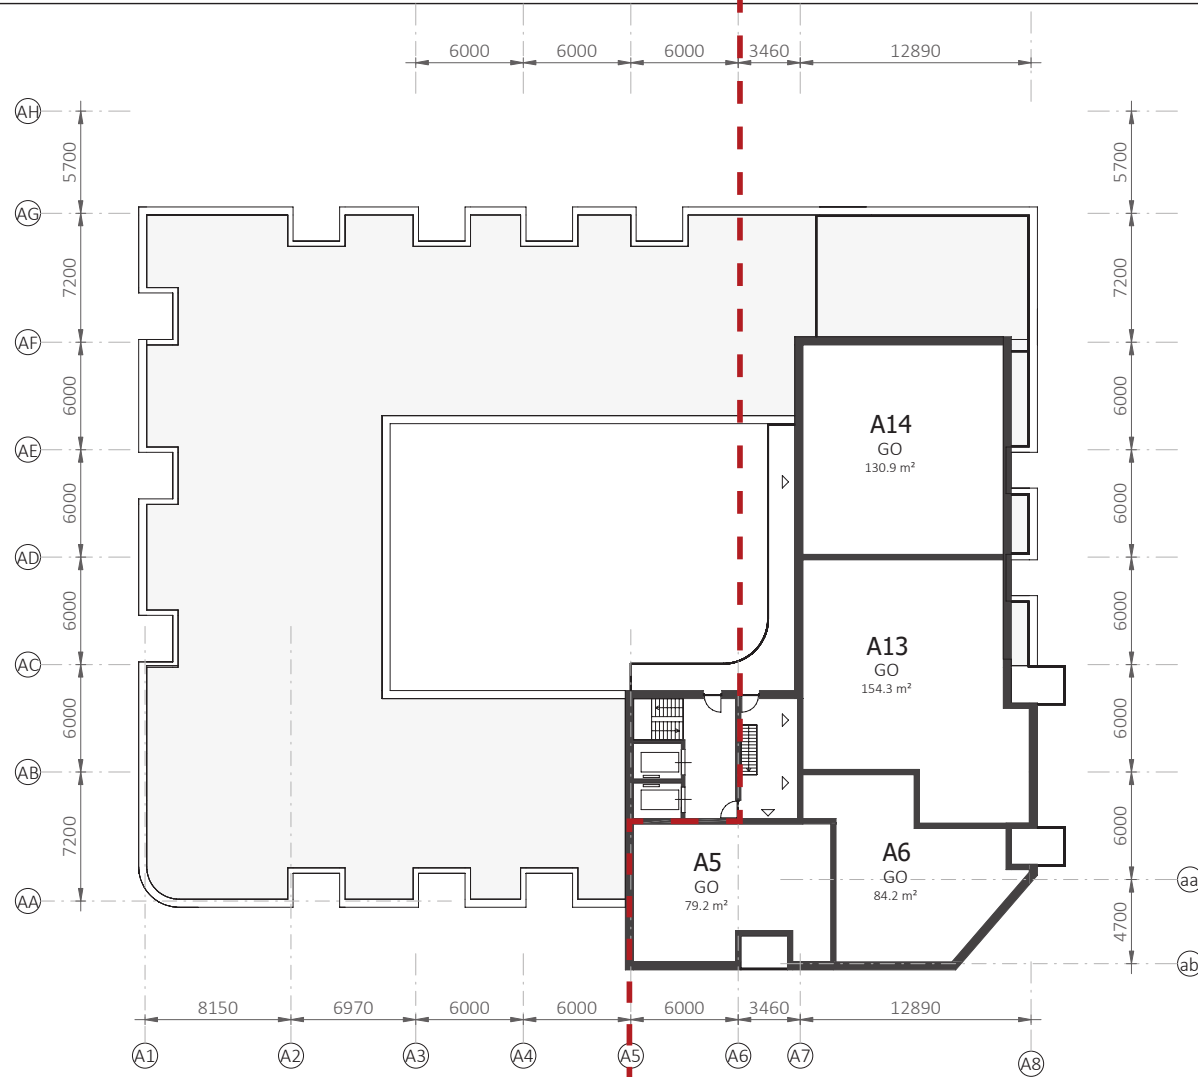


Vierde verdieping

Blok 1 Blok 2


Blok 1 + 2

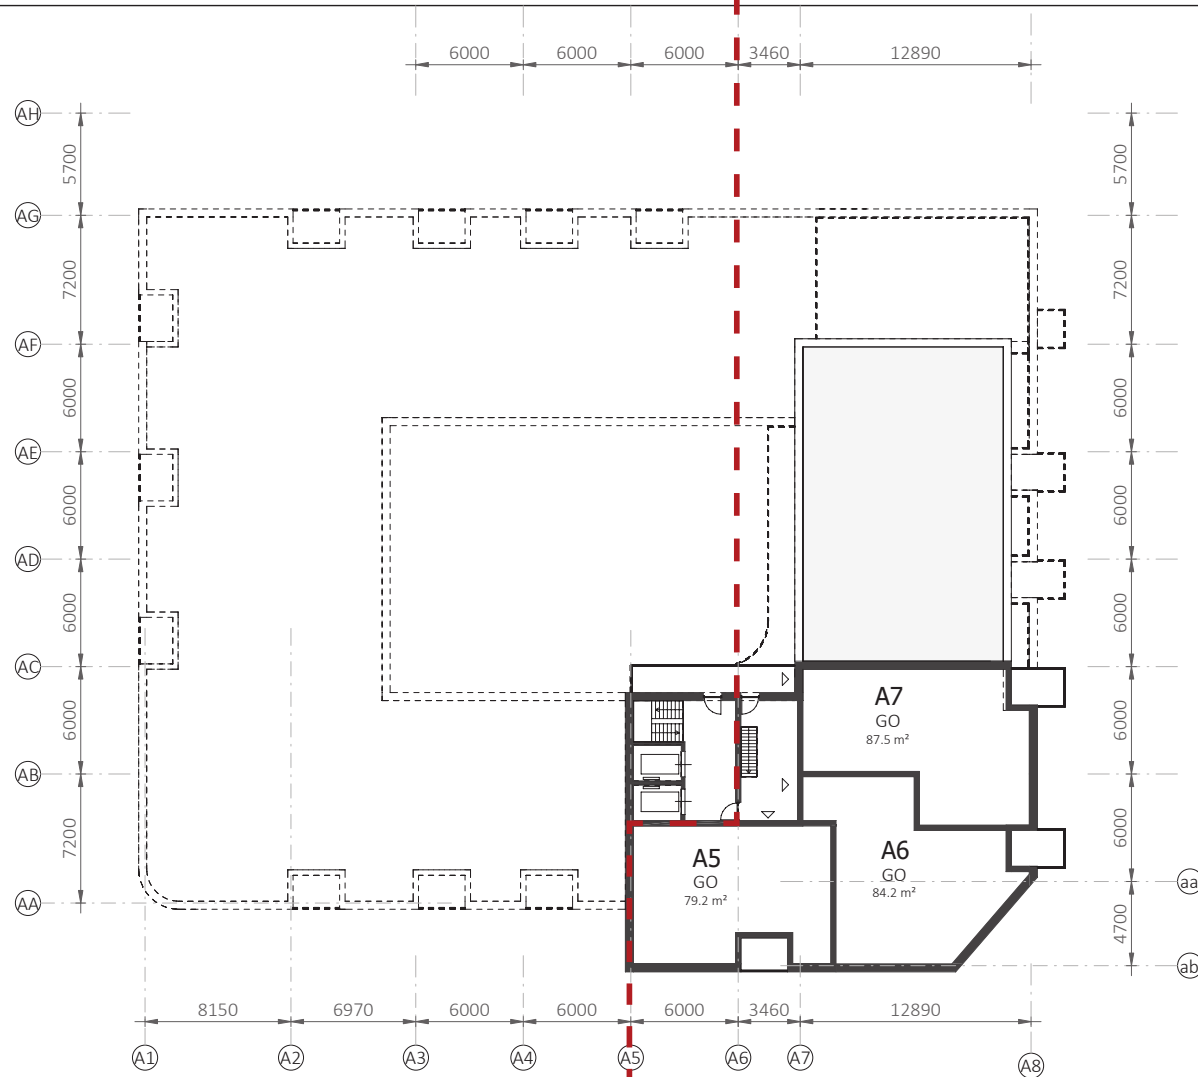

Vijfde verdieping

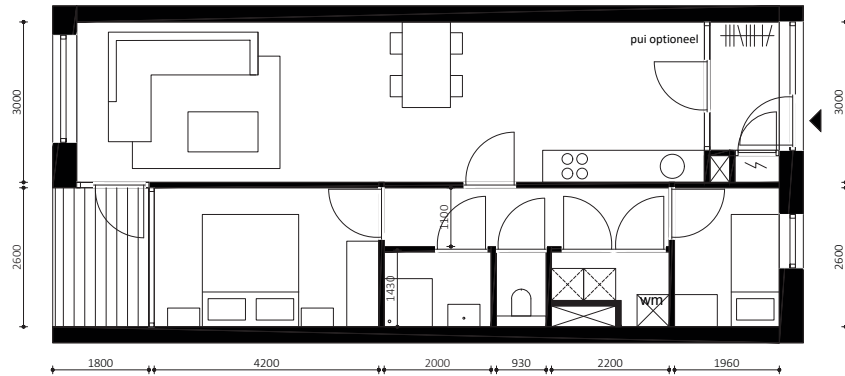



Principeplattegrond galerijwoning noord-orientatie (A1)

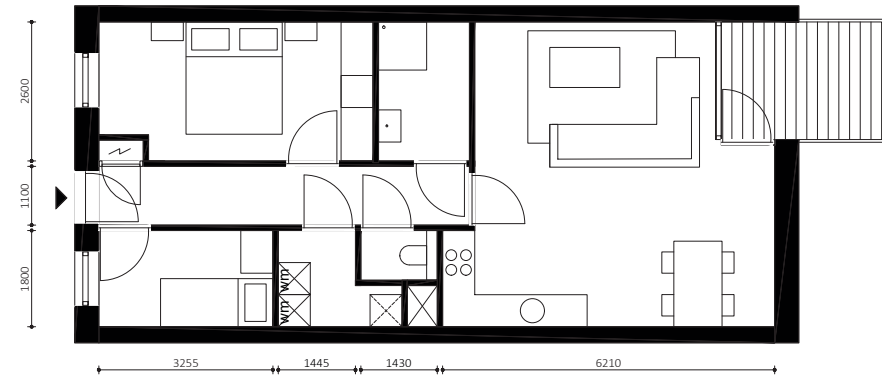

Principeplattegrond galerijwoning zuid-orientatie (A8)





Principeplattegrond appartementen hoekblokken (A2, A3)

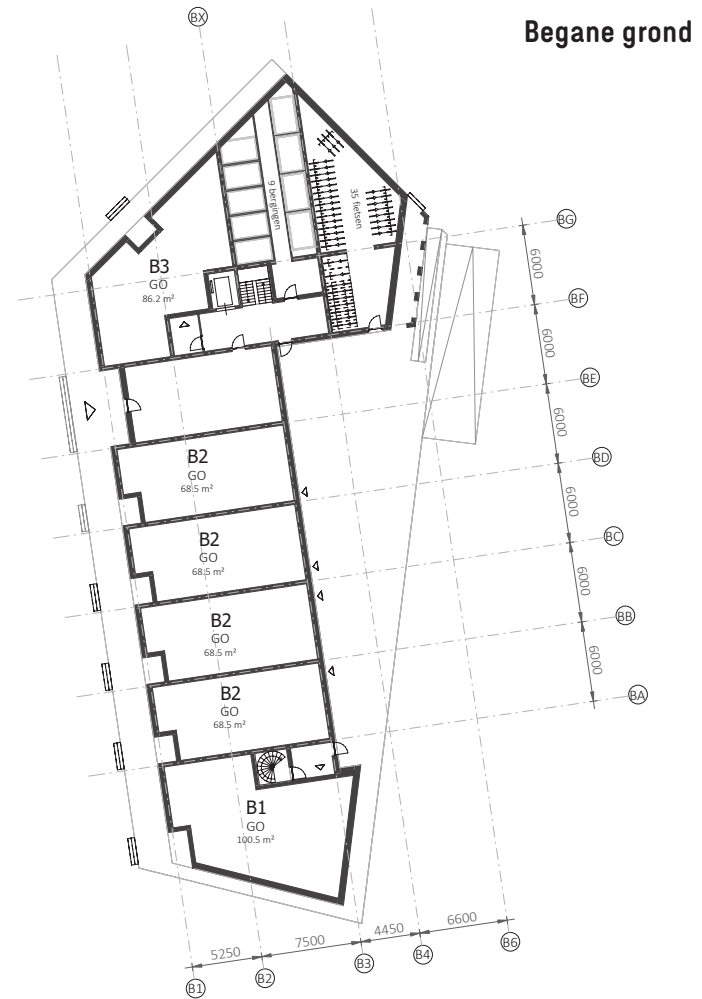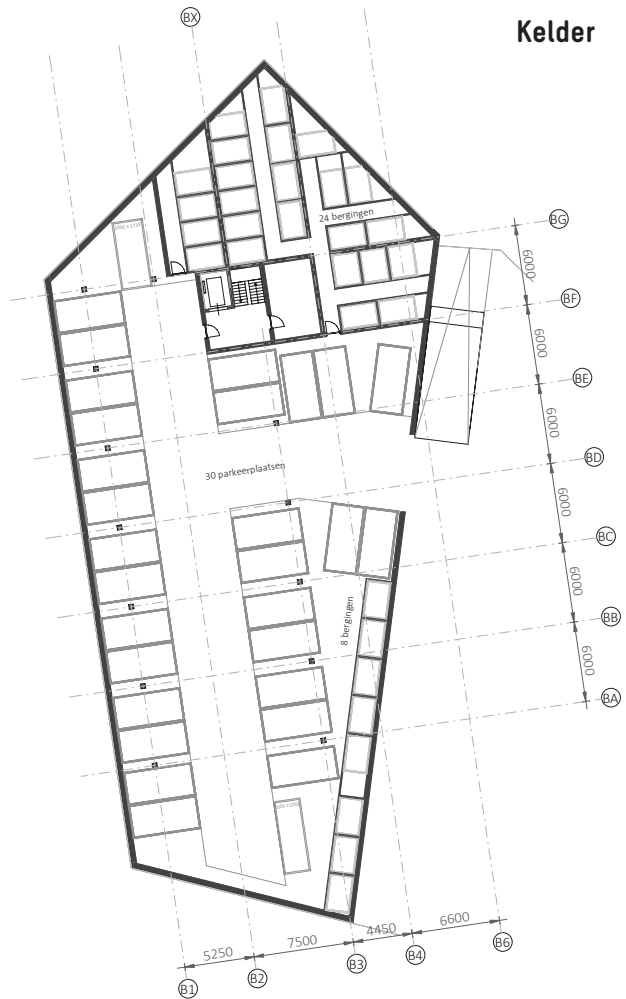


Eerste verdieping


Tweede verdieping

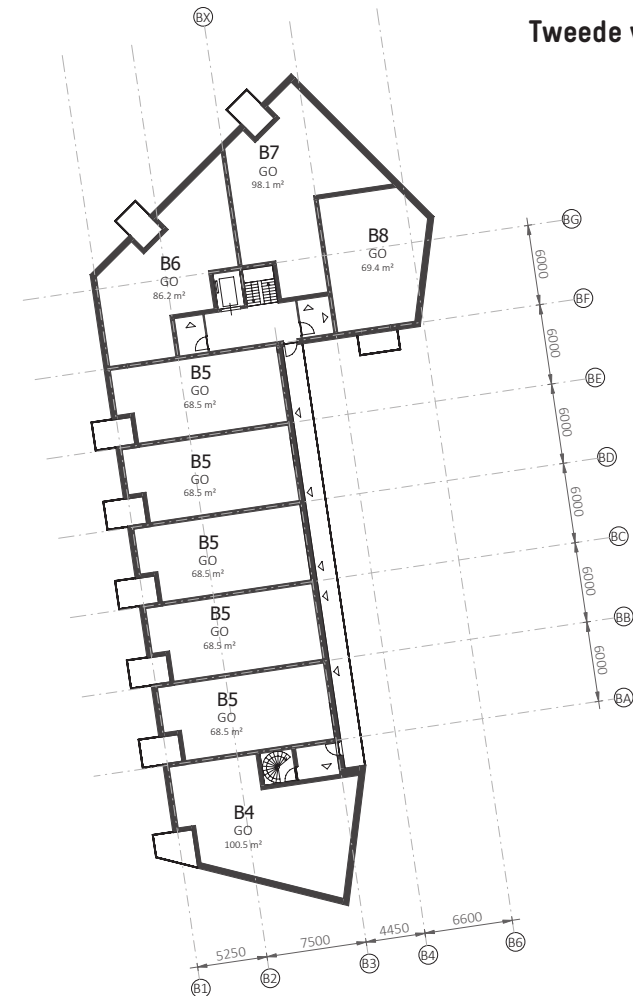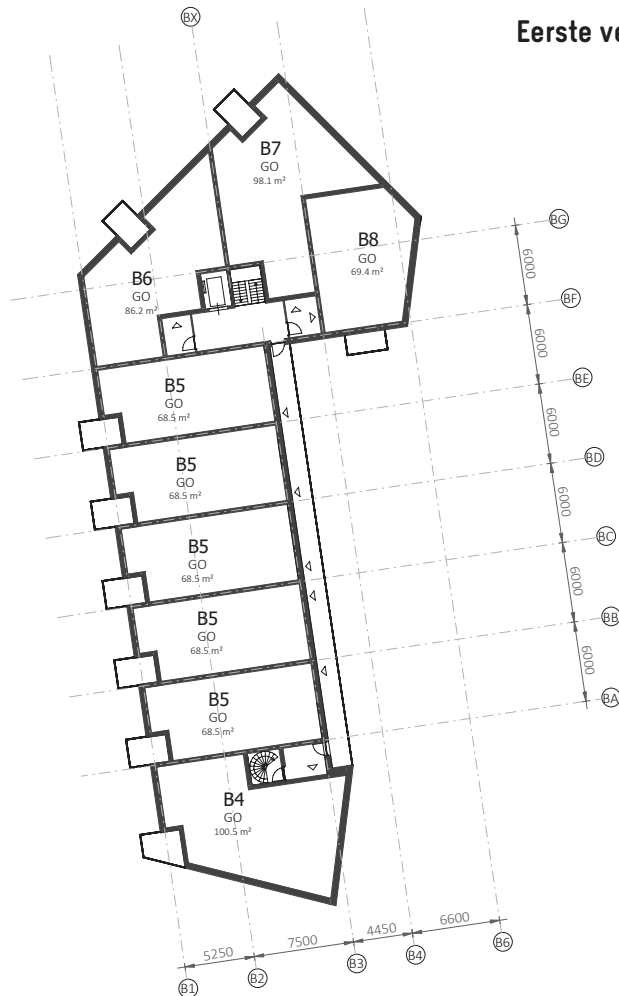


Derde verdieping

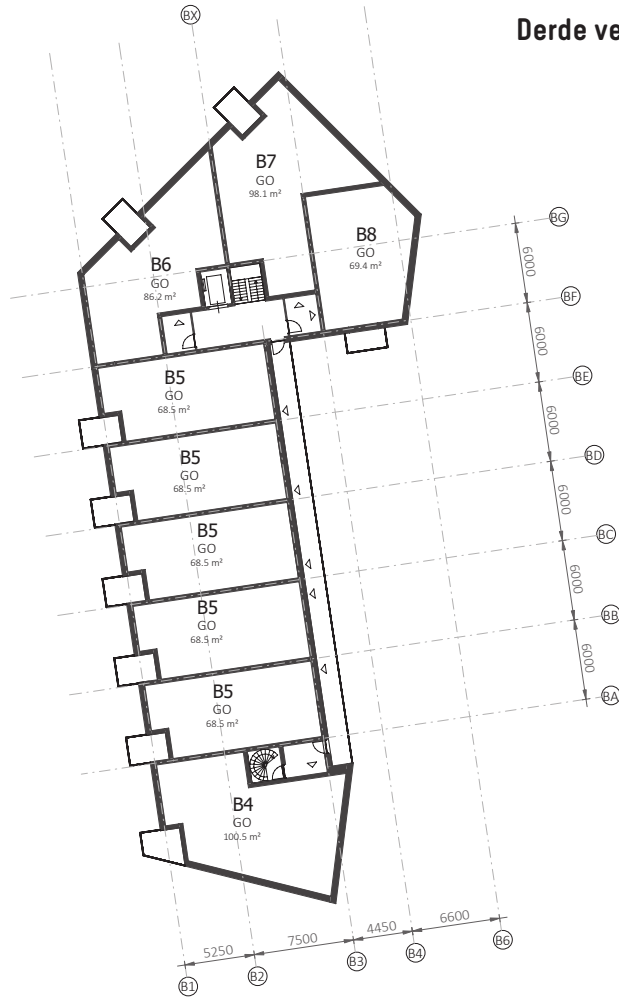


Vierde verdieping

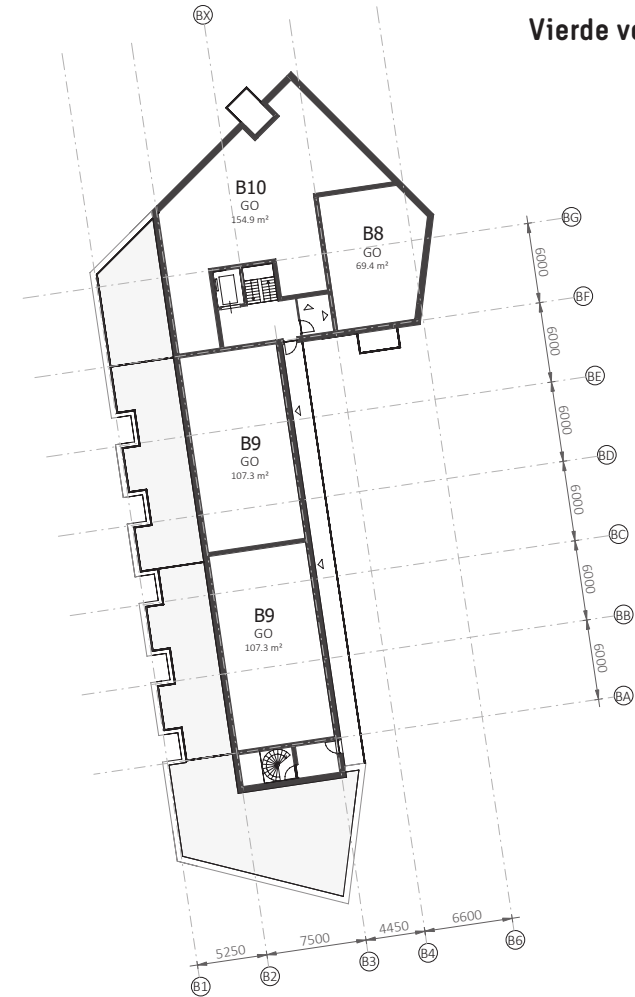

Principe woningplattegronden Blok 3


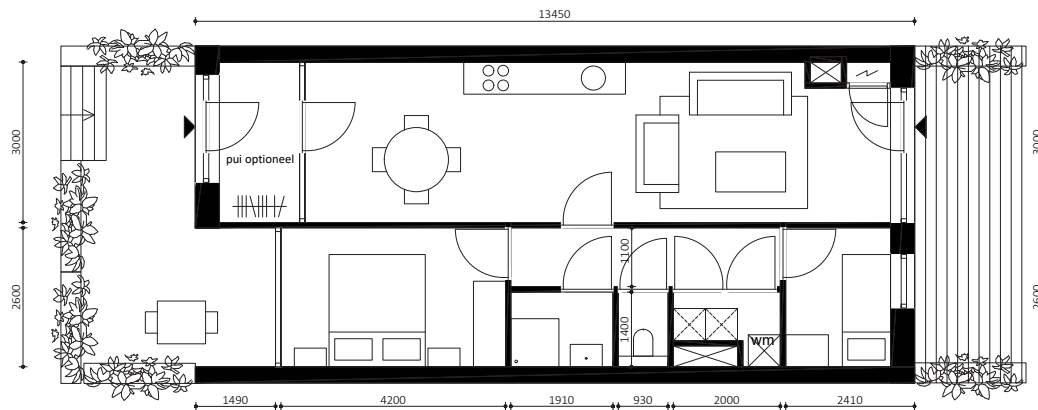


Principeplattegrond galerijwoning begane grond (B2)

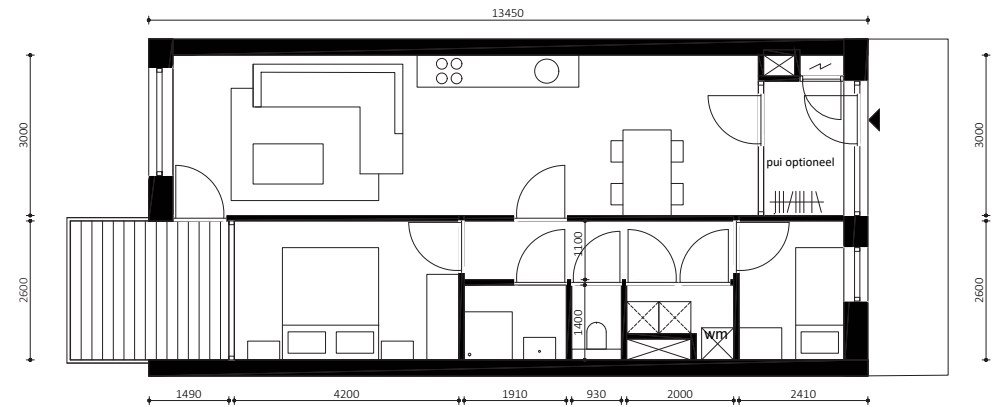


Principeplattegrond galerijwoning verdieping (B5)

Doorsnede gebied

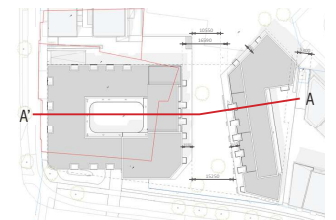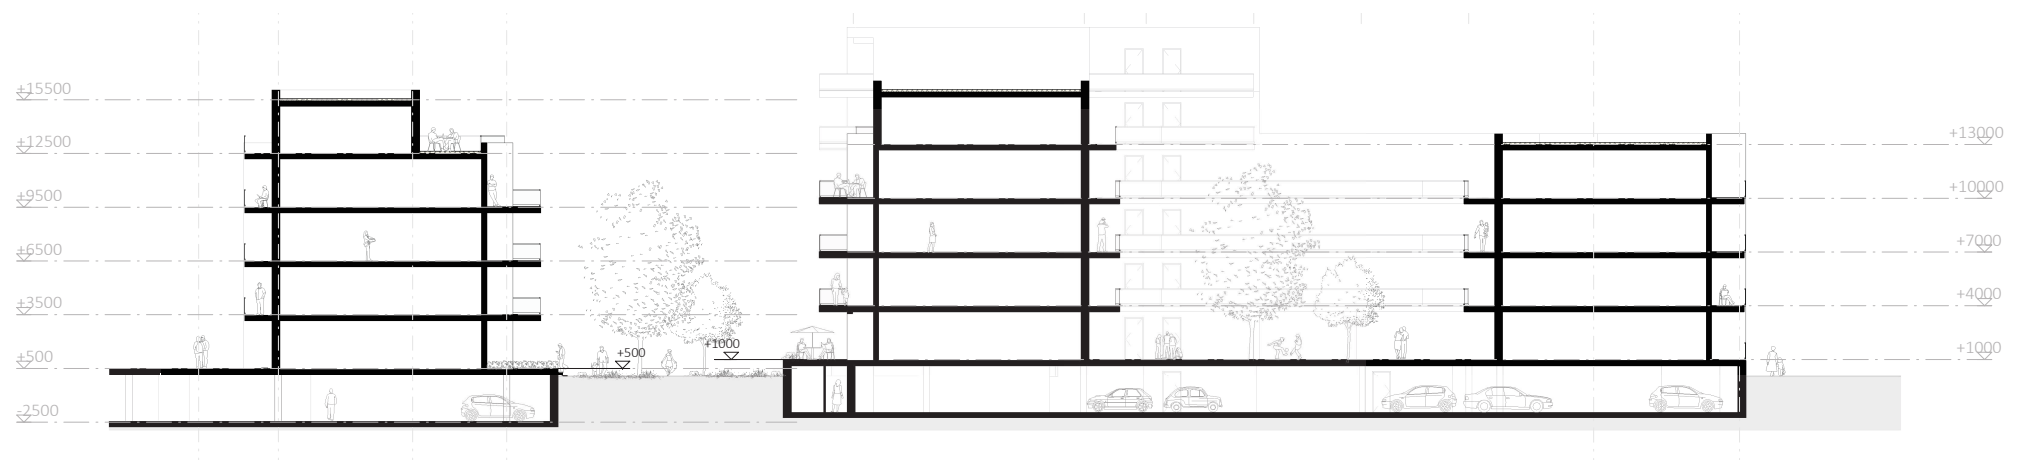


Principe overgangsgebied Blok 1+2

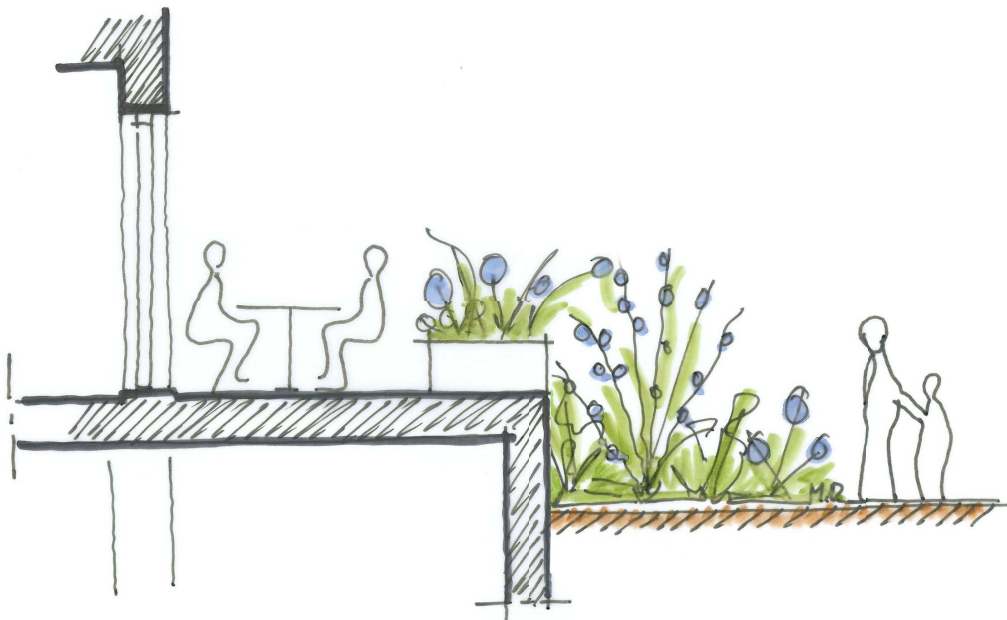

Referentie



Referentie

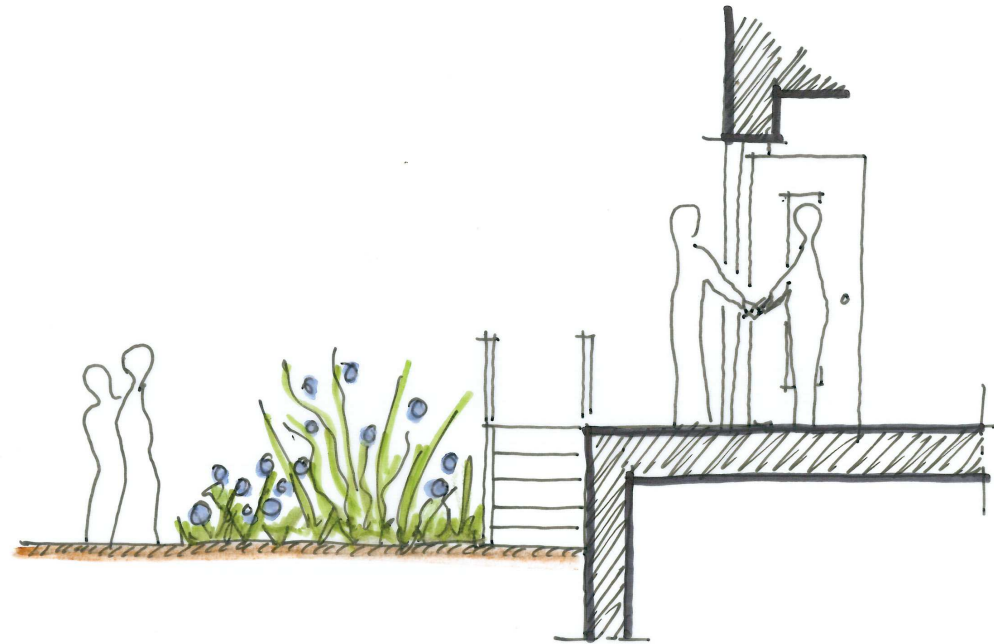



Massa in situatie







Telmodel woningtypen

Aantal woningen				
verdieping	Blok 1	Blok 2	Blok 3	
5e		3		
4e		4	4	
3e	10	8	9	
	10	8	9	
2e				
1e	10	7	9	
bg	5	6	6	
totaal		35	36	37
totaal	71		37	


Parkeren			
kelder	36	25	30
totaal	61		30

Bergingen			
begane grond	31	0	9
kelder	7	33	32
totaal	71		41


Woningtypen				
	aantal	GO	GO wonen	GO gemiddeld
Blok 1 en Blok 2				
A1	8	69,8	558,4	
A2	4	88,1	352,4	
A3	7	84,6	592,2	
A4	12	58,8	705,6	
A5	5	79,2	396,0	
A6	6	84,2	505,2	
A7	5	87,5	437,5	
A8	8	69,1	552,8	
A9	4	97,9	391,6	
A10	4	87,0	348,0	
A11	3	51,5	154,5	
A12	3	88,0	264,0	
A13	1	154,2	154,2	
A14	1	130,9	130,9	
Totaal	71		5543,3	78,1
Blok 3				
B1	1	100,5	100,5	
B2	4	68,5	274,0	
B3	1	86,2	86,2	
B4	3	100,5	301,5	
B5	15	68,5	1027,5	
B6	3	86,2	258,6	
B7	3	98,1	294,3	
B8	4	69,4	277,6	
B9	2	107,3	214,6	
B10	1	154,9	154,9	
Totaal	37		2989,7	80,8
Totaal Blok 1 2 3	108		8533,0	79,0





BVO_00 begane grond





BVO_01 eerste verdieping



BVO_02 tweede verdieping



BVO_03 derde verdieping



BVO_04 vierde verdieping



BVO_05 vijfde verdieping



Bouwnummers / BVO			
bouwnr	BVO oppervlaktes in [m²]		totaal
	binnen ruimte	buiten ruimte	
kelder blok 1+2	2461.6	0.0	2461.6
	2461.6	0.0	2461.6
kelder blok 3	1401.3	0.0	1401.3
	1401.3	0.0	1401.3
Blok 1			
	3650.9	0.0	3650.9
	3650.9	0.0	3650.9
Blok 2			
	3483.2	0.0	3483.2
	3483.2	0.0	3483.2
Blok 3			
	4878.7	6.3	4885.0
	4878.7	6.3	4885.0
totaal	15875.7	6.3	15882.0

BVO onderdeel:



- wonen
- wonen (gemeenschappelijk deel)





GO_00 begane grond





GO_01 eerste verdieping




GO_02 tweede verdieping



GO_03 derde verdieping



GO_04 vierde verdieping



GO_05 vijfde verdieping

Bouwnummers / GO				
bouwnr.	gebruiksfunctie benaming *	GO oppervlaktes in [m²]		totaal
		gebruiksfunctie *	overige gebruiksfunctie *	
Blok 1				
	woonfunctie	2588.6	0.0	2588.6
		2588.6	0.0	2588.6
Blok 2				
	woonfunctie	2953.7	0.0	2953.7
		2953.7	0.0	2953.7
Blok 3				
	woonfunctie	2990.4	0.0	2990.4
		2990.4	0.0	2990.4
totaal		8532.6	0.0	8532.6

GO onderdeel:

 Blok 1

 Blok 2

GO onderdeel:

 Blok 3

Sweco Architects


Nijverheidsweg 16B
3534 AM Utrecht, NL
T +31 88 811 6200

Bogert 18-20
5612 LZ Eindhoven, NL
T +31 88 811 6100



Bijlage 2

Invoergegevens rekenmodel

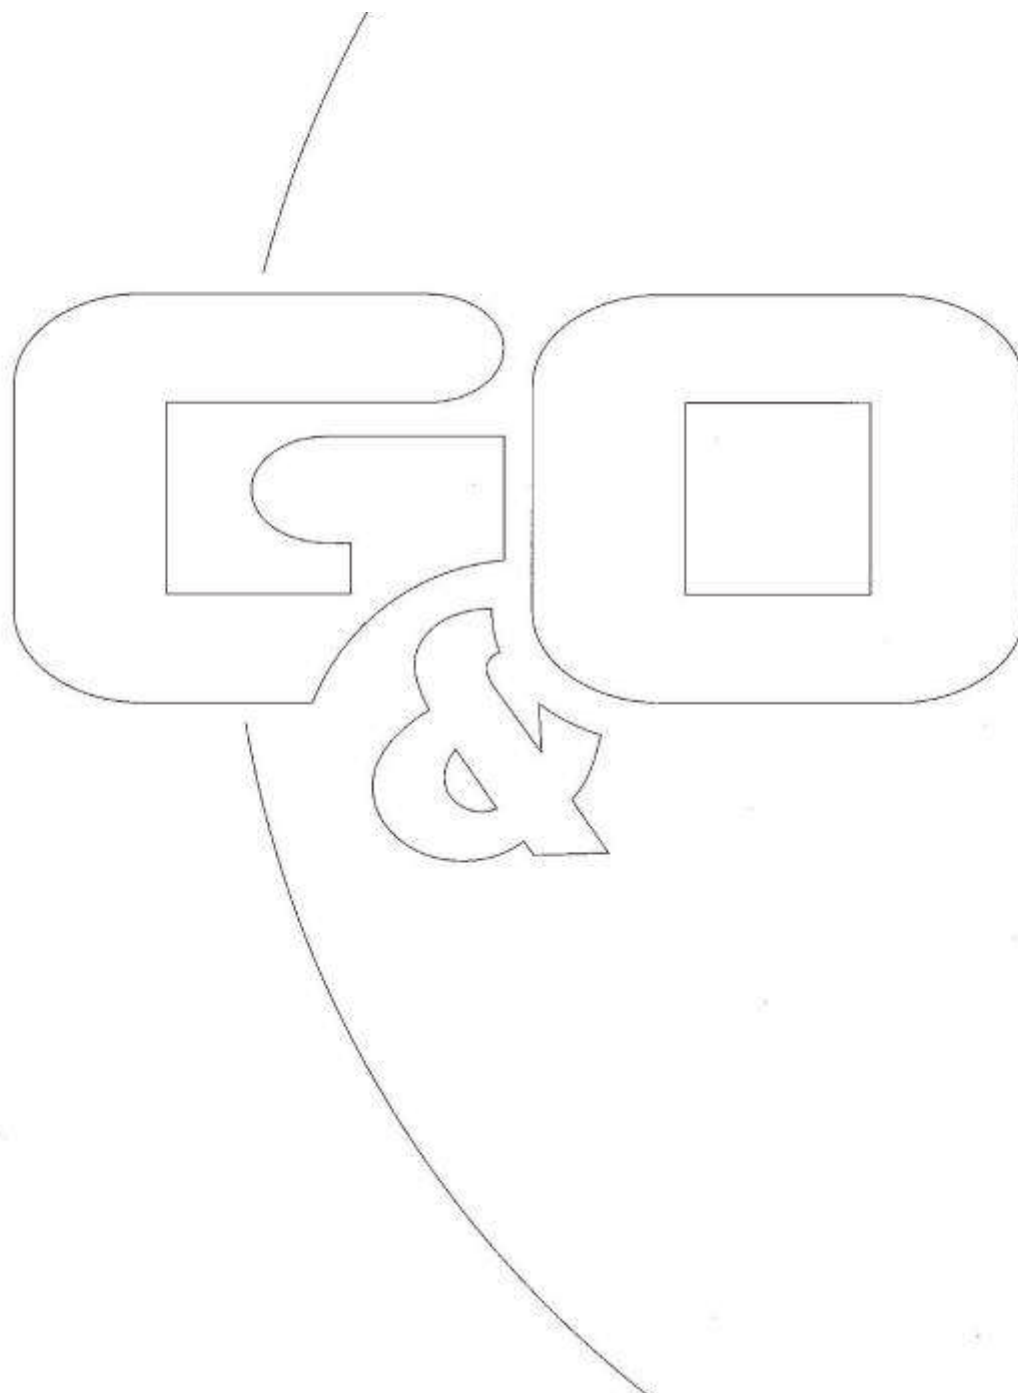


Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving	eerste model
Verantwoordelijke	tvanduijnhoven
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaai RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	tvanduijnhoven op 25-8-2023
Laatst ingezien door	tvanduijnhoven op 23-5-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.1 rev 2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Figuur 1.1 Overzicht bodemgebieden en gebouwen

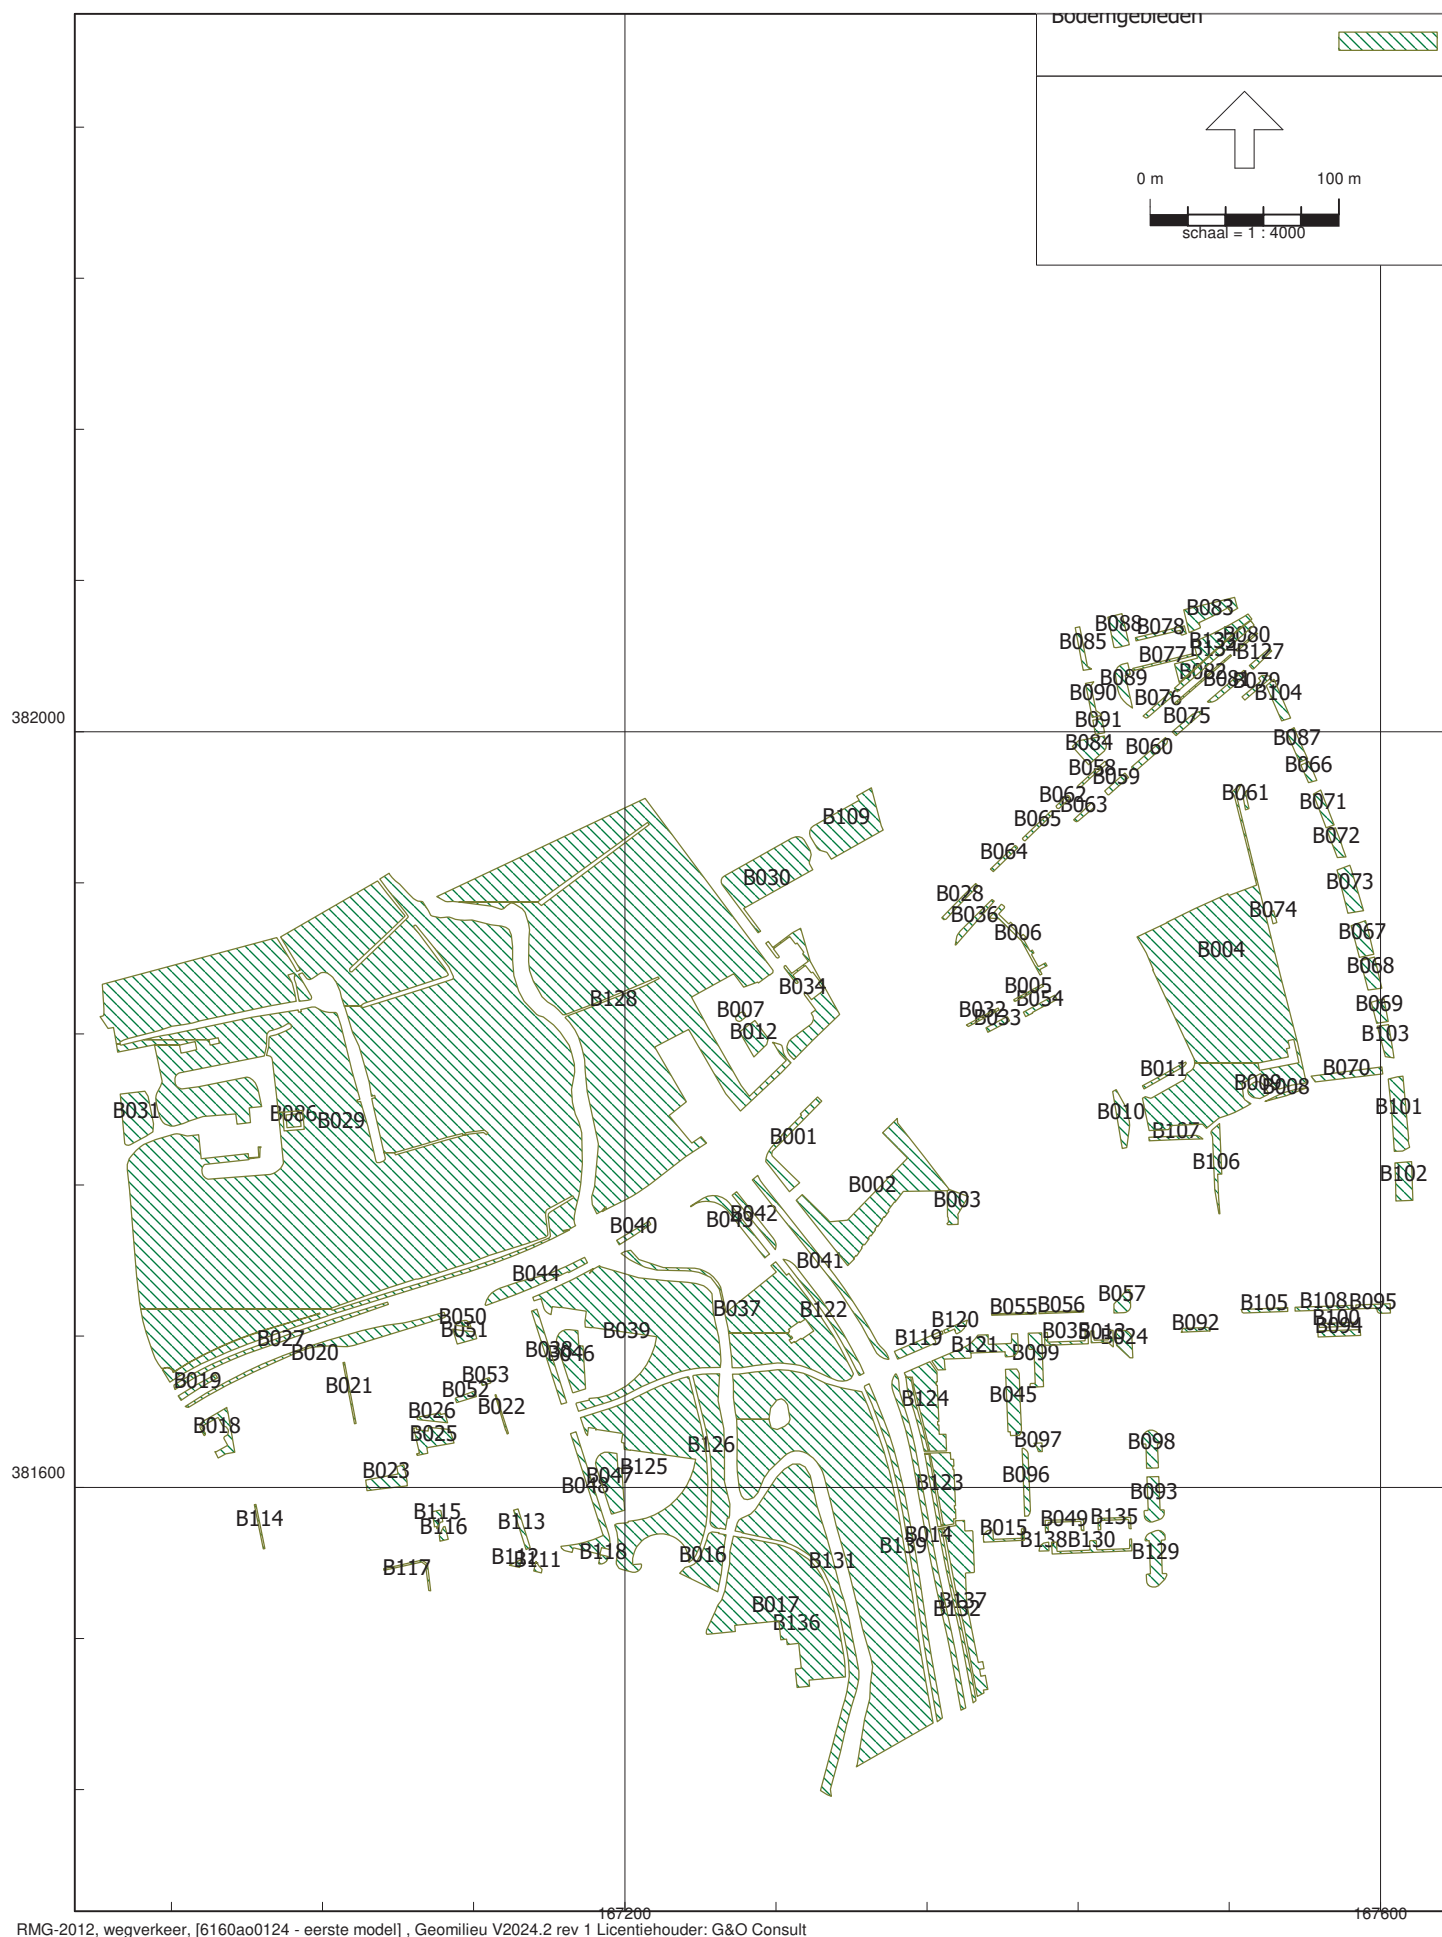

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop



Figuur 1.2 Overzicht bodemgebieden en gebouwen

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop



Figuur 1.3 Overzicht bodemgebieden en gebouwen

Figuur 1.4 Overzicht bodemgebieden en gebouwen



382000



Figuur 1.5 Overzicht bodemgebieden en gebouwen


Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop



RMG-2012, wegverkeer, [6160ao0124 - eerste model], Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 1.6 Overzicht bodemgebieden en gebouwen


Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

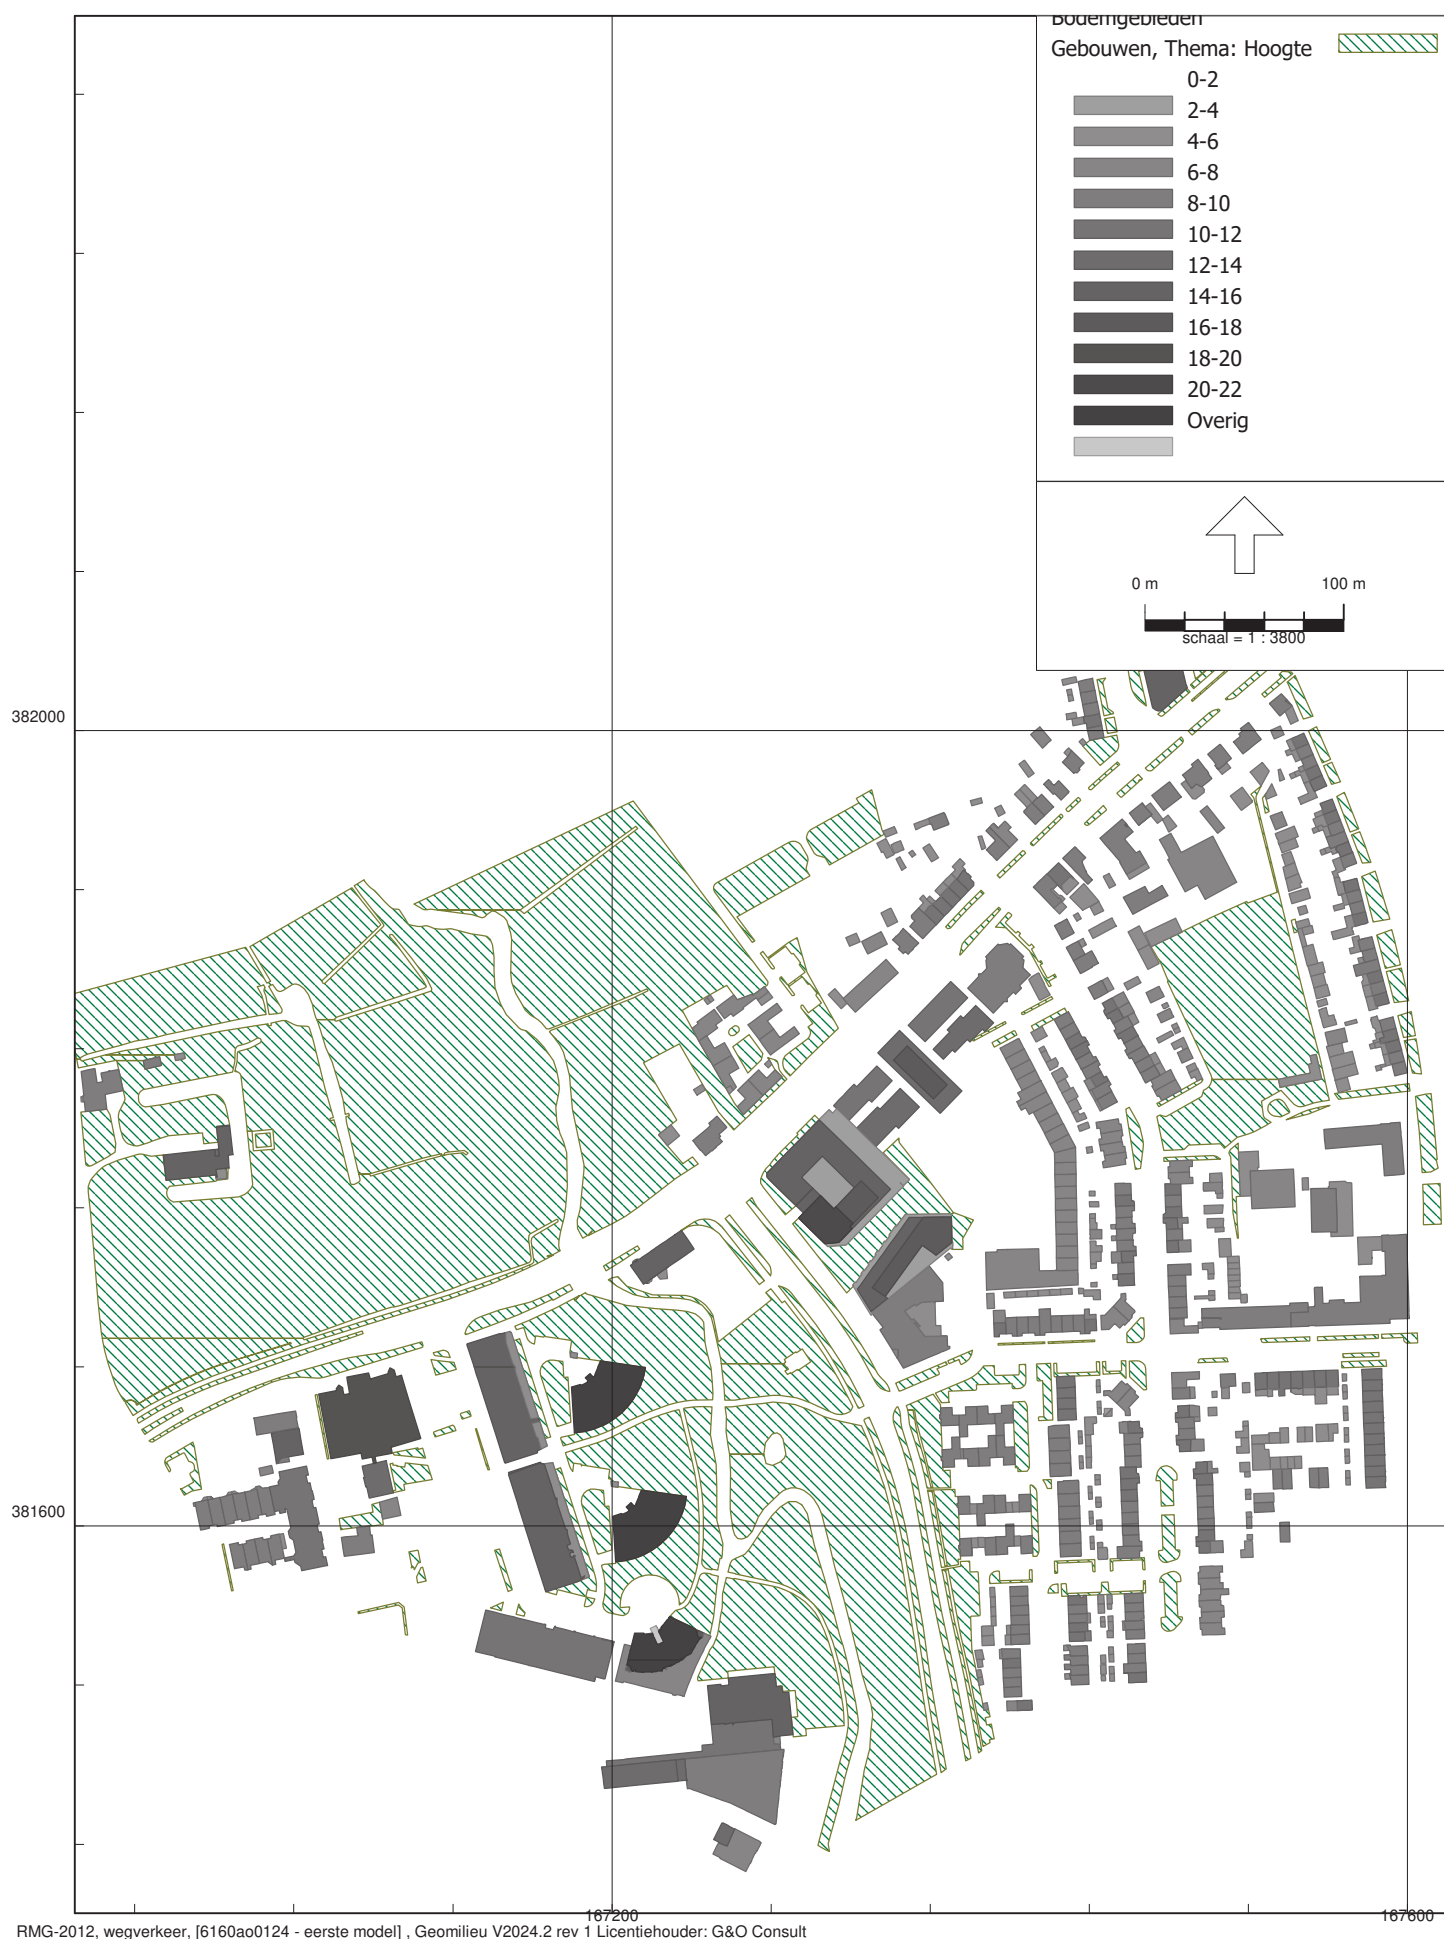

RMG-2012, wegverkeer, [6160ao0124 - eerste model], Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 1.7 Overzicht bodemgebieden en gebouwen


Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

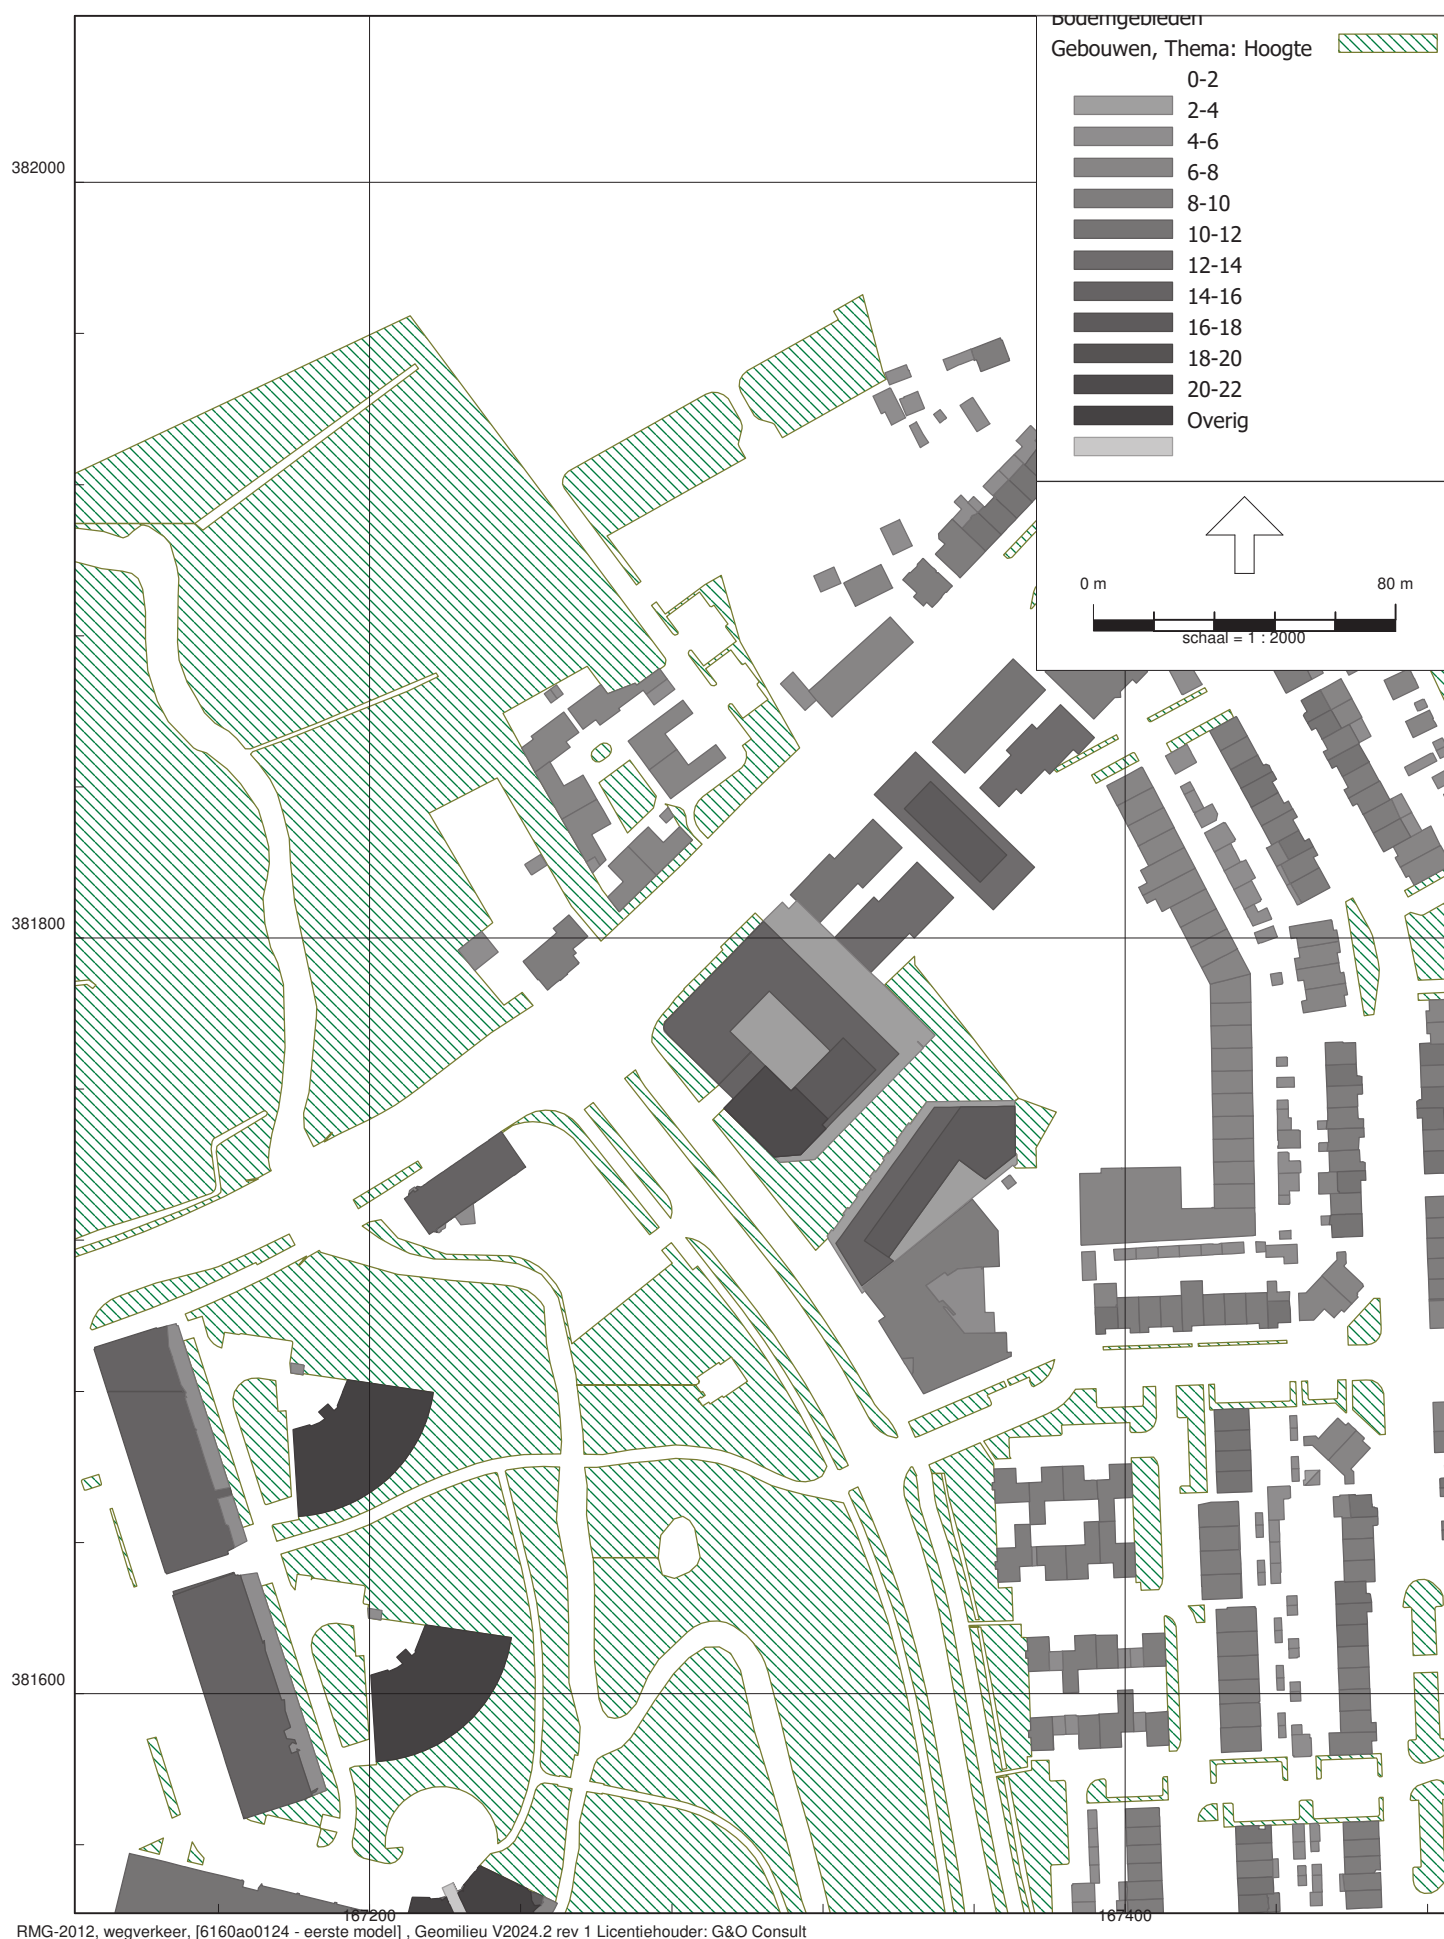

RMG-2012, wegverkeer, [6160ao0124 - eerste model], Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 1.8 Overzicht bodemgebieden en gebouwen

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

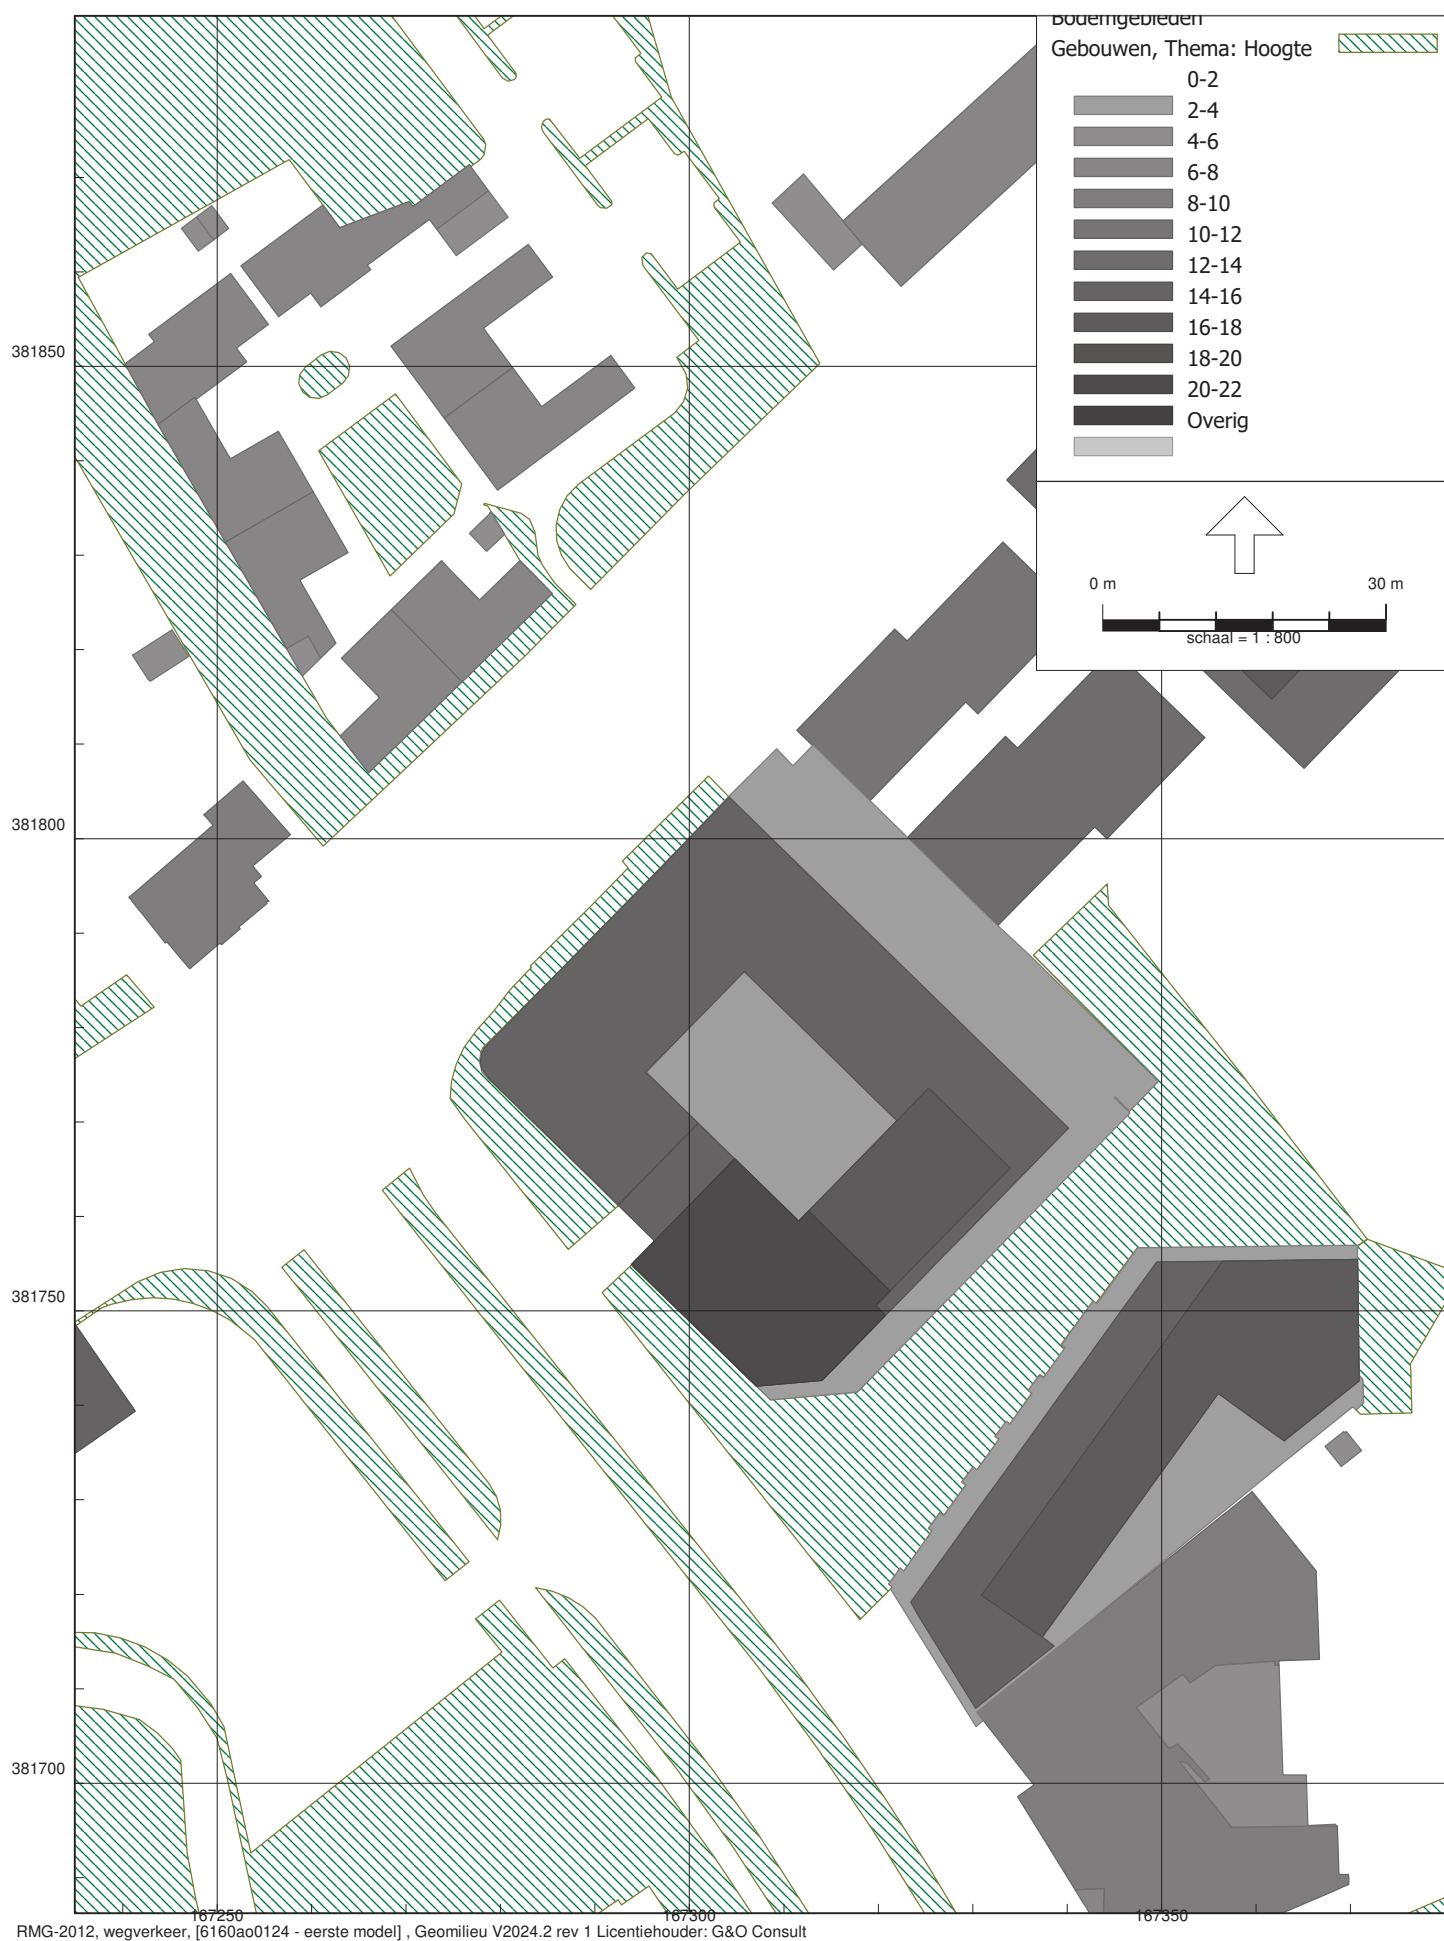

RMG-2012, wegverkeer, [6160ao0124 - eerste model], Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 1.9 Overzicht bodemgebieden en gebouwen

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
B001		1,00
B002		1,00
B003		1,00
B004		1,00
B005		1,00
B006		1,00
B007		1,00
B008		1,00
B009		1,00
B010		1,00
B011		1,00
B012		1,00
B013		1,00
B014		1,00
B015		1,00
B016		1,00
B017		1,00
B018		1,00
B019		1,00
B020		1,00
B021		1,00
B022		1,00
B023		1,00
B024		1,00
B025		1,00
B026		1,00
B027		1,00
B028		1,00
B029		1,00
B030		1,00
B031		1,00
B032		1,00
B033		1,00
B034		1,00
B035		1,00
B036		1,00
B037		1,00
B038		1,00
B039		1,00
B040		1,00
B041		1,00
B042		1,00
B043		1,00
B044		1,00
B045		1,00
B046		1,00
B047		1,00
B048		1,00
B049		1,00
B050		1,00
B051		1,00
B052		1,00
B053		1,00
B054		1,00
B055		1,00
B056		1,00
B057		1,00
B058		1,00
B059		1,00
B060		1,00
B061		1,00
B062		1,00
B063		1,00
B064		1,00

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
B065		1,00
B066		1,00
B067		1,00
B068		1,00
B069		1,00
B070		1,00
B071		1,00
B072		1,00
B073		1,00
B074		1,00
B075		1,00
B076		1,00
B077		1,00
B078		1,00
B079		1,00
B080		1,00
B081		1,00
B082		1,00
B083		1,00
B084		1,00
B085		1,00
B086		1,00
B087		1,00
B088		1,00
B089		1,00
B090		1,00
B091		1,00
B092		1,00
B093		1,00
B094		1,00
B095		1,00
B096		1,00
B097		1,00
B098		1,00
B099		1,00
B100		1,00
B101		1,00
B102		1,00
B103		1,00
B104		1,00
B105		1,00
B106		1,00
B107		1,00
B108		1,00
B109		1,00
B110		1,00
B111		1,00
B112		1,00
B113		1,00
B114		1,00
B115		1,00
B116		1,00
B117		1,00
B118		1,00
B119		1,00
B120		1,00
B121		1,00
B122		1,00
B123		1,00
B124		1,00
B125		1,00
B126		1,00
B127		1,00
B128		1,00

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
B129		1,00
B130		1,00
B131		1,00
B132		1,00
B133		1,00
B134		1,00
B135		1,00
B136		1,00
B137		1,00
B138		1,00
B139		1,00

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
G001	Verharde ondergrond	1,00	0,00	Relatief			
G002	Verharde ondergrond	0,50	0,00	Relatief			
G003	Begane grond t/m 3de verdieping Complex A	13,00	0,00	Relatief			
G004	4de verdieping Complex A	16,00	0,00	Relatief			
G005	5de verdieping Complex A	19,00	0,00	Relatief			
G006	begane grond tot 3de verdieping Complex B	12,50	0,00	Relatief			
G007	4de verdieping Complex B	15,50	0,00	Relatief			
G008		9,00	0,00	Relatief			
G009		12,00	0,00	Relatief			
G010		12,00	0,00	Relatief			
G011		15,00	0,00	Relatief			
G012		12,00	0,00	Relatief			
G013		9,00	0,00	Relatief			
G014		3,82	0,00	Eigen waarde			
G015		5,86	0,00	Eigen waarde			
G016		2,47	0,00	Eigen waarde			
G017		6,27	0,00	Eigen waarde			
G018		3,11	0,00	Eigen waarde			
G019		6,60	0,00	Eigen waarde			
G020		2,71	0,00	Eigen waarde			
G021		7,00	0,00	Eigen waarde			
G022		3,00	0,00	Eigen waarde			
G023		2,90	0,00	Eigen waarde			
G024		13,86	0,00	Eigen waarde			
G025		13,84	0,00	Eigen waarde			
G026		14,10	0,00	Eigen waarde			
G027		5,35	0,00	Eigen waarde			
G028		2,99	0,00	Eigen waarde			
G029		2,89	0,00	Eigen waarde			
G030		7,19	0,00	Eigen waarde			
G031		3,65	0,00	Eigen waarde			
G032		2,85	0,00	Eigen waarde			
G033		2,87	0,00	Eigen waarde			
G034		6,30	0,00	Eigen waarde			
G035		3,23	0,00	Eigen waarde			
G036		13,76	0,00	Eigen waarde			
G037		2,73	0,00	Eigen waarde			
G038		4,52	0,00	Eigen waarde			
G039		6,42	0,00	Eigen waarde			
G040		2,85	0,00	Eigen waarde			
G041		4,00	0,00	Eigen waarde			
G042		6,00	0,00	Eigen waarde			
G043		2,50	0,00	Eigen waarde			
G044		6,61	0,00	Eigen waarde			
G045		2,87	0,00	Eigen waarde			
G046		2,49	0,00	Eigen waarde			
G047		4,42	0,00	Eigen waarde			
G048		2,58	0,00	Eigen waarde			
G049		2,87	0,00	Eigen waarde			
G050		2,89	0,00	Eigen waarde			
G051		2,85	0,00	Eigen waarde			
G052		2,74	0,00	Eigen waarde			
G053		3,00	0,00	Eigen waarde			
G054		3,00	0,00	Eigen waarde			
G055		8,14	0,00	Eigen waarde			
G056		2,60	0,00	Eigen waarde			
G057		7,33	0,00	Eigen waarde			
G058		3,84	0,00	Eigen waarde			
G059		6,67	0,00	Eigen waarde			
G060		2,84	0,00	Eigen waarde			
G061		2,66	0,00	Eigen waarde			
G062		3,14	0,00	Eigen waarde			
G063		4,18	0,00	Eigen waarde			
G064		3,26	0,00	Eigen waarde			

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
G001		0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G002		0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G003		0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G004		0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G005		0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G006		0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G007		0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G008		0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G009		0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G010		0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G011		0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G012		0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G013		0	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G014		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G015		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G016		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G017		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G018		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G019		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G020		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G021		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G022		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G023		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G024		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G025		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G026		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G027		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G028		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G029		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G030		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G031		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G032		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G033		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G034		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G035		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G036		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G037		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G038		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G039		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G040		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G041		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G042		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G043		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G044		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G045		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G046		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G047		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G048		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G049		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G050		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G051		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G052		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G053		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G054		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G055		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G056		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G057		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G058		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G059		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G060		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G061		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G062		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G063		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G064		0	0 0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
G001	0,80	0,80
G002	0,80	0,80
G003	0,80	0,80
G004	0,80	0,80
G005	0,80	0,80
G006	0,80	0,80
G007	0,80	0,80
G008	0,80	0,80
G009	0,80	0,80
G010	0,80	0,80
G011	0,80	0,80
G012	0,80	0,80
G013	0,80	0,80
G014	0,80	0,80
G015	0,80	0,80
G016	0,80	0,80
G017	0,80	0,80
G018	0,80	0,80
G019	0,80	0,80
G020	0,80	0,80
G021	0,80	0,80
G022	0,80	0,80
G023	0,80	0,80
G024	0,80	0,80
G025	0,80	0,80
G026	0,80	0,80
G027	0,80	0,80
G028	0,80	0,80
G029	0,80	0,80
G030	0,80	0,80
G031	0,80	0,80
G032	0,80	0,80
G033	0,80	0,80
G034	0,80	0,80
G035	0,80	0,80
G036	0,80	0,80
G037	0,80	0,80
G038	0,80	0,80
G039	0,80	0,80
G040	0,80	0,80
G041	0,80	0,80
G042	0,80	0,80
G043	0,80	0,80
G044	0,80	0,80
G045	0,80	0,80
G046	0,80	0,80
G047	0,80	0,80
G048	0,80	0,80
G049	0,80	0,80
G050	0,80	0,80
G051	0,80	0,80
G052	0,80	0,80
G053	0,80	0,80
G054	0,80	0,80
G055	0,80	0,80
G056	0,80	0,80
G057	0,80	0,80
G058	0,80	0,80
G059	0,80	0,80
G060	0,80	0,80
G061	0,80	0,80
G062	0,80	0,80
G063	0,80	0,80
G064	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
G065		7,86	0,00	Eigen waarde			
G066		7,40	0,00	Eigen waarde			
G067		4,80	0,00	Eigen waarde			
G068		8,53	0,00	Eigen waarde			
G069		3,32	0,00	Eigen waarde			
G070		3,02	0,00	Eigen waarde			
G071		2,79	0,00	Eigen waarde			
G072		3,08	0,00	Eigen waarde			
G073		7,16	0,00	Eigen waarde			
G074		2,50	0,00	Eigen waarde			
G075		3,08	0,00	Eigen waarde			
G076		2,82	0,00	Eigen waarde			
G077		4,22	0,00	Eigen waarde			
G078		5,11	0,00	Eigen waarde			
G079		8,26	0,00	Eigen waarde			
G080		7,00	0,00	Eigen waarde			
G081		7,50	0,00	Eigen waarde			
G082		6,00	0,00	Eigen waarde			
G083		6,22	0,00	Eigen waarde			
G084		4,68	0,00	Eigen waarde			
G085		5,24	0,00	Eigen waarde			
G086		3,00	0,00	Eigen waarde			
G087		7,19	0,00	Eigen waarde			
G088		3,00	0,00	Eigen waarde			
G089		3,00	0,00	Eigen waarde			
G090		2,29	0,00	Eigen waarde			
G091		3,00	0,00	Eigen waarde			
G092		3,00	0,00	Eigen waarde			
G093		5,27	0,00	Eigen waarde			
G094		2,94	0,00	Eigen waarde			
G095		5,15	0,00	Eigen waarde			
G096		2,55	0,00	Eigen waarde			
G097		3,26	0,00	Eigen waarde			
G098		7,69	0,00	Eigen waarde			
G099		5,13	0,00	Eigen waarde			
G100		7,43	0,00	Eigen waarde			
G101		8,25	0,00	Eigen waarde			
G102		5,14	0,00	Eigen waarde			
G103		5,15	0,00	Eigen waarde			
G104		6,09	0,00	Eigen waarde			
G105		7,00	0,00	Eigen waarde			
G106		8,55	0,00	Eigen waarde			
G107		3,41	0,00	Eigen waarde			
G108		3,23	0,00	Eigen waarde			
G109		7,61	0,00	Eigen waarde			
G110		2,63	0,00	Eigen waarde			
G111		3,05	0,00	Eigen waarde			
G112		3,04	0,00	Eigen waarde			
G113		7,00	0,00	Eigen waarde			
G114		3,00	0,00	Eigen waarde			
G115		8,45	0,00	Eigen waarde			
G116		3,07	0,00	Eigen waarde			
G117		8,44	0,00	Eigen waarde			
G118		3,00	0,00	Eigen waarde			
G119		3,00	0,00	Eigen waarde			
G120		2,83	0,00	Eigen waarde			
G121		4,85	0,00	Eigen waarde			
G122		9,06	0,00	Eigen waarde			
G123		2,99	0,00	Eigen waarde			
G124		8,40	0,00	Eigen waarde			
G125		2,43	0,00	Eigen waarde			
G126		2,68	0,00	Eigen waarde			
G127		7,84	0,00	Eigen waarde			
G128		3,00	0,00	Eigen waarde			

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
G065		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G066		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G067		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G068		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G069		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G070		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G071		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G072		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G073		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G074		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G075		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G076		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G077		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G078		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G079		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G080		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G081		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G082		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G083		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G084		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G085		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G086		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G087		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G088		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G089		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G090		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G091		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G092		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G093		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G094		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G095		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G096		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G097		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G098		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G099		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G100		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G101		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G102		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G103		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G104		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G105		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G106		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G107		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G108		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G109		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G110		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G111		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G112		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G113		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G114		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G115		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G116		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G117		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G118		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G119		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G120		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G121		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G122		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G123		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G124		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G125		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G126		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G127		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G128		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
G065	0,80	0,80
G066	0,80	0,80
G067	0,80	0,80
G068	0,80	0,80
G069	0,80	0,80
G070	0,80	0,80
G071	0,80	0,80
G072	0,80	0,80
G073	0,80	0,80
G074	0,80	0,80
G075	0,80	0,80
G076	0,80	0,80
G077	0,80	0,80
G078	0,80	0,80
G079	0,80	0,80
G080	0,80	0,80
G081	0,80	0,80
G082	0,80	0,80
G083	0,80	0,80
G084	0,80	0,80
G085	0,80	0,80
G086	0,80	0,80
G087	0,80	0,80
G088	0,80	0,80
G089	0,80	0,80
G090	0,80	0,80
G091	0,80	0,80
G092	0,80	0,80
G093	0,80	0,80
G094	0,80	0,80
G095	0,80	0,80
G096	0,80	0,80
G097	0,80	0,80
G098	0,80	0,80
G099	0,80	0,80
G100	0,80	0,80
G101	0,80	0,80
G102	0,80	0,80
G103	0,80	0,80
G104	0,80	0,80
G105	0,80	0,80
G106	0,80	0,80
G107	0,80	0,80
G108	0,80	0,80
G109	0,80	0,80
G110	0,80	0,80
G111	0,80	0,80
G112	0,80	0,80
G113	0,80	0,80
G114	0,80	0,80
G115	0,80	0,80
G116	0,80	0,80
G117	0,80	0,80
G118	0,80	0,80
G119	0,80	0,80
G120	0,80	0,80
G121	0,80	0,80
G122	0,80	0,80
G123	0,80	0,80
G124	0,80	0,80
G125	0,80	0,80
G126	0,80	0,80
G127	0,80	0,80
G128	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
G129		3,00	0,00	Eigen waarde			
G130		3,15	0,00	Eigen waarde			
G131		2,92	0,00	Eigen waarde			
G132		2,62	0,00	Eigen waarde			
G133		3,29	0,00	Eigen waarde			
G134		7,31	0,00	Eigen waarde			
G135		4,15	0,00	Eigen waarde			
G136		3,37	0,00	Eigen waarde			
G137		4,71	0,00	Eigen waarde			
G138		2,16	0,00	Eigen waarde			
G139		3,16	0,00	Eigen waarde			
G140		7,40	0,00	Eigen waarde			
G141		7,42	0,00	Eigen waarde			
G142		7,38	0,00	Eigen waarde			
G143		2,86	0,00	Eigen waarde			
G144		7,30	0,00	Eigen waarde			
G145		2,91	0,00	Eigen waarde			
G146		3,00	0,00	Eigen waarde			
G147		2,92	0,00	Eigen waarde			
G148		5,17	0,00	Eigen waarde			
G149		4,86	0,00	Eigen waarde			
G150		8,53	0,00	Eigen waarde			
G151		7,47	0,00	Eigen waarde			
G152		7,13	0,00	Eigen waarde			
G153		2,83	0,00	Eigen waarde			
G154		4,32	0,00	Eigen waarde			
G155		4,85	0,00	Eigen waarde			
G156		7,28	0,00	Eigen waarde			
G157		2,51	0,00	Eigen waarde			
G158		2,18	0,00	Eigen waarde			
G159		7,27	0,00	Eigen waarde			
G160		2,86	0,00	Eigen waarde			
G161		2,89	0,00	Eigen waarde			
G162		7,42	0,00	Eigen waarde			
G163		2,85	0,00	Eigen waarde			
G164		7,41	0,00	Eigen waarde			
G165		3,01	0,00	Eigen waarde			
G166		7,66	0,00	Eigen waarde			
G167		2,71	0,00	Eigen waarde			
G168		3,00	0,00	Eigen waarde			
G169		3,00	0,00	Eigen waarde			
G170		3,00	0,00	Eigen waarde			
G171		3,00	0,00	Eigen waarde			
G172		3,21	0,00	Eigen waarde			
G173		8,47	0,00	Eigen waarde			
G174		7,32	0,00	Eigen waarde			
G175		3,03	0,00	Eigen waarde			
G176		4,72	0,00	Eigen waarde			
G177		3,05	0,00	Eigen waarde			
G178		2,40	0,00	Eigen waarde			
G179		2,75	0,00	Eigen waarde			
G180		2,95	0,00	Eigen waarde			
G181		2,90	0,00	Eigen waarde			
G182		6,20	0,00	Eigen waarde			
G183		7,14	0,00	Eigen waarde			
G184		6,72	0,00	Eigen waarde			
G185		3,09	0,00	Eigen waarde			
G186		4,80	0,00	Eigen waarde			
G187		8,84	0,00	Eigen waarde			
G188		7,69	0,00	Eigen waarde			
G189		7,11	0,00	Eigen waarde			
G190		2,78	0,00	Eigen waarde			
G191		8,45	0,00	Eigen waarde			
G192		6,76	0,00	Eigen waarde			

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
G129		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G130		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G131		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G132		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G133		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G134		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G135		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G136		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G137		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G138		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G139		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G140		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G141		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G142		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G143		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G144		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G145		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G146		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G147		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G148		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G149		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G150		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G151		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G152		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G153		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G154		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G155		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G156		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G157		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G158		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G159		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G160		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G161		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G162		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G163		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G164		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G165		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G166		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G167		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G168		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G169		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G170		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G171		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G172		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G173		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G174		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G175		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G176		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G177		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G178		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G179		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G180		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G181		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G182		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G183		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G184		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G185		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G186		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G187		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G188		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G189		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G190		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G191		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G192		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
G129	0,80	0,80
G130	0,80	0,80
G131	0,80	0,80
G132	0,80	0,80
G133	0,80	0,80
G134	0,80	0,80
G135	0,80	0,80
G136	0,80	0,80
G137	0,80	0,80
G138	0,80	0,80
G139	0,80	0,80
G140	0,80	0,80
G141	0,80	0,80
G142	0,80	0,80
G143	0,80	0,80
G144	0,80	0,80
G145	0,80	0,80
G146	0,80	0,80
G147	0,80	0,80
G148	0,80	0,80
G149	0,80	0,80
G150	0,80	0,80
G151	0,80	0,80
G152	0,80	0,80
G153	0,80	0,80
G154	0,80	0,80
G155	0,80	0,80
G156	0,80	0,80
G157	0,80	0,80
G158	0,80	0,80
G159	0,80	0,80
G160	0,80	0,80
G161	0,80	0,80
G162	0,80	0,80
G163	0,80	0,80
G164	0,80	0,80
G165	0,80	0,80
G166	0,80	0,80
G167	0,80	0,80
G168	0,80	0,80
G169	0,80	0,80
G170	0,80	0,80
G171	0,80	0,80
G172	0,80	0,80
G173	0,80	0,80
G174	0,80	0,80
G175	0,80	0,80
G176	0,80	0,80
G177	0,80	0,80
G178	0,80	0,80
G179	0,80	0,80
G180	0,80	0,80
G181	0,80	0,80
G182	0,80	0,80
G183	0,80	0,80
G184	0,80	0,80
G185	0,80	0,80
G186	0,80	0,80
G187	0,80	0,80
G188	0,80	0,80
G189	0,80	0,80
G190	0,80	0,80
G191	0,80	0,80
G192	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
G193		6,66	0,00	Eigen waarde			
G194		4,85	0,00	Eigen waarde			
G195		2,86	0,00	Eigen waarde			
G196		2,45	0,00	Eigen waarde			
G197		4,81	0,00	Eigen waarde			
G198		2,90	0,00	Eigen waarde			
G199		8,46	0,00	Eigen waarde			
G200		3,65	0,00	Eigen waarde			
G201		3,30	0,00	Eigen waarde			
G202		7,29	0,00	Eigen waarde			
G203		9,25	0,00	Eigen waarde			
G204		5,47	0,00	Eigen waarde			
G205		8,31	0,00	Eigen waarde			
G206		2,80	0,00	Eigen waarde			
G207		3,00	0,00	Eigen waarde			
G208		2,84	0,00	Eigen waarde			
G209		3,25	0,00	Eigen waarde			
G210		6,47	0,00	Eigen waarde			
G211		10,00	0,00	Eigen waarde			
G212		12,37	0,00	Eigen waarde			
G213		8,05	0,00	Eigen waarde			
G214		7,93	0,00	Eigen waarde			
G215		9,00	0,00	Eigen waarde			
G216		3,63	0,00	Eigen waarde			
G217		4,63	0,00	Eigen waarde			
G218		2,83	0,00	Eigen waarde			
G219		8,81	0,00	Eigen waarde			
G220		8,48	0,00	Eigen waarde			
G221		7,30	0,00	Eigen waarde			
G222		3,07	0,00	Eigen waarde			
G223		3,00	0,00	Eigen waarde			
G224		3,00	0,00	Eigen waarde			
G225		3,00	0,00	Eigen waarde			
G226		7,95	0,00	Eigen waarde			
G227		2,90	0,00	Eigen waarde			
G228		10,30	0,00	Eigen waarde			
G229		2,82	0,00	Eigen waarde			
G230		7,65	0,00	Eigen waarde			
G231		7,07	0,00	Eigen waarde			
G232		4,00	0,00	Eigen waarde			
G233		3,00	0,00	Eigen waarde			
G234		6,00	0,00	Eigen waarde			
G235		7,00	0,00	Eigen waarde			
G236		2,43	0,00	Eigen waarde			
G237		2,80	0,00	Eigen waarde			
G238		8,00	0,00	Eigen waarde			
G239		7,00	0,00	Eigen waarde			
G240		7,43	0,00	Eigen waarde			
G241		5,14	0,00	Eigen waarde			
G242		3,95	0,00	Eigen waarde			
G243		3,00	0,00	Eigen waarde			
G244		10,64	0,00	Eigen waarde			
G245		7,53	0,00	Eigen waarde			
G246		4,70	0,00	Eigen waarde			
G247		13,63	0,00	Eigen waarde			
G248		3,00	0,00	Eigen waarde			
G249		2,54	0,00	Eigen waarde			
G250		7,91	0,00	Eigen waarde			
G251		6,23	0,00	Eigen waarde			
G252		3,10	0,00	Eigen waarde			
G253		2,86	0,00	Eigen waarde			
G254		3,00	0,00	Eigen waarde			
G255		7,09	0,00	Eigen waarde			
G256		3,89	0,00	Eigen waarde			

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
G193		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G194		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G195		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G196		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G197		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G198		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G199		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G200		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G201		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G202		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G203		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G204		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G205		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G206		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G207		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G208		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G209		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G210		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G211		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G212		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G213		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G214		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G215		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G216		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G217		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G218		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G219		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G220		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G221		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G222		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G223		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G224		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G225		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G226		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G227		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G228		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G229		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G230		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G231		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G232		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G233		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G234		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G235		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G236		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G237		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G238		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G239		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G240		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G241		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G242		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G243		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G244		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G245		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G246		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G247		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G248		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G249		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G250		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G251		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G252		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G253		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G254		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G255		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G256		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
G193	0,80	0,80
G194	0,80	0,80
G195	0,80	0,80
G196	0,80	0,80
G197	0,80	0,80
G198	0,80	0,80
G199	0,80	0,80
G200	0,80	0,80
G201	0,80	0,80
G202	0,80	0,80
G203	0,80	0,80
G204	0,80	0,80
G205	0,80	0,80
G206	0,80	0,80
G207	0,80	0,80
G208	0,80	0,80
G209	0,80	0,80
G210	0,80	0,80
G211	0,80	0,80
G212	0,80	0,80
G213	0,80	0,80
G214	0,80	0,80
G215	0,80	0,80
G216	0,80	0,80
G217	0,80	0,80
G218	0,80	0,80
G219	0,80	0,80
G220	0,80	0,80
G221	0,80	0,80
G222	0,80	0,80
G223	0,80	0,80
G224	0,80	0,80
G225	0,80	0,80
G226	0,80	0,80
G227	0,80	0,80
G228	0,80	0,80
G229	0,80	0,80
G230	0,80	0,80
G231	0,80	0,80
G232	0,80	0,80
G233	0,80	0,80
G234	0,80	0,80
G235	0,80	0,80
G236	0,80	0,80
G237	0,80	0,80
G238	0,80	0,80
G239	0,80	0,80
G240	0,80	0,80
G241	0,80	0,80
G242	0,80	0,80
G243	0,80	0,80
G244	0,80	0,80
G245	0,80	0,80
G246	0,80	0,80
G247	0,80	0,80
G248	0,80	0,80
G249	0,80	0,80
G250	0,80	0,80
G251	0,80	0,80
G252	0,80	0,80
G253	0,80	0,80
G254	0,80	0,80
G255	0,80	0,80
G256	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
G257		2,90	0,00	Eigen waarde			
G258		8,86	0,00	Eigen waarde			
G259		8,22	0,00	Eigen waarde			
G260		6,30	0,00	Eigen waarde			
G261		3,55	0,00	Eigen waarde			
G262		3,00	0,00	Eigen waarde			
G263		5,25	0,00	Eigen waarde			
G264		2,86	0,00	Eigen waarde			
G265		5,19	0,00	Eigen waarde			
G266		8,46	0,00	Eigen waarde			
G267		3,00	0,00	Eigen waarde			
G268		3,00	0,00	Eigen waarde			
G269		2,97	0,00	Eigen waarde			
G270		7,82	0,00	Eigen waarde			
G271		2,70	0,00	Eigen waarde			
G272		3,06	0,00	Eigen waarde			
G273		8,20	0,00	Eigen waarde			
G274		4,84	0,00	Eigen waarde			
G275		3,24	0,00	Eigen waarde			
G276		7,84	0,00	Eigen waarde			
G277		7,80	0,00	Eigen waarde			
G278		8,39	0,00	Eigen waarde			
G279		2,65	0,00	Eigen waarde			
G280		3,61	0,00	Eigen waarde			
G281		7,31	0,00	Eigen waarde			
G282		1,97	0,00	Eigen waarde			
G283		2,82	0,00	Eigen waarde			
G284		2,96	0,00	Eigen waarde			
G285		6,02	0,00	Eigen waarde			
G286		3,05	0,00	Eigen waarde			
G287		3,45	0,00	Eigen waarde			
G288		3,19	0,00	Eigen waarde			
G289		8,99	0,00	Eigen waarde			
G290		3,08	0,00	Eigen waarde			
G291		8,85	0,00	Eigen waarde			
G292		8,44	0,00	Eigen waarde			
G293		6,19	0,00	Eigen waarde			
G294		3,61	0,00	Eigen waarde			
G295		7,22	0,00	Eigen waarde			
G296		2,42	0,00	Eigen waarde			
G297		7,76	0,00	Eigen waarde			
G298		2,76	0,00	Eigen waarde			
G299		7,38	0,00	Eigen waarde			
G300		2,25	0,00	Eigen waarde			
G301		6,53	0,00	Eigen waarde			
G302		3,07	0,00	Eigen waarde			
G303		2,47	0,00	Eigen waarde			
G304		7,16	0,00	Eigen waarde			
G305		2,72	0,00	Eigen waarde			
G306		7,22	0,00	Eigen waarde			
G307		2,86	0,00	Eigen waarde			
G308		3,05	0,00	Eigen waarde			
G309		2,72	0,00	Eigen waarde			
G310		7,24	0,00	Eigen waarde			
G311		7,58	0,00	Eigen waarde			
G312		8,07	0,00	Eigen waarde			
G313		7,85	0,00	Eigen waarde			
G314		3,06	0,00	Eigen waarde			
G315		7,29	0,00	Eigen waarde			
G316		2,60	0,00	Eigen waarde			
G317		7,41	0,00	Eigen waarde			
G318		2,03	0,00	Eigen waarde			
G319		8,46	0,00	Eigen waarde			
G320		2,57	0,00	Eigen waarde			

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
G257		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G258		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G259		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G260		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G261		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G262		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G263		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G264		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G265		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G266		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G267		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G268		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G269		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G270		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G271		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G272		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G273		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G274		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G275		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G276		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G277		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G278		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G279		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G280		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G281		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G282		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G283		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G284		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G285		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G286		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G287		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G288		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G289		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G290		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G291		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G292		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G293		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G294		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G295		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G296		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G297		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G298		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G299		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G300		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G301		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G302		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G303		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G304		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G305		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G306		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G307		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G308		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G309		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G310		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G311		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G312		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G313		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G314		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G315		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G316		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G317		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G318		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G319		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G320		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
G257	0,80	0,80
G258	0,80	0,80
G259	0,80	0,80
G260	0,80	0,80
G261	0,80	0,80
G262	0,80	0,80
G263	0,80	0,80
G264	0,80	0,80
G265	0,80	0,80
G266	0,80	0,80
G267	0,80	0,80
G268	0,80	0,80
G269	0,80	0,80
G270	0,80	0,80
G271	0,80	0,80
G272	0,80	0,80
G273	0,80	0,80
G274	0,80	0,80
G275	0,80	0,80
G276	0,80	0,80
G277	0,80	0,80
G278	0,80	0,80
G279	0,80	0,80
G280	0,80	0,80
G281	0,80	0,80
G282	0,80	0,80
G283	0,80	0,80
G284	0,80	0,80
G285	0,80	0,80
G286	0,80	0,80
G287	0,80	0,80
G288	0,80	0,80
G289	0,80	0,80
G290	0,80	0,80
G291	0,80	0,80
G292	0,80	0,80
G293	0,80	0,80
G294	0,80	0,80
G295	0,80	0,80
G296	0,80	0,80
G297	0,80	0,80
G298	0,80	0,80
G299	0,80	0,80
G300	0,80	0,80
G301	0,80	0,80
G302	0,80	0,80
G303	0,80	0,80
G304	0,80	0,80
G305	0,80	0,80
G306	0,80	0,80
G307	0,80	0,80
G308	0,80	0,80
G309	0,80	0,80
G310	0,80	0,80
G311	0,80	0,80
G312	0,80	0,80
G313	0,80	0,80
G314	0,80	0,80
G315	0,80	0,80
G316	0,80	0,80
G317	0,80	0,80
G318	0,80	0,80
G319	0,80	0,80
G320	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
G321		6,01	0,00	Eigen waarde			
G322		2,74	0,00	Eigen waarde			
G323		4,81	0,00	Eigen waarde			
G324		3,46	0,00	Eigen waarde			
G325		7,47	0,00	Eigen waarde			
G326		7,35	0,00	Eigen waarde			
G327		12,85	0,00	Eigen waarde			
G328		8,61	0,00	Eigen waarde			
G329		8,62	0,00	Eigen waarde			
G330		6,23	0,00	Eigen waarde			
G331		3,03	0,00	Eigen waarde			
G332		8,84	0,00	Eigen waarde			
G333		5,14	0,00	Eigen waarde			
G334		7,95	0,00	Eigen waarde			
G335		7,71	0,00	Eigen waarde			
G336		3,43	0,00	Eigen waarde			
G337		4,76	0,00	Eigen waarde			
G338		5,17	0,00	Eigen waarde			
G339		8,00	0,00	Eigen waarde			
G340		8,31	0,00	Eigen waarde			
G341		4,00	0,00	Eigen waarde			
G342		8,00	0,00	Eigen waarde			
G343		3,04	0,00	Eigen waarde			
G344		5,30	0,00	Eigen waarde			
G345		7,05	0,00	Eigen waarde			
G346		7,09	0,00	Eigen waarde			
G347		7,08	0,00	Eigen waarde			
G348		6,53	0,00	Eigen waarde			
G349		12,67	0,00	Eigen waarde			
G350		2,83	0,00	Eigen waarde			
G351		9,83	0,00	Eigen waarde			
G352		7,03	0,00	Eigen waarde			
G353		2,87	0,00	Eigen waarde			
G354		2,81	0,00	Eigen waarde			
G355		7,02	0,00	Eigen waarde			
G356		2,82	0,00	Eigen waarde			
G357		8,40	0,00	Eigen waarde			
G358		3,10	0,00	Eigen waarde			
G359		3,44	0,00	Eigen waarde			
G360		2,46	0,00	Eigen waarde			
G361		8,40	0,00	Eigen waarde			
G362		2,86	0,00	Eigen waarde			
G363		3,07	0,00	Eigen waarde			
G364		4,74	0,00	Eigen waarde			
G365		3,00	0,00	Eigen waarde			
G366		3,00	0,00	Eigen waarde			
G367		3,00	0,00	Eigen waarde			
G368		3,02	0,00	Eigen waarde			
G369		3,00	0,00	Eigen waarde			
G370		8,00	0,00	Eigen waarde			
G371		3,00	0,00	Eigen waarde			
G372		3,00	0,00	Eigen waarde			
G373		2,97	0,00	Eigen waarde			
G374		7,16	0,00	Eigen waarde			
G375		8,00	0,00	Eigen waarde			
G376		2,84	0,00	Eigen waarde			
G377		7,29	0,00	Eigen waarde			
G378		8,00	0,00	Eigen waarde			
G379		8,00	0,00	Eigen waarde			
G380		3,00	0,00	Eigen waarde			
G381		6,44	0,00	Eigen waarde			
G382		5,10	0,00	Eigen waarde			
G383		5,16	0,00	Eigen waarde			
G384		2,69	0,00	Eigen waarde			

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
G321		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G322		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G323		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G324		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G325		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G326		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G327		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G328		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G329		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G330		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G331		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G332		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G333		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G334		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G335		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G336		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G337		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G338		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G339		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G340		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G341		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G342		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G343		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G344		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G345		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G346		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G347		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G348		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G349		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G350		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G351		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G352		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G353		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G354		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G355		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G356		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G357		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G358		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G359		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G360		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G361		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G362		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G363		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G364		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G365		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G366		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G367		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G368		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G369		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G370		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G371		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G372		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G373		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G374		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G375		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G376		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G377		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G378		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G379		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G380		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G381		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G382		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G383		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G384		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
G321	0,80	0,80
G322	0,80	0,80
G323	0,80	0,80
G324	0,80	0,80
G325	0,80	0,80
G326	0,80	0,80
G327	0,80	0,80
G328	0,80	0,80
G329	0,80	0,80
G330	0,80	0,80
G331	0,80	0,80
G332	0,80	0,80
G333	0,80	0,80
G334	0,80	0,80
G335	0,80	0,80
G336	0,80	0,80
G337	0,80	0,80
G338	0,80	0,80
G339	0,80	0,80
G340	0,80	0,80
G341	0,80	0,80
G342	0,80	0,80
G343	0,80	0,80
G344	0,80	0,80
G345	0,80	0,80
G346	0,80	0,80
G347	0,80	0,80
G348	0,80	0,80
G349	0,80	0,80
G350	0,80	0,80
G351	0,80	0,80
G352	0,80	0,80
G353	0,80	0,80
G354	0,80	0,80
G355	0,80	0,80
G356	0,80	0,80
G357	0,80	0,80
G358	0,80	0,80
G359	0,80	0,80
G360	0,80	0,80
G361	0,80	0,80
G362	0,80	0,80
G363	0,80	0,80
G364	0,80	0,80
G365	0,80	0,80
G366	0,80	0,80
G367	0,80	0,80
G368	0,80	0,80
G369	0,80	0,80
G370	0,80	0,80
G371	0,80	0,80
G372	0,80	0,80
G373	0,80	0,80
G374	0,80	0,80
G375	0,80	0,80
G376	0,80	0,80
G377	0,80	0,80
G378	0,80	0,80
G379	0,80	0,80
G380	0,80	0,80
G381	0,80	0,80
G382	0,80	0,80
G383	0,80	0,80
G384	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
G385		13,75	0,00	Eigen waarde			
G386		15,99	0,00	Eigen waarde			
G387		7,00	0,00	Eigen waarde			
G388		2,66	0,00	Eigen waarde			
G389		3,04	0,00	Eigen waarde			
G390		12,79	0,00	Eigen waarde			
G391		8,56	0,00	Eigen waarde			
G392		11,14	0,00	Eigen waarde			
G393		7,36	0,00	Eigen waarde			
G394		2,70	0,00	Eigen waarde			
G395		4,00	0,00	Eigen waarde			
G396		6,16	0,00	Eigen waarde			
G397		7,81	0,00	Eigen waarde			
G398		2,82	0,00	Eigen waarde			
G399		2,50	0,00	Eigen waarde			
G400		3,08	0,00	Eigen waarde			
G401		3,12	0,00	Eigen waarde			
G402		2,95	0,00	Eigen waarde			
G403		7,87	0,00	Eigen waarde			
G404		7,83	0,00	Eigen waarde			
G405		2,92	0,00	Eigen waarde			
G406		7,61	0,00	Eigen waarde			
G407		18,00	0,00	Eigen waarde			
G408		21,47	0,00	Eigen waarde			
G409		6,59	0,00	Eigen waarde			
G410		2,80	0,00	Eigen waarde			
G411		3,20	0,00	Eigen waarde			
G412		7,06	0,00	Eigen waarde			
G413		3,04	0,00	Eigen waarde			
G414		2,71	0,00	Eigen waarde			
G415		3,17	0,00	Eigen waarde			
G416		7,15	0,00	Eigen waarde			
G417		2,92	0,00	Eigen waarde			
G418		9,09	0,00	Eigen waarde			
G419		3,72	0,00	Eigen waarde			
G420		3,00	0,00	Eigen waarde			
G421		2,88	0,00	Eigen waarde			
G422		2,97	0,00	Eigen waarde			
G423		7,36	0,00	Eigen waarde			
G424		6,00	0,00	Eigen waarde			
G425		8,42	0,00	Eigen waarde			
G426		4,83	0,00	Eigen waarde			
G427		2,89	0,00	Eigen waarde			
G428		6,00	0,00	Eigen waarde			
G429		7,32	0,00	Eigen waarde			
G430		3,05	0,00	Eigen waarde			
G431		7,20	0,00	Eigen waarde			
G432		3,60	0,00	Eigen waarde			
G433		8,99	0,00	Eigen waarde			
G434		3,60	0,00	Eigen waarde			
G435		2,67	0,00	Eigen waarde			
G436		3,94	0,00	Eigen waarde			
G437		2,78	0,00	Eigen waarde			
G438		3,03	0,00	Eigen waarde			
G439		4,00	0,00	Eigen waarde			
G440		2,44	0,00	Eigen waarde			
G441		7,79	0,00	Eigen waarde			
G442		2,70	0,00	Eigen waarde			
G443		7,41	0,00	Eigen waarde			
G444		7,34	0,00	Eigen waarde			
G445		3,77	0,00	Eigen waarde			
G446		9,41	0,00	Eigen waarde			
G447		2,63	0,00	Eigen waarde			
G448		4,69	0,00	Eigen waarde			

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
G385		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G386		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G387		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G388		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G389		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G390		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G391		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G392		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G393		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G394		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G395		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G396		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G397		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G398		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G399		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G400		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G401		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G402		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G403		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G404		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G405		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G406		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G407		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G408		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G409		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G410		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G411		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G412		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G413		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G414		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G415		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G416		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G417		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G418		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G419		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G420		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G421		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G422		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G423		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G424		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G425		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G426		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G427		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G428		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G429		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G430		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G431		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G432		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G433		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G434		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G435		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G436		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G437		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G438		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G439		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G440		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G441		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G442		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G443		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G444		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G445		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G446		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G447		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G448		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
G385	0,80	0,80
G386	0,80	0,80
G387	0,80	0,80
G388	0,80	0,80
G389	0,80	0,80
G390	0,80	0,80
G391	0,80	0,80
G392	0,80	0,80
G393	0,80	0,80
G394	0,80	0,80
G395	0,80	0,80
G396	0,80	0,80
G397	0,80	0,80
G398	0,80	0,80
G399	0,80	0,80
G400	0,80	0,80
G401	0,80	0,80
G402	0,80	0,80
G403	0,80	0,80
G404	0,80	0,80
G405	0,80	0,80
G406	0,80	0,80
G407	0,80	0,80
G408	0,80	0,80
G409	0,80	0,80
G410	0,80	0,80
G411	0,80	0,80
G412	0,80	0,80
G413	0,80	0,80
G414	0,80	0,80
G415	0,80	0,80
G416	0,80	0,80
G417	0,80	0,80
G418	0,80	0,80
G419	0,80	0,80
G420	0,80	0,80
G421	0,80	0,80
G422	0,80	0,80
G423	0,80	0,80
G424	0,80	0,80
G425	0,80	0,80
G426	0,80	0,80
G427	0,80	0,80
G428	0,80	0,80
G429	0,80	0,80
G430	0,80	0,80
G431	0,80	0,80
G432	0,80	0,80
G433	0,80	0,80
G434	0,80	0,80
G435	0,80	0,80
G436	0,80	0,80
G437	0,80	0,80
G438	0,80	0,80
G439	0,80	0,80
G440	0,80	0,80
G441	0,80	0,80
G442	0,80	0,80
G443	0,80	0,80
G444	0,80	0,80
G445	0,80	0,80
G446	0,80	0,80
G447	0,80	0,80
G448	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
G449		2,58	0,00	Eigen waarde			
G450		6,00	0,00	Eigen waarde			
G451		2,91	0,00	Eigen waarde			
G452		2,97	0,00	Eigen waarde			
G453		7,41	0,00	Eigen waarde			
G454		8,15	0,00	Eigen waarde			
G455		2,49	0,00	Eigen waarde			
G456		4,03	0,00	Eigen waarde			
G457		5,38	0,00	Eigen waarde			
G458		2,65	0,00	Eigen waarde			
G459		2,62	0,00	Eigen waarde			
G460		6,29	0,00	Eigen waarde			
G461		3,33	0,00	Eigen waarde			
G462		6,86	0,00	Eigen waarde			
G463		2,36	0,00	Eigen waarde			
G464		5,25	0,00	Eigen waarde			
G465		4,43	0,00	Eigen waarde			
G466		11,48	0,00	Eigen waarde			
G467		21,47	0,00	Eigen waarde			
G468		25,21	0,00	Eigen waarde			
G469		7,02	0,00	Eigen waarde			
G470		10,18	0,00	Eigen waarde			
G471		7,93	0,00	Eigen waarde			
G472		6,63	0,00	Eigen waarde			
G473		13,88	0,00	Eigen waarde			
G474		11,70	0,00	Eigen waarde			
G475		7,04	0,00	Eigen waarde			
G476		2,58	0,00	Eigen waarde			
G477		3,00	0,00	Eigen waarde			
G478		3,00	0,00	Eigen waarde			
G479		8,00	0,00	Eigen waarde			
G480		3,41	0,00	Eigen waarde			
G481		8,51	0,00	Eigen waarde			
G482		2,45	0,00	Eigen waarde			
G483		7,00	0,00	Eigen waarde			
G484		6,07	0,00	Eigen waarde			
G485		3,00	0,00	Eigen waarde			
G486		3,00	0,00	Eigen waarde			
G487		8,00	0,00	Eigen waarde			
G488		4,00	0,00	Eigen waarde			
G489		8,86	0,00	Eigen waarde			
G490		7,00	0,00	Eigen waarde			
G491		6,16	0,00	Eigen waarde			
G492		8,75	0,00	Eigen waarde			
G493		2,99	0,00	Eigen waarde			
G494		3,06	0,00	Eigen waarde			
G495		2,86	0,00	Eigen waarde			
G496		3,00	0,00	Eigen waarde			
G497		7,00	0,00	Eigen waarde			
G498		3,00	0,00	Eigen waarde			
G499		21,47	0,00	Eigen waarde			
G500		3,00	0,00	Eigen waarde			
G501		3,00	0,00	Eigen waarde			
G502		6,23	0,00	Eigen waarde			
G503		8,23	0,00	Eigen waarde			
G504		8,00	0,00	Eigen waarde			
G505		8,32	0,00	Eigen waarde			
G506		3,61	0,00	Eigen waarde			
G507		8,17	0,00	Eigen waarde			
G508		8,52	0,00	Eigen waarde			
G509		6,13	0,00	Eigen waarde			
G510		2,46	0,00	Eigen waarde			
G511		8,82	0,00	Eigen waarde			
G512		8,47	0,00	Eigen waarde			

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
G449		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G450		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G451		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G452		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G453		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G454		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G455		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G456		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G457		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G458		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G459		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G460		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G461		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G462		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G463		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G464		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G465		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G466		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G467		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G468		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G469		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G470		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G471		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G472		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G473		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G474		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G475		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G476		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G477		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G478		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G479		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G480		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G481		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G482		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G483		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G484		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G485		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G486		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G487		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G488		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G489		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G490		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G491		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G492		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G493		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G494		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G495		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G496		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G497		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G498		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G499		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G500		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G501		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G502		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G503		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G504		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G505		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G506		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G507		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G508		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G509		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G510		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G511		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G512		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
G449	0,80	0,80
G450	0,80	0,80
G451	0,80	0,80
G452	0,80	0,80
G453	0,80	0,80
G454	0,80	0,80
G455	0,80	0,80
G456	0,80	0,80
G457	0,80	0,80
G458	0,80	0,80
G459	0,80	0,80
G460	0,80	0,80
G461	0,80	0,80
G462	0,80	0,80
G463	0,80	0,80
G464	0,80	0,80
G465	0,80	0,80
G466	0,80	0,80
G467	0,80	0,80
G468	0,80	0,80
G469	0,80	0,80
G470	0,80	0,80
G471	0,80	0,80
G472	0,80	0,80
G473	0,80	0,80
G474	0,80	0,80
G475	0,80	0,80
G476	0,80	0,80
G477	0,80	0,80
G478	0,80	0,80
G479	0,80	0,80
G480	0,80	0,80
G481	0,80	0,80
G482	0,80	0,80
G483	0,80	0,80
G484	0,80	0,80
G485	0,80	0,80
G486	0,80	0,80
G487	0,80	0,80
G488	0,80	0,80
G489	0,80	0,80
G490	0,80	0,80
G491	0,80	0,80
G492	0,80	0,80
G493	0,80	0,80
G494	0,80	0,80
G495	0,80	0,80
G496	0,80	0,80
G497	0,80	0,80
G498	0,80	0,80
G499	0,80	0,80
G500	0,80	0,80
G501	0,80	0,80
G502	0,80	0,80
G503	0,80	0,80
G504	0,80	0,80
G505	0,80	0,80
G506	0,80	0,80
G507	0,80	0,80
G508	0,80	0,80
G509	0,80	0,80
G510	0,80	0,80
G511	0,80	0,80
G512	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
G513		6,16	0,00	Eigen waarde			
G514		3,23	0,00	Eigen waarde			
G515		3,28	0,00	Eigen waarde			
G516		2,66	0,00	Eigen waarde			
G517		2,63	0,00	Eigen waarde			
G518		3,37	0,00	Eigen waarde			
G519		7,35	0,00	Eigen waarde			
G520		3,10	0,00	Eigen waarde			
G521		2,11	0,00	Eigen waarde			
G522		4,11	0,00	Eigen waarde			
G523		8,30	0,00	Eigen waarde			
G524		2,63	0,00	Eigen waarde			
G525		3,31	0,00	Eigen waarde			
G526		2,88	0,00	Eigen waarde			
G527		3,00	0,00	Eigen waarde			
G528		3,00	0,00	Eigen waarde			
G529		6,20	0,00	Eigen waarde			
G530		3,00	0,00	Eigen waarde			
G531		3,00	0,00	Eigen waarde			
G532		3,00	0,00	Eigen waarde			
G533		5,10	0,00	Eigen waarde			
G534		3,00	0,00	Eigen waarde			
G535		7,00	0,00	Eigen waarde			
G536		3,00	0,00	Eigen waarde			
G537		8,11	0,00	Eigen waarde			
G538		2,80	0,00	Eigen waarde			
G539		8,46	0,00	Eigen waarde			
G540		5,46	0,00	Eigen waarde			
G541		11,70	0,00	Eigen waarde			
G542		14,11	0,00	Eigen waarde			
G543		15,95	0,00	Eigen waarde			
G544		6,25	0,00	Eigen waarde			
G545		5,26	0,00	Eigen waarde			
G546		9,36	0,00	Eigen waarde			
G547		8,83	0,00	Eigen waarde			
G548		2,69	0,00	Eigen waarde			
G549		2,62	0,00	Eigen waarde			
G550		2,89	0,00	Eigen waarde			
G551		3,61	0,00	Eigen waarde			
G552		8,07	0,00	Eigen waarde			
G553		3,04	0,00	Eigen waarde			
G554		3,04	0,00	Eigen waarde			
G555		3,09	0,00	Eigen waarde			
G556		19,04	0,00	Eigen waarde			
G557		18,77	0,00	Eigen waarde			
G558		7,63	0,00	Eigen waarde			
G559		2,97	0,00	Eigen waarde			
G560		15,96	0,00	Eigen waarde			
G561		2,45	0,00	Eigen waarde			
G562		8,54	0,00	Eigen waarde			
G563		8,33	0,00	Eigen waarde			
G564		2,58	0,00	Eigen waarde			
G565		7,33	0,00	Eigen waarde			
G566		7,37	0,00	Eigen waarde			
G567		7,41	0,00	Eigen waarde			
G568		8,38	0,00	Eigen waarde			
G569		7,19	0,00	Eigen waarde			
G570		3,20	0,00	Eigen waarde			
G571		3,12	0,00	Eigen waarde			
G572		2,58	0,00	Eigen waarde			
G573		2,84	0,00	Eigen waarde			
G574		8,45	0,00	Eigen waarde			
G575		9,18	0,00	Eigen waarde			
G576		7,30	0,00	Eigen waarde			

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
G513		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G514		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G515		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G516		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G517		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G518		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G519		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G520		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G521		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G522		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G523		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G524		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G525		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G526		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G527		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G528		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G529		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G530		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G531		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G532		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G533		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G534		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G535		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G536		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G537		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G538		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G539		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G540		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G541		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G542		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G543		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G544		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G545		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G546		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G547		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G548		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G549		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G550		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G551		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G552		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G553		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G554		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G555		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G556		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G557		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G558		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G559		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G560		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G561		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G562		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G563		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G564		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G565		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G566		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G567		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G568		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G569		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G570		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G571		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G572		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G573		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G574		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G575		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G576		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
G513	0,80	0,80
G514	0,80	0,80
G515	0,80	0,80
G516	0,80	0,80
G517	0,80	0,80
G518	0,80	0,80
G519	0,80	0,80
G520	0,80	0,80
G521	0,80	0,80
G522	0,80	0,80
G523	0,80	0,80
G524	0,80	0,80
G525	0,80	0,80
G526	0,80	0,80
G527	0,80	0,80
G528	0,80	0,80
G529	0,80	0,80
G530	0,80	0,80
G531	0,80	0,80
G532	0,80	0,80
G533	0,80	0,80
G534	0,80	0,80
G535	0,80	0,80
G536	0,80	0,80
G537	0,80	0,80
G538	0,80	0,80
G539	0,80	0,80
G540	0,80	0,80
G541	0,80	0,80
G542	0,80	0,80
G543	0,80	0,80
G544	0,80	0,80
G545	0,80	0,80
G546	0,80	0,80
G547	0,80	0,80
G548	0,80	0,80
G549	0,80	0,80
G550	0,80	0,80
G551	0,80	0,80
G552	0,80	0,80
G553	0,80	0,80
G554	0,80	0,80
G555	0,80	0,80
G556	0,80	0,80
G557	0,80	0,80
G558	0,80	0,80
G559	0,80	0,80
G560	0,80	0,80
G561	0,80	0,80
G562	0,80	0,80
G563	0,80	0,80
G564	0,80	0,80
G565	0,80	0,80
G566	0,80	0,80
G567	0,80	0,80
G568	0,80	0,80
G569	0,80	0,80
G570	0,80	0,80
G571	0,80	0,80
G572	0,80	0,80
G573	0,80	0,80
G574	0,80	0,80
G575	0,80	0,80
G576	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
G577		7,35	0,00	Eigen waarde			
G578		4,95	0,00	Eigen waarde			
G579		2,49	0,00	Eigen waarde			
G580		7,21	0,00	Eigen waarde			
G581		3,49	0,00	Eigen waarde			
G582		4,75	0,00	Eigen waarde			
G583		7,13	0,00	Eigen waarde			
G584		3,24	0,00	Eigen waarde			
G585		7,37	0,00	Eigen waarde			
G586		3,20	0,00	Eigen waarde			
G587		6,58	0,00	Eigen waarde			
G588		2,98	0,00	Eigen waarde			
G589		4,69	0,00	Eigen waarde			
G590		8,49	0,00	Eigen waarde			
G591		6,98	0,00	Eigen waarde			
G592		4,00	0,00	Eigen waarde			
G593		2,91	0,00	Eigen waarde			
G594		5,76	0,00	Eigen waarde			
G595		3,00	0,00	Eigen waarde			
G596		3,04	0,00	Eigen waarde			
G597		5,16	0,00	Eigen waarde			
G598		4,68	0,00	Eigen waarde			
G599		6,41	0,00	Eigen waarde			
G600		7,42	0,00	Eigen waarde			
G601		8,25	0,00	Eigen waarde			
G602		6,80	0,00	Eigen waarde			
G603		2,72	0,00	Eigen waarde			
G604		8,63	0,00	Eigen waarde			
G605		5,21	0,00	Eigen waarde			
G606		8,29	0,00	Eigen waarde			
G607		2,48	0,00	Eigen waarde			
G608		7,42	0,00	Eigen waarde			
G609		2,69	0,00	Eigen waarde			
G610		2,76	0,00	Eigen waarde			
G611		4,96	0,00	Eigen waarde			
G612		3,04	0,00	Eigen waarde			
G613		7,47	0,00	Eigen waarde			
G614		2,44	0,00	Eigen waarde			
G615		8,40	0,00	Eigen waarde			
G616		3,49	0,00	Eigen waarde			
G617		7,16	0,00	Eigen waarde			
G618		6,61	0,00	Eigen waarde			
G619		2,94	0,00	Eigen waarde			
G620		3,00	0,00	Eigen waarde			
G621		5,35	0,00	Eigen waarde			
G622		7,89	0,00	Eigen waarde			
G623		6,00	0,00	Eigen waarde			
G624		3,11	0,00	Eigen waarde			
G625		6,00	0,00	Eigen waarde			
G626		3,11	0,00	Eigen waarde			
G627		5,10	0,00	Eigen waarde			
G628		8,46	0,00	Eigen waarde			
G629		6,81	0,00	Eigen waarde			
G630		5,09	0,00	Eigen waarde			
G631		7,34	0,00	Eigen waarde			
G632		5,37	0,00	Eigen waarde			
G633		8,51	0,00	Eigen waarde			
G634		5,05	0,00	Eigen waarde			
G635		8,32	0,00	Eigen waarde			
G636		2,90	0,00	Eigen waarde			
G637		8,23	0,00	Eigen waarde			
G638		8,23	0,00	Eigen waarde			
G639		2,63	0,00	Eigen waarde			
G640		7,91	0,00	Eigen waarde			

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
G577		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G578		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G579		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G580		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G581		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G582		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G583		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G584		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G585		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G586		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G587		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G588		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G589		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G590		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G591		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G592		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G593		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G594		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G595		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G596		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G597		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G598		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G599		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G600		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G601		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G602		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G603		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G604		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G605		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G606		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G607		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G608		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G609		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G610		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G611		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G612		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G613		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G614		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G615		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G616		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G617		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G618		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G619		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G620		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G621		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G622		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G623		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G624		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G625		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G626		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G627		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G628		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G629		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G630		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G631		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G632		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G633		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G634		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G635		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G636		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G637		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G638		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G639		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G640		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
G577	0,80	0,80
G578	0,80	0,80
G579	0,80	0,80
G580	0,80	0,80
G581	0,80	0,80
G582	0,80	0,80
G583	0,80	0,80
G584	0,80	0,80
G585	0,80	0,80
G586	0,80	0,80
G587	0,80	0,80
G588	0,80	0,80
G589	0,80	0,80
G590	0,80	0,80
G591	0,80	0,80
G592	0,80	0,80
G593	0,80	0,80
G594	0,80	0,80
G595	0,80	0,80
G596	0,80	0,80
G597	0,80	0,80
G598	0,80	0,80
G599	0,80	0,80
G600	0,80	0,80
G601	0,80	0,80
G602	0,80	0,80
G603	0,80	0,80
G604	0,80	0,80
G605	0,80	0,80
G606	0,80	0,80
G607	0,80	0,80
G608	0,80	0,80
G609	0,80	0,80
G610	0,80	0,80
G611	0,80	0,80
G612	0,80	0,80
G613	0,80	0,80
G614	0,80	0,80
G615	0,80	0,80
G616	0,80	0,80
G617	0,80	0,80
G618	0,80	0,80
G619	0,80	0,80
G620	0,80	0,80
G621	0,80	0,80
G622	0,80	0,80
G623	0,80	0,80
G624	0,80	0,80
G625	0,80	0,80
G626	0,80	0,80
G627	0,80	0,80
G628	0,80	0,80
G629	0,80	0,80
G630	0,80	0,80
G631	0,80	0,80
G632	0,80	0,80
G633	0,80	0,80
G634	0,80	0,80
G635	0,80	0,80
G636	0,80	0,80
G637	0,80	0,80
G638	0,80	0,80
G639	0,80	0,80
G640	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
G641		2,78	0,00	Eigen waarde			
G642		3,00	0,00	Eigen waarde			
G643		7,35	0,00	Eigen waarde			
G644		6,25	0,00	Eigen waarde			
G645		7,26	0,00	Eigen waarde			
G646		7,00	0,00	Eigen waarde			
G647		3,00	0,00	Eigen waarde			
G648		7,38	0,00	Eigen waarde			
G649		7,46	0,00	Eigen waarde			
G650		7,33	0,00	Eigen waarde			
G651		6,00	0,00	Eigen waarde			
G652		8,00	0,00	Eigen waarde			
G653		7,39	0,00	Eigen waarde			
G654		6,81	0,00	Eigen waarde			
G655		7,04	0,00	Eigen waarde			
G656		10,20	0,00	Eigen waarde			
G657		6,04	0,00	Eigen waarde			
G658		3,00	0,00	Eigen waarde			
G659		5,09	0,00	Eigen waarde			
G660		5,27	0,00	Eigen waarde			
G661		7,24	0,00	Eigen waarde			
G662		3,21	0,00	Eigen waarde			
G663		3,91	0,00	Eigen waarde			
G664		7,46	0,00	Eigen waarde			
G665		4,85	0,00	Eigen waarde			
G666		5,21	0,00	Eigen waarde			
G667		2,86	0,00	Eigen waarde			
G668		5,04	0,00	Eigen waarde			
G669		8,54	0,00	Eigen waarde			
G670		4,78	0,00	Eigen waarde			
G671		7,84	0,00	Eigen waarde			
G672		5,09	0,00	Eigen waarde			
G673		6,92	0,00	Eigen waarde			
G674		6,66	0,00	Eigen waarde			
G675		2,72	0,00	Eigen waarde			
G676		8,41	0,00	Eigen waarde			
G677		8,38	0,00	Eigen waarde			
G678		4,27	0,00	Eigen waarde			
G679		5,41	0,00	Eigen waarde			
G680		2,99	0,00	Eigen waarde			
G681		2,93	0,00	Eigen waarde			
G682		4,85	0,00	Eigen waarde			
G683		7,12	0,00	Eigen waarde			
G684		3,14	0,00	Eigen waarde			
G685		2,97	0,00	Eigen waarde			
G686		3,05	0,00	Eigen waarde			
G687		3,46	0,00	Eigen waarde			
G688		5,23	0,00	Eigen waarde			
G689		6,00	0,00	Eigen waarde			
G690		2,56	0,00	Eigen waarde			
G691		2,90	0,00	Eigen waarde			
G692		7,41	0,00	Eigen waarde			
G693		2,96	0,00	Eigen waarde			
G694		6,53	0,00	Eigen waarde			
G695		11,77	0,00	Eigen waarde			
G696		8,11	0,00	Eigen waarde			
G697		3,07	0,00	Eigen waarde			
G698		7,01	0,00	Eigen waarde			
G699		3,40	0,00	Eigen waarde			
G700		6,89	0,00	Eigen waarde			
G701		8,23	0,00	Eigen waarde			
G702		4,89	0,00	Eigen waarde			
G703		3,01	0,00	Eigen waarde			
G704		2,09	0,00	Eigen waarde			

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
G641		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G642		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G643		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G644		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G645		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G646		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G647		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G648		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G649		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G650		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G651		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G652		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G653		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G654		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G655		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G656		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G657		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G658		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G659		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G660		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G661		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G662		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G663		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G664		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G665		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G666		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G667		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G668		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G669		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G670		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G671		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G672		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G673		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G674		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G675		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G676		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G677		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G678		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G679		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G680		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G681		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G682		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G683		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G684		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G685		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G686		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G687		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G688		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G689		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G690		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G691		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G692		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G693		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G694		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G695		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G696		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G697		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G698		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G699		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G700		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G701		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G702		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G703		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G704		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
G641	0,80	0,80
G642	0,80	0,80
G643	0,80	0,80
G644	0,80	0,80
G645	0,80	0,80
G646	0,80	0,80
G647	0,80	0,80
G648	0,80	0,80
G649	0,80	0,80
G650	0,80	0,80
G651	0,80	0,80
G652	0,80	0,80
G653	0,80	0,80
G654	0,80	0,80
G655	0,80	0,80
G656	0,80	0,80
G657	0,80	0,80
G658	0,80	0,80
G659	0,80	0,80
G660	0,80	0,80
G661	0,80	0,80
G662	0,80	0,80
G663	0,80	0,80
G664	0,80	0,80
G665	0,80	0,80
G666	0,80	0,80
G667	0,80	0,80
G668	0,80	0,80
G669	0,80	0,80
G670	0,80	0,80
G671	0,80	0,80
G672	0,80	0,80
G673	0,80	0,80
G674	0,80	0,80
G675	0,80	0,80
G676	0,80	0,80
G677	0,80	0,80
G678	0,80	0,80
G679	0,80	0,80
G680	0,80	0,80
G681	0,80	0,80
G682	0,80	0,80
G683	0,80	0,80
G684	0,80	0,80
G685	0,80	0,80
G686	0,80	0,80
G687	0,80	0,80
G688	0,80	0,80
G689	0,80	0,80
G690	0,80	0,80
G691	0,80	0,80
G692	0,80	0,80
G693	0,80	0,80
G694	0,80	0,80
G695	0,80	0,80
G696	0,80	0,80
G697	0,80	0,80
G698	0,80	0,80
G699	0,80	0,80
G700	0,80	0,80
G701	0,80	0,80
G702	0,80	0,80
G703	0,80	0,80
G704	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
G705		3,00	0,00	Eigen waarde			
G706		3,00	0,00	Eigen waarde			
G707		7,19	0,00	Eigen waarde			
G708		2,36	0,00	Eigen waarde			
G709		2,69	0,00	Eigen waarde			
G710		2,88	0,00	Eigen waarde			
G711		3,62	0,00	Eigen waarde			

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
G705		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G706		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G707		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G708		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G709		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G710		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G711		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop


Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
G705	0,80	0,80
G706	0,80	0,80
G707	0,80	0,80
G708	0,80	0,80
G709	0,80	0,80
G710	0,80	0,80
G711	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

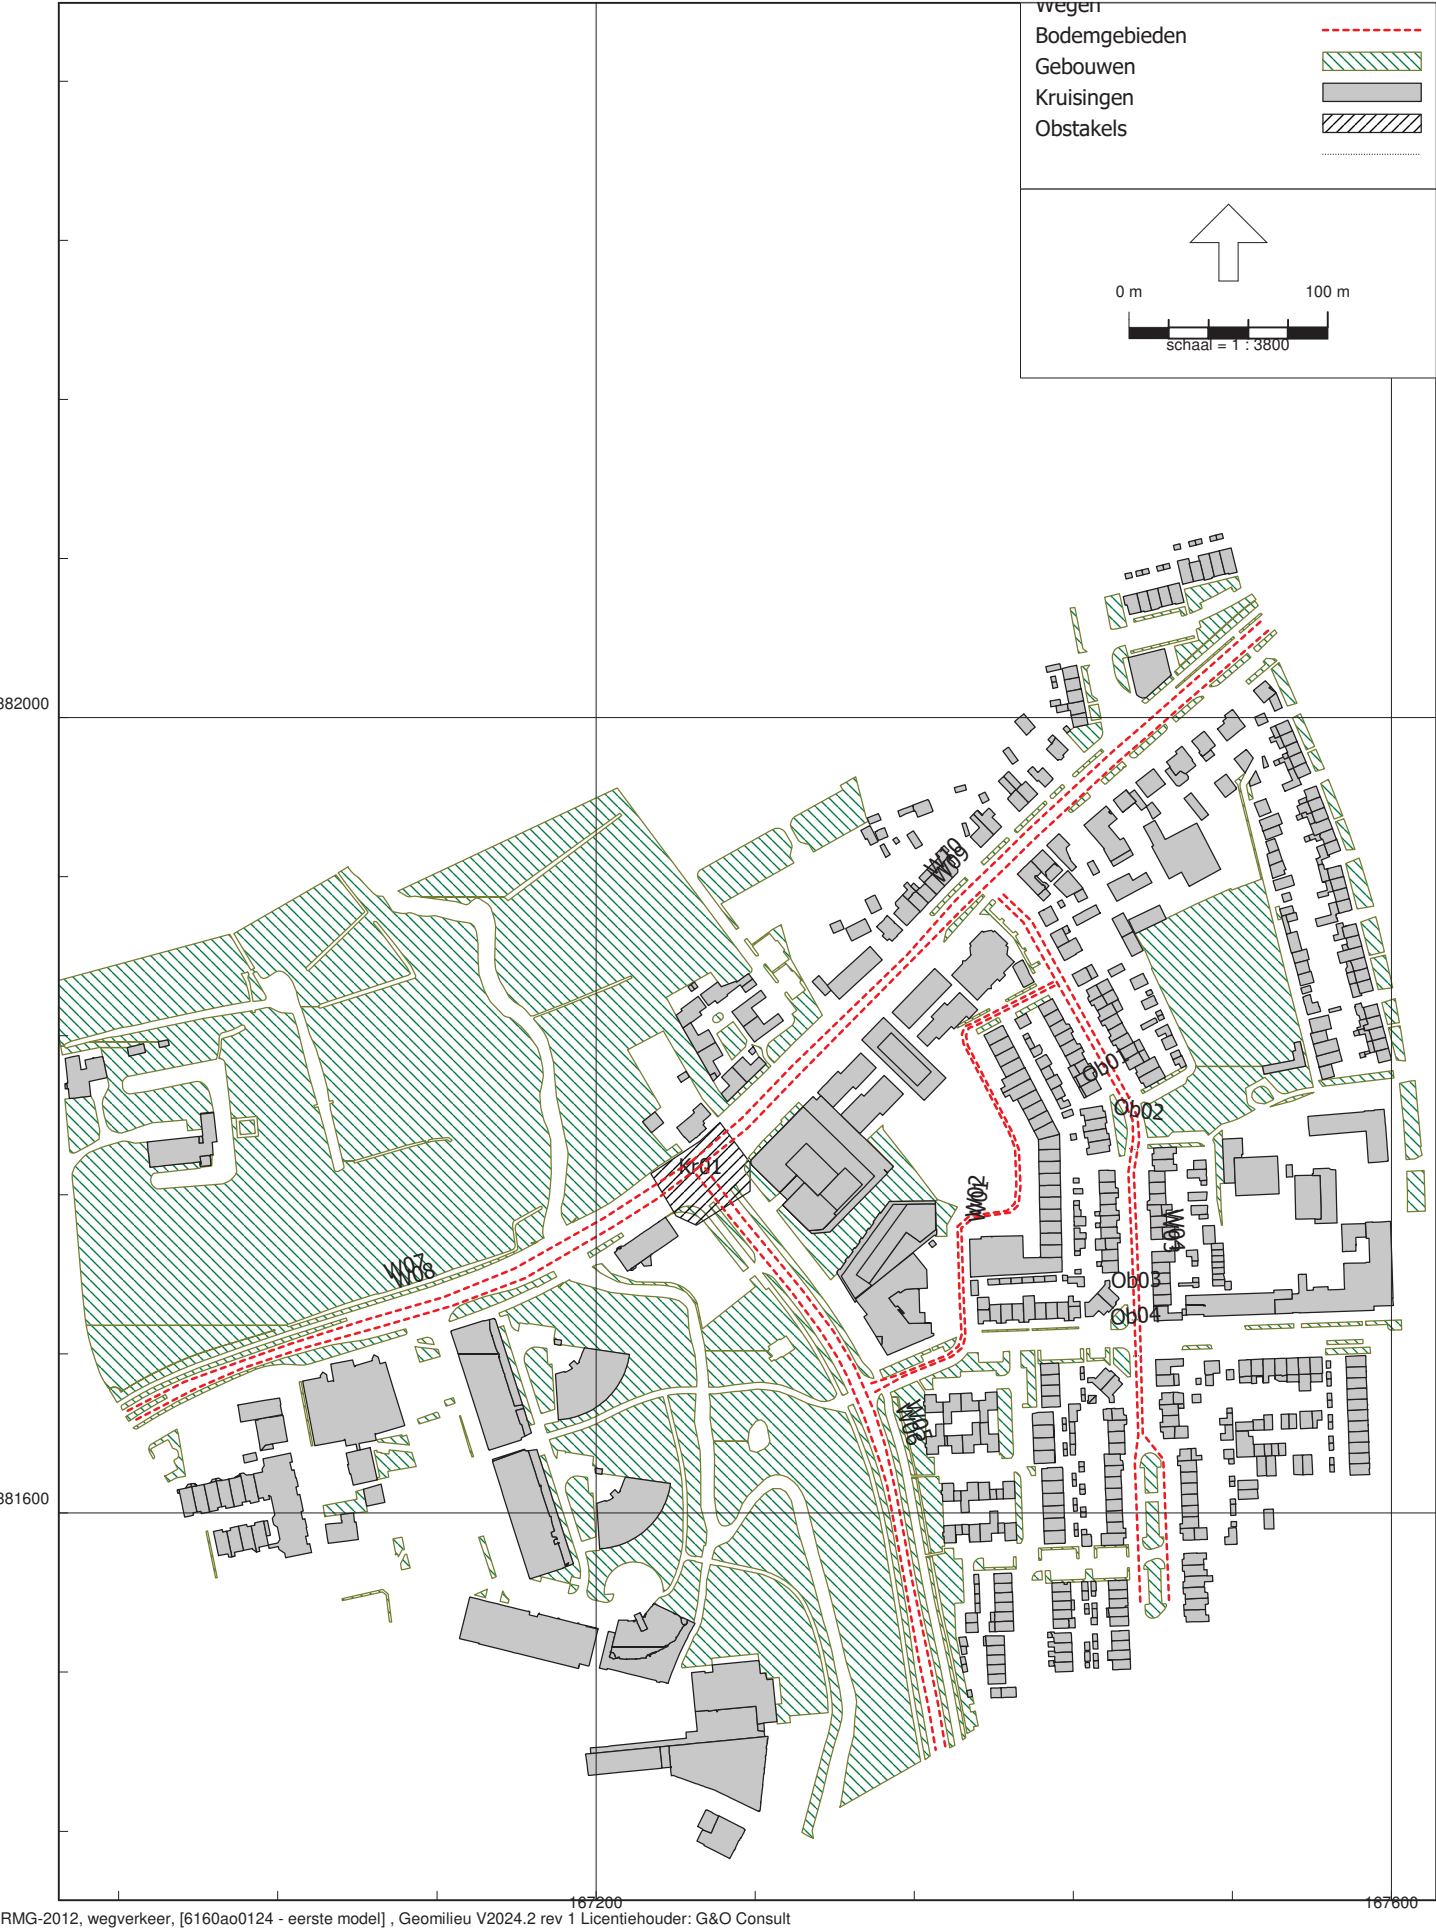

RMG-2012, wegverkeer, [6160ao0124 - eerste model] , Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 2.1 Overzicht wegen

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop



RMG-2012, wegverkeer, [6160ao0124 - eerste model], Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 2.2 Overzicht wegen

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop



RMG-2012, wegverkeer, [6160ao0124 - eerste model], Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 2.3 Overzicht wegen

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling
W01	De Bleekvelden (richting Ter Borghstraat)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
W02	De Bleekvelden (richting Johan Peijnenburg)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
W03	Ter Borghstraat (richting Sluisstraat)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
W04	Ter Borghstraat (richting Bleekvelden)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
W05	Johan Peijnenburgweg (Richting Mierloseweg)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
W06	Johan Peijnenburgweg (Richting Dommeldalse)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
W07	Mierloseweg (van Johan P richting De Meent)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
W08	Mierloseweg (De Meent richting Johan P)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
W09	Mierloseweg (Johan P. richting Neunenseweg)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
W10	Mierloseweg (Neunenseweg richting Johan P.)	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))
W01	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
W02	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
W03	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
W04	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
W05	W4a	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
W06	W4a	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
W07	W4a	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
W08	W4a	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
W09	W4a	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
W10	W4a	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal	aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)
W01	30	--	30	30	30	--	806,00	6,87	3,69	0,34	--	
W02	30	--	30	30	30	--	862,00	6,54	4,58	0,40	--	
W03	30	--	30	30	30	--	460,00	6,38	4,12	0,88	--	
W04	30	--	30	30	30	--	287,00	6,65	3,86	0,60	--	
W05	50	--	50	50	50	--	9124,00	6,69	3,30	0,81	--	
W06	50	--	50	50	50	--	9181,00	6,76	3,23	0,75	--	
W07	50	--	50	50	50	--	9034,00	6,75	3,50	0,62	--	
W08	50	--	50	50	50	--	9602,00	6,57	3,18	1,06	--	
W09	50	--	50	50	50	--	5919,00	6,77	3,60	0,54	--	
W10	50	--	50	50	50	--	6543,00	6,65	2,95	1,05	--	

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)
W01	--	--	--	--	94,49	95,69	100,00	--	3,06	2,59	--	--	2,45	1,72
W02	--	--	--	--	93,48	97,06	95,65	--	3,77	1,47	4,35	--	2,74	1,47
W03	--	--	--	--	95,48	96,97	92,89	--	3,23	3,03	7,14	--	1,29	--
W04	--	--	--	--	92,81	96,67	100,00	--	5,23	3,33	--	--	1,96	--
W05	--	--	--	--	92,39	97,65	94,23	--	5,19	1,68	3,74	--	2,43	0,67
W06	--	--	--	--	92,98	98,07	91,51	--	4,77	1,50	5,85	--	2,25	0,44
W07	--	--	--	--	94,36	98,19	92,82	--	3,48	1,32	3,94	--	2,16	0,49
W08	--	--	--	--	94,36	98,19	92,82	--	3,48	1,32	3,94	--	2,16	0,49
W09	--	--	--	--	92,61	97,44	92,22	--	5,11	1,57	4,72	--	2,28	0,99
W10	--	--	--	--	93,62	97,27	94,86	--	4,07	1,98	3,95	--	2,31	0,75

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)
W01	--	--	--	--	--	--	52,32	28,46	2,74	--	1,69	0,77
W02	--	--	--	--	--	--	52,70	38,32	3,30	--	2,13	0,58
W03	--	--	--	--	--	--	28,02	18,38	3,76	--	0,95	0,57
W04	--	--	--	--	--	--	17,71	10,71	1,72	--	1,00	0,37
W05	2,04	--	--	--	--	--	563,94	294,02	69,64	--	31,68	5,06
W06	2,64	--	--	--	--	--	577,07	290,82	63,01	--	29,60	4,45
W07	3,24	--	--	--	--	--	575,40	310,47	51,99	--	21,22	4,17
W08	3,24	--	--	--	--	--	595,27	299,82	94,47	--	21,95	4,03
W09	3,06	--	--	--	--	--	371,10	207,63	29,48	--	20,48	3,35
W10	1,19	--	--	--	--	--	407,35	187,75	65,17	--	17,71	3,82

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
W01	--	--	1,36	0,51	--	--	73,28	77,98	87,02	88,52
W02	0,15	--	1,54	0,58	--	--	73,71	78,50	87,73	88,80
W03	0,29	--	0,38	--	--	--	77,40	82,18	90,29	89,20
W04	--	--	0,37	--	--	--	76,51	81,58	90,21	87,89
W05	2,76	--	14,83	2,02	1,51	--	84,34	90,66	97,92	103,29
W06	4,03	--	13,96	1,30	1,82	--	84,28	90,52	97,74	103,27
W07	2,21	--	13,17	1,55	1,81	--	83,94	89,95	97,05	103,06
W08	4,01	--	13,63	1,50	3,30	--	84,09	90,10	97,19	103,21
W09	1,51	--	9,14	2,11	0,98	--	82,45	88,75	96,00	101,41
W10	2,71	--	10,05	1,45	0,82	--	82,64	88,77	95,93	101,69

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
W01	93,44	90,64	84,15	78,38	70,10	74,56	83,37	85,43	90,52	87,64
W02	93,65	90,92	84,44	78,99	70,74	75,02	83,26	86,40	91,59	88,59
W03	92,37	85,82	80,76	75,60	74,79	78,99	86,80	86,55	90,09	83,42
W04	90,85	84,49	79,49	75,25	72,59	76,85	84,80	84,26	87,79	81,14
W05	106,87	102,98	96,75	88,50	79,91	85,20	91,86	99,29	103,12	98,88
W06	106,87	102,95	96,73	88,38	79,69	84,86	91,43	99,12	102,98	98,70
W07	106,67	102,66	96,46	87,88	79,95	85,07	91,61	99,40	103,25	98,97
W08	106,82	102,81	96,60	88,03	79,80	84,92	91,46	99,25	103,10	98,82
W09	105,00	101,10	94,88	86,59	78,53	83,86	90,56	97,90	101,68	97,46
W10	105,29	101,32	95,11	86,66	78,08	83,48	90,22	97,42	101,23	97,02

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
W01	81,09	74,83	57,45	60,44	64,61	73,76	79,44	76,16	69,43	59,05
W02	82,02	75,06	60,67	64,64	73,84	75,37	80,87	78,00	71,35	64,91
W03	78,25	72,14	69,67	74,32	83,30	80,40	83,78	77,45	72,34	68,02
W04	75,98	70,06	62,66	66,06	69,32	75,67	79,36	72,37	67,14	57,77
W05	92,72	83,36	74,78	80,82	87,94	93,88	97,50	93,50	87,30	78,75
W06	92,55	83,06	75,04	81,47	88,79	93,94	97,48	93,64	87,41	79,28
W07	92,82	83,29	74,03	80,22	87,42	93,07	96,57	92,64	86,41	78,11
W08	92,66	83,14	76,62	82,82	90,02	95,66	99,16	95,23	89,00	80,70
W09	91,29	82,01	71,66	77,96	85,21	90,64	94,15	90,26	84,03	75,81
W10	90,86	81,61	74,18	80,16	87,25	93,29	97,02	92,99	86,79	78,09

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
W01	--	--	--	--	--	--	--	--
W02	--	--	--	--	--	--	--	--
W03	--	--	--	--	--	--	--	--
W04	--	--	--	--	--	--	--	--
W05	--	--	--	--	--	--	--	--
W06	--	--	--	--	--	--	--	--
W07	--	--	--	--	--	--	--	--
W08	--	--	--	--	--	--	--	--
W09	--	--	--	--	--	--	--	--
W10	--	--	--	--	--	--	--	--

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Corr.
Kr01	Kruis Mierlose- Johan Peijn.	1


Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop



RMG-2012, wegverkeer, [6160ao0124 - eerste model], Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 3.1 Overzicht toetspunten


Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

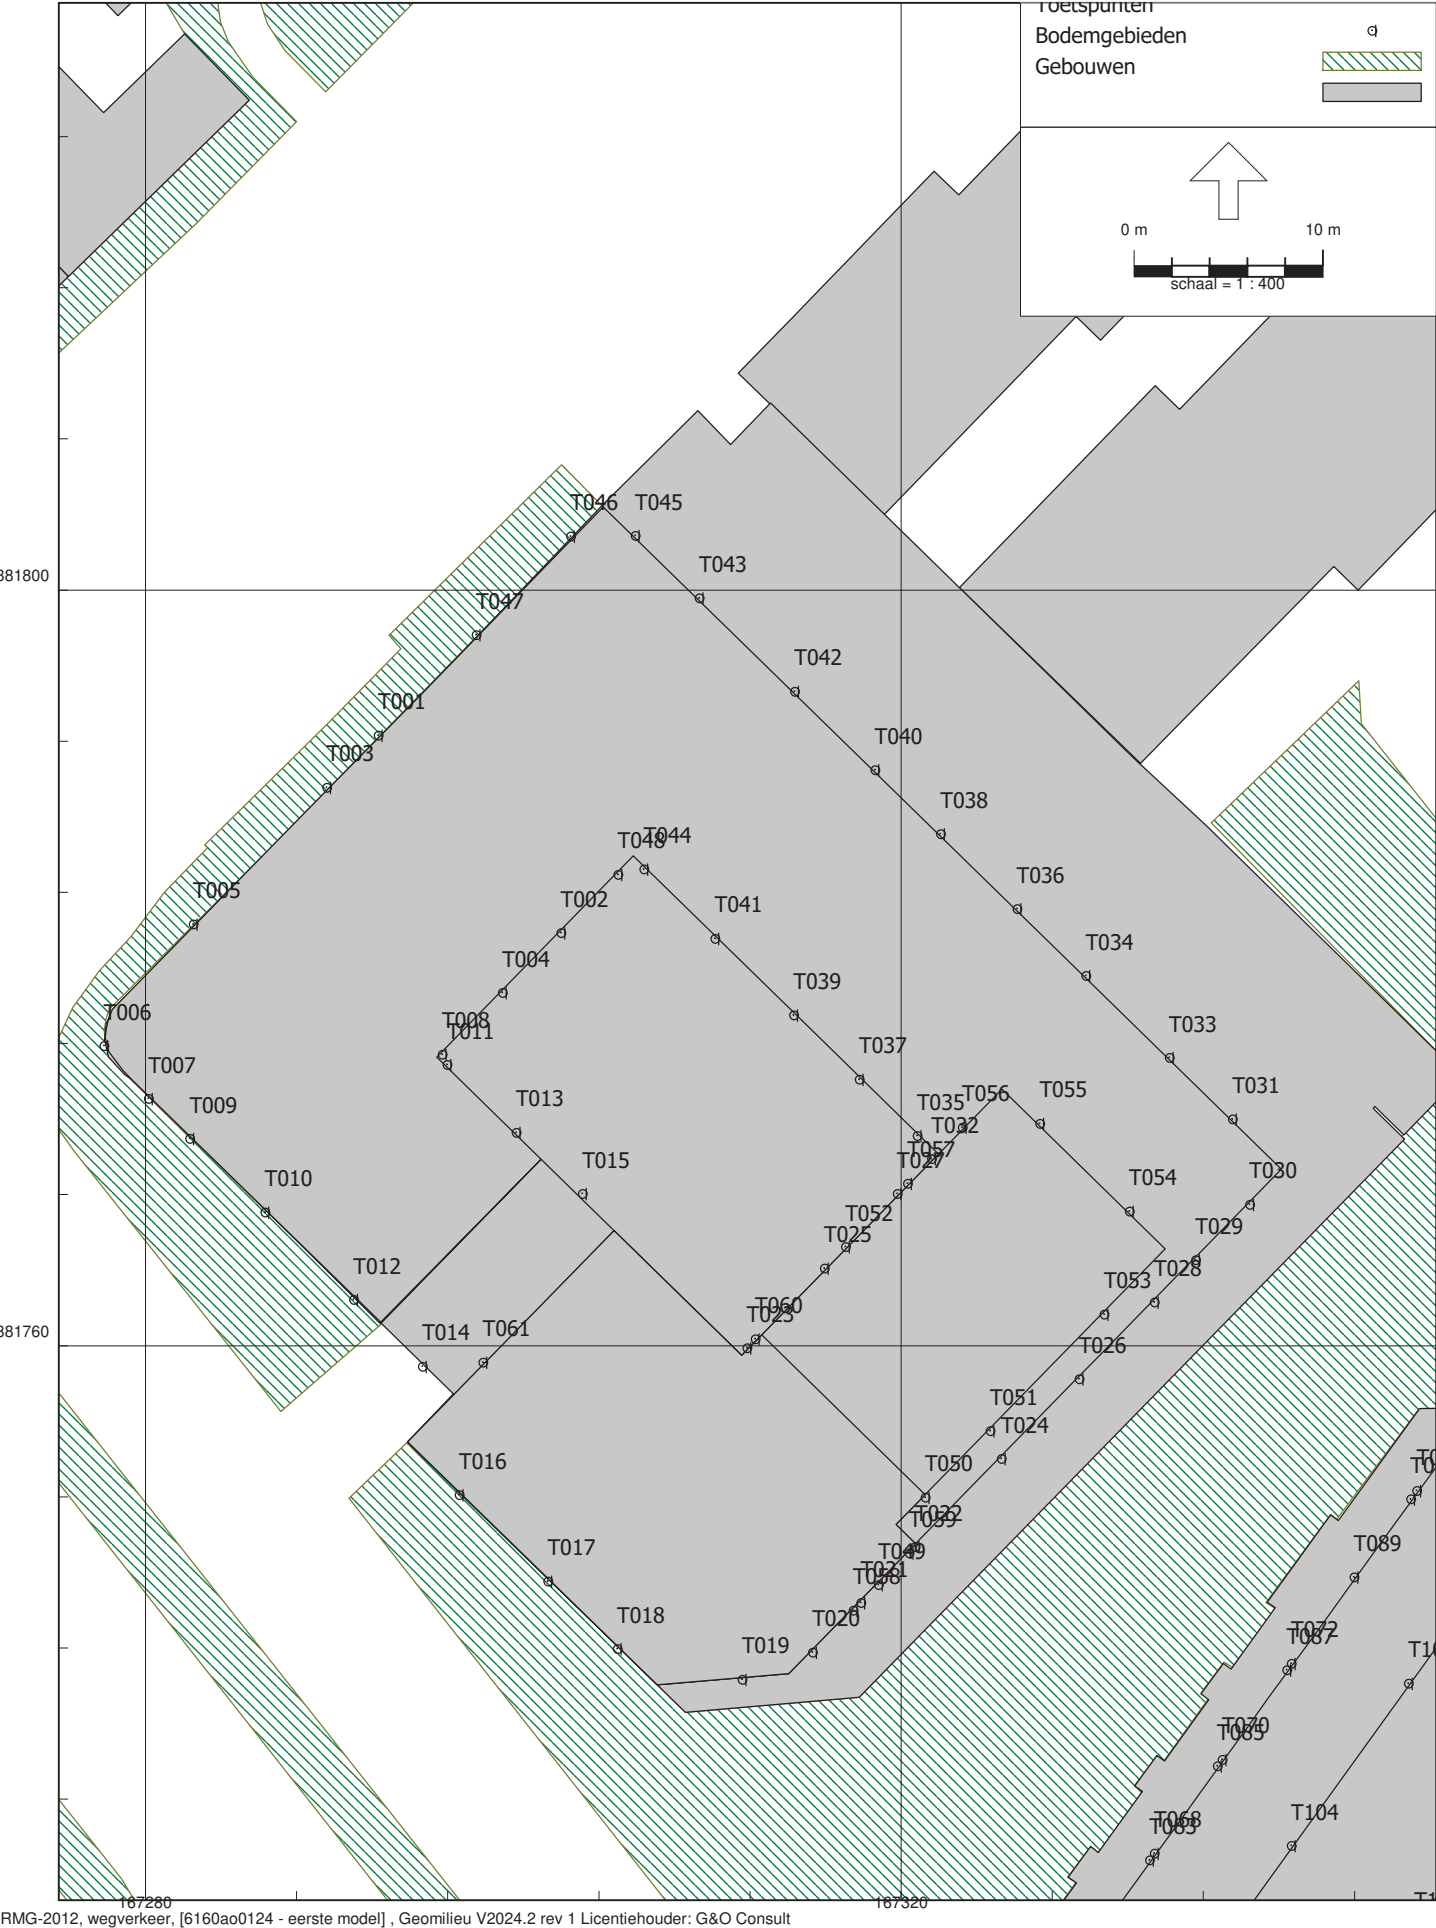

RMG-2012, wegverkeer, [6160ao0124 - eerste model], Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 3.2 Overzicht toetspunten

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

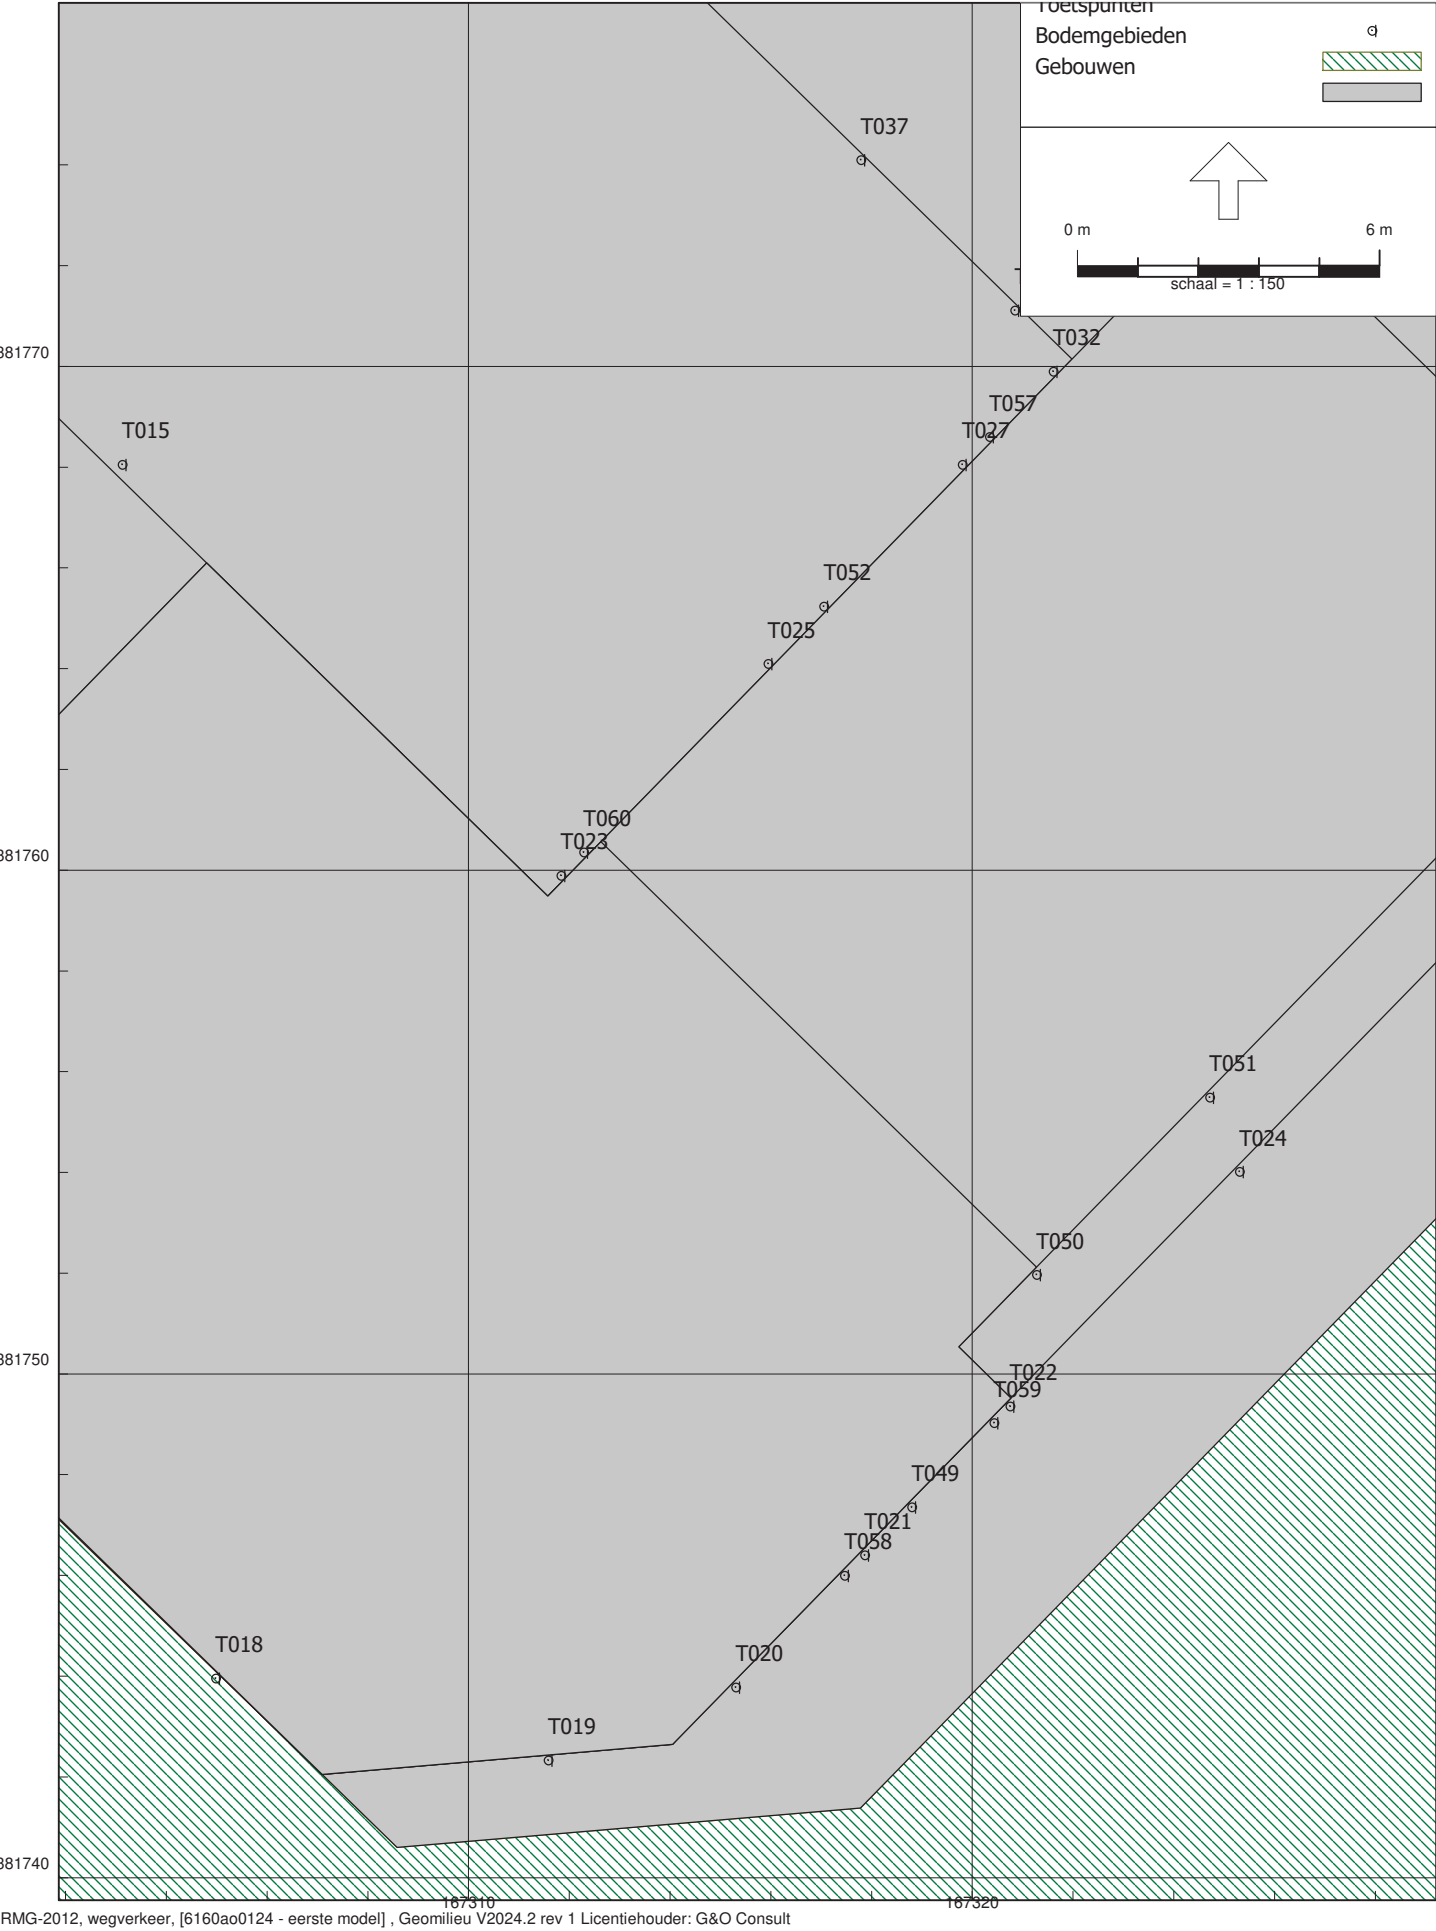

Figuur 3.3 Overzicht toetspunten

RMG-2012, wegverkeer, [6160ao0124 - eerste model], Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult




Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop







RMG-2012, wegverkeer, [6160ao0124 - eerste model], Geomilieu V2024.2 rev 1 Licentiehouder: G&O Consult


Figuur 3.5 Overzicht toetspunten



Figuur 3.6 Overzicht toetspunten

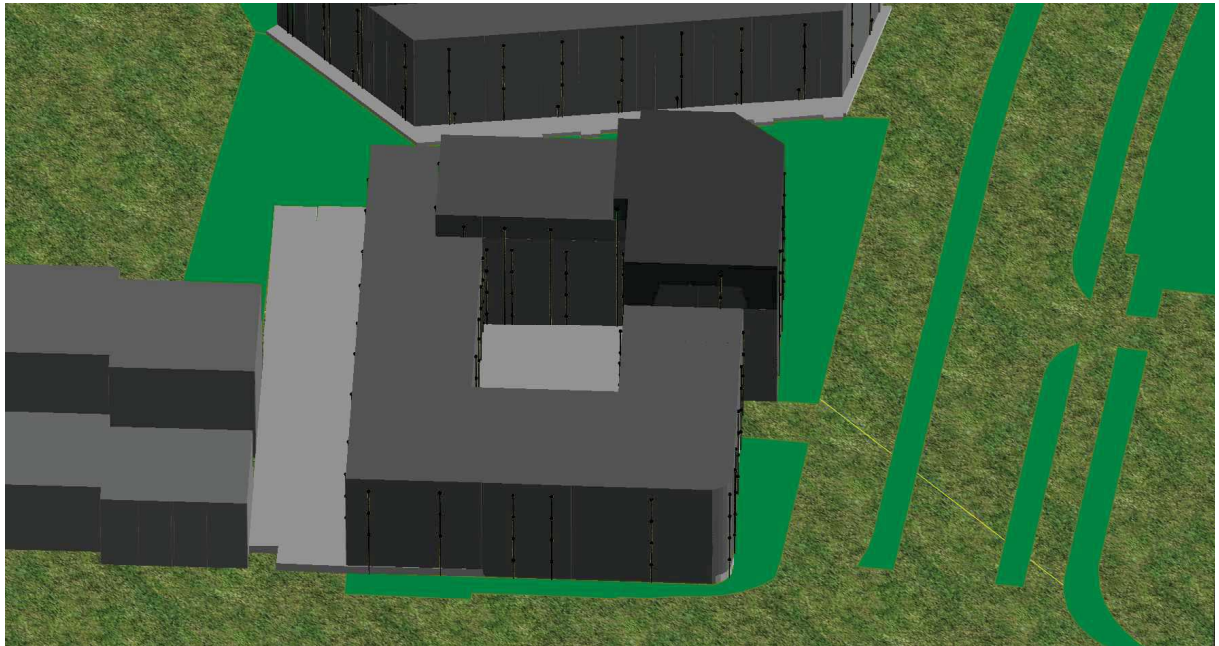

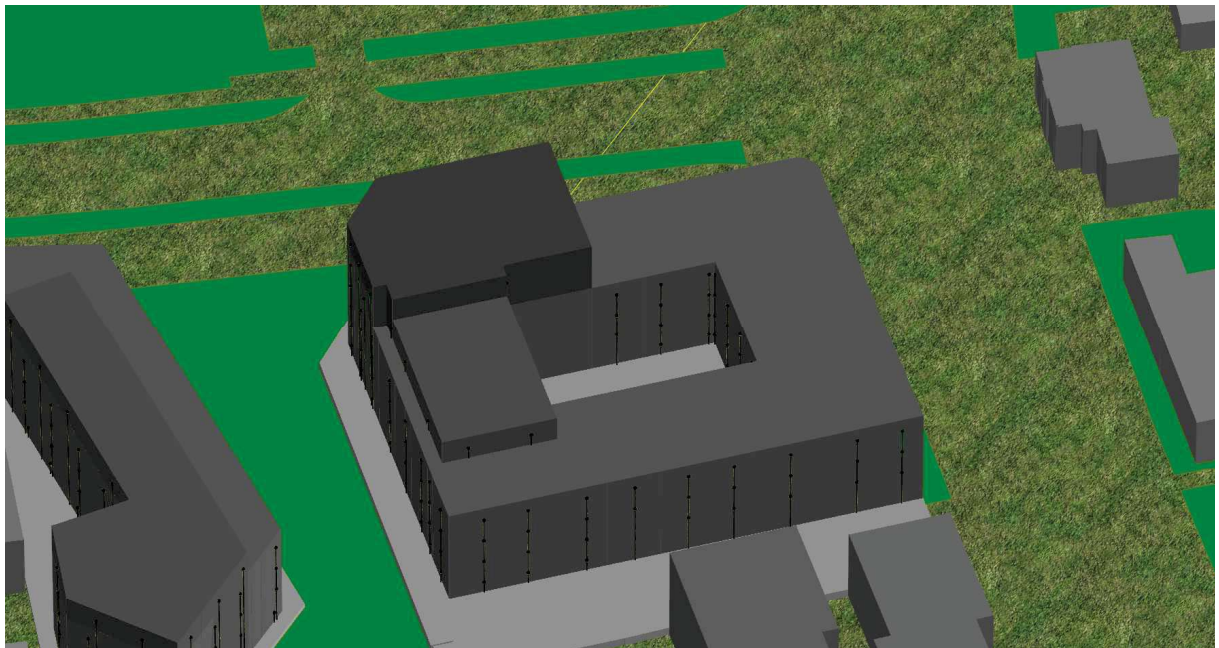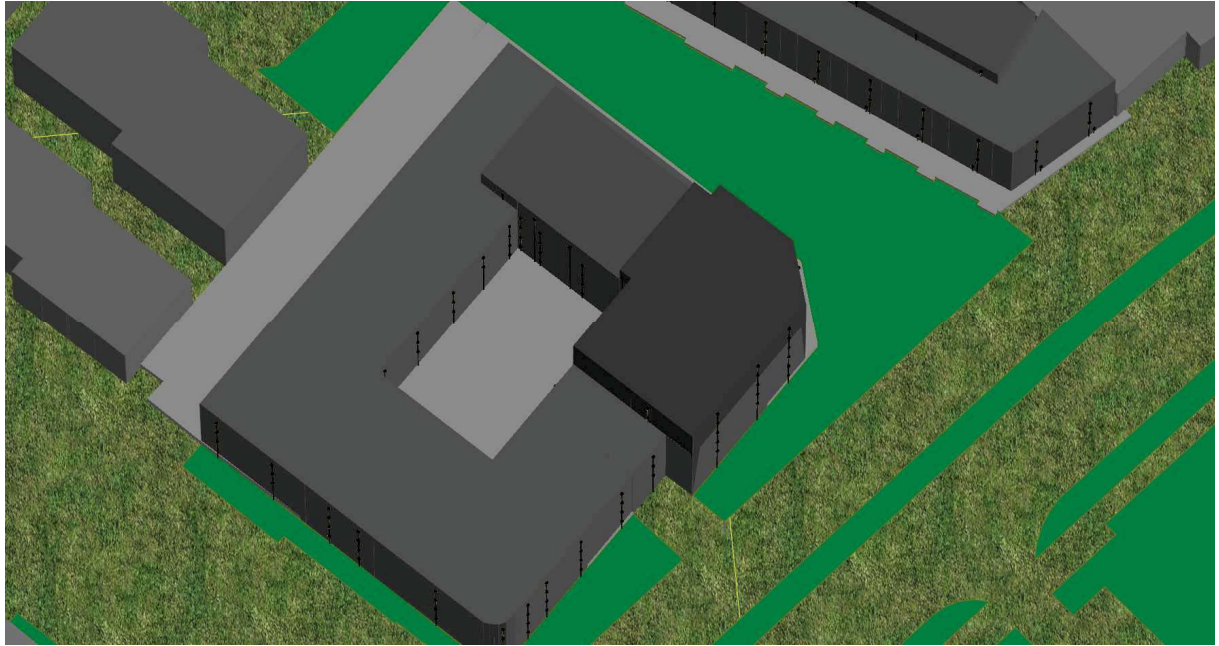

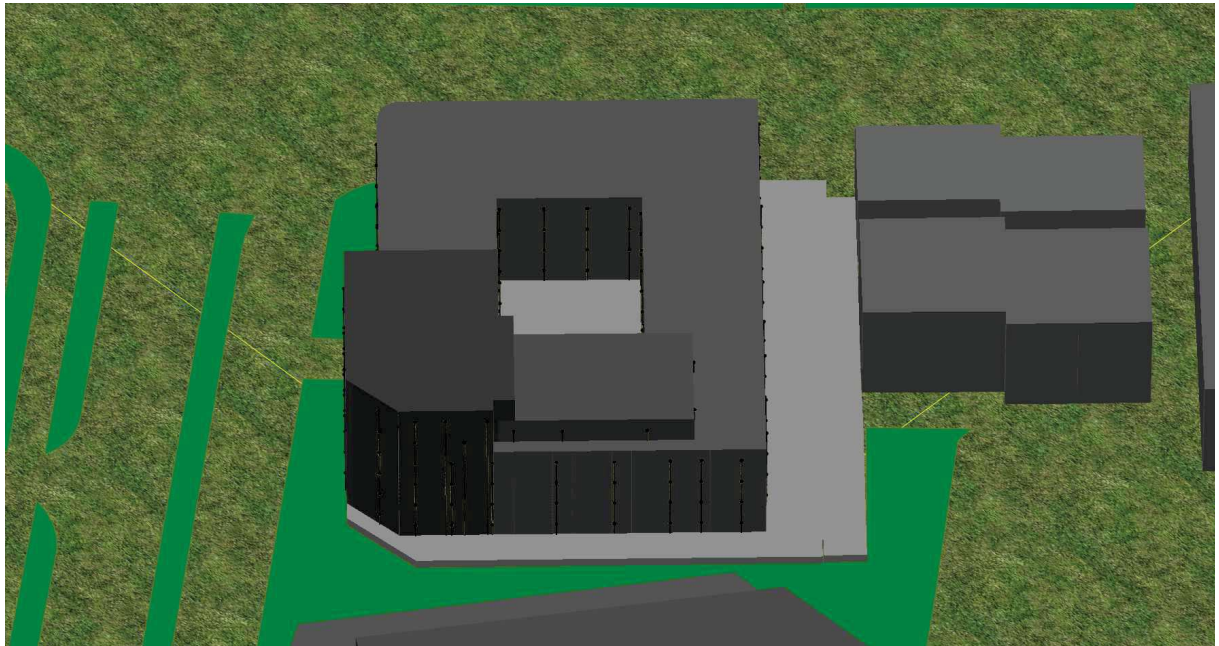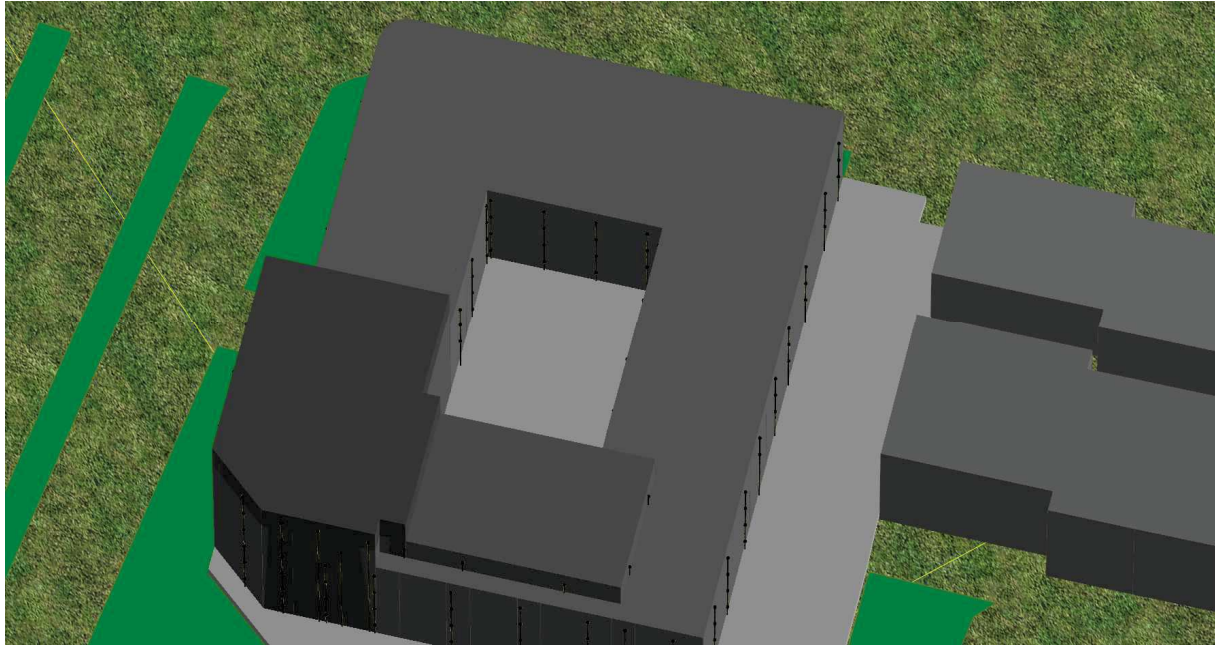

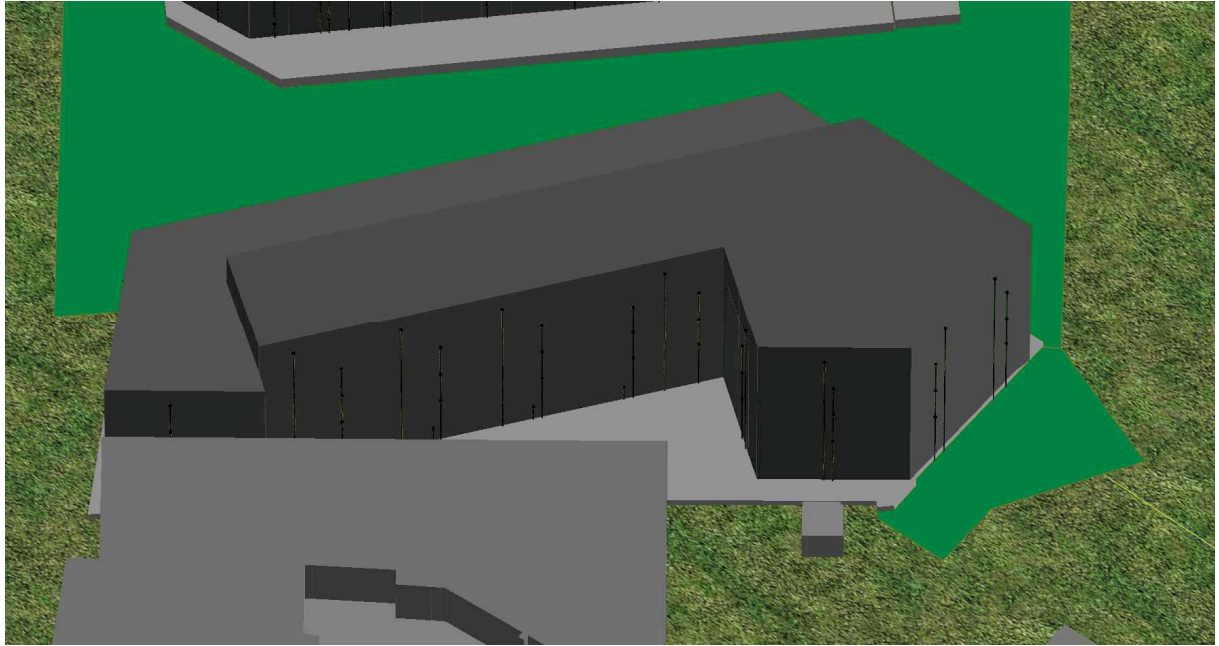

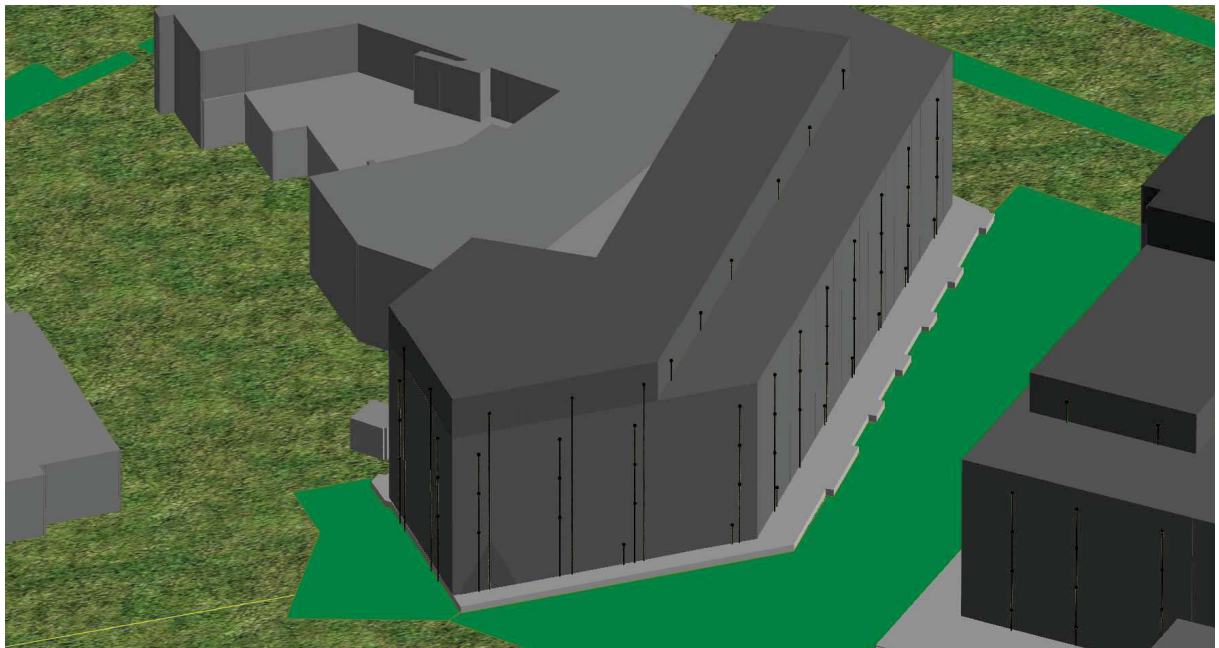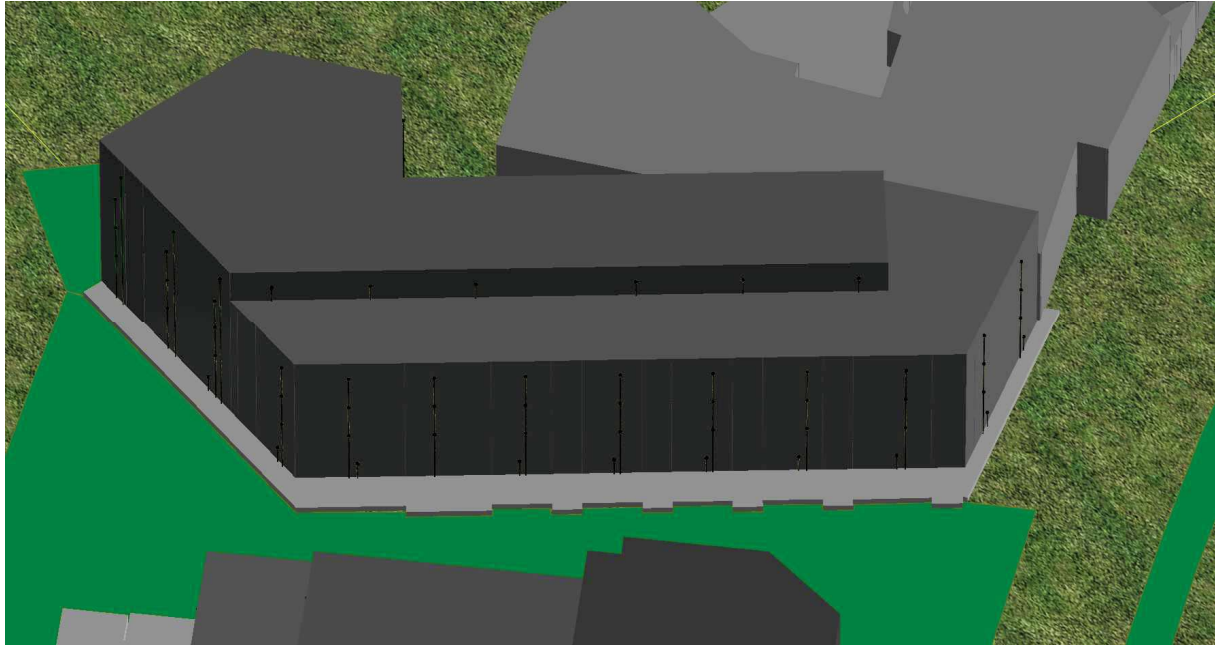

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
T001	A01 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T002	A01 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T003	A01 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T004	A01 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T005	A02 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T006	A02 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T007	A02 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T008	A02 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T009	A03 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T010	A03 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T011	A03 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T012	A04 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T013	A04 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T014	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,50	8,50	11,50
T015	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,50	8,50	11,50
T016	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	0,00	Relatief	--	5,50	8,50	11,50
T017	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	0,00	Relatief	--	5,50	8,50	11,50
T018	A06 begane grond t/m 5de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T019	A06 begane grond t/m 5de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T020	A06 begane grond t/m 5de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T021	A07 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T022	A07 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T023	A07 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T024	A08 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T025	A08 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T026	A08 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T027	A08 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T028	A09 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T029	A09 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T030	A09 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T031	A09 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T032	A09 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T033	A10 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T034	A10 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T035	A10 begane grond t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	2,50	5,50	8,50	11,50
T036	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	--	8,50	11,50
T037	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	--	8,50	11,50
T038	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,50	8,50	11,50
T039	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,50	8,50	11,50
T040	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,50	8,50	11,50
T041	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,50	8,50	11,50
T042	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,50	8,50	11,50
T043	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,50	8,50	11,50
T044	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,50	8,50	11,50
T045	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,50	8,50	11,50
T046	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,50	8,50	11,50
T047	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,50	8,50	11,50
T048	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,50	8,50	11,50
T049	A13 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T050	A13 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T051	A13 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T052	A13 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T053	A14 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T054	A14 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T055	A14 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T056	A14 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T057	A14 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T058	A07 5de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T059	A07 5de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T060	A07 5de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T061	A5 4de verdieping t/m 5de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T062	B1 begane grond	0,00	Relatief	2,00	--	--	--
T063	B1 begane grond	0,00	Relatief	2,00	--	--	--
T064	B1 begane grond	0,00	Relatief	2,00	--	--	--

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	X	Y
T001	--	--	Ja	167292,33	381792,32
T002	--	--	Ja	167301,99	381781,86
T003	--	--	Ja	167289,60	381789,55
T004	--	--	Ja	167298,89	381778,69
T005	--	--	Ja	167282,52	381782,33
T006	--	--	Ja	167277,80	381775,88
T007	--	--	Ja	167280,14	381773,09
T008	--	--	Ja	167295,70	381775,42
T009	--	--	Ja	167282,33	381770,97
T010	--	--	Ja	167286,32	381767,08
T011	--	--	Ja	167295,95	381774,88
T012	--	--	Ja	167291,01	381762,44
T013	--	--	Ja	167299,62	381771,30
T014	--	--	Ja	167294,66	381758,91
T015	--	--	Ja	167303,12	381768,05
T016	14,50	17,50	Ja	167296,61	381752,11
T017	14,50	17,50	Ja	167301,29	381747,54
T018	14,50	17,50	Ja	167304,98	381743,96
T019	14,50	17,50	Ja	167311,58	381742,34
T020	14,50	17,50	Ja	167315,30	381743,78
T021	--	--	Ja	167317,86	381746,41
T022	--	--	Ja	167320,75	381749,36
T023	--	--	Ja	167311,83	381759,90
T024	--	--	Ja	167325,30	381754,02
T025	--	--	Ja	167315,94	381764,11
T026	--	--	Ja	167329,42	381758,24
T027	--	--	Ja	167319,80	381768,05
T028	--	--	Ja	167333,40	381762,31
T029	--	--	Ja	167335,59	381764,56
T030	--	--	Ja	167338,45	381767,48
T031	--	--	Ja	167337,54	381772,00
T032	--	--	Ja	167321,60	381769,90
T033	--	--	Ja	167334,20	381775,26
T034	--	--	Ja	167329,77	381779,59
T035	--	--	Ja	167320,84	381771,12
T036	--	--	Ja	167326,13	381783,14
T037	--	--	Ja	167317,78	381774,11
T038	--	--	Ja	167322,08	381787,10
T039	--	--	Ja	167314,30	381777,50
T040	--	--	Ja	167318,62	381790,48
T041	--	--	Ja	167310,15	381781,56
T042	--	--	Ja	167314,36	381794,64
T043	--	--	Ja	167309,31	381799,58
T044	--	--	Ja	167306,39	381785,24
T045	--	--	Ja	167305,91	381802,89
T046	--	--	Ja	167302,50	381802,86
T047	--	--	Ja	167297,51	381797,64
T048	--	--	Ja	167305,00	381784,95
T049	14,50	--	Ja	167318,79	381747,36
T050	14,50	--	Ja	167321,27	381751,98
T051	14,50	--	Ja	167324,71	381755,50
T052	14,50	--	Ja	167317,05	381765,24
T053	14,50	--	Ja	167330,74	381761,66
T054	14,50	--	Ja	167332,08	381767,13
T055	14,50	--	Ja	167327,34	381771,76
T056	14,50	--	Ja	167323,23	381771,56
T057	14,50	--	Ja	167320,34	381768,61
T058	--	17,50	Ja	167317,46	381746,00
T059	--	17,50	Ja	167320,43	381749,03
T060	--	17,50	Ja	167312,28	381760,36
T061	14,50	17,50	Ja	167297,86	381759,13
T062	--	--	Ja	167334,05	381710,76
T063	--	--	Ja	167328,87	381710,05
T064	--	--	Ja	167325,27	381715,90

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
T065	B1 begane grond	0,00	Relatief	2,00	--	--	--
T066	B2 begane grond	0,00	Relatief	2,00	--	--	--
T067	B2 begane grond	0,00	Relatief	2,00	--	--	--
T068	B2 begane grond	0,00	Relatief	2,00	--	--	--
T069	B2 begane grond	0,00	Relatief	2,00	--	--	--
T070	B2 begane grond	0,00	Relatief	2,00	--	--	--
T071	B2 begane grond	0,00	Relatief	2,00	--	--	--
T072	B2 begane grond	0,00	Relatief	2,00	--	--	--
T073	B2 begane grond	0,00	Relatief	2,00	--	--	--
T074	B3 begane grond	0,00	Relatief	2,00	--	--	--
T075	B3 begane grond	0,00	Relatief	2,00	--	--	--
T076	B3 begane grond	0,00	Relatief	2,00	--	--	--
T077	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T078	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T079	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T080	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T081	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T082	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T083	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T084	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T085	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T086	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T087	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T088	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T089	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T090	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T091	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T092	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T093	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T094	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T095	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T096	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T097	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T098	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T099	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00
T100	B9 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T101	B9 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T102	B9 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T103	B9 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T104	B9 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T105	B9 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T106	B9 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T107	B9 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T108	B10 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T109	B10 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T110	B10 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T111	B10 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T112	B10 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T113	B10 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T114	B8 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T115	B8 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--
T116	B8 4de verdieping	0,00	Relatief	--	--	--	--


Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	X	Y
T065	--	--	Ja	167325,97	381722,88
T066	--	--	Ja	167329,81	381728,16
T067	--	--	Ja	167341,14	381720,54
T068	--	--	Ja	167333,40	381733,14
T069	--	--	Ja	167344,38	381725,02
T070	--	--	Ja	167336,99	381738,10
T071	--	--	Ja	167348,40	381730,58
T072	--	--	Ja	167340,65	381743,18
T073	--	--	Ja	167352,06	381735,65
T074	--	--	Ja	167346,97	381751,89
T075	--	--	Ja	167351,26	381755,30
T076	--	--	Ja	167358,84	381755,40
T077	--	--	Ja	167333,77	381710,53
T078	--	--	Ja	167328,52	381710,62
T079	--	--	Ja	167324,90	381716,50
T080	--	--	Ja	167325,64	381722,42
T081	--	--	Ja	167329,50	381727,73
T082	--	--	Ja	167340,72	381719,97
T083	--	--	Ja	167333,14	381732,78
T084	--	--	Ja	167344,69	381725,45
T085	--	--	Ja	167336,75	381737,77
T086	--	--	Ja	167348,77	381731,09
T087	--	--	Ja	167340,41	381742,85
T088	--	--	Ja	167352,44	381736,17
T089	--	--	Ja	167343,97	381747,76
T090	--	--	Ja	167355,08	381739,83
T091	--	--	Ja	167347,29	381752,33
T092	--	--	Ja	167350,74	381755,30
T093	--	--	Ja	167358,07	381755,39
T094	--	--	Ja	167363,31	381755,45
T095	--	--	Ja	167368,95	381755,52
T096	--	--	Ja	167370,88	381752,76
T097	--	--	Ja	167370,99	381745,14
T098	--	--	Ja	167366,96	381739,31
T099	--	--	Ja	167360,12	381738,17
T100	14,00	--	Ja	167331,99	381721,55
T101	14,00	--	Ja	167336,48	381727,77
T102	14,00	--	Ja	167338,81	381717,32
T103	14,00	--	Ja	167343,11	381723,27
T104	14,00	--	Ja	167340,65	381733,54
T105	14,00	--	Ja	167346,85	381742,14
T106	14,00	--	Ja	167347,18	381728,89
T107	14,00	--	Ja	167353,71	381737,92
T108	14,00	--	Ja	167350,92	381747,77
T109	14,00	--	Ja	167354,77	381753,11
T110	14,00	--	Ja	167357,44	381755,38
T111	14,00	--	Ja	167362,46	381755,44
T112	14,00	--	Ja	167368,21	381755,52
T113	14,00	--	Ja	167370,90	381751,40
T114	14,00	--	Ja	167370,98	381746,10
T115	14,00	--	Ja	167366,49	381738,94
T116	14,00	--	Ja	167360,83	381737,66

Bijlage 3

Resultaten

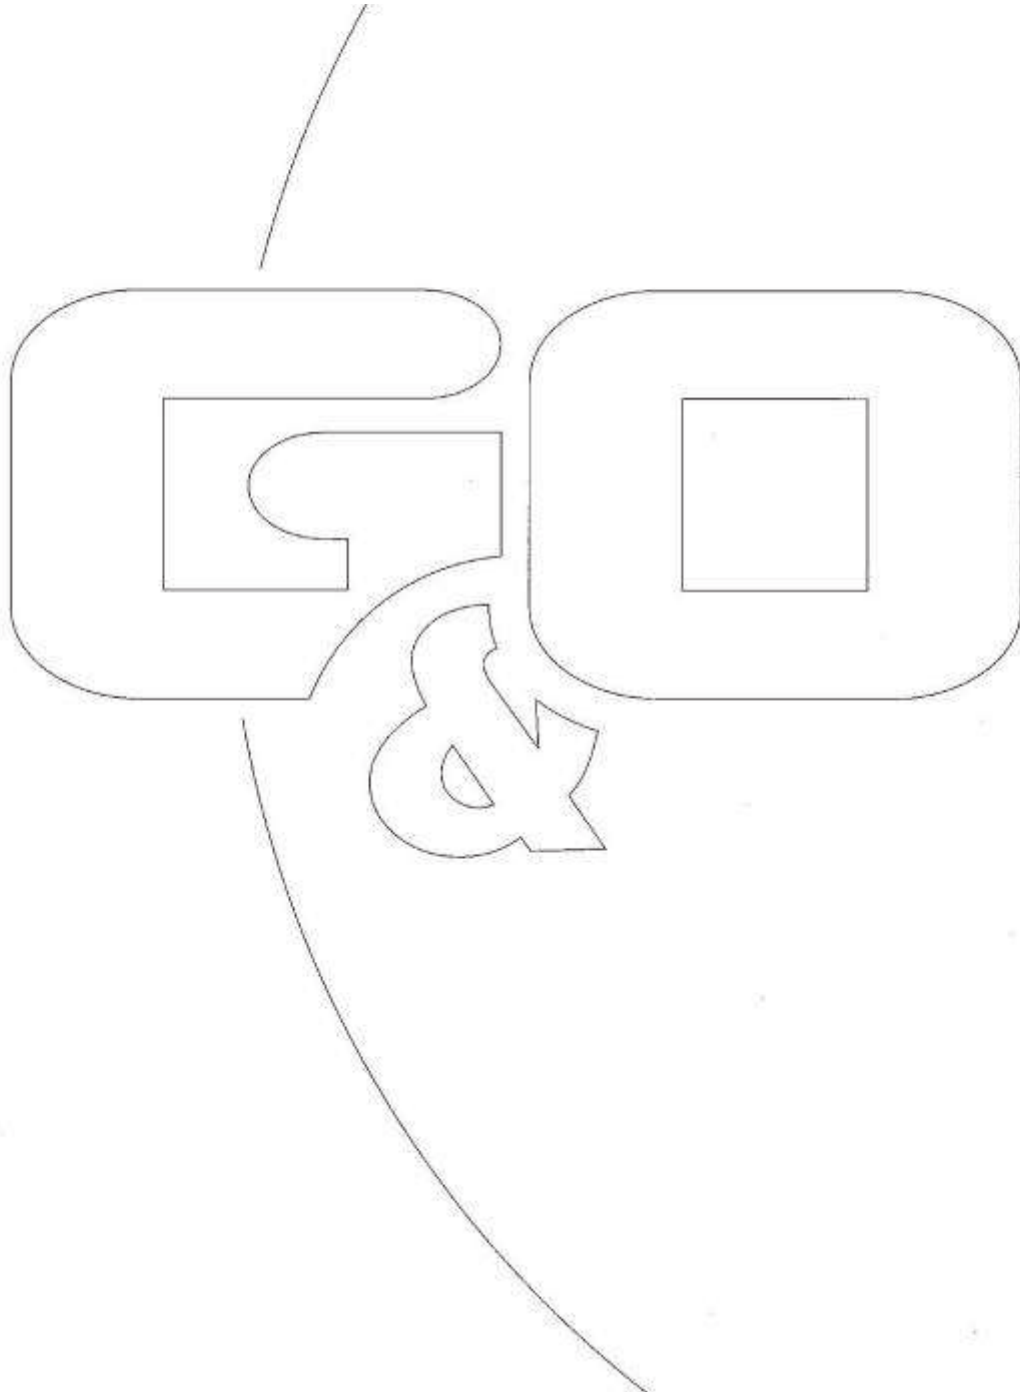

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mierloseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam													
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden				
T001_A	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167292,33	381792,32	2,50	66	61	56	66				
T001_B	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167292,33	381792,32	5,50	66	61	56	66				
T001_C	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167292,33	381792,32	8,50	65	61	56	66				
T001_D	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167292,33	381792,32	11,50	65	61	56	65				
T002_A	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167301,99	381781,86	2,50	34	29	25	34				
T002_B	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167301,99	381781,86	5,50	35	30	26	35				
T002_C	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167301,99	381781,86	8,50	37	32	28	37				
T002_D	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167301,99	381781,86	11,50	39	35	31	40				
T003_A	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167289,60	381789,55	2,50	66	61	56	66				
T003_B	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167289,60	381789,55	5,50	66	61	56	66				
T003_C	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167289,60	381789,55	8,50	65	61	56	66				
T003_D	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167289,60	381789,55	11,50	65	61	56	65				
T004_A	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167298,89	381778,69	2,50	33	29	24	34				
T004_B	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167298,89	381778,69	5,50	35	30	26	35				
T004_C	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167298,89	381778,69	8,50	36	32	27	36				
T004_D	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167298,89	381778,69	11,50	38	34	29	39				
T005_A	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,52	381782,33	2,50	66	61	56	66				
T005_B	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,52	381782,33	5,50	66	61	56	66				
T005_C	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,52	381782,33	8,50	65	61	56	66				
T005_D	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,52	381782,33	11,50	65	61	56	65				
T006_A	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167277,80	381775,88	2,50	63	59	54	64				
T006_B	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167277,80	381775,88	5,50	63	59	54	64				
T006_C	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167277,80	381775,88	8,50	63	59	54	64				
T006_D	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167277,80	381775,88	11,50	63	59	54	63				
T007_A	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167280,14	381773,09	2,50	61	57	52	61				
T007_B	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167280,14	381773,09	5,50	61	57	52	62				
T007_C	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167280,14	381773,09	8,50	61	57	52	62				
T007_D	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167280,14	381773,09	11,50	61	57	52	61				
T008_A	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,70	381775,42	2,50	34	29	25	34				
T008_B	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,70	381775,42	5,50	35	31	26	36				
T008_C	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,70	381775,42	8,50	36	31	27	36				
T008_D	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,70	381775,42	11,50	37	33	29	38				
T009_A	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,33	381770,97	2,50	60	56	51	60				
T009_B	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,33	381770,97	5,50	60	56	51	61				
T009_C	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,33	381770,97	8,50	60	56	51	61				
T009_D	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,33	381770,97	11,50	60	56	51	61				
T010_A	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167286,32	381767,08	2,50	59	54	50	59				
T010_B	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167286,32	381767,08	5,50	59	55	50	60				
T010_C	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167286,32	381767,08	8,50	59	55	50	60				
T010_D	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167286,32	381767,08	11,50	59	55	50	60				
T011_A	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,95	381774,88	2,50	37	32	27	37				
T011_B	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,95	381774,88	5,50	37	33	28	38				
T011_C	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,95	381774,88	8,50	38	34	29	39				
T011_D	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,95	381774,88	11,50	42	38	33	42				
T012_A	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167291,01	381762,44	2,50	57	53	48	58				
T012_B	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167291,01	381762,44	5,50	58	54	49	59				
T012_C	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167291,01	381762,44	8,50	58	54	49	59				
T012_D	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167291,01	381762,44	11,50	58	54	49	59				
T013_A	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167299,62	381771,30	2,50	37	32	27	37				
T013_B	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167299,62	381771,30	5,50	38	34	29	39				
T013_C	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167299,62	381771,30	8,50	40	36	31	41				
T013_D	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167299,62	381771,30	11,50	43	39	34	43				
T014_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167294,66	381758,91	5,50	59	55	50	59				
T014_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167294,66	381758,91	8,50	59	55	50	59				
T014_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167294,66	381758,91	11,50	59	55	50	59				
T015_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167303,12	381768,05	5,50	39	34	30	39				
T015_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167303,12	381768,05	8,50	41	36	32	41				
T015_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167303,12	381768,05	11,50	44	39	35	44				
T016_B	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	5,50	56	52	47	56				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mierloseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
T016_C	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	8,50	56	52	47	57		
T016_D	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	11,50	56	52	47	57		
T016_E	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	14,50	56	52	47	57		
T016_F	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	17,50	56	52	47	57		
T017_B	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	5,50	54	50	46	55		
T017_C	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	8,50	55	51	46	55		
T017_D	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	11,50	55	51	46	56		
T017_E	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	14,50	55	51	46	55		
T017_F	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	17,50	55	51	46	55		
T018_A	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	2,50	52	48	44	53		
T018_B	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	5,50	54	50	45	54		
T018_C	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	8,50	54	50	45	55		
T018_D	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	11,50	54	50	46	55		
T018_E	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	14,50	54	50	45	55		
T018_F	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	17,50	54	50	45	55		
T019_A	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	2,50	45	41	36	46		
T019_B	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	5,50	46	42	37	46		
T019_C	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	8,50	46	42	38	47		
T019_D	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	11,50	47	43	38	47		
T019_E	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	14,50	47	43	39	48		
T019_F	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	17,50	46	42	37	46		
T020_A	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	2,50	42	38	34	43		
T020_B	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	5,50	44	40	35	44		
T020_C	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	8,50	44	40	36	45		
T020_D	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	11,50	45	41	37	46		
T020_E	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	14,50	46	42	37	46		
T020_F	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	17,50	43	39	34	44		
T021_A	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	2,50	44	40	35	45		
T021_B	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	5,50	45	41	36	45		
T021_C	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	8,50	45	41	37	46		
T021_D	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	11,50	46	42	37	47		
T022_A	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	2,50	44	40	35	45		
T022_B	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	5,50	44	40	36	45		
T022_C	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	8,50	45	41	36	46		
T022_D	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	11,50	45	41	37	46		
T023_A	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	2,50	38	34	29	38		
T023_B	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	5,50	39	35	30	40		
T023_C	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	8,50	41	37	32	42		
T023_D	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	11,50	44	40	35	44		
T024_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	2,50	42	39	34	43		
T024_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	5,50	43	39	34	43		
T024_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	8,50	43	39	34	44		
T024_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	11,50	43	39	35	44		
T025_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	2,50	38	33	29	38		
T025_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	5,50	39	35	30	40		
T025_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	8,50	41	37	32	42		
T025_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	11,50	44	40	35	44		
T026_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	2,50	41	38	33	42		
T026_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	5,50	42	38	33	42		
T026_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	8,50	42	38	33	42		
T026_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	11,50	42	38	34	43		
T027_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	2,50	38	33	28	38		
T027_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	5,50	39	35	30	39		
T027_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	8,50	41	36	32	41		
T027_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	11,50	44	40	35	44		
T028_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	2,50	41	37	32	42		
T028_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	5,50	41	37	32	42		
T028_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	8,50	41	37	32	42		
T028_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	11,50	41	37	33	42		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mierloseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
T029_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	2,50	40	36	31	41			
T029_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	5,50	40	36	31	41			
T029_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	8,50	40	36	31	41			
T029_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	11,50	40	36	32	41			
T030_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	2,50	39	35	31	40			
T030_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	5,50	40	36	31	40			
T030_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	8,50	39	35	31	40			
T030_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	11,50	40	36	31	40			
T031_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	2,50	46	42	37	46			
T031_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	5,50	49	45	40	49			
T031_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	8,50	50	46	41	51			
T031_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	11,50	51	47	41	51			
T032_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	2,50	38	33	28	38			
T032_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	5,50	39	35	30	39			
T032_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	8,50	40	36	31	41			
T032_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	11,50	43	39	34	43			
T033_A	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	2,50	47	43	38	47			
T033_B	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	5,50	50	46	41	50			
T033_C	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	8,50	51	47	42	52			
T033_D	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	11,50	51	47	42	52			
T034_A	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	2,50	48	44	39	49			
T034_B	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	5,50	51	47	42	52			
T034_C	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	8,50	52	48	43	53			
T034_D	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	11,50	53	48	43	53			
T035_A	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	2,50	36	31	27	36			
T035_B	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	5,50	37	33	28	38			
T035_C	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	8,50	39	34	30	39			
T035_D	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	11,50	41	36	32	41			
T036_C	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167326,13	381783,14	8,50	53	49	44	53			
T036_D	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167326,13	381783,14	11,50	53	49	44	54			
T037_C	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167317,78	381774,11	8,50	39	35	30	40			
T037_D	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167317,78	381774,11	11,50	42	38	33	42			
T038_B	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167322,08	381787,10	5,50	54	50	45	55			
T038_C	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167322,08	381787,10	8,50	55	51	45	55			
T038_D	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167322,08	381787,10	11,50	55	51	45	55			
T039_B	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,30	381777,50	5,50	37	33	28	38			
T039_C	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,30	381777,50	8,50	39	35	30	40			
T039_D	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,30	381777,50	11,50	42	38	33	43			
T040_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167318,62	381790,48	5,50	56	52	47	56			
T040_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167318,62	381790,48	8,50	56	52	47	57			
T040_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167318,62	381790,48	11,50	56	52	47	57			
T041_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167310,15	381781,56	5,50	37	33	28	37			
T041_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167310,15	381781,56	8,50	39	35	30	39			
T041_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167310,15	381781,56	11,50	42	38	33	43			
T042_B	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,36	381794,64	5,50	58	54	48	58			
T042_C	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,36	381794,64	8,50	58	54	48	58			
T042_D	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,36	381794,64	11,50	58	54	48	58			
T043_B	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167309,31	381799,58	5,50	60	56	51	61			
T043_C	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167309,31	381799,58	8,50	60	56	51	60			
T043_D	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167309,31	381799,58	11,50	60	56	50	60			
T044_B	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167306,39	381785,24	5,50	37	33	28	37			
T044_C	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167306,39	381785,24	8,50	38	34	29	39			
T044_D	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167306,39	381785,24	11,50	42	37	33	42			
T045_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,91	381802,89	5,50	62	58	52	62			
T045_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,91	381802,89	8,50	62	58	52	62			
T045_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,91	381802,89	11,50	62	57	52	62			
T046_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167302,50	381802,86	5,50	66	61	56	66			
T046_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167302,50	381802,86	8,50	65	61	56	66			
T046_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167302,50	381802,86	11,50	65	61	55	65			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Mierloseweg
 Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
T047_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167297,51	381797,64	5,50	65	61	56	66		
T047_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167297,51	381797,64	8,50	65	61	56	66		
T047_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167297,51	381797,64	11,50	65	61	55	65		
T048_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,00	381784,95	5,50	34	29	25	34		
T048_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,00	381784,95	8,50	35	31	27	36		
T048_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,00	381784,95	11,50	38	34	29	39		
T049_E	A13 4de verdieping	--	167318,79	381747,36	14,50	44	40	36	45		
T050_E	A13 4de verdieping	--	167321,27	381751,98	14,50	43	39	34	44		
T051_E	A13 4de verdieping	--	167324,71	381755,50	14,50	43	39	34	43		
T052_E	A13 4de verdieping	--	167317,05	381765,24	14,50	46	42	37	47		
T053_E	A14 4de verdieping	--	167330,74	381761,66	14,50	41	37	32	42		
T054_E	A14 4de verdieping	--	167332,08	381767,13	14,50	44	40	35	44		
T055_E	A14 4de verdieping	--	167327,34	381771,76	14,50	45	40	36	45		
T056_E	A14 4de verdieping	--	167323,23	381771,56	14,50	47	42	38	47		
T057_E	A14 4de verdieping	--	167320,34	381768,61	14,50	46	42	37	47		
T058_F	A07 5de verdieping	--	167317,46	381746,00	17,50	43	39	34	44		
T059_F	A07 5de verdieping	--	167320,43	381749,03	17,50	42	38	34	43		
T060_F	A07 5de verdieping	--	167312,28	381760,36	17,50	49	45	40	49		
T061_E	A5 4de verdieping t/m 5de verdieping	--	167297,86	381759,13	14,50	55	51	47	56		
T061_F	A5 4de verdieping t/m 5de verdieping	--	167297,86	381759,13	17,50	57	53	48	57		
T062_A	B1 begane grond	--	167334,05	381710,76	2,00	30	26	21	30		
T063_A	B1 begane grond	--	167328,87	381710,05	2,00	48	44	39	49		
T064_A	B1 begane grond	--	167325,27	381715,90	2,00	49	45	41	50		
T065_A	B1 begane grond	--	167325,97	381722,88	2,00	49	45	40	50		
T066_A	B2 begane grond	--	167329,81	381728,16	2,00	48	44	40	49		
T067_A	B2 begane grond	--	167341,14	381720,54	2,00	31	27	22	32		
T068_A	B2 begane grond	--	167333,40	381733,14	2,00	47	43	38	48		
T069_A	B2 begane grond	--	167344,38	381725,02	2,00	32	27	23	32		
T070_A	B2 begane grond	--	167336,99	381738,10	2,00	45	41	36	46		
T071_A	B2 begane grond	--	167348,40	381730,58	2,00	32	28	23	32		
T072_A	B2 begane grond	--	167340,65	381743,18	2,00	43	39	35	44		
T073_A	B2 begane grond	--	167352,06	381735,65	2,00	32	28	23	33		
T074_A	B3 begane grond	--	167346,97	381751,89	2,00	36	32	27	37		
T075_A	B3 begane grond	--	167351,26	381755,30	2,00	41	37	32	41		
T076_A	B3 begane grond	--	167358,84	381755,40	2,00	41	37	32	41		
T077_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,77	381710,53	5,00	30	26	21	31		
T077_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,77	381710,53	8,00	36	32	27	37		
T077_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,77	381710,53	11,00	19	15	11	20		
T078_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167328,52	381710,62	5,00	49	45	40	50		
T078_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167328,52	381710,62	8,00	50	46	41	51		
T078_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167328,52	381710,62	11,00	50	46	42	51		
T079_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167324,90	381716,50	5,00	50	46	41	51		
T079_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167324,90	381716,50	8,00	51	47	42	52		
T079_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167324,90	381716,50	11,00	51	47	43	52		
T080_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167325,64	381722,42	5,00	50	46	41	51		
T080_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167325,64	381722,42	8,00	51	47	42	51		
T080_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167325,64	381722,42	11,00	51	47	43	52		
T081_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167329,50	381727,73	5,00	49	45	40	50		
T081_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167329,50	381727,73	8,00	50	46	41	51		
T081_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167329,50	381727,73	11,00	50	46	42	51		
T082_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,72	381719,97	5,00	32	28	23	33		
T082_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,72	381719,97	8,00	34	31	26	35		
T082_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,72	381719,97	11,00	21	17	12	22		
T083_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,14	381732,78	5,00	48	44	39	48		
T083_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,14	381732,78	8,00	48	44	40	49		
T083_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,14	381732,78	11,00	49	45	40	50		
T084_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167344,69	381725,45	5,00	33	29	24	33		
T084_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167344,69	381725,45	8,00	33	29	24	34		
T084_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167344,69	381725,45	11,00	22	18	13	23		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mierloseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
T085_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167336,75	381737,77	5,00	46	42	37	46			
T085_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167336,75	381737,77	8,00	46	42	38	47			
T085_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167336,75	381737,77	11,00	47	43	38	48			
T086_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167348,77	381731,09	5,00	33	29	24	33			
T086_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167348,77	381731,09	8,00	33	28	23	33			
T086_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167348,77	381731,09	11,00	23	18	14	23			
T087_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,41	381742,85	5,00	43	39	35	44			
T087_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,41	381742,85	8,00	43	39	35	44			
T087_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,41	381742,85	11,00	44	40	35	45			
T088_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167352,44	381736,17	5,00	32	28	23	33			
T088_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167352,44	381736,17	8,00	32	27	22	32			
T088_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167352,44	381736,17	11,00	22	18	13	23			
T089_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167343,97	381747,76	5,00	42	38	33	43			
T089_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167343,97	381747,76	8,00	42	38	34	43			
T089_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167343,97	381747,76	11,00	43	39	34	44			
T090_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167355,08	381739,83	5,00	30	26	22	31			
T090_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167355,08	381739,83	8,00	30	26	21	31			
T090_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167355,08	381739,83	11,00	21	16	12	21			
T091_B	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167347,29	381752,33	5,00	37	33	28	38			
T091_C	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167347,29	381752,33	8,00	39	35	30	39			
T091_D	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167347,29	381752,33	11,00	40	36	31	40			
T092_B	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167350,74	381755,30	5,00	41	37	32	41			
T092_C	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167350,74	381755,30	8,00	43	39	33	43			
T092_D	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167350,74	381755,30	11,00	44	40	35	44			
T093_B	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167358,07	381755,39	5,00	44	40	35	45			
T093_C	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167358,07	381755,39	8,00	46	42	37	47			
T093_D	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167358,07	381755,39	11,00	47	43	38	48			
T094_B	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167363,31	381755,45	5,00	44	39	34	44			
T094_C	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167363,31	381755,45	8,00	45	41	36	46			
T094_D	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167363,31	381755,45	11,00	47	42	37	47			
T095_B	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167368,95	381755,52	5,00	43	39	34	43			
T095_C	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167368,95	381755,52	8,00	45	41	36	45			
T095_D	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167368,95	381755,52	11,00	46	42	37	46			
T096_B	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,88	381752,76	5,00	35	31	26	36			
T096_C	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,88	381752,76	8,00	37	33	27	37			
T096_D	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,88	381752,76	11,00	37	33	27	37			
T097_B	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,99	381745,14	5,00	35	31	26	35			
T097_C	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,99	381745,14	8,00	36	32	26	36			
T097_D	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,99	381745,14	11,00	36	32	26	36			
T098_B	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167366,96	381739,31	5,00	30	26	21	31			
T098_C	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167366,96	381739,31	8,00	28	24	19	29			
T098_D	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167366,96	381739,31	11,00	21	17	12	22			
T099_B	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167360,12	381738,17	5,00	30	26	21	31			
T099_C	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167360,12	381738,17	8,00	31	26	21	31			
T099_D	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167360,12	381738,17	11,00	30	26	21	31			
T100_E	B9 4de verdieping	--	167331,99	381721,55	14,00	50	46	42	51			
T101_E	B9 4de verdieping	--	167336,48	381727,77	14,00	49	45	40	50			
T102_E	B9 4de verdieping	--	167338,81	381717,32	14,00	18	13	9	18			
T103_E	B9 4de verdieping	--	167343,11	381723,27	14,00	18	14	9	19			
T104_E	B9 4de verdieping	--	167340,65	381733,54	14,00	48	44	39	49			
T105_E	B9 4de verdieping	--	167346,85	381742,14	14,00	44	40	35	44			
T106_E	B9 4de verdieping	--	167347,18	381728,89	14,00	18	14	9	18			
T107_E	B9 4de verdieping	--	167353,71	381737,92	14,00	16	12	7	17			
T108_E	B10 4de verdieping	--	167350,92	381747,77	14,00	44	40	35	45			
T109_E	B10 4de verdieping	--	167354,77	381753,11	14,00	46	42	37	46			
T110_E	B10 4de verdieping	--	167357,44	381755,38	14,00	47	43	38	47			
T111_E	B10 4de verdieping	--	167362,46	381755,44	14,00	47	43	38	47			
T112_E	B10 4de verdieping	--	167368,21	381755,52	14,00	47	43	38	47			
T113_E	B10 4de verdieping	--	167370,90	381751,40	14,00	36	32	27	36			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mierloseweg
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T114_E	B8 4de verdieping	--	167370,98	381746,10	14,00	37	33	28	38	
T115_E	B8 4de verdieping	--	167366,49	381738,94	14,00	18	14	9	18	
T116_E	B8 4de verdieping	--	167360,83	381737,66	14,00	33	29	24	34	

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mierloseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam													
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden				
T001_A	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167292,33	381792,32	2,50	61	56	51	61				
T001_B	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167292,33	381792,32	5,50	61	56	51	61				
T001_C	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167292,33	381792,32	8,50	60	56	51	61				
T001_D	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167292,33	381792,32	11,50	60	56	51	60				
T002_A	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167301,99	381781,86	2,50	29	24	20	29				
T002_B	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167301,99	381781,86	5,50	30	25	21	30				
T002_C	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167301,99	381781,86	8,50	32	27	23	32				
T002_D	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167301,99	381781,86	11,50	34	30	26	35				
T003_A	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167289,60	381789,55	2,50	61	56	51	61				
T003_B	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167289,60	381789,55	5,50	61	56	51	61				
T003_C	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167289,60	381789,55	8,50	60	56	51	61				
T003_D	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167289,60	381789,55	11,50	60	56	51	60				
T004_A	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167298,89	381778,69	2,50	28	24	19	29				
T004_B	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167298,89	381778,69	5,50	30	25	21	30				
T004_C	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167298,89	381778,69	8,50	31	27	22	31				
T004_D	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167298,89	381778,69	11,50	33	29	24	34				
T005_A	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,52	381782,33	2,50	61	56	51	61				
T005_B	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,52	381782,33	5,50	61	56	51	61				
T005_C	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,52	381782,33	8,50	60	56	51	61				
T005_D	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,52	381782,33	11,50	60	56	51	60				
T006_A	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167277,80	381775,88	2,50	58	54	49	59				
T006_B	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167277,80	381775,88	5,50	58	54	49	59				
T006_C	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167277,80	381775,88	8,50	58	54	49	59				
T006_D	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167277,80	381775,88	11,50	58	54	49	58				
T007_A	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167280,14	381773,09	2,50	56	52	47	56				
T007_B	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167280,14	381773,09	5,50	56	52	47	57				
T007_C	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167280,14	381773,09	8,50	56	52	47	57				
T007_D	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167280,14	381773,09	11,50	56	52	47	56				
T008_A	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,70	381775,42	2,50	29	24	20	29				
T008_B	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,70	381775,42	5,50	30	26	21	31				
T008_C	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,70	381775,42	8,50	31	26	22	31				
T008_D	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,70	381775,42	11,50	32	28	24	33				
T009_A	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,33	381770,97	2,50	55	51	46	55				
T009_B	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,33	381770,97	5,50	55	51	46	56				
T009_C	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,33	381770,97	8,50	55	51	46	56				
T009_D	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,33	381770,97	11,50	55	51	46	56				
T010_A	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167286,32	381767,08	2,50	54	49	45	54				
T010_B	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167286,32	381767,08	5,50	54	50	45	55				
T010_C	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167286,32	381767,08	8,50	54	50	45	55				
T010_D	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167286,32	381767,08	11,50	54	50	45	55				
T011_A	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,95	381774,88	2,50	32	27	22	32				
T011_B	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,95	381774,88	5,50	32	28	23	33				
T011_C	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,95	381774,88	8,50	33	29	24	34				
T011_D	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,95	381774,88	11,50	37	33	28	37				
T012_A	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167291,01	381762,44	2,50	52	48	43	53				
T012_B	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167291,01	381762,44	5,50	53	49	44	54				
T012_C	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167291,01	381762,44	8,50	53	49	44	54				
T012_D	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167291,01	381762,44	11,50	53	49	44	54				
T013_A	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167299,62	381771,30	2,50	32	27	22	32				
T013_B	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167299,62	381771,30	5,50	33	29	24	34				
T013_C	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167299,62	381771,30	8,50	35	31	26	36				
T013_D	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167299,62	381771,30	11,50	38	34	29	38				
T014_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167294,66	381758,91	5,50	54	50	45	54				
T014_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167294,66	381758,91	8,50	54	50	45	54				
T014_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167294,66	381758,91	11,50	54	50	45	54				
T015_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167303,12	381768,05	5,50	34	29	24	34				
T015_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167303,12	381768,05	8,50	36	31	27	36				
T015_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167303,12	381768,05	11,50	39	34	30	39				
T016_B	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	5,50	51	47	42	51				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mierloseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
T016_C	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	8,50	51	47	42	52		
T016_D	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	11,50	51	47	42	52		
T016_E	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	14,50	51	47	42	52		
T016_F	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	17,50	51	47	42	52		
T017_B	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	5,50	49	45	41	50		
T017_C	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	8,50	50	46	41	50		
T017_D	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	11,50	50	46	41	51		
T017_E	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	14,50	50	46	41	50		
T017_F	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	17,50	50	46	41	50		
T018_A	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	2,50	47	43	39	48		
T018_B	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	5,50	49	45	40	49		
T018_C	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	8,50	49	45	40	50		
T018_D	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	11,50	49	45	41	50		
T018_E	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	14,50	49	45	40	50		
T018_F	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	17,50	49	45	40	50		
T019_A	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	2,50	40	36	31	41		
T019_B	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	5,50	41	37	32	41		
T019_C	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	8,50	41	37	33	42		
T019_D	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	11,50	42	38	33	42		
T019_E	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	14,50	42	38	34	43		
T019_F	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	17,50	41	37	32	41		
T020_A	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	2,50	37	33	29	38		
T020_B	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	5,50	39	35	30	39		
T020_C	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	8,50	39	35	31	40		
T020_D	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	11,50	40	36	32	41		
T020_E	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	14,50	41	37	32	41		
T020_F	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	17,50	38	34	29	39		
T021_A	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	2,50	39	35	30	40		
T021_B	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	5,50	40	36	31	40		
T021_C	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	8,50	40	36	32	41		
T021_D	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	11,50	41	37	32	42		
T022_A	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	2,50	39	35	30	40		
T022_B	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	5,50	39	35	31	40		
T022_C	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	8,50	40	36	31	41		
T022_D	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	11,50	40	36	32	41		
T023_A	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	2,50	33	29	24	33		
T023_B	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	5,50	34	30	25	35		
T023_C	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	8,50	36	32	27	37		
T023_D	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	11,50	39	35	30	39		
T024_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	2,50	37	34	29	38		
T024_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	5,50	38	34	29	38		
T024_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	8,50	38	34	29	38		
T024_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	11,50	38	34	30	39		
T025_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	2,50	33	28	24	33		
T025_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	5,50	34	30	25	35		
T025_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	8,50	36	32	27	37		
T025_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	11,50	39	35	30	39		
T026_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	2,50	36	33	28	37		
T026_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	5,50	37	33	28	37		
T026_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	8,50	37	33	28	37		
T026_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	11,50	37	33	29	38		
T027_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	2,50	33	28	23	33		
T027_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	5,50	34	30	25	34		
T027_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	8,50	36	31	27	36		
T027_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	11,50	39	35	30	39		
T028_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	2,50	36	32	27	37		
T028_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	5,50	36	32	27	37		
T028_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	8,50	36	32	27	37		
T028_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	11,50	36	32	28	37		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mierloseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
T029_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	2,50	35	31	26	36			
T029_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	5,50	35	31	26	36			
T029_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	8,50	35	31	26	36			
T029_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	11,50	35	31	27	36			
T030_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	2,50	34	30	26	35			
T030_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	5,50	34	31	26	35			
T030_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	8,50	34	30	26	35			
T030_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	11,50	35	31	26	35			
T031_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	2,50	41	37	32	41			
T031_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	5,50	44	40	35	44			
T031_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	8,50	45	41	36	46			
T031_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	11,50	46	42	36	46			
T032_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	2,50	33	28	23	33			
T032_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	5,50	34	30	25	34			
T032_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	8,50	35	31	26	36			
T032_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	11,50	38	34	29	38			
T033_A	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	2,50	42	38	33	42			
T033_B	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	5,50	45	41	36	45			
T033_C	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	8,50	46	42	37	47			
T033_D	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	11,50	46	42	37	47			
T034_A	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	2,50	43	39	34	44			
T034_B	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	5,50	46	42	37	47			
T034_C	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	8,50	47	43	38	48			
T034_D	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	11,50	48	43	38	48			
T035_A	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	2,50	31	26	22	31			
T035_B	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	5,50	32	28	23	33			
T035_C	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	8,50	34	29	25	34			
T035_D	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	11,50	36	31	27	36			
T036_C	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167326,13	381783,14	8,50	48	44	39	48			
T036_D	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167326,13	381783,14	11,50	48	44	39	49			
T037_C	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167317,78	381774,11	8,50	34	30	25	35			
T037_D	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167317,78	381774,11	11,50	37	33	28	37			
T038_B	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167322,08	381787,10	5,50	49	45	40	50			
T038_C	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167322,08	381787,10	8,50	50	46	40	50			
T038_D	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167322,08	381787,10	11,50	50	46	40	50			
T039_B	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,30	381777,50	5,50	32	28	23	33			
T039_C	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,30	381777,50	8,50	34	30	25	35			
T039_D	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,30	381777,50	11,50	37	33	28	38			
T040_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167318,62	381790,48	5,50	51	47	42	51			
T040_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167318,62	381790,48	8,50	51	47	42	52			
T040_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167318,62	381790,48	11,50	51	47	42	52			
T041_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167310,15	381781,56	5,50	32	28	23	32			
T041_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167310,15	381781,56	8,50	34	30	25	34			
T041_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167310,15	381781,56	11,50	37	33	28	38			
T042_B	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,36	381794,64	5,50	53	49	43	53			
T042_C	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,36	381794,64	8,50	53	49	43	53			
T042_D	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,36	381794,64	11,50	53	49	43	53			
T043_B	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167309,31	381799,58	5,50	55	51	46	56			
T043_C	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167309,31	381799,58	8,50	55	51	46	55			
T043_D	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167309,31	381799,58	11,50	55	51	45	55			
T044_B	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167306,39	381785,24	5,50	32	28	23	32			
T044_C	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167306,39	381785,24	8,50	33	29	24	34			
T044_D	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167306,39	381785,24	11,50	37	32	28	37			
T045_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,91	381802,89	5,50	57	53	47	57			
T045_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,91	381802,89	8,50	57	53	47	57			
T045_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,91	381802,89	11,50	57	52	47	57			
T046_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167302,50	381802,86	5,50	61	56	51	61			
T046_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167302,50	381802,86	8,50	60	56	51	61			
T046_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167302,50	381802,86	11,50	60	56	50	60			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Mierloseweg
 Ja

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
T047_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167297,51	381797,64	5,50	60	56	51	61		
T047_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167297,51	381797,64	8,50	60	56	51	61		
T047_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167297,51	381797,64	11,50	60	56	50	60		
T048_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,00	381784,95	5,50	29	24	20	29		
T048_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,00	381784,95	8,50	30	26	22	31		
T048_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,00	381784,95	11,50	33	29	24	34		
T049_E	A13 4de verdieping	--	167318,79	381747,36	14,50	39	35	31	40		
T050_E	A13 4de verdieping	--	167321,27	381751,98	14,50	38	34	29	39		
T051_E	A13 4de verdieping	--	167324,71	381755,50	14,50	38	34	29	38		
T052_E	A13 4de verdieping	--	167317,05	381765,24	14,50	41	37	32	42		
T053_E	A14 4de verdieping	--	167330,74	381761,66	14,50	36	32	27	37		
T054_E	A14 4de verdieping	--	167332,08	381767,13	14,50	39	35	30	39		
T055_E	A14 4de verdieping	--	167327,34	381771,76	14,50	40	35	31	40		
T056_E	A14 4de verdieping	--	167323,23	381771,56	14,50	42	37	33	42		
T057_E	A14 4de verdieping	--	167320,34	381768,61	14,50	41	37	32	42		
T058_F	A07 5de verdieping	--	167317,46	381746,00	17,50	38	34	29	39		
T059_F	A07 5de verdieping	--	167320,43	381749,03	17,50	37	33	29	38		
T060_F	A07 5de verdieping	--	167312,28	381760,36	17,50	44	40	35	44		
T061_E	A5 4de verdieping t/m 5de verdieping	--	167297,86	381759,13	14,50	50	46	42	51		
T061_F	A5 4de verdieping t/m 5de verdieping	--	167297,86	381759,13	17,50	52	48	43	52		
T062_A	B1 begane grond	--	167334,05	381710,76	2,00	25	21	16	25		
T063_A	B1 begane grond	--	167328,87	381710,05	2,00	43	39	34	44		
T064_A	B1 begane grond	--	167325,27	381715,90	2,00	44	40	36	45		
T065_A	B1 begane grond	--	167325,97	381722,88	2,00	44	40	35	45		
T066_A	B2 begane grond	--	167329,81	381728,16	2,00	43	39	35	44		
T067_A	B2 begane grond	--	167341,14	381720,54	2,00	26	22	17	27		
T068_A	B2 begane grond	--	167333,40	381733,14	2,00	42	38	33	43		
T069_A	B2 begane grond	--	167344,38	381725,02	2,00	27	22	18	27		
T070_A	B2 begane grond	--	167336,99	381738,10	2,00	40	36	31	41		
T071_A	B2 begane grond	--	167348,40	381730,58	2,00	27	23	18	27		
T072_A	B2 begane grond	--	167340,65	381743,18	2,00	38	34	30	39		
T073_A	B2 begane grond	--	167352,06	381735,65	2,00	27	23	18	28		
T074_A	B3 begane grond	--	167346,97	381751,89	2,00	31	27	22	32		
T075_A	B3 begane grond	--	167351,26	381755,30	2,00	36	32	27	36		
T076_A	B3 begane grond	--	167358,84	381755,40	2,00	36	32	27	36		
T077_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,77	381710,53	5,00	25	21	16	26		
T077_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,77	381710,53	8,00	31	27	22	32		
T077_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,77	381710,53	11,00	14	10	6	15		
T078_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167328,52	381710,62	5,00	44	40	35	45		
T078_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167328,52	381710,62	8,00	45	41	36	46		
T078_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167328,52	381710,62	11,00	45	41	37	46		
T079_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167324,90	381716,50	5,00	45	41	36	46		
T079_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167324,90	381716,50	8,00	46	42	37	47		
T079_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167324,90	381716,50	11,00	46	42	38	47		
T080_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167325,64	381722,42	5,00	45	41	36	46		
T080_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167325,64	381722,42	8,00	46	42	37	46		
T080_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167325,64	381722,42	11,00	46	42	38	47		
T081_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167329,50	381727,73	5,00	44	40	35	45		
T081_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167329,50	381727,73	8,00	45	41	36	46		
T081_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167329,50	381727,73	11,00	45	41	37	46		
T082_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,72	381719,97	5,00	27	23	18	28		
T082_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,72	381719,97	8,00	29	26	21	30		
T082_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,72	381719,97	11,00	16	12	7	17		
T083_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,14	381732,78	5,00	43	39	34	43		
T083_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,14	381732,78	8,00	43	39	35	44		
T083_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,14	381732,78	11,00	44	40	35	45		
T084_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167344,69	381725,45	5,00	28	24	19	28		
T084_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167344,69	381725,45	8,00	28	24	19	29		
T084_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167344,69	381725,45	11,00	17	13	8	18		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mierloseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
T085_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167336,75	381737,77	5,00	41	37	32	41			
T085_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167336,75	381737,77	8,00	41	37	33	42			
T085_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167336,75	381737,77	11,00	42	38	33	43			
T086_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167348,77	381731,09	5,00	28	24	19	28			
T086_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167348,77	381731,09	8,00	28	23	18	28			
T086_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167348,77	381731,09	11,00	18	13	9	18			
T087_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,41	381742,85	5,00	38	34	30	39			
T087_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,41	381742,85	8,00	38	34	30	39			
T087_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,41	381742,85	11,00	39	35	30	40			
T088_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167352,44	381736,17	5,00	27	23	18	28			
T088_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167352,44	381736,17	8,00	27	22	17	27			
T088_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167352,44	381736,17	11,00	17	13	8	18			
T089_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167343,97	381747,76	5,00	37	33	28	38			
T089_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167343,97	381747,76	8,00	37	33	29	38			
T089_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167343,97	381747,76	11,00	38	34	29	39			
T090_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167355,08	381739,83	5,00	26	21	17	26			
T090_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167355,08	381739,83	8,00	25	21	16	26			
T090_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167355,08	381739,83	11,00	16	11	7	16			
T091_B	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167347,29	381752,33	5,00	32	28	23	33			
T091_C	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167347,29	381752,33	8,00	34	30	25	34			
T091_D	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167347,29	381752,33	11,00	35	31	26	35			
T092_B	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167350,74	381755,30	5,00	36	32	27	36			
T092_C	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167350,74	381755,30	8,00	38	34	28	38			
T092_D	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167350,74	381755,30	11,00	39	35	30	39			
T093_B	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167358,07	381755,39	5,00	39	35	30	40			
T093_C	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167358,07	381755,39	8,00	41	37	32	42			
T093_D	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167358,07	381755,39	11,00	42	38	33	43			
T094_B	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167363,31	381755,45	5,00	39	34	29	39			
T094_C	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167363,31	381755,45	8,00	40	36	31	41			
T094_D	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167363,31	381755,45	11,00	42	38	32	42			
T095_B	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167368,95	381755,52	5,00	38	34	29	38			
T095_C	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167368,95	381755,52	8,00	40	36	31	40			
T095_D	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167368,95	381755,52	11,00	41	37	32	42			
T096_B	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,88	381752,76	5,00	30	26	21	31			
T096_C	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,88	381752,76	8,00	32	28	22	32			
T096_D	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,88	381752,76	11,00	32	28	22	32			
T097_B	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,99	381745,14	5,00	30	26	21	30			
T097_C	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,99	381745,14	8,00	31	27	21	31			
T097_D	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,99	381745,14	11,00	31	27	21	31			
T098_B	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167366,96	381739,31	5,00	25	21	16	26			
T098_C	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167366,96	381739,31	8,00	24	19	14	24			
T098_D	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167366,96	381739,31	11,00	16	12	7	17			
T099_B	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167360,12	381738,17	5,00	25	21	16	26			
T099_C	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167360,12	381738,17	8,00	26	21	16	26			
T099_D	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167360,12	381738,17	11,00	25	21	16	26			
T100_E	B9 4de verdieping	--	167331,99	381721,55	14,00	45	41	37	46			
T101_E	B9 4de verdieping	--	167336,48	381727,77	14,00	44	40	35	45			
T102_E	B9 4de verdieping	--	167338,81	381717,32	14,00	13	8	4	13			
T103_E	B9 4de verdieping	--	167343,11	381723,27	14,00	13	9	4	14			
T104_E	B9 4de verdieping	--	167340,65	381733,54	14,00	43	39	34	44			
T105_E	B9 4de verdieping	--	167346,85	381742,14	14,00	39	35	30	39			
T106_E	B9 4de verdieping	--	167347,18	381728,89	14,00	13	9	4	13			
T107_E	B9 4de verdieping	--	167353,71	381737,92	14,00	11	7	2	12			
T108_E	B10 4de verdieping	--	167350,92	381747,77	14,00	39	35	30	40			
T109_E	B10 4de verdieping	--	167354,77	381753,11	14,00	41	37	32	41			
T110_E	B10 4de verdieping	--	167357,44	381755,38	14,00	42	38	33	42			
T111_E	B10 4de verdieping	--	167362,46	381755,44	14,00	42	38	33	42			
T112_E	B10 4de verdieping	--	167368,21	381755,52	14,00	42	38	33	42			
T113_E	B10 4de verdieping	--	167370,90	381751,40	14,00	31	27	22	31			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mierloseweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T114_E	B8 4de verdieping	--	167370,98	381746,10	14,00	32	28	23	33
T115_E	B8 4de verdieping	--	167366,49	381738,94	14,00	13	9	4	13
T116_E	B8 4de verdieping	--	167360,83	381737,66	14,00	28	24	19	29

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Johan Peijnenburgweg
 Groepsreductie: Nee

Naam													
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden				
T001_A	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167292,33	381792,32	2,50	52	47	42	52				
T001_B	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167292,33	381792,32	5,50	53	48	43	53				
T001_C	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167292,33	381792,32	8,50	53	49	44	53				
T001_D	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167292,33	381792,32	11,50	53	48	43	53				
T002_A	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167301,99	381781,86	2,50	36	32	27	37				
T002_B	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167301,99	381781,86	5,50	38	33	28	38				
T002_C	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167301,99	381781,86	8,50	39	34	29	39				
T002_D	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167301,99	381781,86	11,50	40	35	30	40				
T003_A	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167289,60	381789,55	2,50	53	49	44	53				
T003_B	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167289,60	381789,55	5,50	54	49	44	54				
T003_C	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167289,60	381789,55	8,50	54	50	45	54				
T003_D	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167289,60	381789,55	11,50	54	49	44	54				
T004_A	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167298,89	381778,69	2,50	36	32	27	37				
T004_B	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167298,89	381778,69	5,50	38	33	28	38				
T004_C	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167298,89	381778,69	8,50	39	34	29	39				
T004_D	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167298,89	381778,69	11,50	40	35	31	40				
T005_A	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,52	381782,33	2,50	57	52	47	57				
T005_B	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,52	381782,33	5,50	57	53	48	57				
T005_C	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,52	381782,33	8,50	57	52	47	57				
T005_D	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,52	381782,33	11,50	56	51	47	56				
T006_A	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167277,80	381775,88	2,50	63	58	53	63				
T006_B	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167277,80	381775,88	5,50	63	58	53	63				
T006_C	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167277,80	381775,88	8,50	62	58	53	63				
T006_D	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167277,80	381775,88	11,50	62	57	53	62				
T007_A	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167280,14	381773,09	2,50	63	59	54	63				
T007_B	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167280,14	381773,09	5,50	63	59	54	64				
T007_C	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167280,14	381773,09	8,50	63	59	54	63				
T007_D	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167280,14	381773,09	11,50	63	58	53	63				
T008_A	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,70	381775,42	2,50	37	32	27	37				
T008_B	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,70	381775,42	5,50	38	33	28	38				
T008_C	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,70	381775,42	8,50	38	34	29	39				
T008_D	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,70	381775,42	11,50	40	36	31	41				
T009_A	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,33	381770,97	2,50	63	59	54	63				
T009_B	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,33	381770,97	5,50	63	59	54	64				
T009_C	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,33	381770,97	8,50	63	59	54	63				
T009_D	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,33	381770,97	11,50	63	58	53	63				
T010_A	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167286,32	381767,08	2,50	63	58	54	63				
T010_B	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167286,32	381767,08	5,50	63	59	54	63				
T010_C	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167286,32	381767,08	8,50	63	59	54	63				
T010_D	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167286,32	381767,08	11,50	63	58	53	63				
T011_A	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,95	381774,88	2,50	32	28	23	33				
T011_B	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,95	381774,88	5,50	33	29	24	34				
T011_C	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,95	381774,88	8,50	34	29	25	35				
T011_D	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,95	381774,88	11,50	35	31	26	36				
T012_A	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167291,01	381762,44	2,50	63	58	54	63				
T012_B	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167291,01	381762,44	5,50	63	59	54	63				
T012_C	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167291,01	381762,44	8,50	63	59	54	63				
T012_D	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167291,01	381762,44	11,50	63	58	53	63				
T013_A	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167299,62	381771,30	2,50	32	28	23	33				
T013_B	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167299,62	381771,30	5,50	33	29	24	34				
T013_C	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167299,62	381771,30	8,50	34	29	25	34				
T013_D	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167299,62	381771,30	11,50	35	30	25	35				
T014_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167294,66	381758,91	5,50	63	59	54	64				
T014_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167294,66	381758,91	8,50	63	59	54	63				
T014_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167294,66	381758,91	11,50	63	58	54	63				
T015_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167303,12	381768,05	5,50	33	29	24	34				
T015_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167303,12	381768,05	8,50	34	29	25	34				
T015_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167303,12	381768,05	11,50	34	29	25	35				
T016_B	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	5,50	64	59	55	64				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Johan Peijnenburgweg
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
T016_C	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	8,50	64	59	54	64		
T016_D	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	11,50	64	59	54	64		
T016_E	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	14,50	63	59	54	64		
T016_F	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	17,50	63	58	54	63		
T017_B	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	5,50	64	59	54	64		
T017_C	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	8,50	64	59	54	64		
T017_D	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	11,50	63	59	54	64		
T017_E	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	14,50	63	59	54	63		
T017_F	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	17,50	63	58	53	63		
T018_A	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	2,50	63	59	54	64		
T018_B	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	5,50	63	59	54	64		
T018_C	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	8,50	63	59	54	64		
T018_D	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	11,50	63	59	54	63		
T018_E	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	14,50	63	58	53	63		
T018_F	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	17,50	63	58	53	63		
T019_A	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	2,50	61	57	52	62		
T019_B	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	5,50	62	57	52	62		
T019_C	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	8,50	62	57	52	62		
T019_D	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	11,50	61	57	52	62		
T019_E	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	14,50	61	57	52	62		
T019_F	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	17,50	61	56	52	61		
T020_A	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	2,50	58	54	49	59		
T020_B	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	5,50	59	55	50	59		
T020_C	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	8,50	59	55	50	60		
T020_D	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	11,50	59	55	50	60		
T020_E	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	14,50	59	55	50	59		
T020_F	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	17,50	59	54	49	59		
T021_A	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	2,50	57	53	48	57		
T021_B	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	5,50	58	54	49	59		
T021_C	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	8,50	58	54	49	59		
T021_D	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	11,50	58	54	49	59		
T022_A	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	2,50	56	51	46	56		
T022_B	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	5,50	57	53	48	57		
T022_C	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	8,50	57	53	48	58		
T022_D	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	11,50	57	53	48	58		
T023_A	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	2,50	34	30	25	35		
T023_B	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	5,50	35	31	26	36		
T023_C	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	8,50	35	31	26	36		
T023_D	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	11,50	36	31	26	36		
T024_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	2,50	54	50	45	54		
T024_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	5,50	56	51	46	56		
T024_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	8,50	56	52	47	56		
T024_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	11,50	56	52	47	56		
T025_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	2,50	34	29	24	34		
T025_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	5,50	35	30	26	35		
T025_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	8,50	36	31	26	36		
T025_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	11,50	36	32	27	37		
T026_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	2,50	52	48	43	53		
T026_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	5,50	55	50	45	55		
T026_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	8,50	55	50	45	55		
T026_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	11,50	55	50	45	55		
T027_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	2,50	33	29	24	34		
T027_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	5,50	35	30	25	35		
T027_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	8,50	36	31	26	36		
T027_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	11,50	37	32	27	37		
T028_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	2,50	51	47	42	52		
T028_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	5,50	54	49	44	54		
T028_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	8,50	54	49	44	54		
T028_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	11,50	54	49	44	54		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Johan Peijnenburgweg
 Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
T029_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	2,50	50	46	41	51			
T029_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	5,50	53	48	43	53			
T029_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	8,50	53	49	44	53			
T029_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	11,50	53	49	44	53			
T030_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	2,50	50	45	40	50			
T030_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	5,50	52	48	43	52			
T030_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	8,50	52	48	43	53			
T030_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	11,50	52	48	43	53			
T031_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	2,50	33	28	23	33			
T031_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	5,50	33	29	24	34			
T031_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	8,50	33	28	23	33			
T031_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	11,50	33	28	23	33			
T032_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	2,50	34	29	24	34			
T032_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	5,50	35	30	26	35			
T032_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	8,50	36	31	26	36			
T032_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	11,50	37	32	27	37			
T033_A	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	2,50	33	28	23	33			
T033_B	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	5,50	33	29	24	33			
T033_C	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	8,50	31	27	22	31			
T033_D	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	11,50	31	27	22	32			
T034_A	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	2,50	34	30	25	34			
T034_B	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	5,50	34	29	24	34			
T034_C	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	8,50	29	25	20	30			
T034_D	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	11,50	29	24	20	29			
T035_A	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	2,50	35	31	26	36			
T035_B	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	5,50	37	32	27	37			
T035_C	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	8,50	38	33	28	38			
T035_D	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	11,50	38	34	29	39			
T036_C	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167326,13	381783,14	8,50	35	31	26	36			
T036_D	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167326,13	381783,14	11,50	36	31	26	36			
T037_C	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167317,78	381774,11	8,50	38	33	28	38			
T037_D	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167317,78	381774,11	11,50	39	34	30	39			
T038_B	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167322,08	381787,10	5,50	33	29	24	34			
T038_C	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167322,08	381787,10	8,50	33	28	24	33			
T038_D	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167322,08	381787,10	11,50	34	29	25	34			
T039_B	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,30	381777,50	5,50	37	32	28	37			
T039_C	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,30	381777,50	8,50	38	33	29	38			
T039_D	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,30	381777,50	11,50	39	35	30	40			
T040_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167318,62	381790,48	5,50	33	28	23	33			
T040_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167318,62	381790,48	8,50	34	29	24	34			
T040_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167318,62	381790,48	11,50	35	30	25	35			
T041_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167310,15	381781,56	5,50	37	33	28	38			
T041_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167310,15	381781,56	8,50	38	34	29	39			
T041_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167310,15	381781,56	11,50	40	35	30	40			
T042_B	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,36	381794,64	5,50	33	28	23	33			
T042_C	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,36	381794,64	8,50	34	29	24	34			
T042_D	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,36	381794,64	11,50	35	30	25	35			
T043_B	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167309,31	381799,58	5,50	33	29	24	34			
T043_C	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167309,31	381799,58	8,50	35	30	25	35			
T043_D	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167309,31	381799,58	11,50	37	33	28	38			
T044_B	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167306,39	381785,24	5,50	38	33	28	38			
T044_C	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167306,39	381785,24	8,50	39	34	29	39			
T044_D	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167306,39	381785,24	11,50	40	35	31	40			
T045_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,91	381802,89	5,50	42	38	33	42			
T045_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,91	381802,89	8,50	43	38	34	43			
T045_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,91	381802,89	11,50	38	33	28	38			
T046_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167302,50	381802,86	5,50	50	46	41	51			
T046_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167302,50	381802,86	8,50	50	46	41	50			
T046_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167302,50	381802,86	11,50	50	45	40	50			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Johan Peijnenburgweg
 Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
T047_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167297,51	381797,64	5,50	51	47	42	52		
T047_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167297,51	381797,64	8,50	52	47	42	52		
T047_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167297,51	381797,64	11,50	51	47	42	52		
T048_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,00	381784,95	5,50	38	33	28	38		
T048_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,00	381784,95	8,50	38	34	29	39		
T048_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,00	381784,95	11,50	40	35	30	40		
T049_E	A13 4de verdieping	--	167318,79	381747,36	14,50	58	54	49	58		
T050_E	A13 4de verdieping	--	167321,27	381751,98	14,50	54	50	45	54		
T051_E	A13 4de verdieping	--	167324,71	381755,50	14,50	54	50	45	55		
T052_E	A13 4de verdieping	--	167317,05	381765,24	14,50	37	32	27	37		
T053_E	A14 4de verdieping	--	167330,74	381761,66	14,50	53	48	43	53		
T054_E	A14 4de verdieping	--	167332,08	381767,13	14,50	28	23	19	28		
T055_E	A14 4de verdieping	--	167327,34	381771,76	14,50	28	23	19	28		
T056_E	A14 4de verdieping	--	167323,23	381771,56	14,50	37	32	27	37		
T057_E	A14 4de verdieping	--	167320,34	381768,61	14,50	36	31	27	36		
T058_F	A07 5de verdieping	--	167317,46	381746,00	17,50	59	54	49	59		
T059_F	A07 5de verdieping	--	167320,43	381749,03	17,50	58	53	48	58		
T060_F	A07 5de verdieping	--	167312,28	381760,36	17,50	36	31	27	37		
T061_E	A5 4de verdieping t/m 5de verdieping	--	167297,86	381759,13	14,50	56	52	47	57		
T061_F	A5 4de verdieping t/m 5de verdieping	--	167297,86	381759,13	17,50	59	54	49	59		
T062_A	B1 begane grond	--	167334,05	381710,76	2,00	50	45	40	50		
T063_A	B1 begane grond	--	167328,87	381710,05	2,00	64	60	55	65		
T064_A	B1 begane grond	--	167325,27	381715,90	2,00	64	60	55	65		
T065_A	B1 begane grond	--	167325,97	381722,88	2,00	60	56	51	61		
T066_A	B2 begane grond	--	167329,81	381728,16	2,00	58	54	49	59		
T067_A	B2 begane grond	--	167341,14	381720,54	2,00	37	32	27	37		
T068_A	B2 begane grond	--	167333,40	381733,14	2,00	56	52	47	57		
T069_A	B2 begane grond	--	167344,38	381725,02	2,00	37	32	27	37		
T070_A	B2 begane grond	--	167336,99	381738,10	2,00	55	51	46	55		
T071_A	B2 begane grond	--	167348,40	381730,58	2,00	37	32	28	37		
T072_A	B2 begane grond	--	167340,65	381743,18	2,00	53	49	44	53		
T073_A	B2 begane grond	--	167352,06	381735,65	2,00	38	33	29	38		
T074_A	B3 begane grond	--	167346,97	381751,89	2,00	50	46	41	51		
T075_A	B3 begane grond	--	167351,26	381755,30	2,00	32	28	23	33		
T076_A	B3 begane grond	--	167358,84	381755,40	2,00	32	27	23	32		
T077_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,77	381710,53	5,00	50	45	40	50		
T077_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,77	381710,53	8,00	54	49	44	54		
T077_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,77	381710,53	11,00	61	56	51	61		
T078_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167328,52	381710,62	5,00	65	60	55	65		
T078_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167328,52	381710,62	8,00	65	60	55	65		
T078_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167328,52	381710,62	11,00	64	60	55	65		
T079_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167324,90	381716,50	5,00	65	60	55	65		
T079_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167324,90	381716,50	8,00	64	60	55	65		
T079_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167324,90	381716,50	11,00	64	60	55	65		
T080_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167325,64	381722,42	5,00	61	57	52	61		
T080_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167325,64	381722,42	8,00	61	57	52	61		
T080_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167325,64	381722,42	11,00	61	56	51	61		
T081_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167329,50	381727,73	5,00	59	55	50	60		
T081_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167329,50	381727,73	8,00	59	55	50	60		
T081_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167329,50	381727,73	11,00	59	55	50	60		
T082_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,72	381719,97	5,00	40	35	30	40		
T082_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,72	381719,97	8,00	46	41	36	46		
T082_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,72	381719,97	11,00	52	47	42	52		
T083_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,14	381732,78	5,00	58	54	49	58		
T083_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,14	381732,78	8,00	58	54	48	58		
T083_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,14	381732,78	11,00	58	53	48	58		
T084_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167344,69	381725,45	5,00	40	36	31	40		
T084_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167344,69	381725,45	8,00	45	40	35	45		
T084_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167344,69	381725,45	11,00	50	46	41	50		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Johan Peijnenburgweg
 Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
T085_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167336,75	381737,77	5,00	57	52	47	57			
T085_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167336,75	381737,77	8,00	57	52	47	57			
T085_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167336,75	381737,77	11,00	57	52	47	57			
T086_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167348,77	381731,09	5,00	40	36	31	41			
T086_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167348,77	381731,09	8,00	45	40	35	45			
T086_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167348,77	381731,09	11,00	50	45	40	50			
T087_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,41	381742,85	5,00	55	51	46	56			
T087_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,41	381742,85	8,00	55	51	46	56			
T087_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,41	381742,85	11,00	55	51	46	56			
T088_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167352,44	381736,17	5,00	41	37	32	42			
T088_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167352,44	381736,17	8,00	45	40	35	45			
T088_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167352,44	381736,17	11,00	50	45	40	50			
T089_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167343,97	381747,76	5,00	54	50	45	55			
T089_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167343,97	381747,76	8,00	54	50	45	55			
T089_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167343,97	381747,76	11,00	54	50	45	55			
T090_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167355,08	381739,83	5,00	41	37	32	42			
T090_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167355,08	381739,83	8,00	45	40	35	45			
T090_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167355,08	381739,83	11,00	49	45	40	50			
T091_B	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167347,29	381752,33	5,00	53	48	43	53			
T091_C	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167347,29	381752,33	8,00	53	49	44	54			
T091_D	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167347,29	381752,33	11,00	53	49	44	54			
T092_B	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167350,74	381755,30	5,00	34	29	24	34			
T092_C	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167350,74	381755,30	8,00	34	29	24	34			
T092_D	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167350,74	381755,30	11,00	35	31	26	35			
T093_B	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167358,07	381755,39	5,00	33	29	24	34			
T093_C	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167358,07	381755,39	8,00	33	29	24	34			
T093_D	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167358,07	381755,39	11,00	34	30	25	35			
T094_B	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167363,31	381755,45	5,00	33	29	24	33			
T094_C	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167363,31	381755,45	8,00	32	27	23	32			
T094_D	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167363,31	381755,45	11,00	33	29	24	34			
T095_B	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167368,95	381755,52	5,00	33	29	24	34			
T095_C	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167368,95	381755,52	8,00	34	30	25	35			
T095_D	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167368,95	381755,52	11,00	34	30	25	34			
T096_B	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,88	381752,76	5,00	39	34	29	39			
T096_C	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,88	381752,76	8,00	32	27	22	32			
T096_D	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,88	381752,76	11,00	34	29	24	34			
T097_B	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,99	381745,14	5,00	34	29	24	34			
T097_C	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,99	381745,14	8,00	32	28	23	32			
T097_D	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,99	381745,14	11,00	34	30	25	35			
T098_B	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167366,96	381739,31	5,00	40	36	31	41			
T098_C	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167366,96	381739,31	8,00	41	37	32	42			
T098_D	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167366,96	381739,31	11,00	47	42	37	47			
T099_B	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167360,12	381738,17	5,00	41	37	32	42			
T099_C	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167360,12	381738,17	8,00	44	40	35	44			
T099_D	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167360,12	381738,17	11,00	49	44	39	49			
T100_E	B9 4de verdieping	--	167331,99	381721,55	14,00	52	48	43	53			
T101_E	B9 4de verdieping	--	167336,48	381727,77	14,00	51	46	41	51			
T102_E	B9 4de verdieping	--	167338,81	381717,32	14,00	56	52	47	57			
T103_E	B9 4de verdieping	--	167343,11	381723,27	14,00	54	50	45	54			
T104_E	B9 4de verdieping	--	167340,65	381733,54	14,00	49	45	39	49			
T105_E	B9 4de verdieping	--	167346,85	381742,14	14,00	49	44	39	49			
T106_E	B9 4de verdieping	--	167347,18	381728,89	14,00	52	48	43	52			
T107_E	B9 4de verdieping	--	167353,71	381737,92	14,00	51	47	42	52			
T108_E	B10 4de verdieping	--	167350,92	381747,77	14,00	48	44	39	48			
T109_E	B10 4de verdieping	--	167354,77	381753,11	14,00	47	42	37	47			
T110_E	B10 4de verdieping	--	167357,44	381755,38	14,00	36	31	27	36			
T111_E	B10 4de verdieping	--	167362,46	381755,44	14,00	35	31	26	36			
T112_E	B10 4de verdieping	--	167368,21	381755,52	14,00	35	30	26	35			
T113_E	B10 4de verdieping	--	167370,90	381751,40	14,00	14	9	4	14			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6160ao0124

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

G&O Consult
Resultaten Johan Peijnenburgweg

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Johan Peijnenburgweg
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T114_E	B8 4de verdieping	--	167370,98	381746,10	14,00	17	12	7	17
T115_E	B8 4de verdieping	--	167366,49	381738,94	14,00	48	44	39	49
T116_E	B8 4de verdieping	--	167360,83	381737,66	14,00	51	47	42	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Johan Peijnenburgweg
 Groepsreductie: Ja

Naam													
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden				
T001_A	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167292,33	381792,32	2,50	47	42	37	47				
T001_B	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167292,33	381792,32	5,50	48	43	38	48				
T001_C	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167292,33	381792,32	8,50	48	44	39	48				
T001_D	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167292,33	381792,32	11,50	48	43	38	48				
T002_A	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167301,99	381781,86	2,50	31	27	22	32				
T002_B	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167301,99	381781,86	5,50	33	28	23	33				
T002_C	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167301,99	381781,86	8,50	34	29	24	34				
T002_D	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167301,99	381781,86	11,50	35	30	25	35				
T003_A	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167289,60	381789,55	2,50	48	44	39	48				
T003_B	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167289,60	381789,55	5,50	49	44	39	49				
T003_C	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167289,60	381789,55	8,50	49	45	40	49				
T003_D	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167289,60	381789,55	11,50	49	44	39	49				
T004_A	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167298,89	381778,69	2,50	31	27	22	32				
T004_B	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167298,89	381778,69	5,50	33	28	23	33				
T004_C	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167298,89	381778,69	8,50	34	29	24	34				
T004_D	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167298,89	381778,69	11,50	35	30	26	35				
T005_A	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,52	381782,33	2,50	52	47	42	52				
T005_B	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,52	381782,33	5,50	52	48	43	52				
T005_C	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,52	381782,33	8,50	52	47	42	52				
T005_D	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,52	381782,33	11,50	51	46	42	51				
T006_A	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167277,80	381775,88	2,50	58	53	48	58				
T006_B	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167277,80	381775,88	5,50	58	53	48	58				
T006_C	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167277,80	381775,88	8,50	58	53	48	58				
T006_D	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167277,80	381775,88	11,50	57	52	48	57				
T007_A	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167280,14	381773,09	2,50	58	54	49	58				
T007_B	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167280,14	381773,09	5,50	58	54	49	59				
T007_C	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167280,14	381773,09	8,50	58	54	49	58				
T007_D	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167280,14	381773,09	11,50	58	53	48	58				
T008_A	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,70	381775,42	2,50	32	27	22	32				
T008_B	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,70	381775,42	5,50	33	28	23	33				
T008_C	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,70	381775,42	8,50	33	29	24	34				
T008_D	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,70	381775,42	11,50	35	31	26	36				
T009_A	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,33	381770,97	2,50	58	54	49	58				
T009_B	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,33	381770,97	5,50	58	54	49	59				
T009_C	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,33	381770,97	8,50	58	54	49	58				
T009_D	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,33	381770,97	11,50	58	53	48	58				
T010_A	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167286,32	381767,08	2,50	58	53	49	58				
T010_B	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167286,32	381767,08	5,50	58	54	49	58				
T010_C	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167286,32	381767,08	8,50	58	54	49	58				
T010_D	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167286,32	381767,08	11,50	58	53	48	58				
T011_A	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,95	381774,88	2,50	27	23	18	28				
T011_B	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,95	381774,88	5,50	28	24	19	29				
T011_C	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,95	381774,88	8,50	29	24	20	30				
T011_D	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,95	381774,88	11,50	30	26	21	31				
T012_A	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167291,01	381762,44	2,50	58	53	49	58				
T012_B	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167291,01	381762,44	5,50	58	54	49	58				
T012_C	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167291,01	381762,44	8,50	58	54	49	58				
T012_D	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167291,01	381762,44	11,50	58	53	48	58				
T013_A	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167299,62	381771,30	2,50	27	23	18	28				
T013_B	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167299,62	381771,30	5,50	28	24	19	29				
T013_C	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167299,62	381771,30	8,50	29	24	20	30				
T013_D	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167299,62	381771,30	11,50	30	25	20	30				
T014_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167294,66	381758,91	5,50	58	54	49	59				
T014_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167294,66	381758,91	8,50	58	54	49	58				
T014_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167294,66	381758,91	11,50	58	53	48	58				
T015_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167303,12	381768,05	5,50	28	24	19	29				
T015_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167303,12	381768,05	8,50	29	24	20	29				
T015_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167303,12	381768,05	11,50	29	24	20	30				
T016_B	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	5,50	59	54	50	59				

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

6160ao0124

Akoestisch onderzoek Bleekvelden-De Barrier te Geldrop

G&O Consult
Resultaten Johan Peijnenburgweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Johan Peijnenburgweg
 Groepsreductie: Ja

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
T016_C	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	8,50	59	54	49	59		
T016_D	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	11,50	59	54	49	59		
T016_E	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	14,50	58	54	49	59		
T016_F	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	17,50	58	53	48	58		
T017_B	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	5,50	59	54	49	59		
T017_C	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	8,50	59	54	49	59		
T017_D	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	11,50	58	54	49	59		
T017_E	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	14,50	58	54	49	58		
T017_F	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	17,50	58	53	48	58		
T018_A	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	2,50	58	54	49	59		
T018_B	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	5,50	58	54	49	59		
T018_C	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	8,50	58	54	49	59		
T018_D	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	11,50	58	54	49	58		
T018_E	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	14,50	58	53	48	58		
T018_F	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	17,50	58	53	48	58		
T019_A	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	2,50	56	52	47	57		
T019_B	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	5,50	57	52	47	57		
T019_C	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	8,50	57	52	47	57		
T019_D	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	11,50	56	52	47	57		
T019_E	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	14,50	56	52	47	57		
T019_F	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	17,50	56	51	47	56		
T020_A	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	2,50	53	49	44	54		
T020_B	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	5,50	54	50	45	54		
T020_C	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	8,50	54	50	45	55		
T020_D	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	11,50	54	50	45	55		
T020_E	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	14,50	54	50	45	54		
T020_F	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	17,50	54	49	44	54		
T021_A	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	2,50	52	48	43	52		
T021_B	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	5,50	53	49	44	54		
T021_C	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	8,50	53	49	44	54		
T021_D	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	11,50	53	49	44	54		
T022_A	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	2,50	51	46	41	51		
T022_B	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	5,50	52	48	43	52		
T022_C	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	8,50	52	48	43	53		
T022_D	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	11,50	52	48	43	53		
T023_A	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	2,50	29	25	20	30		
T023_B	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	5,50	30	26	21	31		
T023_C	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	8,50	30	26	21	31		
T023_D	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	11,50	31	26	21	31		
T024_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	2,50	49	45	40	49		
T024_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	5,50	51	46	41	51		
T024_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	8,50	51	47	42	51		
T024_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	11,50	51	47	42	51		
T025_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	2,50	29	24	19	29		
T025_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	5,50	30	25	21	30		
T025_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	8,50	31	26	21	31		
T025_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	11,50	31	27	22	32		
T026_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	2,50	47	43	38	48		
T026_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	5,50	50	45	40	50		
T026_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	8,50	50	45	40	50		
T026_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	11,50	50	45	40	50		
T027_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	2,50	28	24	19	29		
T027_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	5,50	30	25	20	30		
T027_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	8,50	31	26	21	31		
T027_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	11,50	32	27	22	32		
T028_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	2,50	46	42	37	46		
T028_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	5,50	48	44	39	49		
T028_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	8,50	49	44	39	49		
T028_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	11,50	49	44	39	49		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Johan Peijnenburgweg
 Groepsreductie: Ja

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
T029_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	2,50	45	41	36	46			
T029_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	5,50	48	43	38	48			
T029_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	8,50	48	44	39	48			
T029_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	11,50	48	44	39	48			
T030_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	2,50	45	40	35	45			
T030_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	5,50	47	43	38	47			
T030_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	8,50	47	43	38	48			
T030_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	11,50	47	43	38	48			
T031_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	2,50	28	23	18	28			
T031_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	5,50	28	24	19	29			
T031_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	8,50	28	23	18	28			
T031_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	11,50	28	23	18	28			
T032_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	2,50	29	24	19	29			
T032_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	5,50	30	25	21	30			
T032_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	8,50	31	26	21	31			
T032_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	11,50	32	27	22	32			
T033_A	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	2,50	28	23	18	28			
T033_B	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	5,50	28	24	19	28			
T033_C	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	8,50	26	22	17	26			
T033_D	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	11,50	26	22	17	27			
T034_A	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	2,50	29	25	20	29			
T034_B	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	5,50	29	24	19	29			
T034_C	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	8,50	24	20	15	25			
T034_D	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	11,50	24	19	15	24			
T035_A	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	2,50	30	26	21	31			
T035_B	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	5,50	32	27	22	32			
T035_C	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	8,50	33	28	23	33			
T035_D	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	11,50	33	29	24	34			
T036_C	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167326,13	381783,14	8,50	30	26	21	31			
T036_D	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167326,13	381783,14	11,50	31	26	21	31			
T037_C	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167317,78	381774,11	8,50	33	28	23	33			
T037_D	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167317,78	381774,11	11,50	34	29	25	34			
T038_B	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167322,08	381787,10	5,50	28	24	19	29			
T038_C	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167322,08	381787,10	8,50	28	24	19	28			
T038_D	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167322,08	381787,10	11,50	29	24	20	29			
T039_B	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,30	381777,50	5,50	32	27	23	32			
T039_C	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,30	381777,50	8,50	33	28	24	33			
T039_D	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,30	381777,50	11,50	34	30	25	35			
T040_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167318,62	381790,48	5,50	28	23	18	28			
T040_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167318,62	381790,48	8,50	29	24	19	29			
T040_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167318,62	381790,48	11,50	30	25	20	30			
T041_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167310,15	381781,56	5,50	32	28	23	33			
T041_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167310,15	381781,56	8,50	33	29	24	34			
T041_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167310,15	381781,56	11,50	35	30	25	35			
T042_B	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,36	381794,64	5,50	28	23	18	28			
T042_C	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,36	381794,64	8,50	29	24	19	29			
T042_D	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,36	381794,64	11,50	30	25	20	30			
T043_B	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167309,31	381799,58	5,50	28	24	19	28			
T043_C	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167309,31	381799,58	8,50	30	25	20	30			
T043_D	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167309,31	381799,58	11,50	32	28	23	33			
T044_B	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167306,39	381785,24	5,50	33	28	23	33			
T044_C	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167306,39	381785,24	8,50	34	29	24	34			
T044_D	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167306,39	381785,24	11,50	35	30	26	35			
T045_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,91	381802,89	5,50	37	33	28	37			
T045_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,91	381802,89	8,50	38	33	29	38			
T045_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,91	381802,89	11,50	33	28	23	33			
T046_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167302,50	381802,86	5,50	45	41	36	46			
T046_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167302,50	381802,86	8,50	45	41	36	45			
T046_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167302,50	381802,86	11,50	45	40	35	45			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Johan Peijnenburgweg
 Ja

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
T047_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167297,51	381797,64	5,50	46	42	37	47		
T047_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167297,51	381797,64	8,50	47	42	37	47		
T047_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167297,51	381797,64	11,50	46	42	37	46		
T048_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,00	381784,95	5,50	32	28	23	33		
T048_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,00	381784,95	8,50	33	29	24	34		
T048_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,00	381784,95	11,50	35	30	25	35		
T049_E	A13 4de verdieping	--	167318,79	381747,36	14,50	53	49	44	53		
T050_E	A13 4de verdieping	--	167321,27	381751,98	14,50	49	45	40	49		
T051_E	A13 4de verdieping	--	167324,71	381755,50	14,50	49	45	40	50		
T052_E	A13 4de verdieping	--	167317,05	381765,24	14,50	32	27	22	32		
T053_E	A14 4de verdieping	--	167330,74	381761,66	14,50	48	43	38	48		
T054_E	A14 4de verdieping	--	167332,08	381767,13	14,50	23	18	14	23		
T055_E	A14 4de verdieping	--	167327,34	381771,76	14,50	23	18	14	23		
T056_E	A14 4de verdieping	--	167323,23	381771,56	14,50	32	27	22	32		
T057_E	A14 4de verdieping	--	167320,34	381768,61	14,50	31	26	22	31		
T058_F	A07 5de verdieping	--	167317,46	381746,00	17,50	54	49	44	54		
T059_F	A07 5de verdieping	--	167320,43	381749,03	17,50	53	48	43	53		
T060_F	A07 5de verdieping	--	167312,28	381760,36	17,50	31	26	22	32		
T061_E	A5 4de verdieping t/m 5de verdieping	--	167297,86	381759,13	14,50	51	47	42	52		
T061_F	A5 4de verdieping t/m 5de verdieping	--	167297,86	381759,13	17,50	54	49	44	54		
T062_A	B1 begane grond	--	167334,05	381710,76	2,00	45	40	35	45		
T063_A	B1 begane grond	--	167328,87	381710,05	2,00	59	55	50	60		
T064_A	B1 begane grond	--	167325,27	381715,90	2,00	59	55	50	60		
T065_A	B1 begane grond	--	167325,97	381722,88	2,00	55	51	46	56		
T066_A	B2 begane grond	--	167329,81	381728,16	2,00	53	49	44	54		
T067_A	B2 begane grond	--	167341,14	381720,54	2,00	32	27	22	32		
T068_A	B2 begane grond	--	167333,40	381733,14	2,00	51	47	42	52		
T069_A	B2 begane grond	--	167344,38	381725,02	2,00	32	27	22	32		
T070_A	B2 begane grond	--	167336,99	381738,10	2,00	50	46	41	50		
T071_A	B2 begane grond	--	167348,40	381730,58	2,00	32	27	23	32		
T072_A	B2 begane grond	--	167340,65	381743,18	2,00	48	44	39	48		
T073_A	B2 begane grond	--	167352,06	381735,65	2,00	33	28	24	33		
T074_A	B3 begane grond	--	167346,97	381751,89	2,00	45	41	36	46		
T075_A	B3 begane grond	--	167351,26	381755,30	2,00	27	23	18	28		
T076_A	B3 begane grond	--	167358,84	381755,40	2,00	27	22	18	27		
T077_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,77	381710,53	5,00	45	40	35	45		
T077_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,77	381710,53	8,00	49	44	39	49		
T077_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,77	381710,53	11,00	56	51	46	56		
T078_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167328,52	381710,62	5,00	60	55	50	60		
T078_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167328,52	381710,62	8,00	60	55	50	60		
T078_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167328,52	381710,62	11,00	59	55	50	60		
T079_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167324,90	381716,50	5,00	60	55	50	60		
T079_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167324,90	381716,50	8,00	59	55	50	60		
T079_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167324,90	381716,50	11,00	59	55	50	60		
T080_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167325,64	381722,42	5,00	56	52	47	56		
T080_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167325,64	381722,42	8,00	56	52	47	56		
T080_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167325,64	381722,42	11,00	56	51	46	56		
T081_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167329,50	381727,73	5,00	54	50	45	55		
T081_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167329,50	381727,73	8,00	54	50	45	55		
T081_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167329,50	381727,73	11,00	54	50	45	55		
T082_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,72	381719,97	5,00	35	30	25	35		
T082_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,72	381719,97	8,00	41	36	31	41		
T082_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,72	381719,97	11,00	47	42	37	47		
T083_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,14	381732,78	5,00	53	49	44	53		
T083_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,14	381732,78	8,00	53	49	44	53		
T083_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,14	381732,78	11,00	53	48	43	53		
T084_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167344,69	381725,45	5,00	35	31	26	35		
T084_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167344,69	381725,45	8,00	40	35	30	40		
T084_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167344,69	381725,45	11,00	45	41	36	45		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Johan Peijnenburgweg
 Groepsreductie: Ja

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
T085_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167336,75	381737,77	5,00	52	47	42	52			
T085_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167336,75	381737,77	8,00	52	47	42	52			
T085_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167336,75	381737,77	11,00	52	47	42	52			
T086_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167348,77	381731,09	5,00	35	31	26	36			
T086_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167348,77	381731,09	8,00	40	35	30	40			
T086_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167348,77	381731,09	11,00	45	40	35	45			
T087_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,41	381742,85	5,00	50	46	41	51			
T087_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,41	381742,85	8,00	50	46	41	51			
T087_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,41	381742,85	11,00	50	46	41	51			
T088_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167352,44	381736,17	5,00	36	32	27	36			
T088_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167352,44	381736,17	8,00	40	35	30	40			
T088_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167352,44	381736,17	11,00	45	40	35	45			
T089_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167343,97	381747,76	5,00	49	45	40	50			
T089_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167343,97	381747,76	8,00	49	45	40	50			
T089_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167343,97	381747,76	11,00	49	45	40	50			
T090_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167355,08	381739,83	5,00	36	32	27	37			
T090_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167355,08	381739,83	8,00	40	35	30	40			
T090_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167355,08	381739,83	11,00	44	40	35	45			
T091_B	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167347,29	381752,33	5,00	48	43	38	48			
T091_C	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167347,29	381752,33	8,00	48	44	39	49			
T091_D	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167347,29	381752,33	11,00	48	44	39	49			
T092_B	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167350,74	381755,30	5,00	29	24	19	29			
T092_C	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167350,74	381755,30	8,00	29	24	19	29			
T092_D	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167350,74	381755,30	11,00	30	26	21	30			
T093_B	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167358,07	381755,39	5,00	28	24	19	29			
T093_C	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167358,07	381755,39	8,00	28	24	19	29			
T093_D	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167358,07	381755,39	11,00	29	25	20	30			
T094_B	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167363,31	381755,45	5,00	28	24	19	28			
T094_C	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167363,31	381755,45	8,00	27	22	18	27			
T094_D	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167363,31	381755,45	11,00	28	24	19	29			
T095_B	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167368,95	381755,52	5,00	28	24	19	29			
T095_C	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167368,95	381755,52	8,00	29	25	20	30			
T095_D	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167368,95	381755,52	11,00	29	25	20	29			
T096_B	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,88	381752,76	5,00	34	29	24	34			
T096_C	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,88	381752,76	8,00	27	22	17	27			
T096_D	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,88	381752,76	11,00	29	24	19	29			
T097_B	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,99	381745,14	5,00	29	24	19	29			
T097_C	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,99	381745,14	8,00	27	23	18	27			
T097_D	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,99	381745,14	11,00	29	25	20	30			
T098_B	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167366,96	381739,31	5,00	35	31	26	36			
T098_C	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167366,96	381739,31	8,00	36	32	27	37			
T098_D	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167366,96	381739,31	11,00	42	37	32	42			
T099_B	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167360,12	381738,17	5,00	36	32	27	37			
T099_C	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167360,12	381738,17	8,00	39	35	30	39			
T099_D	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167360,12	381738,17	11,00	44	39	34	44			
T100_E	B9 4de verdieping	--	167331,99	381721,55	14,00	47	43	38	48			
T101_E	B9 4de verdieping	--	167336,48	381727,77	14,00	46	41	36	46			
T102_E	B9 4de verdieping	--	167338,81	381717,32	14,00	51	47	42	52			
T103_E	B9 4de verdieping	--	167343,11	381723,27	14,00	49	45	40	49			
T104_E	B9 4de verdieping	--	167340,65	381733,54	14,00	44	40	34	44			
T105_E	B9 4de verdieping	--	167346,85	381742,14	14,00	44	39	34	44			
T106_E	B9 4de verdieping	--	167347,18	381728,89	14,00	47	43	38	47			
T107_E	B9 4de verdieping	--	167353,71	381737,92	14,00	46	42	37	47			
T108_E	B10 4de verdieping	--	167350,92	381747,77	14,00	43	39	34	43			
T109_E	B10 4de verdieping	--	167354,77	381753,11	14,00	42	37	32	42			
T110_E	B10 4de verdieping	--	167357,44	381755,38	14,00	31	26	22	31			
T111_E	B10 4de verdieping	--	167362,46	381755,44	14,00	30	26	21	31			
T112_E	B10 4de verdieping	--	167368,21	381755,52	14,00	30	25	21	30			
T113_E	B10 4de verdieping	--	167370,90	381751,40	14,00	9	4	-1	9			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Johan Peijnenburgweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T114_E	B8 4de verdieping	--	167370,98	381746,10	14,00	12	7	2	12
T115_E	B8 4de verdieping	--	167366,49	381738,94	14,00	44	39	34	44
T116_E	B8 4de verdieping	--	167360,83	381737,66	14,00	46	42	37	47

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30km
 Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
T001_A	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167292,33	381792,32	2,50	25	22	15	26			
T001_B	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167292,33	381792,32	5,50	25	22	15	25			
T001_C	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167292,33	381792,32	8,50	24	21	14	25			
T001_D	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167292,33	381792,32	11,50	22	19	12	22			
T002_A	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167301,99	381781,86	2,50	23	20	11	23			
T002_B	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167301,99	381781,86	5,50	24	21	12	24			
T002_C	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167301,99	381781,86	8,50	27	23	14	26			
T002_D	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167301,99	381781,86	11,50	30	27	17	30			
T003_A	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167289,60	381789,55	2,50	26	23	15	26			
T003_B	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167289,60	381789,55	5,50	26	23	15	26			
T003_C	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167289,60	381789,55	8,50	24	21	14	24			
T003_D	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167289,60	381789,55	11,50	22	18	12	22			
T004_A	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167301,99	381781,86	2,50	23	20	11	23			
T004_B	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167298,89	381778,69	5,50	25	21	12	24			
T004_C	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167298,89	381778,69	8,50	27	24	15	27			
T004_D	A01 begane grond t/m 3de verdieping	--	167298,89	381778,69	11,50	30	27	17	29			
T005_A	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,52	381782,33	2,50	24	21	14	24			
T005_B	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,52	381782,33	5,50	24	20	13	24			
T005_C	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,52	381782,33	8,50	22	19	12	23			
T005_D	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,52	381782,33	11,50	23	19	13	23			
T006_A	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167277,80	381775,88	2,50	24	21	11	24			
T006_B	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167277,80	381775,88	5,50	24	21	10	23			
T006_C	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167277,80	381775,88	8,50	12	8	0	11			
T006_D	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167277,80	381775,88	11,50	12	9	0	12			
T007_A	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167280,14	381773,09	2,50	28	25	14	28			
T007_B	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167280,14	381773,09	5,50	29	26	15	28			
T007_C	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167280,14	381773,09	8,50	29	26	15	28			
T007_D	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167280,14	381773,09	11,50	30	27	16	29			
T008_A	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,70	381775,42	2,50	23	20	11	23			
T008_B	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,70	381775,42	5,50	24	21	12	24			
T008_C	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,70	381775,42	8,50	27	24	15	27			
T008_D	A02 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,70	381775,42	11,50	29	26	17	29			
T009_A	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,33	381770,97	2,50	29	26	16	29			
T009_B	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,33	381770,97	5,50	29	26	15	28			
T009_C	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,33	381770,97	8,50	29	26	15	29			
T009_D	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167282,33	381770,97	11,50	30	27	16	29			
T010_A	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167286,32	381767,08	2,50	28	25	14	28			
T010_B	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167286,32	381767,08	5,50	27	24	13	27			
T010_C	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167286,32	381767,08	8,50	27	24	13	27			
T010_D	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167286,32	381767,08	11,50	28	25	14	27			
T011_A	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,95	381774,88	2,50	23	20	12	23			
T011_B	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,95	381774,88	5,50	25	21	13	24			
T011_C	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,95	381774,88	8,50	27	23	15	26			
T011_D	A03 begane grond t/m 3de verdieping	--	167295,95	381774,88	11,50	29	26	17	29			
T012_A	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167291,01	381762,44	2,50	21	19	8	21			
T012_B	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167291,01	381762,44	5,50	21	18	7	20			
T012_C	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167291,01	381762,44	8,50	12	9	0	12			
T012_D	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167291,01	381762,44	11,50	13	10	1	13			
T013_A	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167299,62	381771,30	2,50	23	20	11	23			
T013_B	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167299,62	381771,30	5,50	24	21	12	24			
T013_C	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167299,62	381771,30	8,50	26	23	14	26			
T013_D	A04 begane grond t/m 3de verdieping	--	167299,62	381771,30	11,50	29	26	17	29			
T014_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167294,66	381758,91	5,50	20	18	7	20			
T014_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167294,66	381758,91	8,50	13	10	0	12			
T014_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167294,66	381758,91	11,50	13	10	1	13			
T015_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167303,12	381768,05	5,50	25	21	13	24			
T015_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167303,12	381768,05	8,50	27	23	14	26			
T015_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167303,12	381768,05	11,50	29	26	17	29			
T016_B	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	5,50	30	28	17	30			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30km
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
T016_C	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	8,50	31	29	18	31		
T016_D	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	11,50	32	29	18	31		
T016_E	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	14,50	32	29	18	31		
T016_F	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	17,50	32	29	18	31		
T017_B	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	5,50	31	28	17	31		
T017_C	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	8,50	32	29	18	32		
T017_D	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	11,50	32	29	18	32		
T017_E	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	14,50	32	30	19	32		
T017_F	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	17,50	33	30	19	32		
T018_A	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	2,50	30	28	17	30		
T018_B	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	5,50	32	29	18	31		
T018_C	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	8,50	33	30	19	32		
T018_D	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	11,50	33	30	19	32		
T018_E	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	14,50	33	30	19	32		
T018_F	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	17,50	33	30	19	33		
T019_A	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	2,50	30	27	16	30		
T019_B	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	5,50	31	29	18	31		
T019_C	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	8,50	32	30	19	32		
T019_D	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	11,50	33	30	19	32		
T019_E	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	14,50	33	30	20	33		
T019_F	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	17,50	35	32	21	35		
T020_A	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	2,50	35	32	22	35		
T020_B	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	5,50	37	34	23	36		
T020_C	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	8,50	38	35	24	37		
T020_D	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	11,50	38	36	25	38		
T020_E	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	14,50	39	36	25	38		
T020_F	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	17,50	39	36	26	39		
T021_A	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	2,50	36	33	22	35		
T021_B	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	5,50	37	34	24	37		
T021_C	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	8,50	38	36	25	38		
T021_D	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	11,50	39	36	25	38		
T022_A	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	2,50	37	34	23	36		
T022_B	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	5,50	38	35	24	38		
T022_C	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	8,50	39	36	26	39		
T022_D	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	11,50	40	37	26	39		
T023_A	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	2,50	20	17	9	20		
T023_B	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	5,50	21	18	10	21		
T023_C	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	8,50	23	19	11	23		
T023_D	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	11,50	24	20	12	23		
T024_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	2,50	38	35	24	38		
T024_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	5,50	39	37	26	39		
T024_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	8,50	40	38	27	40		
T024_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	11,50	41	38	27	40		
T025_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	2,50	20	17	9	20		
T025_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	5,50	21	18	9	21		
T025_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	8,50	22	19	10	22		
T025_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	11,50	23	19	12	23		
T026_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	2,50	39	36	25	39		
T026_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	5,50	41	38	27	40		
T026_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	8,50	42	39	28	41		
T026_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	11,50	42	39	28	41		
T027_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	2,50	19	16	8	19		
T027_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	5,50	20	17	8	20		
T027_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	8,50	21	18	9	21		
T027_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	11,50	23	19	11	23		
T028_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	2,50	41	38	27	41		
T028_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	5,50	42	40	29	42		
T028_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	8,50	43	41	30	43		
T028_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	11,50	43	41	30	43		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30km
Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
T029_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	2,50	42	39	28	42			
T029_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	5,50	43	41	30	43			
T029_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	8,50	44	41	30	44			
T029_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	11,50	44	42	31	44			
T030_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	2,50	42	40	29	42			
T030_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	5,50	44	41	30	44			
T030_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	8,50	45	42	31	44			
T030_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	11,50	45	42	31	44			
T031_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	2,50	44	41	30	43			
T031_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	5,50	45	42	32	45			
T031_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	8,50	46	43	32	46			
T031_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	11,50	46	43	32	46			
T032_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	2,50	19	15	7	18			
T032_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	5,50	19	16	7	19			
T032_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	8,50	20	17	8	20			
T032_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	11,50	22	19	10	22			
T033_A	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	2,50	43	40	30	43			
T033_B	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	5,50	45	42	31	44			
T033_C	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	8,50	46	43	32	45			
T033_D	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	11,50	46	43	32	45			
T034_A	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	2,50	42	40	29	42			
T034_B	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	5,50	44	41	30	44			
T034_C	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	8,50	45	42	31	44			
T034_D	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	11,50	45	42	31	44			
T035_A	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	2,50	19	16	7	19			
T035_B	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	5,50	20	17	7	19			
T035_C	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	8,50	21	18	9	21			
T035_D	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	11,50	23	19	10	22			
T036_C	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167326,13	381783,14	8,50	43	41	30	43			
T036_D	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167326,13	381783,14	11,50	44	41	30	43			
T037_C	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167317,78	381774,11	8,50	22	19	10	22			
T037_D	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167317,78	381774,11	11,50	24	21	12	24			
T038_B	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167322,08	381787,10	5,50	42	39	28	41			
T038_C	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167322,08	381787,10	8,50	43	40	29	42			
T038_D	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167322,08	381787,10	11,50	43	40	29	43			
T039_B	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,30	381777,50	5,50	20	17	8	20			
T039_C	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,30	381777,50	8,50	22	19	10	22			
T039_D	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,30	381777,50	11,50	24	21	12	24			
T040_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167318,62	381790,48	5,50	40	37	26	39			
T040_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167318,62	381790,48	8,50	41	38	27	40			
T040_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167318,62	381790,48	11,50	41	38	27	41			
T041_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167310,15	381781,56	5,50	21	17	9	20			
T041_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167310,15	381781,56	8,50	22	19	10	22			
T041_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167310,15	381781,56	11,50	24	21	12	24			
T042_B	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,36	381794,64	5,50	38	35	24	37			
T042_C	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,36	381794,64	8,50	39	36	25	38			
T042_D	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,36	381794,64	11,50	39	36	26	39			
T043_B	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167309,31	381799,58	5,50	34	31	21	34			
T043_C	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167309,31	381799,58	8,50	35	32	22	35			
T043_D	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167309,31	381799,58	11,50	36	33	23	36			
T044_B	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167306,39	381785,24	5,50	21	17	9	20			
T044_C	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167306,39	381785,24	8,50	22	19	10	22			
T044_D	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167306,39	381785,24	11,50	24	21	12	24			
T045_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,91	381802,89	5,50	34	31	20	33			
T045_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,91	381802,89	8,50	35	32	22	34			
T045_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,91	381802,89	11,50	36	33	22	35			
T046_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167302,50	381802,86	5,50	25	22	15	25			
T046_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167302,50	381802,86	8,50	24	21	14	25			
T046_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167302,50	381802,86	11,50	21	18	12	22			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30km
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
T047_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167297,51	381797,64	5,50	25	22	13	25		
T047_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167297,51	381797,64	8,50	21	18	11	21		
T047_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167297,51	381797,64	11,50	19	16	11	20		
T048_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,00	381784,95	5,50	24	21	12	24		
T048_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,00	381784,95	8,50	26	23	13	26		
T048_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,00	381784,95	11,50	29	26	17	29		
T049_E	A13 4de verdieping	--	167318,79	381747,36	14,50	39	36	25	39		
T050_E	A13 4de verdieping	--	167321,27	381751,98	14,50	41	38	27	40		
T051_E	A13 4de verdieping	--	167324,71	381755,50	14,50	41	38	27	40		
T052_E	A13 4de verdieping	--	167317,05	381765,24	14,50	23	20	12	23		
T053_E	A14 4de verdieping	--	167330,74	381761,66	14,50	43	40	29	42		
T054_E	A14 4de verdieping	--	167332,08	381767,13	14,50	43	41	30	43		
T055_E	A14 4de verdieping	--	167327,34	381771,76	14,50	41	38	28	41		
T056_E	A14 4de verdieping	--	167323,23	381771,56	14,50	23	19	11	23		
T057_E	A14 4de verdieping	--	167320,34	381768,61	14,50	23	19	11	23		
T058_F	A07 5de verdieping	--	167317,46	381746,00	17,50	39	37	26	39		
T059_F	A07 5de verdieping	--	167320,43	381749,03	17,50	40	37	27	40		
T060_F	A07 5de verdieping	--	167312,28	381760,36	17,50	23	19	12	23		
T061_E	A5 4de verdieping t/m 5de verdieping	--	167297,86	381759,13	14,50	23	19	10	22		
T061_F	A5 4de verdieping t/m 5de verdieping	--	167297,86	381759,13	17,50	17	13	7	17		
T062_A	B1 begane grond	--	167334,05	381710,76	2,00	27	24	14	27		
T063_A	B1 begane grond	--	167328,87	381710,05	2,00	36	34	23	36		
T064_A	B1 begane grond	--	167325,27	381715,90	2,00	35	33	22	35		
T065_A	B1 begane grond	--	167325,97	381722,88	2,00	33	30	19	32		
T066_A	B2 begane grond	--	167329,81	381728,16	2,00	33	31	20	33		
T067_A	B2 begane grond	--	167341,14	381720,54	2,00	34	31	21	34		
T068_A	B2 begane grond	--	167333,40	381733,14	2,00	34	31	20	33		
T069_A	B2 begane grond	--	167344,38	381725,02	2,00	36	34	23	36		
T070_A	B2 begane grond	--	167336,99	381738,10	2,00	34	32	21	34		
T071_A	B2 begane grond	--	167348,40	381730,58	2,00	41	38	27	40		
T072_A	B2 begane grond	--	167340,65	381743,18	2,00	36	33	22	35		
T073_A	B2 begane grond	--	167352,06	381735,65	2,00	44	41	30	43		
T074_A	B3 begane grond	--	167346,97	381751,89	2,00	37	34	23	37		
T075_A	B3 begane grond	--	167351,26	381755,30	2,00	43	40	29	43		
T076_A	B3 begane grond	--	167358,84	381755,40	2,00	44	41	30	44		
T077_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,77	381710,53	5,00	30	27	16	29		
T077_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,77	381710,53	8,00	35	32	22	35		
T077_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,77	381710,53	11,00	42	39	28	41		
T078_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167328,52	381710,62	5,00	38	35	24	37		
T078_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167328,52	381710,62	8,00	38	35	24	37		
T078_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167328,52	381710,62	11,00	38	35	24	38		
T079_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167324,90	381716,50	5,00	37	34	23	37		
T079_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167324,90	381716,50	8,00	37	34	23	37		
T079_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167324,90	381716,50	11,00	37	34	23	37		
T080_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167325,64	381722,42	5,00	34	31	20	33		
T080_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167325,64	381722,42	8,00	35	32	21	34		
T080_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167325,64	381722,42	11,00	35	33	22	35		
T081_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167329,50	381727,73	5,00	35	32	21	34		
T081_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167329,50	381727,73	8,00	36	33	22	35		
T081_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167329,50	381727,73	11,00	36	34	23	36		
T082_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,72	381719,97	5,00	37	35	24	37		
T082_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,72	381719,97	8,00	39	37	26	39		
T082_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,72	381719,97	11,00	44	41	30	43		
T083_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,14	381732,78	5,00	35	33	22	35		
T083_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,14	381732,78	8,00	36	34	23	36		
T083_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,14	381732,78	11,00	37	34	24	37		
T084_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167344,69	381725,45	5,00	42	39	28	41		
T084_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167344,69	381725,45	8,00	43	41	30	43		
T084_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167344,69	381725,45	11,00	46	43	32	45		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30km
 Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
T085_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167336,75	381737,77	5,00	37	34	23	36			
T085_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167336,75	381737,77	8,00	38	35	24	37			
T085_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167336,75	381737,77	11,00	38	36	25	38			
T086_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167348,77	381731,09	5,00	42	39	28	41			
T086_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167348,77	381731,09	8,00	43	41	30	43			
T086_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167348,77	381731,09	11,00	46	43	32	45			
T087_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,41	381742,85	5,00	37	35	24	37			
T087_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,41	381742,85	8,00	39	36	25	38			
T087_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,41	381742,85	11,00	39	36	26	39			
T088_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167352,44	381736,17	5,00	46	43	32	45			
T088_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167352,44	381736,17	8,00	46	44	33	46			
T088_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167352,44	381736,17	11,00	47	44	33	47			
T089_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167343,97	381747,76	5,00	38	35	24	38			
T089_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167343,97	381747,76	8,00	39	36	25	39			
T089_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167343,97	381747,76	11,00	40	37	26	39			
T090_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167355,08	381739,83	5,00	47	44	33	47			
T090_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167355,08	381739,83	8,00	47	44	33	47			
T090_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167355,08	381739,83	11,00	47	44	33	47			
T091_B	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167347,29	381752,33	5,00	39	36	25	38			
T091_C	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167347,29	381752,33	8,00	40	37	26	39			
T091_D	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167347,29	381752,33	11,00	40	37	26	40			
T092_B	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167350,74	381755,30	5,00	44	42	31	44			
T092_C	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167350,74	381755,30	8,00	45	43	32	45			
T092_D	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167350,74	381755,30	11,00	45	43	32	45			
T093_B	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167358,07	381755,39	5,00	45	43	32	45			
T093_C	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167358,07	381755,39	8,00	46	43	32	46			
T093_D	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167358,07	381755,39	11,00	46	43	33	46			
T094_B	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167363,31	381755,45	5,00	46	44	33	46			
T094_C	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167363,31	381755,45	8,00	47	44	33	47			
T094_D	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167363,31	381755,45	11,00	47	44	33	47			
T095_B	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167368,95	381755,52	5,00	47	44	33	47			
T095_C	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167368,95	381755,52	8,00	48	45	34	47			
T095_D	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167368,95	381755,52	11,00	48	45	34	47			
T096_B	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,88	381752,76	5,00	53	50	39	52			
T096_C	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,88	381752,76	8,00	53	50	39	52			
T096_D	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,88	381752,76	11,00	52	50	39	52			
T097_B	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,99	381745,14	5,00	54	51	40	53			
T097_C	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,99	381745,14	8,00	54	51	40	53			
T097_D	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,99	381745,14	11,00	53	50	39	53			
T098_B	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167366,96	381739,31	5,00	54	51	40	53			
T098_C	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167366,96	381739,31	8,00	54	51	40	53			
T098_D	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167366,96	381739,31	11,00	53	50	39	53			
T099_B	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167360,12	381738,17	5,00	48	45	34	48			
T099_C	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167360,12	381738,17	8,00	48	45	34	48			
T099_D	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167360,12	381738,17	11,00	47	45	34	47			
T100_E	B9 4de verdieping	--	167331,99	381721,55	14,00	32	29	19	32			
T101_E	B9 4de verdieping	--	167336,48	381727,77	14,00	33	30	20	33			
T102_E	B9 4de verdieping	--	167338,81	381717,32	14,00	46	43	32	45			
T103_E	B9 4de verdieping	--	167343,11	381723,27	14,00	47	44	33	46			
T104_E	B9 4de verdieping	--	167340,65	381733,54	14,00	34	32	21	34			
T105_E	B9 4de verdieping	--	167346,85	381742,14	14,00	37	35	24	37			
T106_E	B9 4de verdieping	--	167347,18	381728,89	14,00	48	45	34	47			
T107_E	B9 4de verdieping	--	167353,71	381737,92	14,00	48	45	34	47			
T108_E	B10 4de verdieping	--	167350,92	381747,77	14,00	39	36	25	38			
T109_E	B10 4de verdieping	--	167354,77	381753,11	14,00	41	39	28	41			
T110_E	B10 4de verdieping	--	167357,44	381755,38	14,00	46	43	33	46			
T111_E	B10 4de verdieping	--	167362,46	381755,44	14,00	47	44	33	46			
T112_E	B10 4de verdieping	--	167368,21	381755,52	14,00	48	45	34	47			
T113_E	B10 4de verdieping	--	167370,90	381751,40	14,00	52	49	38	52			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30km
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T114_E	B8 4de verdieping	--	167370,98	381746,10	14,00	52	50	39	52
T115_E	B8 4de verdieping	--	167366,49	381738,94	14,00	52	50	39	52
T116_E	B8 4de verdieping	--	167360,83	381737,66	14,00	47	45	34	47

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving												
T001_A	A01	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167292,33	381792,32	2,50	66	62	56	66
T001_B	A01	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167292,33	381792,32	5,50	66	62	56	66
T001_C	A01	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167292,33	381792,32	8,50	66	61	56	66
T001_D	A01	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167292,33	381792,32	11,50	65	61	56	66
T002_A	A01	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167301,99	381781,86	2,50	38	34	29	39
T002_B	A01	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167301,99	381781,86	5,50	40	35	30	40
T002_C	A01	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167301,99	381781,86	8,50	41	36	32	41
T002_D	A01	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167301,99	381781,86	11,50	43	38	34	43
T003_A	A01	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167289,60	381789,55	2,50	66	62	56	66
T003_B	A01	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167289,60	381789,55	5,50	66	62	56	66
T003_C	A01	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167289,60	381789,55	8,50	66	61	56	66
T003_D	A01	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167289,60	381789,55	11,50	65	61	56	66
T004_A	A01	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167298,89	381778,69	2,50	38	34	29	39
T004_B	A01	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167298,89	381778,69	5,50	40	35	30	40
T004_C	A01	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167298,89	381778,69	8,50	41	36	31	41
T004_D	A01	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167298,89	381778,69	11,50	42	38	33	43
T005_A	A02	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167282,52	381782,33	2,50	66	62	57	66
T005_B	A02	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167282,52	381782,33	5,50	66	62	57	67
T005_C	A02	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167282,52	381782,33	8,50	66	62	57	66
T005_D	A02	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167282,52	381782,33	11,50	66	61	56	66
T006_A	A02	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167277,80	381775,88	2,50	66	62	57	66
T006_B	A02	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167277,80	381775,88	5,50	66	62	57	66
T006_C	A02	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167277,80	381775,88	8,50	66	62	57	66
T006_D	A02	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167277,80	381775,88	11,50	65	61	56	66
T007_A	A02	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167280,14	381773,09	2,50	65	61	56	65
T007_B	A02	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167280,14	381773,09	5,50	65	61	56	66
T007_C	A02	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167280,14	381773,09	8,50	65	61	56	66
T007_D	A02	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167280,14	381773,09	11,50	65	61	56	65
T008_A	A02	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167295,70	381775,42	2,50	39	34	29	39
T008_B	A02	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167295,70	381775,42	5,50	40	35	30	40
T008_C	A02	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167295,70	381775,42	8,50	40	36	31	41
T008_D	A02	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167295,70	381775,42	11,50	42	38	33	43
T009_A	A03	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167282,33	381770,97	2,50	65	60	56	65
T009_B	A03	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167282,33	381770,97	5,50	65	61	56	65
T009_C	A03	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167282,33	381770,97	8,50	65	61	56	65
T009_D	A03	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167282,33	381770,97	11,50	65	60	56	65
T010_A	A03	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167286,32	381767,08	2,50	64	60	55	65
T010_B	A03	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167286,32	381767,08	5,50	65	60	55	65
T010_C	A03	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167286,32	381767,08	8,50	65	60	55	65
T010_D	A03	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167286,32	381767,08	11,50	64	60	55	65
T011_A	A03	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167295,95	381774,88	2,50	38	34	29	38
T011_B	A03	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167295,95	381774,88	5,50	39	35	30	39
T011_C	A03	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167295,95	381774,88	8,50	40	36	31	40
T011_D	A03	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167295,95	381774,88	11,50	43	39	34	43
T012_A	A04	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167291,01	381762,44	2,50	64	60	55	64
T012_B	A04	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167291,01	381762,44	5,50	64	60	55	65
T012_C	A04	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167291,01	381762,44	8,50	64	60	55	65
T012_D	A04	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167291,01	381762,44	11,50	64	60	55	64
T013_A	A04	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167299,62	381771,30	2,50	38	34	29	39
T013_B	A04	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167299,62	381771,30	5,50	40	35	30	40
T013_C	A04	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167299,62	381771,30	8,50	41	37	32	42
T013_D	A04	begane	grond	t/m	3de verdieping	--	167299,62	381771,30	11,50	44	39	35	44
T014_B	A04	1ste verdieping	t/m	3de verdieping	--	167294,66	381758,91	5,50	65	60	55	65	
T014_C	A04	1ste verdieping	t/m	3de verdieping	--	167294,66	381758,91	8,50	65	60	55	65	
T014_D	A04	1ste verdieping	t/m	3de verdieping	--	167294,66	381758,91	11,50	64	60	55	65	
T015_B	A04	1ste verdieping	t/m	3de verdieping	--	167303,12	381768,05	5,50	40	36	31	40	
T015_C	A04	1ste verdieping	t/m	3de verdieping	--	167303,12	381768,05	8,50	42	37	33	42	
T015_D	A04	1ste verdieping	t/m	3de verdieping	--	167303,12	381768,05	11,50	44	40	35	45	
T016_B	A05	1ste verdieping	t/m	5de verdieping	--	167296,61	381752,11	5,50	65	60	55	65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
T016_C	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	8,50	65	60	55	65		
T016_D	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	11,50	64	60	55	65		
T016_E	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	14,50	64	60	55	64		
T016_F	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167296,61	381752,11	17,50	64	59	54	64		
T017_B	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	5,50	64	60	55	64		
T017_C	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	8,50	64	60	55	64		
T017_D	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	11,50	64	59	55	64		
T017_E	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	14,50	64	59	54	64		
T017_F	A05 1ste verdieping t/m 5de verdieping	--	167301,29	381747,54	17,50	63	59	54	64		
T018_A	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	2,50	64	59	54	64		
T018_B	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	5,50	64	59	55	64		
T018_C	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	8,50	64	59	55	64		
T018_D	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	11,50	64	59	54	64		
T018_E	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	14,50	63	59	54	64		
T018_F	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167304,98	381743,96	17,50	63	59	54	63		
T019_A	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	2,50	61	57	52	62		
T019_B	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	5,50	62	57	52	62		
T019_C	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	8,50	62	57	52	62		
T019_D	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	11,50	62	57	52	62		
T019_E	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	14,50	61	57	52	62		
T019_F	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167311,58	381742,34	17,50	61	57	52	61		
T020_A	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	2,50	58	54	49	59		
T020_B	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	5,50	59	55	50	60		
T020_C	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	8,50	59	55	50	60		
T020_D	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	11,50	59	55	50	60		
T020_E	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	14,50	59	55	50	60		
T020_F	A06 begane grond t/m 5de verdieping	--	167315,30	381743,78	17,50	59	55	50	59		
T021_A	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	2,50	57	53	48	58		
T021_B	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	5,50	58	54	49	59		
T021_C	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	8,50	59	54	49	59		
T021_D	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167317,86	381746,41	11,50	59	54	49	59		
T022_A	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	2,50	56	52	47	56		
T022_B	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	5,50	57	53	48	58		
T022_C	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	8,50	58	53	48	58		
T022_D	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,75	381749,36	11,50	58	53	48	58		
T023_A	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	2,50	39	35	30	40		
T023_B	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	5,50	41	36	32	41		
T023_C	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	8,50	42	38	33	43		
T023_D	A07 begane grond t/m 3de verdieping	--	167311,83	381759,90	11,50	44	40	35	45		
T024_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	2,50	54	50	45	55		
T024_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	5,50	56	52	47	56		
T024_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	8,50	56	52	47	57		
T024_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167325,30	381754,02	11,50	56	52	47	57		
T025_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	2,50	39	35	30	40		
T025_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	5,50	41	36	31	41		
T025_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	8,50	42	38	33	43		
T025_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167315,94	381764,11	11,50	45	40	36	45		
T026_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	2,50	53	49	43	53		
T026_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	5,50	55	51	45	55		
T026_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	8,50	55	51	46	55		
T026_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,42	381758,24	11,50	55	51	46	55		
T027_A	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	2,50	39	35	30	39		
T027_B	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	5,50	40	36	31	41		
T027_C	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	8,50	42	38	33	42		
T027_D	A08 begane grond t/m 3de verdieping	--	167319,80	381768,05	11,50	45	40	35	45		
T028_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	2,50	52	48	42	52		
T028_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	5,50	54	50	45	54		
T028_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	8,50	54	50	45	55		
T028_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167333,40	381762,31	11,50	54	50	45	55		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
T029_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	2,50	51	47	42	52			
T029_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	5,50	53	49	44	54			
T029_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	8,50	54	50	44	54			
T029_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167335,59	381764,56	11,50	54	50	44	54			
T030_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	2,50	51	47	41	51			
T030_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	5,50	53	49	43	53			
T030_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	8,50	53	49	43	54			
T030_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167338,45	381767,48	11,50	53	49	44	54			
T031_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	2,50	48	45	38	48			
T031_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	5,50	51	47	40	51			
T031_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	8,50	52	48	42	52			
T031_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167337,54	381772,00	11,50	52	48	42	52			
T032_A	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	2,50	39	35	30	39			
T032_B	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	5,50	40	36	31	41			
T032_C	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	8,50	42	37	32	42			
T032_D	A09 begane grond t/m 3de verdieping	--	167321,60	381769,90	11,50	44	39	35	44			
T033_A	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	2,50	49	45	38	49			
T033_B	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	5,50	51	47	41	51			
T033_C	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	8,50	52	48	42	52			
T033_D	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167334,20	381775,26	11,50	52	49	42	53			
T034_A	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	2,50	49	46	39	50			
T034_B	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	5,50	52	48	42	52			
T034_C	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	8,50	53	49	43	53			
T034_D	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167329,77	381779,59	11,50	53	49	43	53			
T035_A	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	2,50	39	34	29	39			
T035_B	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	5,50	40	36	31	40			
T035_C	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	8,50	41	37	32	42			
T035_D	A10 begane grond t/m 3de verdieping	--	167320,84	381771,12	11,50	43	38	34	43			
T036_C	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167326,13	381783,14	8,50	54	50	44	54			
T036_D	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167326,13	381783,14	11,50	54	50	44	54			
T037_C	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167317,78	381774,11	8,50	42	37	32	42			
T037_D	A04 2de verdieping t/m 3de verdieping	--	167317,78	381774,11	11,50	44	39	35	44			
T038_B	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167322,08	381787,10	5,50	55	51	45	55			
T038_C	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167322,08	381787,10	8,50	55	51	45	55			
T038_D	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167322,08	381787,10	11,50	55	51	46	55			
T039_B	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,30	381777,50	5,50	40	36	31	41			
T039_C	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,30	381777,50	8,50	42	37	32	42			
T039_D	A11 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,30	381777,50	11,50	44	40	35	44			
T040_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167318,62	381790,48	5,50	56	52	47	56			
T040_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167318,62	381790,48	8,50	56	52	47	57			
T040_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167318,62	381790,48	11,50	56	52	47	57			
T041_B	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167310,15	381781,56	5,50	40	36	31	41			
T041_C	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167310,15	381781,56	8,50	42	37	32	42			
T041_D	A04 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167310,15	381781,56	11,50	44	40	35	45			
T042_B	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,36	381794,64	5,50	58	54	48	58			
T042_C	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,36	381794,64	8,50	58	54	48	58			
T042_D	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167314,36	381794,64	11,50	58	54	49	58			
T043_B	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167309,31	381799,58	5,50	60	56	51	61			
T043_C	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167309,31	381799,58	8,50	60	56	51	60			
T043_D	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167309,31	381799,58	11,50	60	56	50	60			
T044_B	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167306,39	381785,24	5,50	40	36	31	41			
T044_C	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167306,39	381785,24	8,50	42	37	32	42			
T044_D	A03 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167306,39	381785,24	11,50	44	40	35	44			
T045_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,91	381802,89	5,50	62	58	52	62			
T045_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,91	381802,89	8,50	62	58	52	62			
T045_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,91	381802,89	11,50	62	57	52	62			
T046_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167302,50	381802,86	5,50	66	61	56	66			
T046_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167302,50	381802,86	8,50	65	61	56	66			
T046_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167302,50	381802,86	11,50	65	61	56	65			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
T047_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167297,51	381797,64	5,50	66	61	56	66		
T047_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167297,51	381797,64	8,50	65	61	56	66		
T047_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167297,51	381797,64	11,50	65	61	56	65		
T048_B	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,00	381784,95	5,50	39	35	30	39		
T048_C	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,00	381784,95	8,50	40	36	31	41		
T048_D	A12 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167305,00	381784,95	11,50	42	38	33	42		
T049_E	A13 4de verdieping	--	167318,79	381747,36	14,50	58	54	49	59		
T050_E	A13 4de verdieping	--	167321,27	381751,98	14,50	55	50	45	55		
T051_E	A13 4de verdieping	--	167324,71	381755,50	14,50	55	51	45	55		
T052_E	A13 4de verdieping	--	167317,05	381765,24	14,50	47	42	37	47		
T053_E	A14 4de verdieping	--	167330,74	381761,66	14,50	53	49	44	54		
T054_E	A14 4de verdieping	--	167332,08	381767,13	14,50	47	43	36	47		
T055_E	A14 4de verdieping	--	167327,34	381771,76	14,50	46	43	36	47		
T056_E	A14 4de verdieping	--	167323,23	381771,56	14,50	47	43	38	48		
T057_E	A14 4de verdieping	--	167320,34	381768,61	14,50	47	42	38	47		
T058_F	A07 5de verdieping	--	167317,46	381746,00	17,50	59	54	49	59		
T059_F	A07 5de verdieping	--	167320,43	381749,03	17,50	58	53	48	58		
T060_F	A07 5de verdieping	--	167312,28	381760,36	17,50	49	45	40	50		
T061_E	A5 4de verdieping t/m 5de verdieping	--	167297,86	381759,13	14,50	59	55	50	59		
T061_F	A5 4de verdieping t/m 5de verdieping	--	167297,86	381759,13	17,50	61	57	52	61		
T062_A	B1 begane grond	--	167334,05	381710,76	2,00	50	45	40	50		
T063_A	B1 begane grond	--	167328,87	381710,05	2,00	64	60	55	65		
T064_A	B1 begane grond	--	167325,27	381715,90	2,00	64	60	55	65		
T065_A	B1 begane grond	--	167325,97	381722,88	2,00	61	56	51	61		
T066_A	B2 begane grond	--	167329,81	381728,16	2,00	59	54	49	59		
T067_A	B2 begane grond	--	167341,14	381720,54	2,00	39	35	29	39		
T068_A	B2 begane grond	--	167333,40	381733,14	2,00	57	53	47	57		
T069_A	B2 begane grond	--	167344,38	381725,02	2,00	40	37	30	40		
T070_A	B2 begane grond	--	167336,99	381738,10	2,00	55	51	46	56		
T071_A	B2 begane grond	--	167348,40	381730,58	2,00	43	39	31	42		
T072_A	B2 begane grond	--	167340,65	381743,18	2,00	53	49	44	54		
T073_A	B2 begane grond	--	167352,06	381735,65	2,00	45	42	33	45		
T074_A	B3 begane grond	--	167346,97	381751,89	2,00	51	47	41	51		
T075_A	B3 begane grond	--	167351,26	381755,30	2,00	45	42	34	45		
T076_A	B3 begane grond	--	167358,84	381755,40	2,00	46	43	34	46		
T077_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,77	381710,53	5,00	50	46	40	50		
T077_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,77	381710,53	8,00	54	49	44	54		
T077_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,77	381710,53	11,00	61	56	51	61		
T078_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167328,52	381710,62	5,00	65	61	55	65		
T078_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167328,52	381710,62	8,00	65	60	55	65		
T078_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167328,52	381710,62	11,00	65	60	55	65		
T079_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167324,90	381716,50	5,00	65	60	55	65		
T079_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167324,90	381716,50	8,00	65	60	55	65		
T079_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167324,90	381716,50	11,00	64	60	55	65		
T080_B	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167325,64	381722,42	5,00	61	57	52	62		
T080_C	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167325,64	381722,42	8,00	61	57	52	62		
T080_D	B4 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167325,64	381722,42	11,00	61	57	52	62		
T081_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167329,50	381727,73	5,00	60	56	51	60		
T081_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167329,50	381727,73	8,00	60	56	51	60		
T081_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167329,50	381727,73	11,00	60	56	51	60		
T082_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,72	381719,97	5,00	42	38	32	42		
T082_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,72	381719,97	8,00	47	43	37	47		
T082_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,72	381719,97	11,00	52	48	43	53		
T083_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,14	381732,78	5,00	58	54	49	59		
T083_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,14	381732,78	8,00	58	54	49	59		
T083_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167333,14	381732,78	11,00	58	54	49	59		
T084_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167344,69	381725,45	5,00	44	41	33	44		
T084_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167344,69	381725,45	8,00	47	44	37	47		
T084_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167344,69	381725,45	11,00	51	47	41	51		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam												
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden			
T085_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167336,75	381737,77	5,00	57	53	48	57			
T085_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167336,75	381737,77	8,00	57	53	48	57			
T085_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167336,75	381737,77	11,00	57	53	48	57			
T086_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167348,77	381731,09	5,00	44	41	33	44			
T086_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167348,77	381731,09	8,00	47	44	37	47			
T086_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167348,77	381731,09	11,00	51	47	41	51			
T087_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,41	381742,85	5,00	56	51	46	56			
T087_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,41	381742,85	8,00	56	51	46	56			
T087_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167340,41	381742,85	11,00	56	51	46	56			
T088_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167352,44	381736,17	5,00	47	44	35	47			
T088_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167352,44	381736,17	8,00	49	45	37	49			
T088_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167352,44	381736,17	11,00	51	48	41	52			
T089_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167343,97	381747,76	5,00	55	50	45	55			
T089_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167343,97	381747,76	8,00	55	51	45	55			
T089_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167343,97	381747,76	11,00	55	51	45	55			
T090_B	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167355,08	381739,83	5,00	48	45	36	48			
T090_C	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167355,08	381739,83	8,00	49	46	37	49			
T090_D	B5 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167355,08	381739,83	11,00	51	48	41	51			
T091_B	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167347,29	381752,33	5,00	53	49	44	53			
T091_C	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167347,29	381752,33	8,00	54	49	44	54			
T091_D	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167347,29	381752,33	11,00	54	49	44	54			
T092_B	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167350,74	381755,30	5,00	46	43	35	46			
T092_C	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167350,74	381755,30	8,00	47	44	36	47			
T092_D	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167350,74	381755,30	11,00	48	45	37	48			
T093_B	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167358,07	381755,39	5,00	48	45	37	48			
T093_C	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167358,07	381755,39	8,00	49	46	38	49			
T093_D	B6 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167358,07	381755,39	11,00	50	46	39	50			
T094_B	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167363,31	381755,45	5,00	48	45	37	48			
T094_C	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167363,31	381755,45	8,00	49	46	38	49			
T094_D	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167363,31	381755,45	11,00	50	47	39	50			
T095_B	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167368,95	381755,52	5,00	49	46	37	49			
T095_C	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167368,95	381755,52	8,00	50	46	38	49			
T095_D	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167368,95	381755,52	11,00	50	47	39	50			
T096_B	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,88	381752,76	5,00	53	50	40	53			
T096_C	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,88	381752,76	8,00	53	50	39	52			
T096_D	B7 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,88	381752,76	11,00	52	50	39	52			
T097_B	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,99	381745,14	5,00	54	51	40	53			
T097_C	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,99	381745,14	8,00	54	51	40	53			
T097_D	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167370,99	381745,14	11,00	53	50	40	53			
T098_B	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167366,96	381739,31	5,00	54	51	40	54			
T098_C	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167366,96	381739,31	8,00	54	51	41	54			
T098_D	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167366,96	381739,31	11,00	54	51	41	54			
T099_B	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167360,12	381738,17	5,00	49	46	36	49			
T099_C	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167360,12	381738,17	8,00	49	46	38	49			
T099_D	B8 1ste verdieping t/m 3de verdieping	--	167360,12	381738,17	11,00	51	48	40	51			
T100_E	B9 4de verdieping	--	167331,99	381721,55	14,00	54	50	45	55			
T101_E	B9 4de verdieping	--	167336,48	381727,77	14,00	53	49	44	54			
T102_E	B9 4de verdieping	--	167338,81	381717,32	14,00	57	53	47	57			
T103_E	B9 4de verdieping	--	167343,11	381723,27	14,00	55	51	45	55			
T104_E	B9 4de verdieping	--	167340,65	381733,54	14,00	51	47	42	52			
T105_E	B9 4de verdieping	--	167346,85	381742,14	14,00	50	46	41	50			
T106_E	B9 4de verdieping	--	167347,18	381728,89	14,00	53	50	43	54			
T107_E	B9 4de verdieping	--	167353,71	381737,92	14,00	53	49	43	53			
T108_E	B10 4de verdieping	--	167350,92	381747,77	14,00	50	46	40	50			
T109_E	B10 4de verdieping	--	167354,77	381753,11	14,00	50	46	40	50			
T110_E	B10 4de verdieping	--	167357,44	381755,38	14,00	50	46	39	50			
T111_E	B10 4de verdieping	--	167362,46	381755,44	14,00	50	47	39	50			
T112_E	B10 4de verdieping	--	167368,21	381755,52	14,00	50	47	39	50			
T113_E	B10 4de verdieping	--	167370,90	381751,40	14,00	52	49	39	52			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T114_E	B8 4de verdieping	--	167370,98	381746,10	14,00	53	50	39	52
T115_E	B8 4de verdieping	--	167366,49	381738,94	14,00	54	51	42	54
T116_E	B8 4de verdieping	--	167360,83	381737,66	14,00	53	49	43	53